

# MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 10. března 2006  
Č.j.: 18 924 /ENV/06

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

### Identifikační údaje:

**Název:** Vedení 110 kV Příbor - Mošnov

**Kapacita (rozsah) záměru:** délka vedení: 6,7 km;  
napětí: 2x110 kV;  
stožáry: 110 kV, pozinkované, tvar „Soudek“, výrobce EGE, s.r.o., České Budějovice;  
předběžný počet stožárů: 31;  
předpokládaná výška stožárů: 16 – 35 m;  
vzdálenosti mezi stožáry: maximálně do 300 m.

**Charakter záměru:** Jedná se o výstavbu nového vzdušného vedení VVN 2x110 kV ze stávající rozvodny 110/22 kV Příbor do nové spínací stanice 110/22 kV Mošnov, která má zajistit dodávku elektrické energie pro připravovanou průmyslovou zónu Mošnov.

**Umístění:** kraj: Moravskoslezský  
obec: Příbor, Skotnice, Sedlnice, Mošnov  
kat. území: Příbor, Prchalov, Skotnice, Sedlnice, Mošnov

**Zahájení realizace:** 4. čtvrtletí 2006

**Ukončení realizace:** 3. čtvrtletí 2007

**Oznamovatel:** Statutární město Ostrava  
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

### Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující dotčené uzemní samosprávné celky a dotčené správní úřady:

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

2. Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství
3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
4. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava
5. Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
6. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
7. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Veřejnost neuplatnila ke zveřejněnému oznámení záměru žádné vyjádření.

**Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství** ve svém vyjádření upozorňuje především na povinnosti investora vyplývající s obecně závazných právních předpisů, dále konstatuje, že na základě posouzení vlivu předloženého záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vyplývá, že posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb. Jiné připomínky krajský úřad neuplatnil.

**Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství** upozorňuje na povinnosti investora v návazných správních řízeních. Oznámení záměru je zpracováno dostatečným způsobem, záměr není třeba posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě** – oznámení záměru hodnotí vlivy na zdravé životní podmínky obyvatelstva v dotčené lokalitě jako přijatelné. K předloženému oznámení nemá KHS MSK připomínky, upozorňuje však, že v rámci projednávání projektové dokumentace pro územní řízení bude požadovat garance dodržení limitních hodnot intenzity elektrického pole, magnetické indukce a indukované proudové hustoty pro frekvenci 50 Hz pro ostatní osoby dle nařízení vlády č. 480/2000 Sb., a to při maximálním proudovém zatížení vedení, v místech s největším přiblížením stavby vedení 110 kV k obytné zástavbě v osadě Prchalov a v obci Skotnice.

**Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava** nemá k předloženému oznámení záměru podstatné připomínky. Nepovažuje za nutné záměr posuzovat v celém rozsahu zákona.

**Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů** – z hlediska lesního hospodářství a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa je možno konstatovat, že se předložený záměr těchto pozemků dotýká v minimální míře (cca 0,1 ha) v prostoru obce Škornice. Ve většině své délky je navrhovaná trasa vedena v souběhu se současnou trasou vedení 22 kV, kde dochází k překryvu jejich ochranných pásem a tím i k minimalizaci záboru. Proto nemá MZe k předloženému záměru zásadní připomínky a nepovažuje za nutné vyžadovat zpracování kompletní dokumentace EIA. Při vlastní realizaci je nutno omezit zásahy do lesních porostů na minimum a nepřipustit jejich poškozování pojezdem techniky mimo trasu elektrovedení nebo zřizováním manipulačních ploch či parkovišť.

**Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší** – bez připomínek.

**Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod** – před vybudováním jednotlivých základů stožárů vedení je důležité provést pro každý podpěrný bod hydrogeologické posouzení místa, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění množství a jakosti povrchových a podzemních vod. Před zahájením stavebních prací je důležité

vypracovat i plán havarijních opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám, ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. Daný záměr je možno realizovat za předpokladu respektování stanovených podmínek na ochranu vod.

**Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů** – při vlastním provozu vedení 110 kV, mimo oprav při haváriích, bude docházet pouze k minimální produkci odpadů vázaných na údržbu a opravy zařízení. Vlastní provoz elektrického vedení není zdrojem odpadů. Vyjádření dále upozorňuje na povinnosti investora dodržovat platnou legislativu na úseku nakládání s odpady. Z hlediska kompetencí odboru odpadů nejsou k záměru připomínky.

Na základě zhodnocení uvedených skutečností je vydáván závěr zjišťovacího řízení.

### **Závěr:**

Záměr „Vedení 110 kV Příbor - Mošnov“ naplňuje dikci bodu 3.6 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný úřad k závěru, že

záměr

### **„Vedení 110 kV Příbor - Mošnov“**

**nebude** posuzován podle citovaného zákona.

### ***Podmínky závěru zjišťovacího řízení:***

- *před vybudováním jednotlivých základů stožárů vedení provést pro každý podpěrný bod hydrogeologické posouzení místa, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění množství a jakosti povrchových a podzemních vod;*
- *před zahájením stavebních prací vypracovat plán havarijních opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám, ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění;*
- *respektovat opatření pro fázi přípravy, výstavby a fázi provozu záměru navržená v části D.IV oznámení.*

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

### **Přílohy:**

- kopie vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, OŽPaZ, ze dne 9.2.2006;
- kopie vyjádření Městského úřadu Kopřivnice, OŽPaZ, ze dne 23.2.2006;
- kopie vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 19.1.2006;
- kopie vyjádření ČIŽP, OI Ostrava, ze dne 2.2.2006;

- kopie vyjádření MZe, odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů, ze dne 2.2.2006;
- kopie vyjádření MŽP, odboru ochrany ovzduší, ze dne 23.1.2006;
- kopie vyjádření MŽP, odboru ochrany vod, ze dne 27.1.2006;
- kopie vyjádření MŽP, odboru odpadů, ze dne 7.2.2006.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10, Vršovická 65

31


  
Ing. Jaroslava HONOVÁ

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

**Obdrží:**

*oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky*



# KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117, 702 18 OSTRAVA



MIZPP009E4QS

VÁŠ DOPIS ZN.: 4243/ENV/06  
ZE DNE: 2006-01-19  
ČJ.: MSK 28228/2006  
SP. ZN.: ŽPZ/4261/2006/Bal  
VYŘIZUJE: Ing. Jana Balonová  
TEL.: 595 622 580  
FAX: 595 622 396  
E-MAIL: jana.balonova@kr-moravskoslezsky.cz

DATUM: 2006-02-09

Ministerstvo životního prostředí  
Odbor posuzování vlivů na životní  
prostředí a IPPC  
Vršovická 65  
100 10 Praha - Vršovice

MINISTERSTVO  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
P

Roční deska/ Číslo přijetí: 14 -02- 2006

Číslo jednací: 11245 /ENV/ 06

## Posuzování vlivů záměru „Vedení 110 kV Příbor - Mošnov“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad), obdržel dne 20.12.2005 oznámení záměru „Vedení 110 kV Příbor - Mošnov“ zařazeného do přílohy č. 1, kategorie II, bodu 3.6 Přenosová vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Krajský úřad jako dotčený správní úřad posoudil předložené oznámení záměru „Vedení 110 kV Příbor - Mošnov“ a vydal toto vyjádření.

### Ve vztahu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Zpracovatel v daném případě vyhodnotil požadavky záboru zemědělské půdy s odkazem na postupy dané ust. § 9 odst. 2 písm. b) bodu 1 zákona, kdy souhlasu ve smyslu zákona není třeba. V případě dočasného záboru manipulačních a přístupových ploch (dle zpracovatele realizovaných do jednoho roku) je nutno dbát zásad vyplývajících z ust. § 4 zákona.

### Ve vztahu k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Z dokumentace je zřejmé, že stavbou dojde k záboru pozemku určeného k plnění funkce lesa (p.č. 1049, k.ú. Skotnice). V případě odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je příslušným orgánem k projednání orgán státní správy lesů obce s rozšířenou působností (§ 14 odst. 2 lesního zákona), v daném případě Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství.

### Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Odpady 200136 vyřazené elektrické a elektronické zařízení, 200201 biologicky rozložitelný odpad je nutno zařazovat v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Odpad 200136 a 200201 nejsou odpadem komunálním, elektrická zařízení vznikají při opravách a údržbě vedení. Tyto odpady nesplňují definici podle § 4 odst. b) zákona.


Ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Z přílohy č. 6 oznámení, týkající se posouzení vlivu předloženého záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle ust. § 45i zákona, zpracované RNDr. Tomášem Kurasem, Ph.D. ve spolupráci s Mgr. Radimem Kočvarou vyplývá, že posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb.

Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci nemá krajský úřad k výše uvedenému záměru připomínky.

Informace o oznámení záměru a o tom, kde je možno do oznámení nahlížet byla zveřejněna na úřední desce krajského úřadu od 26.1.2006.

KRAJSKÝ ÚŘAD  
Středočeský územní úřad  
Středočeský územní úřad  
602 00 PRAHA 6  
3

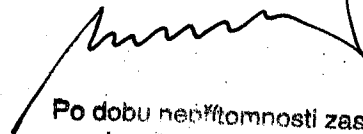

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Milanem Macháčem  
vedoucím oddělení ochrany ovzduší,  
EIA a IPPC

Ing. Hynek Orság  
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství



# MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor životního prostředí a zemědělství  
Záhumenní 1152, PSČ 742 21

Č.j.: 117/2006/OŽP&4585/2006/Slipk

V Koprivnici dne 23. 2. 2006

Vyřizuje: Ing. Slípková

Tel.: 556 879 788



Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10 - Vršovice

MINISTERSTVO  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
P  
Došlo dne /  
čas přijetí - 2 - 03 - 2006  
16672 / ENV / 06  
8301 / P / 06

## Vyjádření k oznámení záměru „Vedení 110 kV Příbor - Mošnov“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Dne 20. 1. 2006 obdržel Městský úřad Koprivnice, odbor životního prostředí a zemědělství Vaši žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru. Po prostudování předložené dokumentace Vám dáváme následující souhrnné vyjádření.

### Oddělení technické ochrany životního prostředí

#### Orgán ochrany ovzduší

Městský úřad Koprivnice, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší nemá po prostudování dokumentace k předmětnému záměru připomínek.

Jedná se o výstavbu nového vzdušného vedení VVN 2x110kV ze stávající rozvodny 110/22kV Příbor do nové spínací stanice 110/22kV Mošnov, která má zajistit dodávku elektrické energie pro připravovanou průmyslovou zónu Mošnov.

Záměr výstavby elektrického vedení 110 kV Příbor – Mošnov nebude mít v období provozu negativní vliv na ovzduší a klima (nebude ani zdrojem znečištění ovzduší).

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, považujeme dokumentaci zpracovanou pro zjišťovací řízení za dostatečnou. Není nutno záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

#### Orgán odpadového hospodářství

Z dokumentace předložené k posouzení záměru výstavby vzdušného vedení v dané lokalitě vyplývá, že odpady vznikající v době výstavby, budou pouze zbytkového charakteru a to především stavební materiál a odpady ze svařování. V části B.III.3 Odpady jsou tyto odpady zařídění v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství. Za odpad není považována dřevní surovina a těžební zbytky, které vznikají při mýcení stromů a lesních porostů.

Během provozu (po dobu životnosti vedení) bude docházet jen k minimální tvorbě odpadů, které jsou vázány na údržbu a opravy zařízení. Vlastní provoz elektrického vedení není zdrojem odpadů, jeho vliv na životní prostředí (z hlediska zákona o odpadech) bude minimální.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, považujeme dokumentaci zpracovanou pro zjišťovací řízení za dostatečnou. Není nutno záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Telefon: 556 494 931  
556 494 897  
ústředna: 556 879 411

Fax: 556 812 758  
Internet: <http://www.koprivnice.cz>  
Email: [ziv.prostredi@koprivnice.cz](mailto:ziv.prostredi@koprivnice.cz)

Bankovní spojení:  
ČS, a.s. Koprivnice  
č. ú.: 1767241349/0800

IČO:  
00298077

### Vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad posuzoval záměr výstavby vzdušného vedení VVN 2x110 kV Příbor – Mošnov v celkové délce 6,7 km, ze stávající rozvodny 110/22 kV Příbor do nové spínací stanice 110/22 kV Mošnov, která má zabezpečit dodávku elektrické energie pro připravovanou průmyslovou zónu Mošnov.

Vzdušné vedení kříží – překlenuje dva drobné vodní toky. Tyto vodní toky nemají stanovená záplavová území. Stožáry nebudou umístovány do blízkosti koryt vodních toků. Realizací tohoto záměru nedojde k ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon) v platném znění není nutno záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

### **Oddělení lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody**

#### Orgán ochrany přírody a krajiny

V kapitole C.I.2 Územní systémy ekologické stability krajiny je uvedeno, že stavba vzdušného vedení překlenuje navržený regionální biokoridor, přičemž jeho realizace bude možná, pokud v ochranném pásmu bude porost snížen na max. 3 m. Dále v textu je uvedeno, že šířka tohoto křížení bude 30 m.

V kapitole C.I.5. Významné krajinné prvky je popsán současný stav VKP, které budou záměrem dotčeny. Dojde zejména ke kácení dřevin, k čemuž bude nutné požádat o souhlas vždy příslušný orgán ochrany přírody o povolení ke kácení a k zásahu do VKP. Pokud by záměrem mělo dojít k úplné likvidaci VKP – toto pouze v případě Lípy za zahrádkami, je nutné provést zrušení VKP. V případě kácení je nutné počítat s uložení náhradní výsadby, která bude kompenzovat ekologickou újmu vzniklou odstraněním dřevin. Pokud by se jednalo o dřeviny cenné, v dobrém zdravotním stavu a perspektivní, je vhodné zvážit, zda je jejich bezpodmínečné odstranění skutečně nutné.

Botanický průzkum provedený v listopadu 2005 má vypovídací hodnotu pouze o dřevinách, což je patrné i z předložených tabulek – Přehled zjištěných botanických druhů na jednotlivých lokalitách na str. 34 – 35. Tento průzkum jako takový má téměř nulovou vypovídací hodnotu. Na těchto lokalitách se ale nepředpokládá výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, přesto v případě jejich zjištění během výstavby je nutné postupovat podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vlivy na faunu jsou předpokládány zejména s ohledem na migrační trasu ptactva a jako takové byly shledány nízké (orientace v podélném směru nejčastějších tahových tras podél liniových prvků) a stožáry jsou konstrukčně řešeny tak, aby bylo zabráněno usmrcování ptáků.

Stavba bude mít určitý vliv na krajinný ráz dotčeného území, avšak zejména vzhledem ke skutečnosti, že je vedeno souběžně s již stávajícím vedením v rovinném terénu a ani nepřekračuje žádné pohledově výrazné horizonty, bude tento vliv nízký. Harmonické měřítko a vztahy v krajině nebudou narušeny.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, není nutno záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

#### Orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Výše uvedený záměr posuzovaný podle zákona č. 100/2001Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. bude situovaný převážně do nezastavěného území na pozemky ve většině případech náležejících do zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF).

Pokud tato liniová stavba není součástí řešení obsaženého v dokumentaci jiných staveb nebo nebyla předmětem projednání platné územně plánovací dokumentace, je nutné ji projednat dle § 7 odst. 3



*Městský úřad Kopřivnice*  
*Odbor životního prostředí a zemědělství*

zákona o ochraně ZPF, a to před územním řízením.

V navrženém případě bude předběžně nosný stožár zaujímat plochu 4 m<sup>2</sup> a kotevní stožár 7,8 m<sup>2</sup>. Podle § 9 odst.2. písm. b) čís. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF, má-li být odňata půda pro umístění stožárů nadzemních vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m<sup>2</sup>.

Během výstavby záměru dojde k dočasnému záboru zemědělské půdy pro příjezdové komunikace k jednotlivým stožárům, na montážní plochy a na pojezdový pruh v ose vedení. Pokud si tyto práce vyžádají odnětí zemědělské půdy na dobu delší než jeden rok (včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu) jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF. Dle předložené dokumentace se předpokládá doba výstavby kratší než jeden rok.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, považujeme dokumentaci zpracovanou pro zjišťovací řízení za dostatečnou. Není nutno záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Orgán státní správy lesů

Posuzovaný záměr předpokládá dočasné odnětí (při výstavbě) a následně trvalé omezení pozemku p.č. (1049) v k.ú. Skotnice v rámci ochranného pásma vedení VN 110 kV. Vedení je předpokládáno částečně již v ochranném pásmu VN 22 kV, čímž dojde k minimalizaci předpokládaného trvalého omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Orgán státní správy lesů z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem nepovažuje za nutné záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
742 21 KOPŘIVNICE  
-21-

u. 2.   
**Ing. Hynek Rulíšek**  
vedoucí odboru ŽPZ

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, PSČ 702 00 OSTRAVA



MIZPP009CRI5

VÁŠ DOPIS ZN.: 4243/ENV/06  
ZE DNE: 19.1.2006

NAŠE ZN.: HOK/OV-842/215.1.2/06-002  
VYŘIZUJE: MUDr.Čechová, MUDr.Letovská  
TEL.: 595 138 157  
FAX: 595 138 109  
E-MAIL: iva.cechova@khssova.cz

DATUM: 17.02.2006

Ministerstvo životního prostředí  
Odbor posuzování vlivů  
na životní prostředí  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10 - Vršovice

Došlo dne/ čas přijat: 22 -02- 2006

Číslo jednací: 14047 /ENV/ 06

„Vedení 110 kV Příbor - Mošnov“:

stanovisko k oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb., ve znění zák.č. 93/2004 Sb.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko:

**Dokumentace oznámení záměru „Vedení 110 kV Příbor – Mošnov“ hodnotí vlivy záměru na zdravé životní podmínky obyvatelstva v dotčené lokalitě jako přijatelné. K předložené dokumentaci KHS MSK nemá připomínky, upozorňuje však, že v rámci projednávání projektové dokumentace pro územní řízení bude požadovat garance dodržení limitních hodnot intenzity elektrického pole, magnetické indukce a indukované proudové hustoty pro frekvenci 50 Hz pro ostatní osoby dle Nařízení vlády č.480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, a to při maximálním proudovém zatížení vedení, v místech s největším přiblížením stavby vedení 110 kV k obytné zástavbě v osadě Prchalov a v obci Skotnice.**

## Odůvodnění:

Dokumentaci oznámení záměru zpracoval Ing. Bohumil Sulek, CSc., Praha - leden 2006.

Z předložené dokumentace vyplývá, že v úseku Příbor-Mošnov bude vybudováno vzdušné vedení VVN 2x 110 kV ze stávající rozvodny Příbor do nové spínací stanice Mošnov pro zajištění dodávky elektrické energie pro připravovanou průmyslovou zónu Mošnov. Budou použity stožáry typu „Soudek“. V dokumentaci se konstatuje, že trasa vedení bude realizována převážně v souběhu se stávajícím vedením VN 22 kV a 110 kV. Do těsné blízkosti obytných objektů se trasa vedení dostane na západním okraji města Příboru, ve východní části osady Prchalov a na východním okraji obce Skotnice. Dokumentace obsahuje odkaz na odbornou literaturu s výsledky výpočtů a měření magnetické indukce a intenzity elektrického pole v různých vzdálenostech od osy vedení 2x 110 kV (např.Kubín 2003), dle kterého hodnoty elektrického pole pod vedením 2x 110 kV nepřekračují 4 kV/m a hodnoty magnetické indukce 15  $\mu$ T (v obou případech jde o hodnoty nedosahující limitů dle NV č.480/2000 Sb.). S lehkým navýšením intenzity elektrického pole a magnetické indukce oproti stávajícímu stavu se počítá v lokalitách Prchalov a Skotnice, proto byl vznesen výše uvedený požadavek správního úřadu na předložení garancí za účelem ověření dodržení limitních hodnot dle cit.Nařízení vlády.

Provoz vedení z hlediska hluku (str.46) je charakterizován jako činnost klidová, bez provozu aktivních prvků způsobujících hluk.V závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách mohou vznikat akustické jevy, jejichž vliv je hodnocen jako zanedbatelný. Záměr je situován v souběžné trase se stávajícím vedením, které vykazuje obdobné jevy. **Hodnocení zdravotních vlivů záměru na dotčené obytné území** (hluk, elektromagnetické záření) vypracoval **Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc., Brno – 11/2005. Realizace posuzovaného záměru je po zdravotní stránce podle současných vědeckých poznatků přijatelná.**

Krajská hygienická stanice  
Moravskoslezského kraje

se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Ing. Karel Anděl

vedoucí odboru hygieny obecné a komunální

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Dokument vyhotoven ve dvou výtiscích:

1 x Ministerstvo životního prostředí 1 list (doporučeně)

1 x KHS MSK, odd.ÚPaH 1+1/1

TEL.: 595 138 111  
FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava  
Valchařská 15, 702 00 Ostrava  
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@ov.cizp.cz, www.cizp.cz



Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10 - Vršovice

MINISTERSTVO  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
P

410

Deňto dne/  
čas přijetí: - 3 - 02 - 2006 Počet listů/  
příloh: 1

Číslo jednací: 8419 /ENV/ 06

Váš dopis značky / ze dne:  
4243/ENV/06

Naše značka:  
49/ŘI/0602058.02/06/VOM

Vyřizuje / linka:  
Ing. Mikšánek, Ph.D., 170

Místo a datum:  
Ostrava 2.2.2006

**Věc: Vedení 110 kV Příbor – Mošnov**

K předloženému oznámení záměru nemáme podstatné připomínky.

Nepovažujeme za nutné záměr posuzovat v celém rozsahu zákona.

**Ing. Tomáš Stejskal**  
ředitel ČIŽP OI Ostrava



MIZPP009F4FY

**Ministerstvo zemědělství České republiky  
Odbor státní správy, hospodářské úpravy  
a ochrany lesů - 16210**

Těšnov 17 117 05 Praha 1 tel.: 221812246

MINISTERSTVO  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

410

Došlo: t  
čas příjezdu:

- 7 - 02 - 2006

Číslo listů/  
pozn. ....

9161

ENV/06

Číslo jednací: ENV/06

V Praze dne 2. 2. 2006  
Č.j.: 3540/2006-16210  
Vyřizuje: RNDr. Friedl  
Telefon: 221812381  
e-mail: karel.friedl@mze.cz  
fax: 221812991  
K č.j.: 4243/ENV/06

**Ministerstvo životního prostředí**  
Odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC  
**Vršovická 65**  
**100 10 Praha 10**

**Věc: Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č.100/1992 Sb., ve znění zákona č. 93/2001 Sb., k záměru „Vedení 110 kV Příbor - Mošnov“.**

Ministerstvo zemědělství jako dotčený správní úřad, podává podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., vyjádření ke zjišťovacímu řízení k záměru zařazenému v kategorii II „Vedení 110 kV Příbor - Mošnov“.

Z hlediska lesního hospodářství a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa je možno konstatovat, že se předložený záměr dotýká těchto pozemků v minimální míře (cca 0,1 ha) v prostoru obce Škornice. Ve většině své délky je navrhovaná trasa vedena v souběhu se současnou trasou vedení 22 kV, kde dochází k překryvu jejich ochranných pásem a tím i k minimalizaci záboru. Proto nemáme k předloženému záměru zásadní připomínky a nepovažujeme za nutné vyžadovat zpracování kompletní dokumentace EIA. Při vlastní realizaci je nutno omezit zásahy do lesních porostů na minimum a nepřipustit jejich poškozování pojezdem techniky mimo trasu elektrovedu nebo zřizováním manipulačních ploch či parkovišť.

MINISTERSTVO  
ZEMĚDĚLSTVÍ  
České republiky  
117 05 Praha 1, Těšnov 17

-16-

**Ing. Jiří John**  
**ředitel odboru státní správy,**  
**hospodářské úpravy a ochrany lesů**



MIZPP000UBFF

5744/ENV/06

Ministerstvo životního prostředí  
České republiky

## INTERNÍ SDĚLENÍ

Pro: **Ing. Jaroslavu Honovou, ředitelku odboru posuzování vlivů na ŽP a IPPC**  
Od: **Ing. Jana Kužela, ředitele odboru ochrany ovzduší**

Naše č.j.: 238/740/06/JR  
Vaše č.j.: 4243/ENV/06  
Vyřizuje: Mgr. Ratajová/2455  
Dne: 23.1. 2006

**Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vedení 110 kV Příbor – Mošnov“**

Vážená paní ředitelko,

k obdržnému oznámení záměru „Vedení 110 kV Příbor – Mošnov“ nemá odbor ochrany ovzduší připomínky.

S pozdravem

**Ing. Jan Kužel**  
ředitel odboru ochrany ovzduší



MIZPP009HT04

**INTERNÍ SDĚLENÍ****PRO :** odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (OPVI)**OD:** odboru ochrany vod (OOV)**DNE :** 27. 1. 2006**Č.J. :** 4274/ENV/06  
249/650/06**VYŘIZUJE:** RNDr. J. Skalický, CSc.**K ČJ.:** 4243/ENV/06**Věc: Stanovisko k ochraně vod – oznámení záměru „Vedení 110 kV Příbor – Mošnov”**


Jedná se o výstavbu nového vzdušného vedení VVN 2x110kV ze stávající rozvodny 110/22kV Příbor do nové spínací stanice 110/00kV Mošnov, které má zajistit dodávku elektrické energie pro připravovanou průmyslovou zónu Mošnov.

Do zájmové lokality nezasahuje Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV), ani ochranná pásma zdrojů povrchových nebo podzemních vod a ani ochranná pásma zdrojů přírodních léčivých minerálních vod. Areál se nenachází v záplavovém území.

Z hydrologického hlediska se zájmové území nachází v širším povodí Odry a následujících dílčích povodích: Odra od Bulovického potoka po Bílovku, Lubina od Kopřivnice po Klokočský potok a Lubina od Klokočského potoka po Trnávku. Projektované vedení přechází přes bezejmennou vodoteč, tvořící na severním okraji obce Škornice levostranný přítok Lubiny a přes bezejmennou vodoteč, tvořící levostranný přítok Lubiny na jižním okraji obce Příbor. Povrchová voda v lokalitě není využívána k pitným účelům, obce podél trasy vedení jsou napojeny na veřejný vodovodní řád. Z vodohospodářského hlediska jde o lokalitu bez perspektivy vodohospodářského využití. Podle hydrogeologické rajonizace náleží zájmová lokalita k rajónu č. 151 – Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry a k rajónu č. 321 – Flyšové sedimenty v povodí Odry. Z hydrogeologického hlediska není v převážné části zájmového území vyvinut výrazný kolektor s průlinovou propustností. Hladina podzemní vody byla zjištěna v převážné části území v hloubkách větších než 2 m, pouze u Příboru v místech výchozů křídových hornin, byla hladina podzemní vody naražena v hloubce 0,8 m pod terénem jako hladina výrazně napjatá. Generelní směr proudění podzemních vod je směrem k severu a severovýchodu. Případný přímý kontakt vedení s podzemními vodami lze očekávat ve výkopových jámách pro patky stožárů, které budou prováděny do hloubky 2 – 3 m pod terénem. Ochranu vod je v předloženém záměru nutné respektovat. Před vybudováním jednotlivých základů stožárů vedení, je důležité provést pro každý podpěrný bod *hydrogeologické posouzení* místa, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění množství a jakosti povrchových a podzemních vod. Před zahájením stavebních prací je důležité vypracovat i plán

havarijních opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám, ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v úplném znění (vodní zákon).

Daný záměr je možno realizovat, za předpokladu respektování stanovených podmínek na ochranu vod.

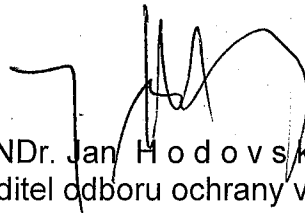

RNDr. Jan H o d o v s k ý  
ředitel odboru ochrany vod



MIZPP000U3T1

**Ministerstvo životního prostředí**  
Odbor odpadů

## INTERNÍ SDĚLENÍ

pro: Ing. Jaroslavu Honovou, ředitelku odboru posuzování vlivů na ŽP a IPPC

od: Ing. Leoše Křenka, ředitele odboru odpadů

č.j.: 4274/ENV/06, 422/720/06; Vaše č.j.: 4243/ENV/06

vyř.: Mgr. J. Plavec

dne: 7. února 2006

věc: **Vyjádření k oznámení záměru „Vedení 110 kV Příbor - Mošnov“- fáze zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.**

K výše uvedenému záměru na základě Vaší žádosti za odbor odpadů sdělujeme:

Předmětem záměru je výstavba nového vzdušného vedení VVN 2×110 kV ze stávající rozvodny 110/22kV Příbor do nové spínací stanice 110/22kV Mošnov, která má zajistit dodávku elektrické energie pro připravovanou průmyslovou zónu Mošnov.

Z pohledu problematiky odpadů lze konstatovat, že zpracované oznámení se zabývá odpady, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou i vlastním provozem elektrického vedení; uvádí jejich názvy, kategorii, katalogová čísla. Při vlastním provozu vedení 110 kV, mimo oprav při haváriích, bude docházet pouze k minimální produkci odpadů vázaných na údržbu a opravy zařízení. Vlastní provoz elektrického vedení není zdrojem odpadů.

Při nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě musí být respektovány platné legislativní předpisy - z našeho pohledu pak zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a jeho prováděcí předpisy - především pak vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jde zde především o upřednostnění materiálové recyklace (odpadní betony, asfalty) a maximální využití vzniklé výkopové zeminy a kameniva např. pro terénní úpravy na jiných stavbách.

K záměru nemáme z hlediska kompetencí odboru odpadů MŽP připomínky.

S pozdravem

Ing. Leoš **Křenek**  
ředitel odboru odpadů