

Obec Sušice

Sušice 63,
751 11 Radslavice

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy
Ing. Kamila Kudelová
Krapkova 3
779 00 Olomouc

V Sušicích 14.ledna 2020

Vyjádření Obce Sušice k dokumentaci „V418/818 – zdvojení vedení“

Obec Sušice po změně trasy vedení V 253/254 a přesunu stožáru č. 10 nemá již k uvedené dokumentaci další námitky či připomínky.

Ing.
Bohumil
Gibala

Digitálně podepsal
Ing. Bohumil Gibala
Datum: 2020.01.14
15:14:46 +01'00'

Za Obec Sušice

Ing. Bohumil Gibala
starosta

IČO:00636606
Tel: 581 791 039
602 511 452

Bankovní spojení: ČS, a.s. Přerov
E-mail: ou-susice@seznam.cz

čú:1882951389/0800

www.susice.mitrانet.cz



O B E C T L U M A Č O V
Nádražní 440
763 62 TLUMAČOV, okres Zlín

Tlumačov 13.1.2020
Vyřizuje: M. Veselský
Č.j. ST/6/20/13/20/VES

Ministerstvo životního prostředí - OV88 VII
Podatelna 670 - OV88 VII - Olomouc
8888535453
Ev. č.: **ENV/2020/7363**
Listy/příl.: 2/0 Dleho: 17.1.2020 0:00
Číslo jednací:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Ing. Kamila Kudelová
Krapkova 3
779 00 OLOMOUC


Vyjádření k dokumentaci záměru „V 418/818 – zdvojení vedení“

Na základě doručené informace dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, o dokumentaci záměru „**V 418/818 – zdvojení vedení**“, Vám v souladu s § 8 odst. 2 a 3 shora uvedeného zákona zasílám vyjádření obce Tlumačov, jako územně samosprávného celku dotčeného uvedeným záměrem. Obec Tlumačov uvádí následující doporučení, požadavky, podněty a připomínky k uvedenému záměru, který může při jeho realizaci negativně ovlivnit životní podmínky v katastrálním území Tlumačov na Moravě:

1. upozorňujeme na skutečnost, že pro tento záměr není v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje a v Územním plánu Tlumačov vymezena příslušná plocha. Na základě výše uvedeného konstatujeme, že **záměr není v souladu s Územním plánem Tlumačov.**
2. navrženou stavbou bude dotčen „Regionální biokoridor 1581 v k.ú. Tlumačov na Moravě“, který byl v roce 2014 realizovaný obcí Tlumačov z dotačních prostředků OPŽP – prioritní osa 6, opatření 6.5 – podpora regenerace urbanizované krajiny a jehož doba udržitelnosti je 10-ti let.
3. navrženou stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví obce Tlumačov. V případě kácení vzrostlých stromů na obecních pozemcích při realizaci výše uvedeného záměru bude obec Tlumačov požadovat provedení náhradní výsadby na předem určené lokalitě v k.ú. Tlumačov na Moravě.
4. předmětným záměrem budou dotčeny veřejně přístupné účelové komunikace s tím, že obec Tlumačov bude po dokončení stavby požadovat po stavebníkovi jejich uvedení do původního a provozuschopného stavu.

5. předmětným záměrem budou dále dotčeny další pozemky obce Tlumačov ve volné krajině, u kterých bude obec Tlumačov po provedení stavby požadovat jejich uvedení do původního stavu
6. požadujeme, aby případné změny záměru, např. změna trasy vedení, rozmístění stožárů, materiálové složení, apod., byly předloženy obci k vyjádření

S pozdravem



Petr Horka
starosta



OBEC TLUMAČOV
Nádražní 440
763 62 TLUMAČOV



Obec Machová, Machová 120, 763 01

**Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII**

**Krapkova 3
779 00 Olomouc**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka/č.j.
OúMach/2020-6

Vyřizuje/linka
+420 577 121 032

V Machové
07.02.2020

Vyjádření k Dokumentaci záměru „V418/818 – zdvojení vedení“ (kód záměru OV8261)

Obec Machová požadovala posouzení záměru z důvodu vlivu záměru na krajinný ráz, který byl zpracován v příloze č. 9 Dokumentace. K uvedenému posouzení lze konstatovat, že přílohy č. 2 až 9 neobsahují mapové znázornění celého posuzovaného úseku – chybí plocha a úsek Tlumačov – Otrokovice. V příloze č. 1 v krajinném prostoru A chybí zaznačení posuzovaného záměru. Chybí tak v rámci posuzování širší souvislosti a dotčené zájmy v dotčených lokalitách posuzovaným záměrem.

Nesouhlasíme s tvrzeními uvedenými na str. 59 přílohy č. 9 Dokumentace, že pozitivem záměru je zesílení industriálního charakteru a rázu území a dále, že zesílení existující technické dominanty s efektem kumulace elektrovedů lze vnímat pozitivně. Taktéž s uvedenými závěry, týkajícími se nové trasy vedení o nekoliznosti a nezásadní proměně charakteristik území, nelze souhlasit, neboť dochází ke zlehčení a nerespektování kumulace plánovaných záměrů investora v území u obce Machová. Vizualní dojem, díky neexistenci promítnutí nových tras vedení, zcela nelze vyhodnotit. Při stávajícím stavu dvou vedení vedle sebe lze s jistotou tvrdit, že zásah do prostorového uspořádání v okolí obce Machová bude velmi silný, zásadní a negativně vnímaný. Samotná vizualizace záměru v dotčené oblasti obce Machová, která měla posoudit dosah vlivu na občany a krajinný ráz se i při konstatování, že dotčení je z více pohledů, zúžila jen na pohledy na stožáry č. 105 – 107 z jednoho místa v obci Machová a k tomu ještě špatně - zrcadlově situované umístění v ortofotomapě a nekorespondující umístění stožárů se situováním v přehledné situaci – neodpovídají si. Toto vše je nedostatečné a neposkytuje občanům dostatečnou představu o tom, jak záměrem budou dotčeni a i jeho míru vlivu. Silný vizualní vliv je v této části posouzení na krajinný ráz (str. 59) přiznán, avšak nekoresponduje s grafickým zpracováním posouzení (i jeho rozsahem). Požadujeme, vzhledem k plošnému a nezanedbatelnému zasažení krajinného rázu (zásah do prostorového uspořádání krajiny, ovlivnění prostorových vztahů a zhoršení vizuální charakteristiky území) a tím pohody občanů, vizualizaci celé trasy uvažovaných vedení z území obce Machová (dotčené expozici záměru). V příloze dokládáme fotodokumentaci, která postihuje

viditelnost stávajícího vedení, vedle kterého budou posuzované záměry situovány. Podotýkáme, že fotografie byly pořizovány z úrovně komunikací, v patrech rodinných domů je samozřejmě vizuální dopad výraznější. Viz i obr. č. 6 přílohy č. 9 Dokumentace, kde je v pozadí viditelná hustá zástavba obce Machová. Nesouhlasíme s hodnocením vlivu na krajinný ráz od lomu trasy R24 směrem na lom R25 (tab. č. 12 přílohy č. 9 Dokumentace). Zásadně nesouhlasíme se závěry uvedenými na str. 79 cit.*Zdvojení vedení V418/818, bude pro hodnocení obraz krajiny přijatelné, a to i v případě souběhu s elektrovodem V417/817 realizovaným v částečně paralelní trase v úseku dlouhém cca 5 km od stožáru č. 104 po TR Otrokovice. Souběhem sice dojde ke kumulaci vizuálních vjemů přítomností dvou elektrovodů, ale jejich souběh a vzniklé vjemy nelze počítat. Dojde zde k prohloubení vizuálních a estetických vlivů, které jsou vzhledem k poloze vedení vzhledem k pohledově exponovaným místům, dominantám a dalším určujícím charakteristikám krajinného rázu minimální. Lze tedy konstatovat, že jak zdvojení posuzovaného vedení, tak jeho souběhu s plánovaným elektrovodem V417/817 je z hlediska ochrany krajinného rázu akceptovatelné....* Tyto závěry nejsou podloženy (nezpracováno vizuální promítnutí záměru do krajiny exponované ze strany obce Machová) a konstatování zpracovatelů nerespektuje zájmy občanů obce Machová, kdy obec oprávněně požadovala z důvodu významného dotčení záměrem zpracování tohoto posouzení. Pro obec Machová není takto neúplně zpracované posouzení vlivu na krajinný ráz akceptovatelné.

Jak již bylo uvedeno ve vyjádřeních obce Machová k současně posuzovaným záměrům investora (kód záměru OV7196 – V417/817 - zdvojení vedení), bude naše obec plánovanými záměry dotčena nejvíce, neboť tento zásah vyplývá z nových tras vedení a kumulace stožárů a rozšiřování trasy s plynoucími omezeními z ochranných pásem. Oproti změně typu stožárů ve stávající trase, jak k tomu dochází v převážné délce tras záměrů, tak dochází k nevýznamné změně a tím mají záměry i zanedbatelný vliv na krajinný ráz. Trváme proto na spojení záměrů investora v rámci zpracování vlivu na krajinný ráz do projednávané dokumentace a tím promítnutí situování jednotlivých stožárů jednotlivých plánovaných vedení VVN investora záměru.

V rámci hodnocení kumulativních vlivů (kapitola D.I.10 Dokumentace, i vypořádání připomínek obce Machová), o které obci Machová jde především, je na str. 185 u hodnocení krajinného rázu konstatováno mimo odkaz na výstupy př. 9 Dokumentace, že došlo ke snížení počtu stožárů oproti Oznámení. K tomuto uvádíme, že v Oznámení byly stožáry situovány v blízkosti stávajících stožárů, v rámci Dokumentace byl kladen důraz na zesouladění stožárů avšak nově plánovaných vedení, které jsou v procesu posuzování, oproti situování stožárů stávajícího vedení VVN. Tím došlo k posunutí stožáru č. 106 za komunikaci II/438 směr Otrokovice na místo v Oznámení zaznačenému stožáru č. 107 (ušetřil se tak jeden stožár), avšak stávající stožáry VVN se dostaly cca do středu mezi plánované stožáry. Takže uváděné závěry týkající se vjemů souběhů nelze takto interpretovat, jak je v Dokumentaci uvedeno, včetně akceptace z hlediska ochrany krajinného rázu. Alibistické tvrzení o „neznámé“ konečné podobě stávajícího vedení, které po provedení posuzovaného záměru bude sloužit pro vedení V498/499 (na nějž je převážné území Zlínského kraje v rámci ZÚR blokováno pro studii konečné trasy vedení), kde se předpokládá, že bude trasa využita, není relevantní. Pokud by byla vybrána dosud investorem preferovaná trasa a kvůli které se vlastně tento záměr od lomu R23 až po transformovnu Otrokovice posuzuje v nové trase, je logické, že tak jako u tohoto záměru dojde k výměně typu stožáru, případně drobným korekcím v umístění, ale ne o jeho zcela novou podobu, jak tvrzení v této části Dokumentace naznačuje a jeho kumulaci vylučuje až na následné posouzení. K tomuto uvádíme, že s odkazem na uvedené časové harmonogramy jednotlivých realizací již nyní posuzovaných záměrů (2029 – 2032), je možné vzhledem ke složitosti a rozsahu ukotvení koridoru v rámci území Zlínského kraje, že toto využití může být realizováno se značným časovým odstupem a tudíž by se zpracovatel měl zabývat z hlediska krajinného rázu stávajícím vedením VVN, tak i souběžného vedení 110 kV.

Jak již bylo uvedeno, z předložených podkladů (list č. 11 – Příloha č. 10.2 Přehledná situace Dokumentace) vyplývá kolize v územním plánu zahrnutém protipovodňovém opatření retenční nádrží u RBK 1586 – stožár 105 se nachází v místě plánovaného poldru. Tento střet nebyl v Dokumentaci řešen – řešení jiné situování dotčených stožárů. V Dokumentaci je v kapitole D.I.8.2 popsáno ovlivnění prvků ÚSES RBK 1586 jako nepodstatné, údržba porostu do 3 m, avšak zpracovatel dokumentace opomenul, že u zmiňovaného stožáru č. 105 se nachází vzrostlý porost tohoto ÚSES, který dosahuje výšky spodního ramene stávajícího stožáru VVN, tudíž tak dojde k zásahu u tohoto porostu a nebude tak z důvodu kácení toto ovlivnění jako nepodstatné.

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům a výtkám požadujeme Dokumentaci doplnit o výše uvedené.

Ing.
Zdeněk
Novák

Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk Novák
Datum: 2020.02.07
09:19:37 +01'00'


Příloha: Fotodokumentace výhledů na stávající VVN z několika míst obce Machová



Obec Machová
IČO: 00568651
č. ú.: 183297926/0300 ČSOB Zlín



Úřední hodiny: pondělí, čtvrtek (7,00 – 13,00, 14,00 – 17,00 hod.)

telefon: +420 577 121 032
e-mail: podatelna@obecmachova.cz
web: www.obecmachova.cz
Dat.
schr.: 3g3b3te

Příloha: Fotodokumentace výhledů na stávající VVN z několika míst obce Machová

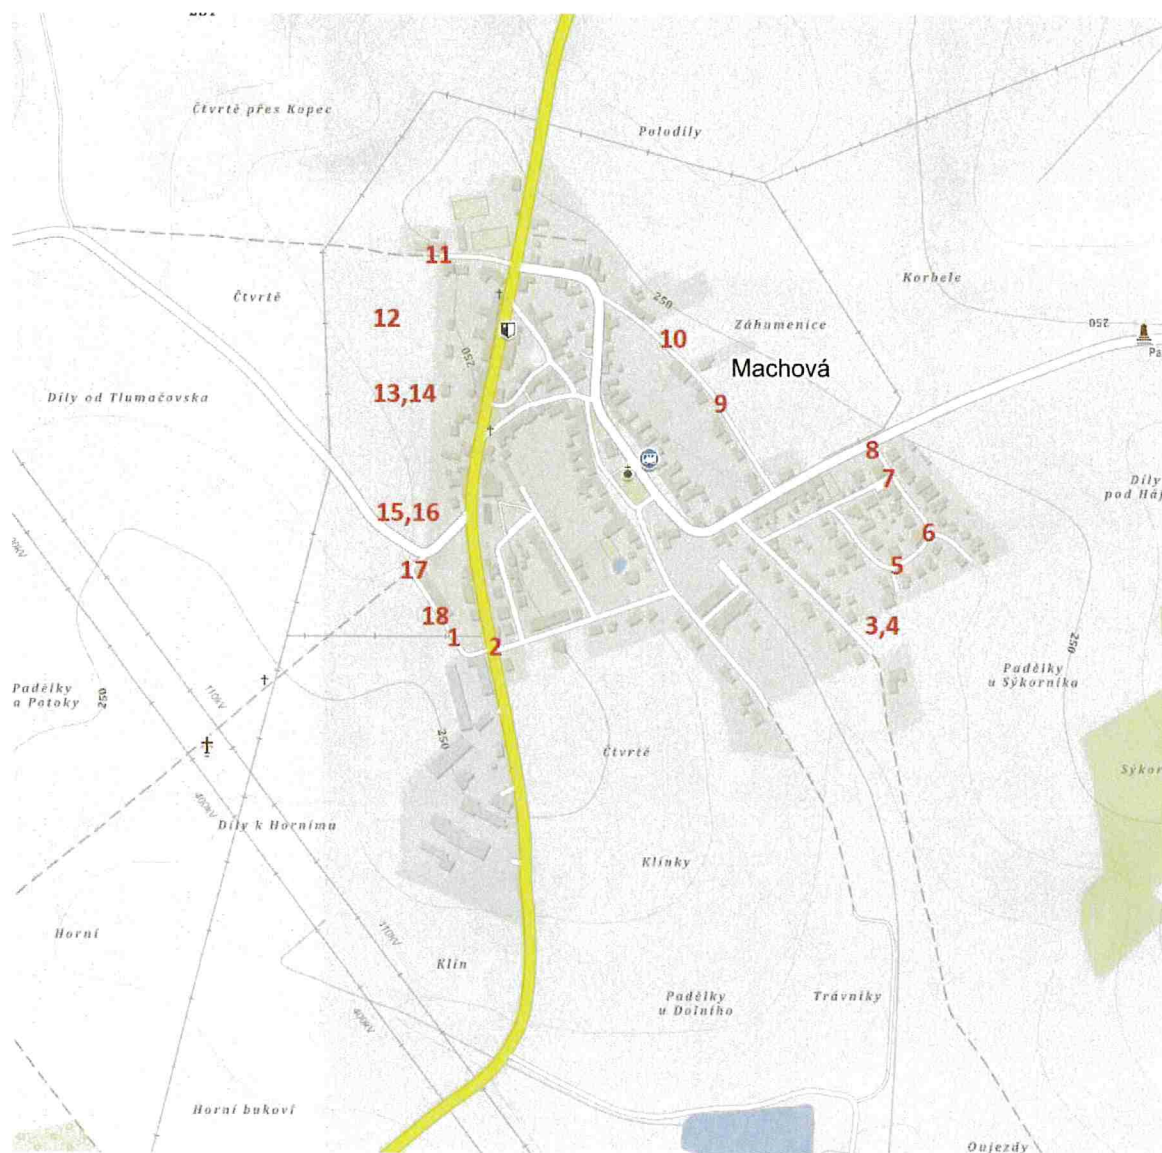

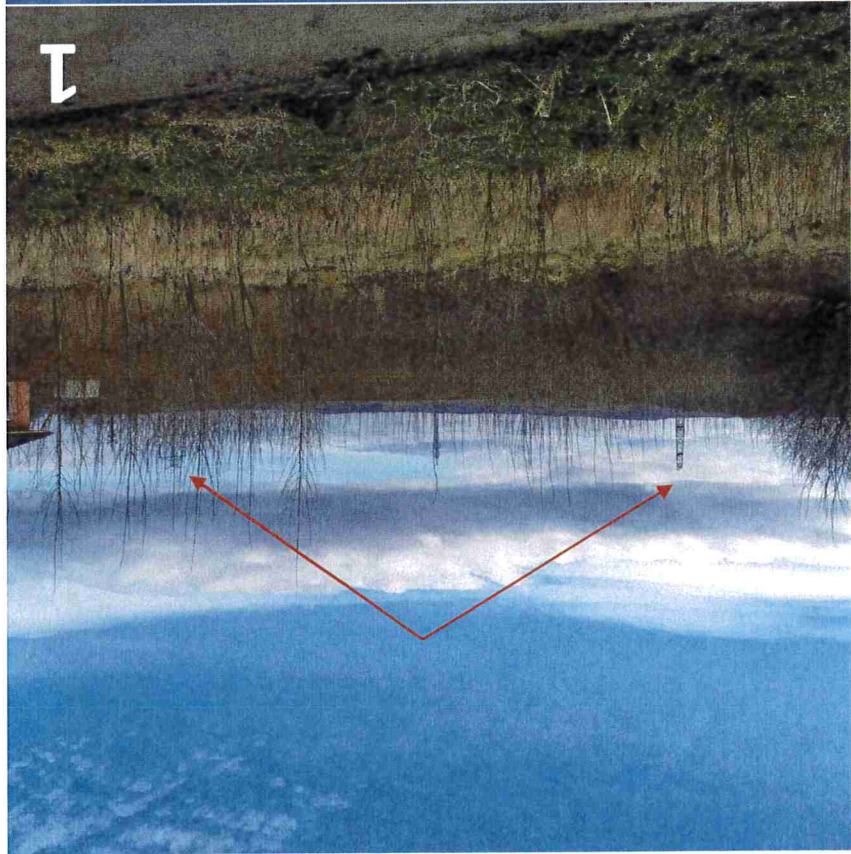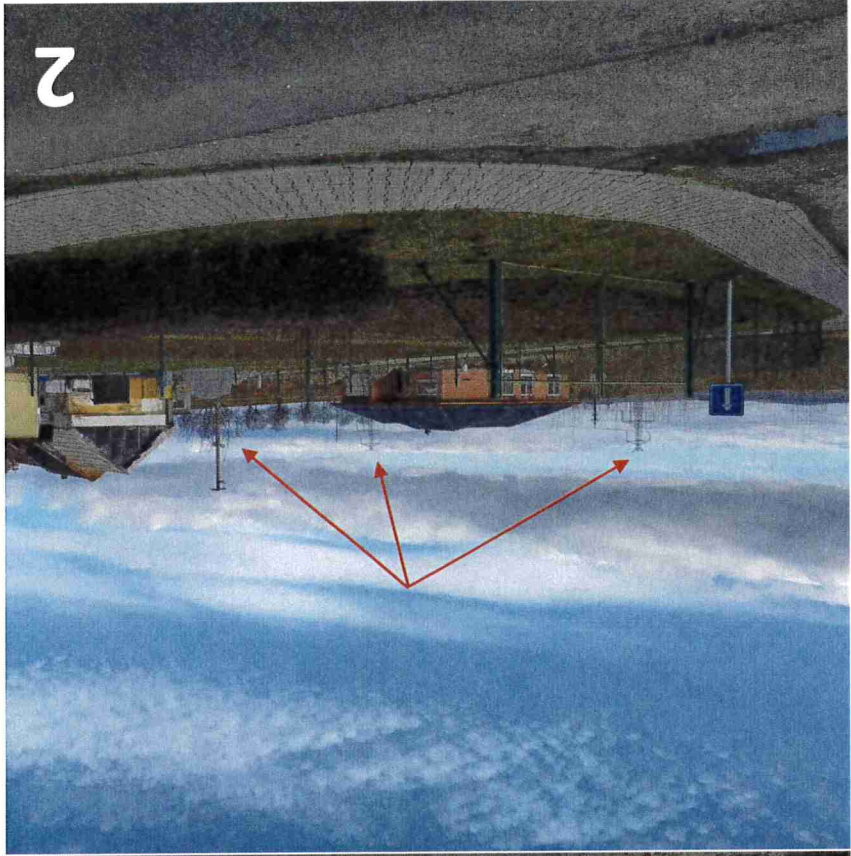

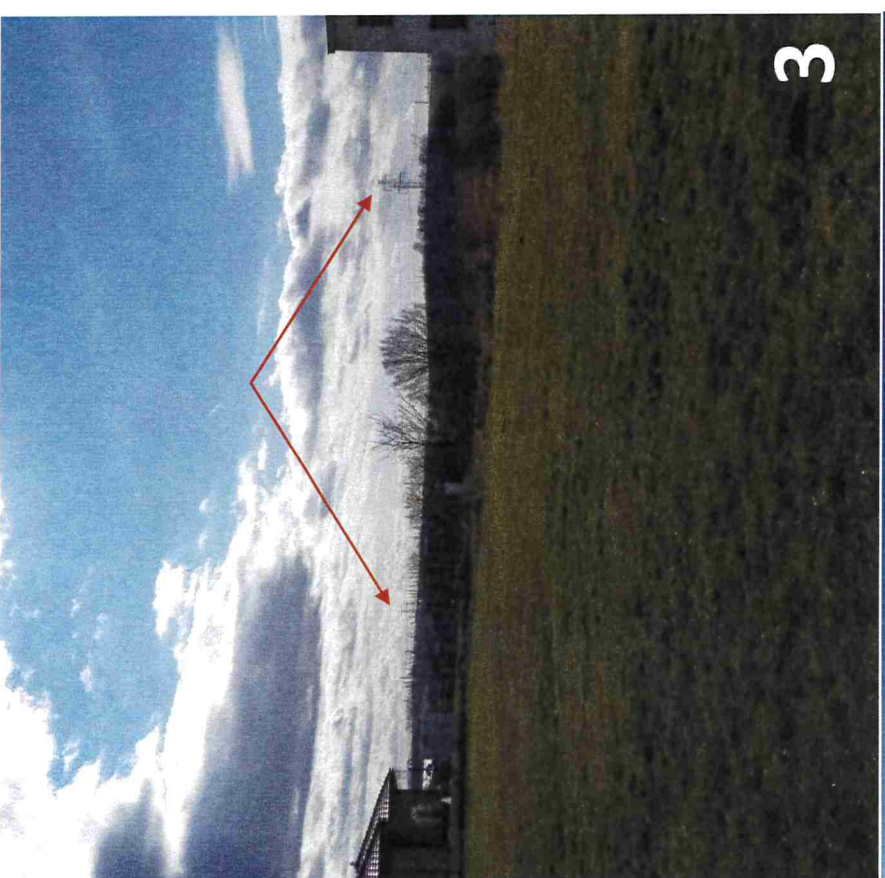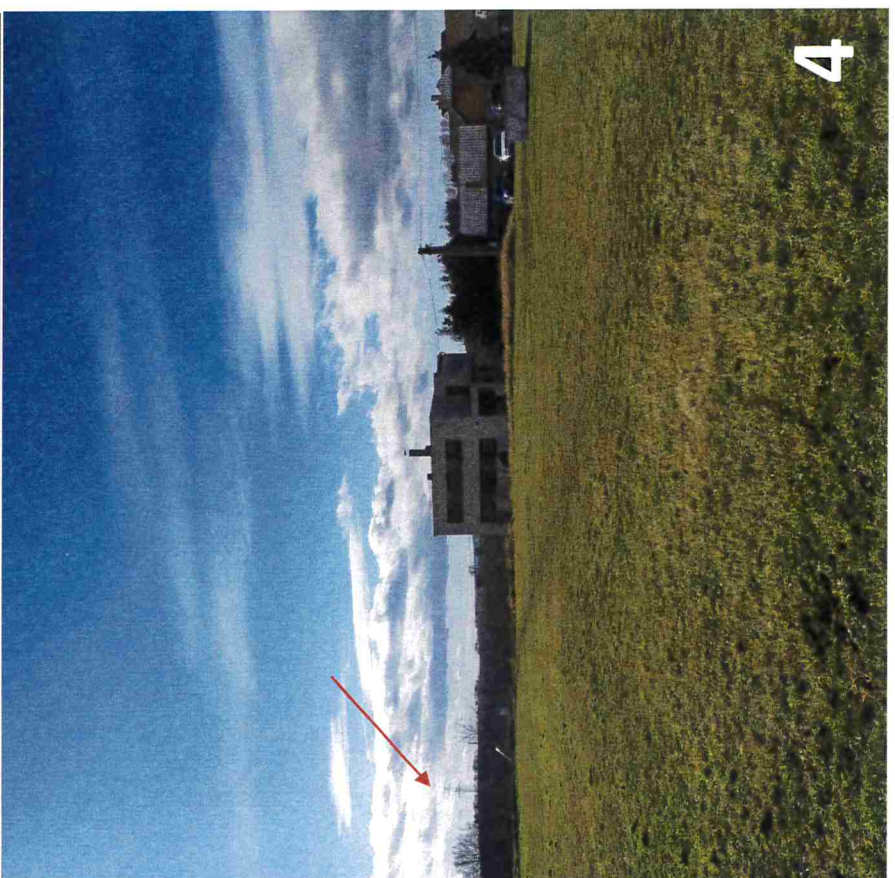






8





L





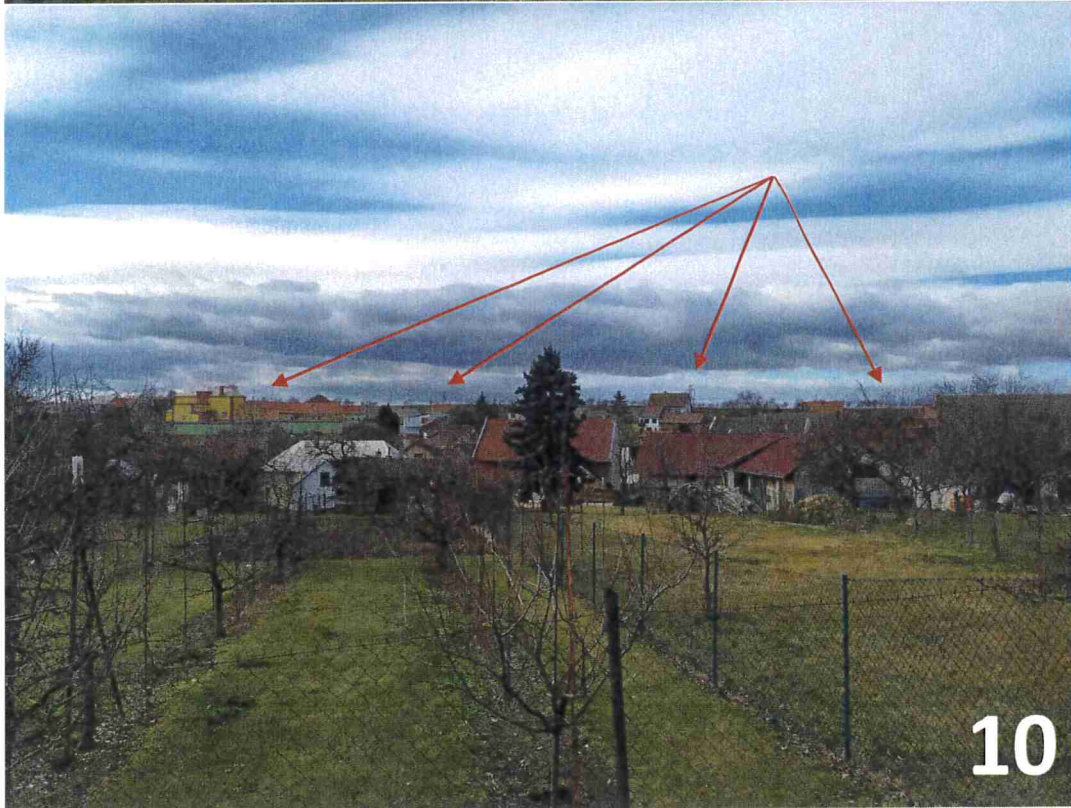

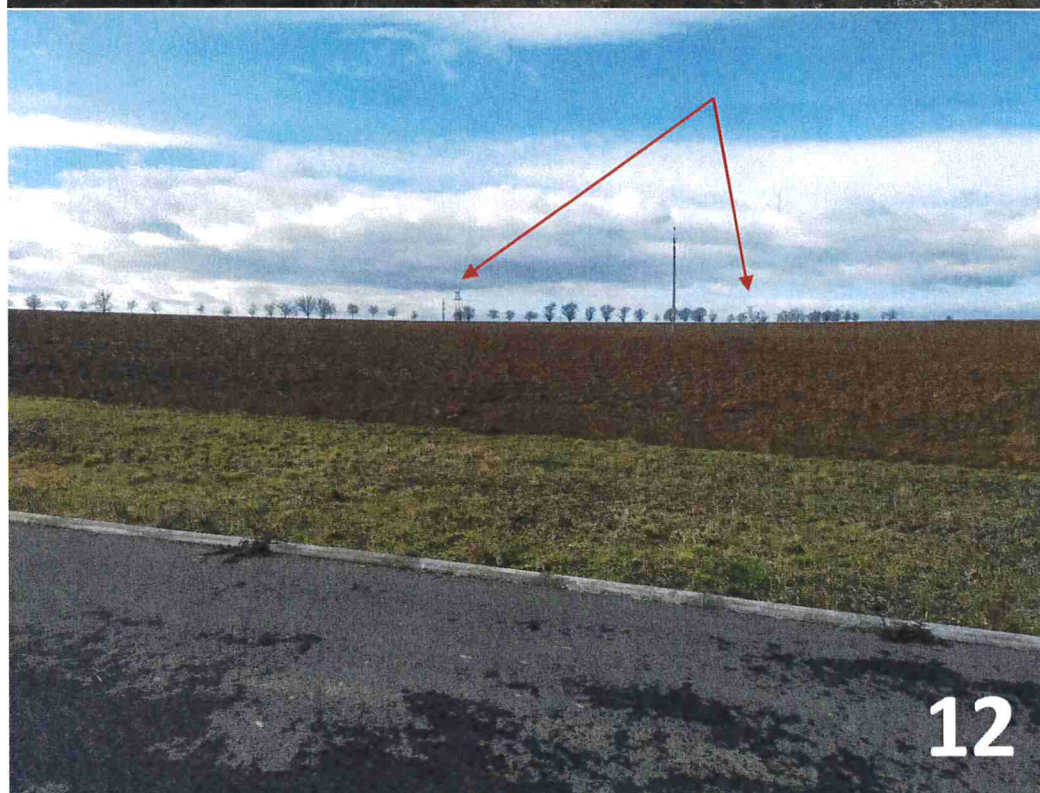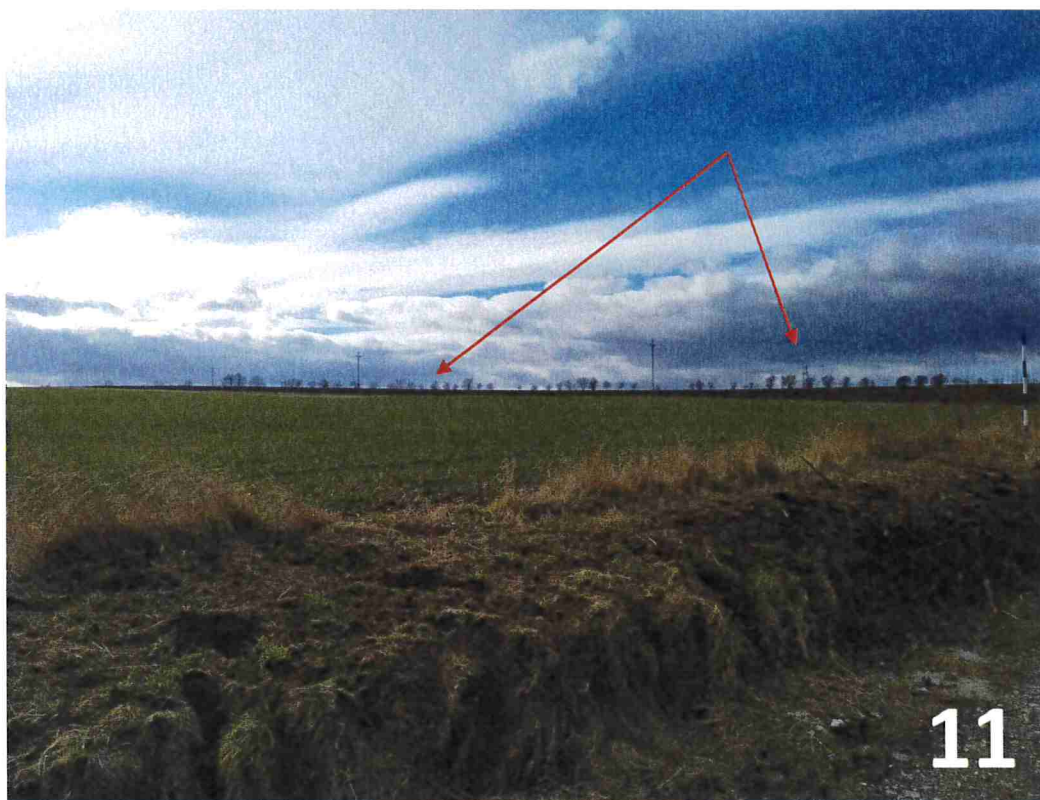

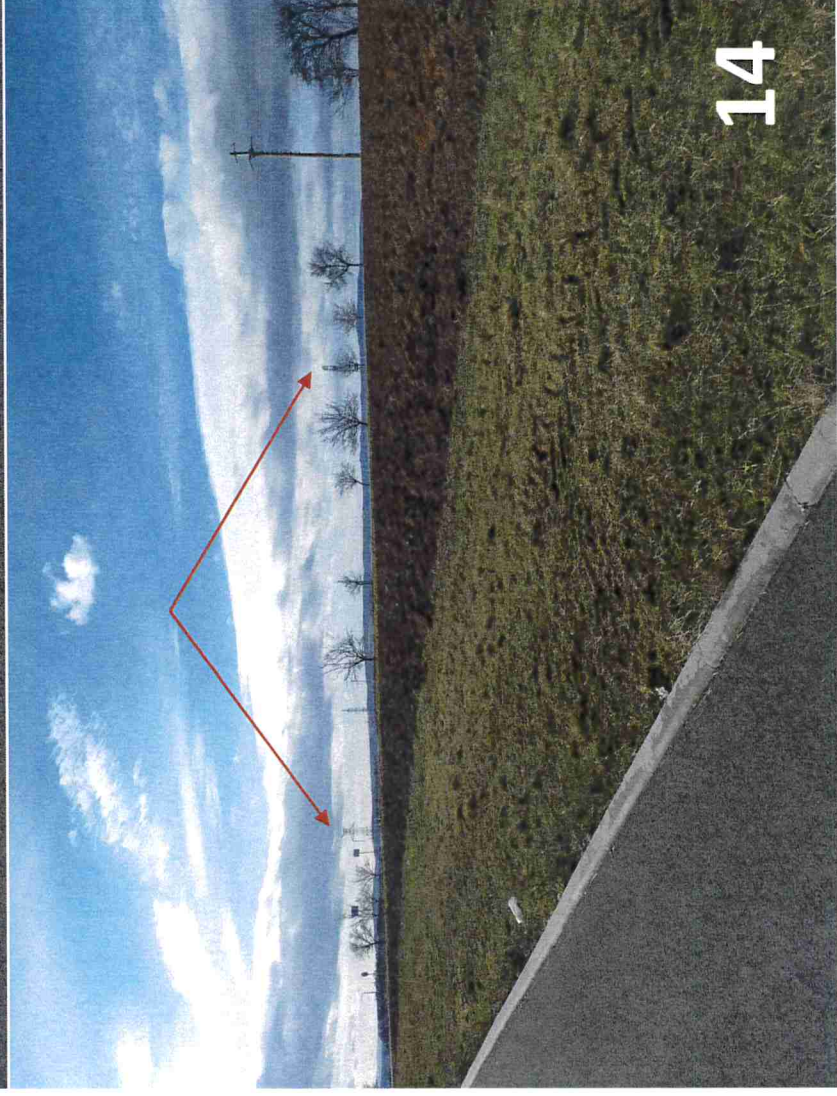

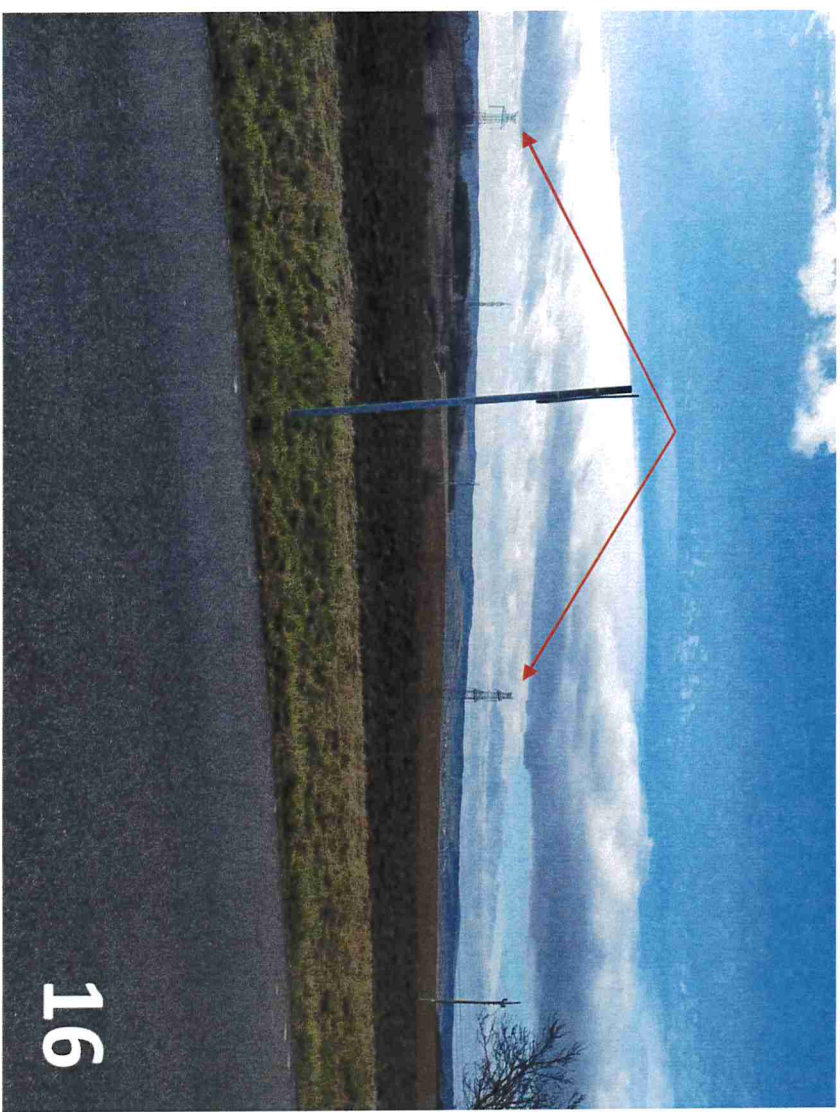

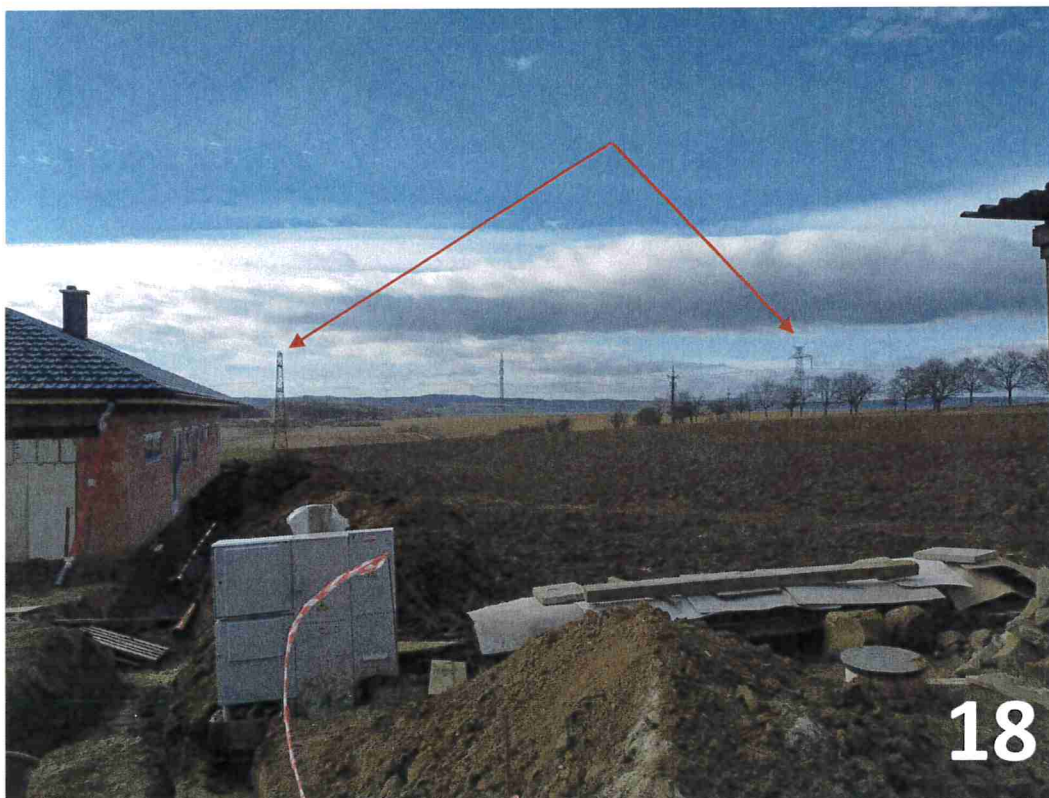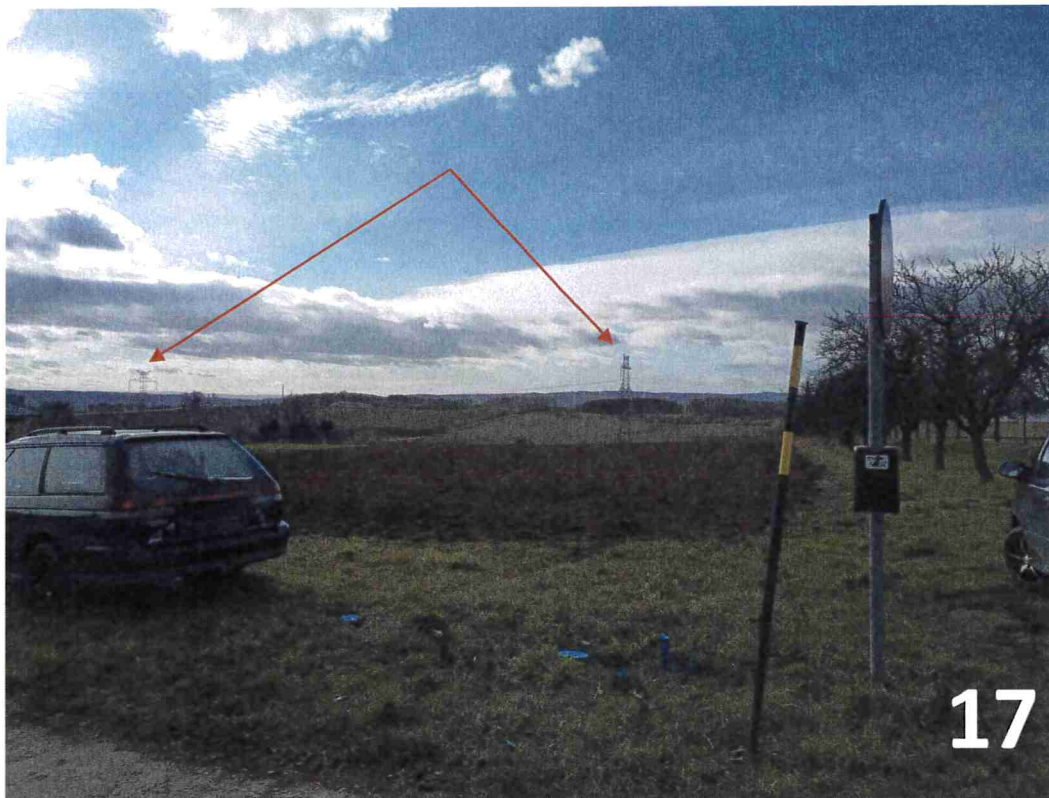



m ě s t o
OTROKOVICE

**Městský úřad Otrokovice
odbor rozvoje města**

VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ: ORM/286/2020/KON
SPISOVÁ ZNAČKA: ORM/3357/2019/KON/čeps
VYŘIZUJE: Ing. Alena Konečná
TELEFON: 577 680 212
E-MAIL: konecna@muotrokovice.cz
DATUM: 30.01.2020

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VII
Ing. Kamila Kudelová

Vršovická 1442
100 00 PRAHA 10

Vyjádření města k dokumentaci vlivů záměru „V418/818 – zdvojení vedení“ dle zákona č. 100/2001 Sb.

Město Otrokovice, zastoupené odborem rozvoje města, obdrželo dne 03.01.2020 informaci o dokumentaci záměru „V418/818 – zdvojení vedení“.

Rada města Otrokovice usnesením č. RMO/8/2/20 ze dne 29.01.2020 schválila vyjádření města k dokumentaci vlivů záměru „V418/818 – zdvojení vedení“ ve znění:

město Otrokovice nemá připomínky k uvedenému záměru.

Ing. František Žák
vedoucí odboru

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

Č.J.: KUOK 2400/2020

V Olomouci dne 7. 2. 2020

Sp.Zn.: KÚOK/39256/2019/OŽPZ/7149

Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová

Tel.: 585 508 624

Datová schránka: qiabfmf

E-mail: m.zeidlerova@olkraj.cz

**Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc**

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství k dokumentaci záměru „V418/818 – zdvojení vedení“, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Příslušným úřadem pro posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu výše citovaného zákona je Ministerstvo životního prostředí.

Podáním ze dne 23. 5. 2019 pod č.j.: MZP/2019/570/677 byla Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“, nebo „KÚOK“) doručena dokumentace záměru „**V418/818 – zdvojení vedení**“, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentaci zajistil oznamovatel dle § 8 odst. 1 citovaného zákona.

Předmětem záměru je zdvojení stávajícího vedení V418 o napěťové hladině 400 kV v úseku od lomového bodu R1 (stožár č. 2) v k. ú. Proseničky po TR Otrokovice. Záměr se nachází na území Olomouckého a Zlínského kraje, v okresech Přerov, Kroměříž a Zlín a dotýká se 23 obcí. Stávající vedení bylo uvedeno do provozu v roce 1969 (1977 souběh s V417). Zdvojené vedení bude provozně označeno jako V418/818. Celková délka zdvojovaného vedení je cca 37 km. Úsek zaústění vedení do TR Prosenice mezi lomovým bodem R1 a portálem TR Prosenice není součástí akce, tato část vedení V418 je součástí záměru rozšíření a rekonstrukce TR Prosenice včetně souvisejících zaústění vedení V413 (V416), V402, V418, V818, V403 a V803; na tuto akci v červnu 2018 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby.

Krajský úřad, jako dotčený správní úřad, tímto k výše uvedené dokumentaci záměru zasílá své písemné vyjádření:

Oddělení lesnictví - zpracovala: Mgr. Nina Kuncová (tel.: 585 508 404)

Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou záměrem dotčeny.

Oddělení vodního hospodářství

Vodoprávní úřad - zpracoval: Mgr. Alois Juránek (tel.: 585 508 643)

Stanovisko, uvedené ve stávajícím vyjádření krajského úřadu pod č.j.: KUOK 40695/2019 ze dne 13. 5. 2019 zůstává v platnosti.

Oddělení ochrany životního prostředí

Orgán ochrany ovzduší - zpracovala: Bc. Martina Fraisoová (tel.: 585 508 639)

Stanovisko, uvedené ve stávajícím vyjádření krajského úřadu pod č.j.: KUOK 40695/2019 ze dne 13. 5. 2019 zůstává v platnosti.

Orgán odpadového hospodářství zpracovala: Bc. Martina Fraisoová (tel.: 585 508 639)

Bez připomínek.

Oddělení ochrany přírody

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu - zpracovala: Ing. Lada Malá, Ph.D. (tel.: 585 508 622)

Vzhledem k tomu, že předkládaný záměr zdvojení nadzemního vedení je situován na zemědělské půdě, investor musí postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“).

Při realizaci předkládaného záměru je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. c), e) a odst. 2 a 3 zákona. Dále v souladu ustanovením § 8 odst. 2 a 3 zákona, provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, po skončení prací uvést dotčené plochy do původního stavu a včas projednat zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo s jinou osobou oprávněnou tuto půdu užívat. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona je k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále „ZPF“) pro nezemědělské účely třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Záměr, který vyžaduje trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF nelze povolit podle zvláštních právních předpisů bez tohoto souhlasu. Dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dobu do jednoho roku včetně doby potřebné pro uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je třeba, v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. d) zákona, písemně ohlásit 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany ZPF. Dočasné odnětí na dobu delší než jeden rok je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany ZPF.

Orgán ochrany přírody - zpracovala: RNDr. Miroslava Kudýnová (tel.: 585 508 631)

Stanovisko, uvedené ve stávajícím vyjádření krajského úřadu pod č.j.: KUOK 40695/2019 ze dne 13. 5. 2019 zůstává v platnosti.

Oddělení integrované prevence - zpracovala: Mgr. Marie Zeidlerová (tel.: 585 508 624)

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, § 28 písm. e) a zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):

Veřejné zájmy na úseku prevence závažných havárií a integrované prevence, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Marie Zeidlerová

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 OLOMOUC

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
3. února 2020	Bc. Dita Rubešová	KUZL 8474/2020	KUSP 24096/2019 ŽPZE-LS

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění – vyjádření k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí:

„V418/818 – zdvojení vedení“

Dne 3. ledna 2020 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oznámení o dokumentaci záměru „V418/818 – zdvojení vedení“

Níže jsou uvedena vyjádření za Krajský úřad Zlínského kraje:

- **z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Z posouzené dokumentace k záměru „V418/818 – zdvojení vedení“ vyplývá, že budou dotčeny pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu a vztahují se na tyto pozemky podmínky a zásady ochrany ZPF. Záměr je umístěn na území Olomouckého a Zlínského kraje, v okresech Přerov, Kroměříž a Zlín.

Souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění je nutné v případě, že plocha stožárů nadzemního vedení přesáhne v jednotlivých případech plochu 30 m². U tohoto vedení bude tato hodnota překročena u všech stožárových míst. **Upozorňujeme, že dle ust. § 17 písm. o) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF je příslušné k udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF Ministerstvo životního prostředí.**

Při umístění liniových staveb je nutno co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, práce provádět ve vhodnou dobu s ohledem na vegetaci tak, aby nedocházelo ke škodám na ZPF a jeho vegetačním krytu.

Vyřizuje: Ing. Milena Ingrová

- **z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):**

Na základě údajů zjištěných z předloženého oznámení „V418/818 – zdvojení vedení“ orgán ochrany ovzduší konstatuje, že záměr nepodléhá režimu zákona o ochraně ovzduší, neboť nenaplňuje žádnou z kategorií uvedených v příloze č.2 zákona o ochraně ovzduší.

Vyřizuje: Ing. Bohdana Pešková

- **z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů:**

Předložený záměr se dotýká zájmu chráněných zákonem o lesích tím, že umísťuje elektrické vedení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL). Záměr je umístěn na území Olomouckého a Zlínského kraje, v okresech Přerov, Kroměříž a Zlín. Trasa záměru se svým ochranným pásmem dotýká na území Zlínského kraje lesních pozemků v k.ú. Tlumačov (území mezi stožáry č. 96 – 97). Trvalý ani dočasný zábor PUPFL se nepředpokládá, jelikož stožáry nebudou umístovány na lesní pozemky, v koridoru vedení však dochází k omezení PUPFL dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Trasa zdvojeného vedení je na lesních pozemcích plánovaná v trase stávajícího, již stabilizovaného vedení, nelze tedy předpokládat vážnější důsledky pro pozemky určené k plnění funkce lesa. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nemá orgán státní správy k předložené dokumentaci připomínky.

Vyřizuje: Ing. Alice Ohnoutková

- **z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

Z hlediska zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona, které jsou v kompetenci krajského úřadu, nemáme k předloženému záměru „**V418/818 – zdvojení vedení**“ připomínky. Upozorňujeme, že ke stavbě sloupů elektrického vedení případně jiného zařízení v ochranných pásmech, na pozemcích sousedících s korytem vodních toků a v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů je třeba souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona.

Vyřizuje: Ing. Dagmar Vodáková

- **z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

Z pohledu zákona o ochraně přírody doporučujeme zabezpečení stožárů a vedení jak ve staré, tak v nové trase osadit bezpečnostními prvky minimalizujícími možnost zraňování a usmrcování ptáků elektrickým proudem či nárazem do elektrického vedení. Tyto prvky jsou třeba především v místě křížování vedení s většími vodními toky.

Vyřizuje: Mgr. Dagmar Metyšová

Na základě předchozího vyloučení vlivu na prvky soustavy Natura 2000 (č. j. KUZL 28257/2017, ze dne 26. května 2017) orgán ochrany přírody sděluje, že k záměru nemá připomínky.

Vyřizuje: Mgr. Jan Černý

- **z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):**

Ke způsobu nakládání s odpady tak, jak je popsán v předložené dokumentaci, v kapitole B.III.3 Odpady nemáme připomínky.

Vyřizuje: Ing. Petr Janeček

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče
Bratrská 34
750 11 Přerov 2

pracoviště: Bratrská 34
tel.: +420 581 268 111 – ústředna
fax: +420 581 268 279
www.prerov.eu

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Váš dopis č.j./Ze dne Spis. zn.: MMPř/001622/2020/STAV/ZP/ Ča
MZP/2020/570/14/ Č. j.: MMPř/001622/2020/STAV/ZP/ Ča
/03.01.2020 Sp. sk. zn.: 246.7 A5

Vyřizuje: Přerov
Ing. Jaroslav Čagánek 04.02.2020
Tel.: 581 268 236
E-mail: jaroslav.cagane@prerov.eu

Vyjádření Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova k DOKUMENTACI záměru „V418/818 - zdvojení vedení“, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, oznamovatele ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, datovanému březen/2019.

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán státní správy dle § 7 odst. 2, § 61, 64, 66 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 76, 77 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dle § 27 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dle §79 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vydává následující vyjádření k oznámení ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) a změně některých zákonů v platném znění:

Charakter záměru:

Předkládaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos elektrické energie.

Předmětem záměru je zdvojení stávajícího vedení napěťové hladiny 400 kV s provozním označením V418, vystavěného v roce 1969. Zdvojení se týká úseku mezi lomovým bodem R1 (stožár č. 2) v katastrálním území Proseničky po TR Otrokovice.

Celková délka zdvojeného vedení V418/818 je cca 37 km.

Záměr zdvojení vedení 400 kV Prosenice - Otrokovice je v souladu s platnou PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.

K předloženému oznámení jsou následující připomínky:

Památková péče:

Z archeologického hlediska k výše uvedenému záměru sdělujeme, že navrhované práce budou probíhat na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj

záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Čechyňská 363/19, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor archeologie, Horní nám. 25, Olomouc. Záměr lze oznámit i elektronicky na webové adrese <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>.

Orgán ochrany přírody a krajiny:

Orgán ochrany přírody upozorňuje na následující skutečnosti uplatněné již v souhrnném vyjádření č.j.:MMPR/055225/2017/STAV/ZP/Šv dne 17.5.2017:

V místě stavby se vyskytují dřeviny, z PD je zřejmé, že má dojít k dotčení a kácení dřevin vč. keřů, pro jejichž kácení je nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. v souladu se zněním vyhl. č. 189/2013 Sb.

Povolení ke kácení dřevin se podle vyhl. č. 189/2013 Sb. v posl. znění, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, nevyžaduje

- a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
- b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m²,
- c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
- d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňujeme na nezbytnost ochrany dřevin rostoucích mimo les (§ 7 zák. č. 114/1992 Sb.). Projekt stavby musí obsahovat zákres a popis všech dotčených a ohrožených dřevin. Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci musí být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83 9061. Stavbu je třeba situovat tak, aby nezasahovala do kořenové zóny stávajících stromů.

V případě, že prokazatelně nebude jiné řešení, než některé dřeviny kácet, je v odůvodněných případech v souladu se zněním vyhl. č. 189/2013 Sb. nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Toto se vydává před vydáním stavebního povolení a je vč. náhradní výsadby předběžnou otázkou ve stavebním řízení – vydává včetně uložení náhradní výsadby příslušná obec.

Řešení kácení dřevin vč. náhradní výsadby bude součástí DSP.

Z předložené PD je patrné, že stavbou má dojít k dotčení významných krajinných prvků podle § 3 písm. b) zák. č. 114/1992 Sb., které jsou současně prvky územního systému ekologické stability krajiny. Investor je povinen si po předložení konkrétního situačního zákresu stavby včetně zákresu a popisu zásahu do vegetace k zásahu opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., které se vydává jako předběžná otázka již v územním řízení – vydává MMPR.

Orgán státní správy lesů:

Z předloženého záměru je zřejmé, že trasa zdvojeného vedení je vedena nad některými pozemky určenými k plnění funkcí lesa (PUPFL), resp. jejich ochranného pásma (k.ú. Sušice u Přerova, mezi stožárem č.5 - 6, k.ú. Beňov, mezi stožárem č.37-38, k.ú. Horní Moštěnice, mezi stožárem č.41-42). I když se změnou výšky stožárů předpokládá zmenšení trvalého omezení PUPFL, příp. i tzv.

ochranného pásma lesa upozorňujeme, že případná změna podléhá schválení věcně a místně příslušným orgánem státní správy lesů.


Další připomínky nejsou.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Čagánek
referent oddělení ochrany životního prostředí
a památkové péče

Obdrží:

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc (DS 9gsaax4)



Městský úřad Holešov

Odbor životního prostředí

Naše č. j.: HOL-171/2020/ŽP/ve
Spis. zn.: 954/2020
Vaše č. j.: ZN/MZP/2020/570/8
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Hana Vedrová
Telefon: +420573521400
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz

Datum: 07.02.2020



holevp20v001b8

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí obdržel v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, informaci o dokumentaci záměru

V418/818 – zdvojení vedení.

Oznamovatel záměru :
ČEPS, a. s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Základní údaje o záměru:

- a) Název záměru a jeho zařazení
Název záměru: V418/818 – zdvojení vedení
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění: kategorie I., bod 84
Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného limitu
- b) Rozsah záměru
Záměrem je zdvojení stávajícího vedení v418 o napěťové hladině 400 kV v úseku od lomového bodu R1 (stožár č. 2) v katastrálním území Proseničky po TR Otrokovice. Záměr se nachází na území Olomouckého a Zlínského kraje a dotýká se 23 obcí. Stávající vedení bylo uvedeno do provozu v roce 1969 (1977 souběh s V417). Zdvojené vedení bude provozně označeno jako V418/818. Celková délka zdvojovaného vedení je cca 37 km. Záměr je nevýrobního charakteru a jeho realizací dojde k zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti energetické přenosové soustavy na území Olomouckého a Zlínského kraje.
- c) Umístění záměru :
kraj Olomoucký a Zlínský,
obec Prosenice, Osek nad Bečvou, Sušice, Oldřichov, Radslavice, Pavlovice u Přerova, Tučín, Podolí, Želatovice, Beňov, Horní Moštěnice, Dobřčice, Přestavky, Stará Ves, Němčice, Pravčice, Hulín, Tlumačov, Kurovice, Machová, Sazovice, Otrokovice a Tečovice,
katastrální území Proseničky, Osek nad Bečvou, Sušice u Přerova, Oldřichov na Moravě, Radslavice u Přerova, Pavlovice u Přerova, Tučín, Podolí u Přerova, Želatovice, Beňov, Horní Moštěnice, Dobřčice, Přestavky u Přerova, Stará Ves u Přerova, Němčice u Holešova, Pravčice, Hulín, Chrástany u Hulína, Záhlinice, Tlumačov na Moravě, Kurovice, Machová, Sazovice, Otrokovice a Tečovice.



Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí posoudil výše uvedený záměr a vydává v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, následující vyjádření k záměru na katastrálních územích Němčice u Holešova a Kurovice, která spadají do působnosti Městského úřadu v Holešově:

1. Vodoprávní úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, souhlasí s předloženým záměrem, realizací záměru nedojde k ovlivnění vodních poměrů v posuzovaném území, k záměru a jeho provedení nemá námitek.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lucie Kaňová

2. Odpadové hospodářství, jako příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, souhlasí s předloženým záměrem. Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, je příslušným orgánem k vydání závazného stanoviska podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech v rámci řízení vedených stavebním úřadem.

Oprávněná úřední osoba : Ing. Lenka Brezanská

3. Orgán ochrany ovzduší, jako příslušný orgán státní správy podle § 27 odst.1 písm.f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, souhlasí s předloženým záměrem, realizací záměru nevzniknou zdroje znečišťování ovzduší, ke kterým by Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí vydával závazné stanovisko.

Oprávněná úřední osoba : Ing. Lenka Brezanská

4. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu jako příslušný orgán státní správy podle §15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, sděluje, že dle předložené dokumentace je patrné, že záměr bude realizován na zemědělských pozemcích pod ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF). Pokud by se v jednotlivých případech realizace nových stožárů nadzemního vedení jednalo o plochu větší než 30m², je třeba souhlasu k odnětí půdy ze ZPF. Vzhledem k tomu, že bude dotčeno území více krajů, vyjádření k návrhu trasy nadzemního vedení uděluje, v souladu s ust. § 17 písm. c) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, Ministerstvo životního prostředí.

Oprávněná úřední osoba : Veronika Kocourková

5. Orgán ochrany přírody a krajiny jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, souhlasí s předloženým záměrem bez připomínek.

Oprávněná úřední osoba : Ing. Pavla Pšejová

6. Orgán ochrany lesního půdního fondu a hospodaření v lesích jako příslušný orgán státní správy podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), v platném znění, sděluje, že záměr se nedotýká zájmů chráněných lesním zákonem.

Oprávněná úřední osoba: Kamil Horák

Závěr :

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, souhlasí s předloženým záměrem bez připomínek.

Otisk úředního razítka

Ing. Hana Vedrová v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Digitálně podepsal Ing. Hana Vedrová
Datum: 07.02.2020 12:07:55 +01:00

vyřizuje
odbor
e-mail
telefon
spisová značka
číslo jednací
datum
počet stránek

Ing. Kristýna Sedlářová
životního prostředí
kristyna.sedlarova@mesto-kromeriz.cz
+420 573 321 323
MeUKM/000445/2020/02/OZP/Tu
MeUKM/009667/2020/0001/20
03.02.2020
2

**Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10**

„V418/818 - zdvojení vedení“

Dne 03.01.2020 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž informaci o dokumentaci záměru „**V418/818 - zdvojení vedení**“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životním prostředí) v platném znění s žádostí o vyjádření.

Oznamovatel: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556

Předmětem záměru je liniová stavba technické infrastruktury pro přenos elektrické energie-zdvojení stávajícího vedení V418 o napěťové hladině 400 kV. Celková délka zdvojovaného vedení je cca 37 km. Záměr je umístěn na území Olomouckého a Zlínského kraje, v okresech Přerov, Kroměříž a Zlín a dotýká se 23 obcí. Na území ORP Kroměříž jsou dotčeny tyto katastrální území: Záhlinice, Hulín, Chrášťany u Hulína, Pravčice.

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, dává vyjádření k výše uvedené dokumentaci z hlediska:

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

Dotčený orgán odpadového hospodářství, odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, příslušný dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), po prostudování dokumentace záměru dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění "V418/818 - zdvojení vedení" nemá připomínek.

Bc. Martina Adámková
oprávněná úřední osoba

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

K předložené dokumentaci nemáme námítky.

Danuše Nedvěďová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“):

Městský úřad Kroměříž - odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) vydává po přezkoumání podle § 104 odst. 9 vodního zákona na akci: **"V 418/818 - zdvojení vedení"** nemá zásadních připomínek. Jedná se o zdvojení stávajícího vedení V418 v úseku od lomového bodu R1 - (stožár č.2) v k.ú. Proseničky po TR Otrokovice. Záměr se dotýká 23 obcí ve Zlínském a Olomouckém kraji. Celková délka vedení je 37 km. Celková šířka koridoru vedení bude 69,4 m. Na území ORP Kroměříž jsou dotčeny tyto katastrální území: Záhlinice, Hulín, Chrášťany u Hulína, Pravčice. Stavba představuje demontáž stávajících stožárů a následnou výstavbu nových základových konstrukcí a výstavbu nového vedení. Trasa vedení bude procházet přes záplavová území a bude křížit vodní toky Rusavu, Mojenu , Moštěnku a jejich přítoky. Vodoprávní úřad bude vydávat v dalším stupni dokumentace souhlas se stavbou ve smyslu § 17 písm. a) a písm. c) vodního zákona.

Ing. Josef Opršal
oprávněná úřední osoba

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Nepožadujeme posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Mgr. Kateřina Dočkalová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“):

V předložené dokumentaci dochází k dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích v místech mezi stožáry č. 79-80 a 96-97 tím, že část trasy vedení, včetně ochranného pásma vedení, je umístěna na pozemcích určených k plnění funkcí lesů.

V případě plochy mezi stožáry č. 79-80 se jedná pouze o dotčení okrajové JZ části lesního pozemku p.č. 3777 v k.ú. Hulín, o šířce cca 5m, v případě plochy mezi stožáry č. 96-97 se jedná o rozšíření stávajícího ochranného pásma o cca 10m (jedná se o zdvojení vedení ve stávající trase vedení) na p.č. 2928 v k.ú. Tlumačov. Navržený záměr nebude mít vzhledem k nízkému rozsahu záboru PUPFL závažnější dopady na lesní pozemky, proto orgán státní správy lesů MěÚ Kroměříž nemá k předložené dokumentaci připomínky.

RNDr. Magdaléna Pospíšilová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“):


Nepožadujeme posouzení dle zák. č. 100/2001 Sb.

Součástí PD je posudek vlivu na krajinný ráz se závěrem, že záměr nenaruší stávající krajinný ráz, nedojde k dotčení významných krajinných prvků, záměr se však dotkne prvků lokálního ÚSES.

Upozorňujeme, že dle § 5a), odst. 6 ZOPK je třeba nadzemní vedení při jeho budování nebo rekonstrukci opatřit ochrannými prostředky, které zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.

RNDr. Magdalena Pospíšilová
oprávněná úřední osoba

Ing. Petr Vodák
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž



Městský úřad
OTROKOVICE

odbor životního prostředí

VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP/297/2020/KSE
SPISOVÁ ZNAČKA: OŽP/996/2020/KSE
VYŘÍZUJE: Mgr. Karel Ševčík
TELEFON: 577 680 281
E-MAIL: sevcik@muotrokovice.cz
DATUM: 27.01.2020

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 OLOMOUC

Souhrnné vyjádření MÚ Otrokovice, OŽP k oznámení vlivů záměru na životní prostředí dle ust. § 6 odst. 3 a 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“)

Dne 3. 1. 2020 obdržel **Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí** jako věcně a místně příslušný dotčený orgán státní správy oznámení (podle přílohy č. 3 k citovanému zákonu) podlimitního záměru: „**V418/818 – zdvojení vedení**“, umístěného v olomouckém a zlínském kraji, v katastrech 23 obcí. Zpracovatel dokumentace: Dr. Ing. Vladimír Skoumal, ČEPS Invest a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, 03/2019.

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, vydává k výše uvedenému záměru a předložené dokumentaci ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona toto stanovisko:

Stanovisko dle zákona č. **254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – Ing. Hoferková
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem **není připomínek.**

Stanovisko dle zákona č. **114/1992 Sb.**, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – Ing. Hubáčková
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem **není připomínek.**

Stanovisko dle zákona č. **334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění – Mgr. Ševčík
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem **není připomínek.**

Stanovisko dle zákona č. **289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), § 48 odst. 2 písm. c) - Ing. Batůšek
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem **není připomínek.**

Stanovisko dle zákona č. **201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění – A. Mikošková
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem **není připomínek.**

Stanovisko dle zákona č. **185/2001 Sb.**, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Ing. Navrátilová
Z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem **není připomínek.**

Vzhledem k výše uvedenému není požadováno další posouzení záměru podle zákona 100/2001 Sb.

Toto souhrnné vyjádření není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, a proto se proti němu nelze odvolat.

Ing. Anna Pšejová
vedoucí odboru

VÁŠ DOPIS ZN.: ZN/MZP/2020/570/8
ZE DNE: 3.1.2020
NAŠE ZN.: MMZL 000625/2020
VYŘIZUJE: Libiger
TEL.: 577 630 974
E-MAIL: ceneklibiger@zlin.eu

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

DATUM: 22.1.2020

**„V418/818 - zdvojení vedení“ – vyjádření k dokumentaci záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění**

Oznamovatel: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556

Umístění záměru: záměr je umístěn na území Olomouckého a Zlínského kraje, v okresech
Přerov, Kroměříž a Zlín

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína jako dotčený orgán k výše uvede-
nému záměru sděluje:

Z hlediska **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění** –
bez připomínek.

Z hlediska **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění** – bez připomí-
nek.


Z hlediska **zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění** –
bez připomínek.

Z hlediska **zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění** – bez připomínek.

Z hlediska **zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění** – bez připomínek.



Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA
vedoucí Odboru životního prostředí
a zemědělství Magistrátu města Zlína





ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
tel.: +420 545 545 111, IČ: 41 69 32 05
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz

MŽP OVSS VIII
Ing. Kamila Kudelová
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Váš dopis značky / ze dne:
ZN/MZP/2020/570/8//3.1.2020

Naše značka:
ČIŽP/47/2020/184

Vyřizuje / linka
Ing. Herberková/105

Místo a datum:
Brno, 16.1.2020

V418/818 - zdvojené vedení

Dne 3.1.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci záměru „**V418/818 - zdvojené vedení**“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oznamovatelem je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556.

Na základě předložených podkladů ČIŽP požaduje dodržet navrhovaná "Opatření pro ochranu biodiverzity" uvedená v kapitole D.IV. Dokumentace záměru.

Ing. Tomáš Augustin
ředitel oblastního inspektorátu



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Váš dopis značky
Č.j. MZP/2020/570/14

ze dne
3. 1. 2020

Naše značka
ARÚB/26/20 DS

Vyřizuje
Mgr. Jana
Hanušová

V Brně dne
3. 1. 2020


Vyjádření ke stavbě „V418/818 - zdvojení vedení“, okr. Přerov, Kroměříž a Zlín

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy, navíc se v průběhu stavby se nachází několik území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie, tzn., že se v místě stavby budou archeologické nálezy a situace s velkou pravděpodobností vyskytovat. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

S pozdravem


PhDr. Lumír Poláček, CSc.
ředitel

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v. v. i.
Podatel: a
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:
<http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>
<http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>

Telefon
515 911 101

FAX

e-mail
sekretariat@arub.cz

IČO, DIČ
68081758
CZ68081758

Bank. spojení: ČSOB Brno-město
240602780/0300

Ministerstvo životního prostředí - OVSS VIII
Centrální podatelna MŽP
8000537910
Ev. č.: **ENV/2020/8794**
Listy/příl.: 1/0 Došlo: 21.1.2020 0:00
Číslo jednací: 156

Odbor výkonu státní správy VIII

Ing. K. Kudelová

Krapkova 3

779 00 Olomouc

Námitka

16. 1. 2020

Jako vlastníci parcely č. 3156 nesouhlasíme se záměrem a. s. ČEPS vést přes náš pozemek vedení (přenosové soustavy).

Důvod:

Všechny ovocné stromy jsou vysokokmeny. Polovina stromů má 12 let, zbytek k 30 letům. O všechny tyto stromky je potřeba věnovat větší péči do věku min. 10 let (stříhat stromy, ochrana proti okusu, zalévat apod.) Tyto stromy dorůstají v dospělosti minimálně do 6 metrů. Všechny ovocné stromy jsem vypěstoval ze semínek a pak na ně narouboval rouby minimálně 70 let starých ovocných stromů "starých ovocných odrůd" rostoucích v Tlumačově a okolí se záměrem zachovat tyto odrůdy pro příští generace. Pro nynější velikost stromů již nejdou přesadit a také není kde. Nyní když mají začít plodit, a vrátet vloženou práci, čas a peníze, se mají vykácet? Tento sad se starými odrůdami jsme založili také proto, abychom pomohli obnovit v tomto místě krajinu, kde v minulosti byla řada ovocných sadů. Z těchto sadů vyvěral potůček, který má koryto vedle našeho sadu, nyní suchý, dříve zde plavaly i rybky (Hrouzci apod.) Sad též využívají tažní ptáci k odpočinku v době migrace i k nasycení nechanými jablky na stromech, šípky apod. V sadě najdete různé staré odrůdy i tři stromy vzácných Oskeruší.

V případě stavby vedení se náš pozemek pro nás a krajinu stává bezcenným.

Vlastníci :

František Kytlica, tel.: 606 860 760
Spojovací 775 Tlumačov



Irena Kytlicová
Spojovací 775 Tlumačov



Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „V418/818 - zdvojení vedení“ na životní prostředí

Dne 10.01.2020 vyvěsil Krajský úřad Zlínského kraje na své elektronické úřední desce přípis ze dne 08.01.2020 č. j. KUZL 1288/2020 s informací, že obdržel žádost Ministerstva životního prostředí o zveřejnění dokumentace EIA záměru „V418/818 – zdvojení vedení“ a že ve lhůtě 30 dní je možné k této dokumentaci zaslat vyjádření na adresu Ministerstva životního prostředí, čehož tímto využíváme.

Jsme vlastníky pozemků p. č. 3175 a 3176 v k. ú. Tlumačov na Moravě, na kterých jsme vysadili ovocný sad. Všechny ovocné stromy jsou vysokokmenné, polovina stromů má stáří 12 let, zbytek k 30 letům. Tyto stromy dorůstají v dospělosti minimálně 6 metrů. Uvedené stromy jsme vypěstovali ze semínek a pak na ně naroubovali rouby ovocných stromů „starých odrůd“ rostoucích v Tlumačově a okolí, s úmyslem zachovat tyto odrůdy pro příští generace.

Sad se starými odrůdami jsme založili také proto, abychom pomohli obnovit v tomto místě krajinu, kde v minulosti byla řada ovocných stromů. Sad využívají i tažní ptáci k odpočinku v době migrace a k nasycení šípky a jablky ponechanými na stromech. V sadě najdete i vzácné jeřáby oskeruše. Pro nynější velikost ovocných stromů je již nemůžeme přesadit a ani nemáme kde.

Nyní, když stromy mají začít plodit a vracet vloženou práci, vyplývá najevo, že bychom je měli vykácet. Kolidují totiž se záměrem přeložky elektrického vedení V417, kterou si vynucuje projednávaný záměr „V418/818 - zdvojení vedení“. Posuzovaná stavba totiž předpokládá odstranění stávajícího vedení V417 a jeho přeložku do nové trasy, bohužel právě přes náš ovocný sad.

Podle našeho názoru by mohla být přeložka V417 realizována šetrněji, tak aby nezasahovala náš ovocný sad. Ačkoliv dokumentace EIA s likvidací sadu implicitně počítá, tak trasu přeložky zasahující naše pozemky nijak neodůvodňuje, ani nehodnotí. Proto požadujeme, aby byla přeložka V417 projednána společně se stavbou V418/818 a aby přitom bylo zváženo variantní vedení trasy, které se našim pozemkům vyhne.

Opatření k ochraně ovocného sadu je nutné učinit již nyní, neboť pokud by stavba V418/818 získala kladné závazné stanovisko EIA bez posouzení přeložky V417, mohlo by se později přijít na to, že znehodnocení našich pozemků se již nelze rozumně vyhnout.

Dne 10.02.2020



František Kytlica
Spojovací 775
763 62 Tlumačov



Irena Kytlicová
Spojovací 775
763 62 Tlumačov

Egeria, z. s., IČO: 22892133
Adresa pro doručování: Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
E-mail: mirek_mach@seznam.cz

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Odesláno dne 10.02.2020 e-mailem se zaručeným el. podpisem na adresu: posta@mzp.cz

Vyjádření k dokumentaci EIA záměru „V418/818 – zdvojení vedení“

Dne 10.01.2020 vyvěsil Krajský úřad Zlínského kraje na své elektronické úřední desce přípis ze dne 08.01.2020 č. j. KUZL 1288/2020 s informací, že obdržel žádost Ministerstva životního prostředí o zveřejnění dokumentace záměru „V418/818 – zdvojení vedení“ a že ve lhůtě 30 dní je možné k této dokumentaci zaslat vyjádření na adresu Ministerstva životního prostředí, čehož tímto využíváme.

Požadujeme vrátit dokumentaci EIA k přepracování a to z následujících důvodů:

1) Dokumentace EIA opomíjí skutečnost, že posuzovaná stavba V418/818 je samostatně neproveditelná. Při realizaci záměru V418/818 je totiž nutné stávající stavbu V418 demontovat a to i v úseku V417/418. Pokud se odstraní stožáry stávajícího vedení V417/418, potom vodiče V417 zůstanou bez stožárů a bude pro ně nutné vybudovat zcela nové stožárové vedení v jiné trase. Toto nové vedení vodičů V417 (či stavby V417/817) však není pečlivě zapracováno do projednávané dokumentace EIA, je pouze hrubě naznačeno, jeho návrh není podrobně popsán, odůvodněn ani vyhodnocen. Přeložka V417 (resp. stavba V417/817) je konfliktní, neboť jde ve zcela v nové stopě a mj. předpokládá likvidaci sadu vysokokmenných ovocných dřevin na pozemcích p. č. 3175 a 3176 v k. ú. Tlumačov na Moravě. Jestliže stavbu V418/818 bude nutné realizovat současně s přeložkou V417 (či stavbou V417/817), pak měly být posuzovány v jedné dokumentaci. Kladné posouzení stavby V418/818 na základě projednávané dokumentace EIA by znamenalo, že bude realizována nová trasa stožárů pro vodiče V417, či stavba V417/817. Proto součástí záměru V418/818 musí být také přeložka V417 (či stavba V417/817) minimálně v úseku Tlumačov - Otrokovice), což bohužel není.

2) Kapitola „B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru“ uvádí pouze „zdvojení stávajícího vedení“ avšak opomíjí že má být provedena také změna trasy v některých úsecích a zcela nová stavba přeložky V417 (minimálně v úseku Tlumačov - Otrokovice). Absentuje zde zmínka o nutnosti odstranění stavby V417/418 a náhrady všech (či téměř všech) stožárů. Chybí zde nutnost realizace vynucené přeložky V417, či stavby V417/817. Až z dalších kapitol vyplývá, že nejde jen o prosté „zdvojení stávajícího vedení“. Tato kapitola je naprosto nedostatečná a matoucí.

3) Nová trasa zdvojeného vedení je zakreslena v příloze č. 10.2 mezi stožáry 78 až 80, 83 až 85 a 86 až 92. Tyto úseky nové trasy jsou však v příloze 10.1 označeny jako stávající trasa. V dokumentaci EIA se na str 32 uvádí, že: „Realizace záměru předpokládá v maximální možné míře zachování stávající osy vedení V418 s výjimkou níže uvedených změn trasy vedení. Trasa dvojitého nadzemního vedení o napětové hladině 400 kV s označením V418/818 bude v úseku mezi lomovými body R1 (stožár č. 2) v k. ú. Proseničky a R23 (stožár č. 102) v k. ú. Tlumačov na Moravě vedena ve stávajícím koridoru.“ Je otázkou, zda platí textová část a hrubé mapové vyjádření v příloze č. 10.1, nebo podrobnější mapová příloha č. 10.2, případně si každý může vybrat.

4) Z dokumentace EIA není dostatečně zřejmé, jaký je prostorový vztah stávající stavby V417/418 k nově zamýšleným stavbám V418/818, V417/817 a V498/499. Stavba V418/818 je v příloze č. 10.2 zakreslena s

vyznačenými stožáry a ochranným pásmem, ale stejně hmotné stavby V417/817 a V498/499 jsou vyznačeny pouze jako tenké černé linky a stavba V417/418 která má být kompletně odstraněna, není zakreslena vůbec. U staveb V417/418, V417/817 a V498/499 nejsou zakresleny stožáry, ani ochranné pásmo, ačkoliv je jasné, že oznamovatel má o těchto stavbách dobré povědomí, neboť stavba V417/418 existuje již nyní, stavbu V417/817 žádá posoudit odděleně a stavbu V498/499 plánuje vést ve stopě současné stavby V417/418, která má být kvůli tomu odstraněna. Navíc pro stavbu V498/499 si v roce 2017 nechal vypracovat územní studii, takže informacemi o této stavbě disponuje, nebo si je dokáže opatřit. Proto se domníváme, že lze rozumně požadovat, aby každá z těchto staveb včetně ochranného pásma byla vyznačena jinou barvou v mapové a grafické části dokumentace EIA a aby byl posouzen jejich kumulovaný vliv.

5) Posuzovaná stavba by měla být zpracována v podrobnosti blízké dokumentaci k územnímu řízení, což v daném případě rozhodně není.

6) V našem vyjádření k oznámení záměru ze dne 17.05.2019 jsme vytýkali nedostatečnou ochranu ptáků a navrhovali ji provést v konkrétních lokalitách. Autor dokumentace EIA naše vyjádření vypořádal na str. 25 dokumentace EIA zcela irelevantním způsobem, přičemž teoretizoval o optické signalizaci, ale ve skutečnosti do záměru žádnou optickou signalizaci k ochraně ptáků nezpracoval. Vypořádání našeho vyjádření je proto nedostatečné.

7) Z výše uvedených důvodů proto požadujeme nařídit přepracování dokumentace EIA. Přepracovaná dokumentace EIA by měla řešit ochranu ptáků návrhem zcela konkrétních opatření. V přepracované dokumentaci EIA zejména pro oblast mezi Tlumačovem a Otrokovicemi je třeba do mapových a grafických podkladů vyznačit všechny relevantní stavby, tj. V417/418, V417/817, V418/818 a V498/499 včetně jejich stožárů a ochranných pásem. Do vizualizací zakreslit všechny plánované stavby, tj. V417/418, V417/817, V418/818 a V498/499. Vizualizace provést i z pohledu člověka, který prochází po cestě vedoucí pod elektrickým vedením.

Miroslav Mach
předseda spolku

Egeria, z. s., IČO: 22892133
Adresa pro doručování: Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
E-mail: mirek_mach@seznam.cz

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Odesláno dne 11.02.2020 e-mailem se zaručeným el. podpisem na adresu: posta@mzp.cz

Doplnění vyjádření k dokumentaci EIA záměru „V418/818 – zdvojení vedení“

Dne 10.02.2020 jsme elektronické podatelně Vašeho úřadu zaslali Vyjádření k dokumentaci EIA záměru „V418/818 – zdvojení vedení“, které tímto opravujeme a doplňujeme následovně:

V bodu 4. došlo k chybě v psaní, v předposlední větě místo územní studie mělo být uvedeno, že jde o územně technickou studii, kterou pro oznamovatele vypracovala společnost TRANSENERGY s.r.o.
(<http://www.transenergy.cz/cz/reference/oddeleni-projekty>).

K bodu 7. doplňujeme, že cestami, kde se vizuální vliv souběžného vedení stožárů bude projevovat nejsilněji jsou komunikace Sazovice – Buňov a Machová – Terezov.

Miroslav Mach
předseda spolku

