

# OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

**Záměr:**

## **NOVOSTAVBA VNITROPODNIKOVÉ ČERPACÍ STANICE NA NAFTU**

**Oznamovatel:**

**Okna Macek a.s.,  
696 03 Dubňany, Nádražní 1701**

**Zpracovali: Ing. Jaromír Pokoj**

**Brno, květen 2014**



## Obsah:

ÚVOD.....	5
<b>A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI.....</b>	<b>6</b>
A.1. OBCHODNÍ FIRMA (JMÉNO).....	6
A.2. IČ.....	6
A.3. SÍDLO (BYDLIŠTĚ).....	6
A.4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE.....	6
<b>B. ÚDAJE O ZÁMĚRU.....</b>	<b>7</b>
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE.....	7
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1.....	7
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru.....	7
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území).....	7
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.....	9
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant.....	9
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.....	10
B.I.6.1. Příprava staveniště.....	10
B.I.6.2. Stavební řešení.....	10
B.I.6.3. Technické řešení.....	11
B.I.6.4. Provozní řešení.....	13
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení.....	13
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků.....	13
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.....	13
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH.....	14
B.II.1. Zábor půdy.....	14
B.II.2. Odběr a spotřeba vody.....	14
B.II.3. Spotřeba materiálů.....	14
B.II.4. Spotřeba energií.....	15
B.II.5. Další infrastruktura.....	15
B.II.6. Zabezpečení staveniště.....	15
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH.....	15
B.III.1. Emise do ovzduší.....	15
B.III.1.1. Bodové zdroje.....	15
B.III.1.2. Liniové zdroje.....	16
B.III.1.3. Plošné zdroje.....	16
B.III.2. Odpadní a dešťové vody.....	16
B.III.3. Odpady.....	16
B.III.3.1. Odpady z realizace stavby.....	16
B.III.3.2. Odpady z provozu zařízení.....	17
B.III.3.3. Povinnosti v oblasti nakládání s obaly.....	17
B.III.4. Hluk.....	17
B.III.5. Rizika havárií.....	18
<b>C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ.....</b>	<b>20</b>
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ.....	20
C.1.1. Souhrnná charakteristika - dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání.....	20
C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů.....	21
C.1.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž.....	21
Relevantní prvky z legendy:.....	22
C.1.3.1. Územní systém ekologické stability krajiny.....	22
C.1.3.2. Zvláště chráněná území.....	22
C.1.3.3. Území přírodních parků.....	23
C.1.3.4. Významné krajinné prvky.....	23
C.1.3.5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu, kulturní památky.....	23
C.1.3.6. Území hustě zalidněná.....	23
C.1.3.7. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží).....	24

<i>C.1.4. Biota, krajina</i> .....	25
C.1.4.1. Biota.....	25
C.1.4.2. Krajina, morfologie terénu.....	25
<i>C.1.5. Geologie, hydrologie, hydrogeologie</i> .....	26
C.1.5.1. Geologie.....	26
C.1.5.2. Hydrologie.....	26
C.1.5.3. Hydrogeologie.....	28
<i>C.1.6. Poddolovaná území, chráněná ložisková území, sesuvy půdy</i> .....	28
<i>C.1.7. Hmotný majetek</i> .....	28
<i>C.1.7. Hmotný majetek</i> .....	29
<b>C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY</b> .....	29
C.2.1. Půda.....	29
C.2.2. Charakteristika stavu ovzduší.....	29
C.2.2.1. Klimatické podmínky.....	29
C.2.2.2. Kvalita ovzduší.....	30
<b>D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b> .....	<b>33</b>
D.1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI.....	33
D.1.1. Charakteristika jednotlivých vlivů.....	33
D.1.2. Souhrnná charakteristika vlivů.....	36
D.2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI.....	36
D.3. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE.....	37
D.4. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ.....	37
D.5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ.....	37
<b>E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU</b> .....	<b>37</b>
<b>F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE</b> .....	<b>38</b>
F.1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁMĚRŮ V OZNÁMENÍ.....	38
F.2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE.....	38
<b>G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU</b> .....	<b>39</b>
<b>H. PŘÍLOHY</b> .....	<b>43</b>
Příloha č. 1: Fotedokumentace místa záměru.....	45
Příloha č. 2: Bezpečnostní list Motorová nafta.....	47
Příloha č. 3: Vyjádření MÚ Hodonín, odb. ŽP, č.j.: MUHOCJ28295/2014 OŽP-vyj z 20.3.2014.....	48
Příloha č. 4: Stanovisko orgánu ochrany přírody – NATURA 2000.....	55
Příloha č. 5: Vyjádření příslušného stavebního úřadu.....	60
Příloha č. 6: Plná moc k jednání.....	65
Datum zpracování oznámení:.....	65
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:.....	67
Podpis zpracovatele oznámení:.....	67

## ÚVOD

Toto oznámení je zpracováno ve smyslu § 6 a přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění platném v době zpracování oznámení. Záměr je oznamován podle přílohy č. 1 k citovanému zákonu, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod:

10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Dle sloupce B spadá tento záměr pod působnost orgánu příslušného kraje, tj. Jihomoravského kraje.

Oznámení zpracoval Ing. Jaromír Pokoj, Kuršova 16, 635 00 Brno,  
IČ: 681 03 255, koresp. adresa: Deštná 59, 679 61 Letovice  
tel.: 723637450, 546215011  
autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení číslo: MŽP č.j.  
3041/460/OPV/93 z 30.3.1993, prodl. rozh. MŽP č.j. 46753/ENV/11 z 29.6.2011

## **A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI**

### **A.1. OBCHODNÍ FIRMA (JMÉNO)**

Okna Macek a.s.

### **A.2. IČ**

269 06 724

### **A.3. SÍDLO (BYDLIŠTĚ)**

696 03 Dubňany, Nádražní 1701

### **A.4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE**

#### **člen představenstva:**

Libor Macek, Dubňany, Vrchlického 1650, PSČ 696 03

#### **Zastoupení pro účely přípravy záměru:**

Metakon s.r.o., V Pískách 20, 620 00 Brno, IČO 64507157

jednající ing. Janem Jiříkovským, jednatelem

#### **Pracovník pověřený jednáním v technických záležitostech:**

Jiří Hanák, DiS., V. Nezvala 1581, 696 03 Dubňany

Tel.: 726605029

e-mail: jiri-hanak@seznam.cz

## **B. ÚDAJE O ZÁMĚRU**

### **B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

#### **B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1**

Název záměru:

**Novostavba vnitropodnikové čerpací stanice na naftu**

#### **Zařazení podle přílohy č. 1:**

Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení):

10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Dle sloupce B spadá tento záměr pod působnost orgánu příslušného kraje, tj. Jihomoravského kraje.

#### **B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru**

Kapacita nádrže na naftu: 32 m<sup>3</sup> (cca 26,6 t při hustotě nafty 0,820 - 0,845 g/cm<sup>3</sup> při 20 °C)

Maximální roční výtoč: 384 m<sup>3</sup> (319 tun)

Frekvence doplňování nádrže: max. 1 x z a měsíc

Počet výdejných zařízení: 1

#### **B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)**

Kraj: Jihomoravský

Obec: Dubňany

Okres: Hodonín



Katastrální území: Dubňany

Parcelní číslo: 3253/1 (stavba), 3253/10 (kabelové přípojky).

Stavba je situována v průmyslovém areálu firmy Okna Macek a.s., 696 03 Dubňany, Nádražní 1701. Jedná se o východní okraj města mimo souvislou zástavbu pro bydlení, při silnici III. třídy z Dubňan do Mutěnic. Dopravní napojení areálu je z uvedené komunikace a v důsledku oznamovaného záměru nedojde ve stávajících komunikačních poměrech k žádné změně. Příjezd k čerpací stanici bude po stávajících vnitroareálových komunikacích.

Areál se nachází na ploše, určené podle územního plánu jako plochy pro výrobní aktivity (Vp – průmyslové podniky, sklady). Pozemek je rovinný, ovšem místo stavby je vybráno investorem v prudkém svahu (břehu) kvůli úspoře místa na areálové zpevněné ploše.

Umístění areálu je patrné z následujících mapových situací:

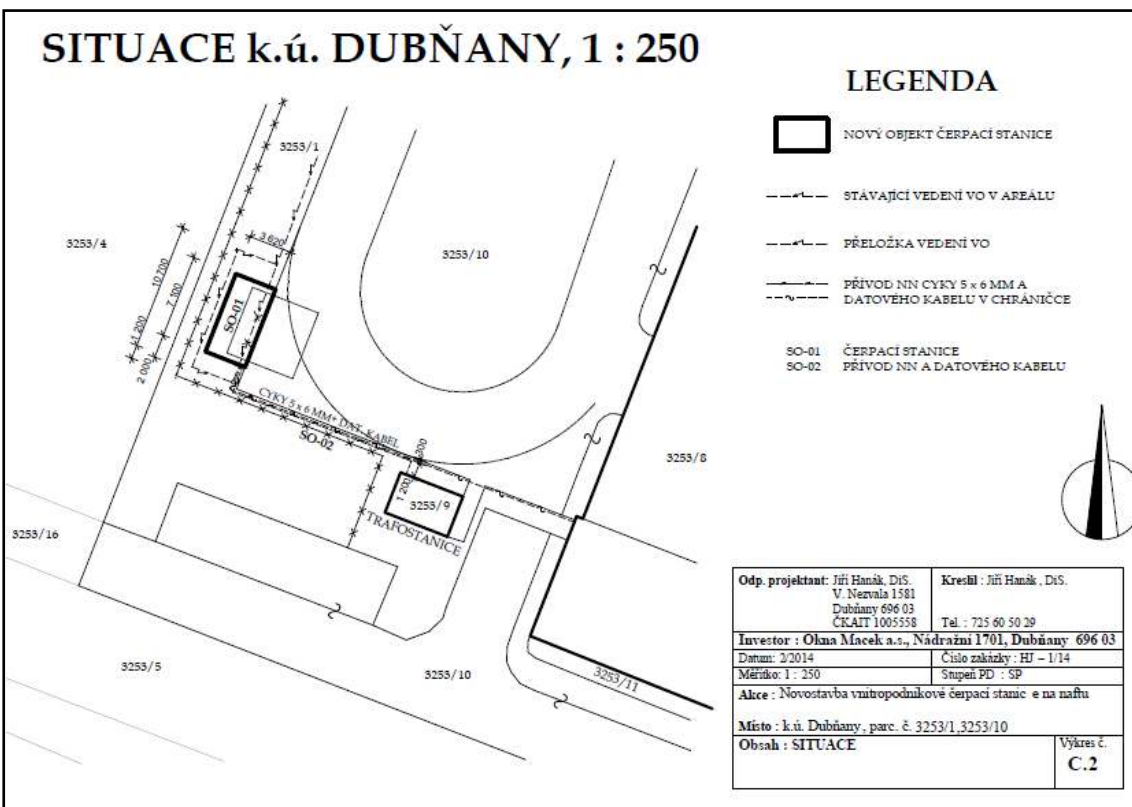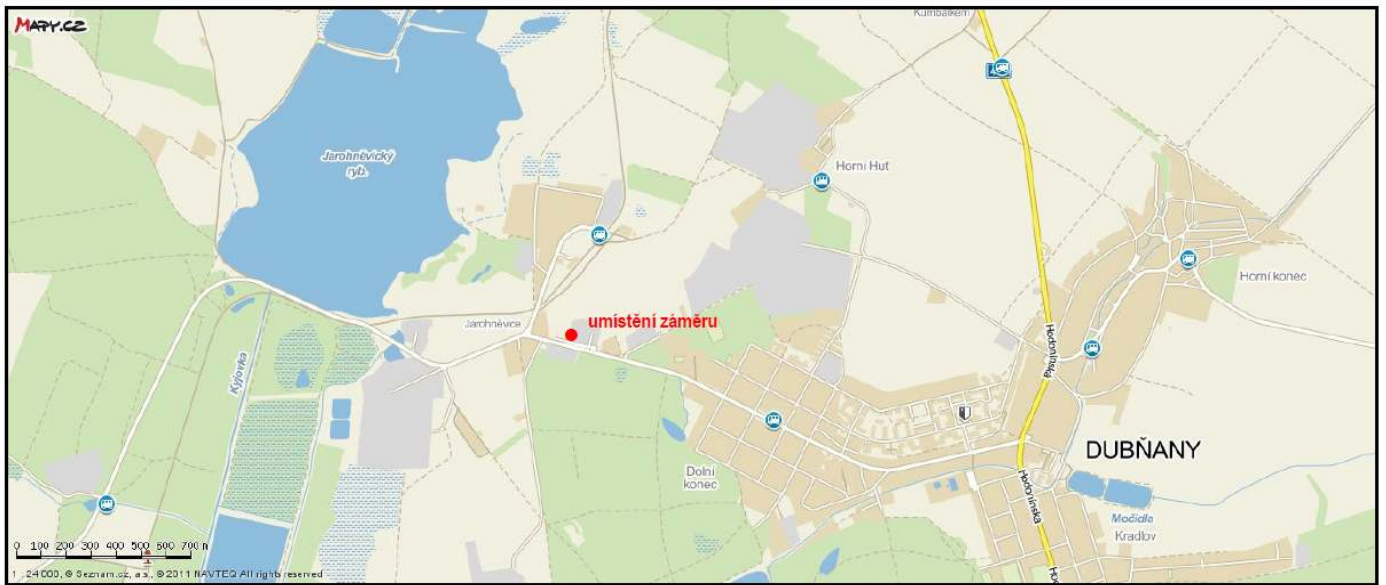



#### **B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry**

##### **Charakter záměru:**

Novostavba.

Jedná se o samostatně stojící ocelovou dvouplášťovou nádrž s ocelovým zastřešením a jedním výdejním stojanem se záchytnou rohoží před výdejním stojanem s odvodem do úkapové jímky.

##### **Možnost kumulace s jinými záměry:**

Provoz vnitropodnikové čerpací stanice na naftu neovlivní nynější způsob užívání dotčeného areálu ani okolních ploch, ani nebude představovat omezující prvek pro budoucí uvažované aktivity v dotčeném území. Toto tvrzení vychází z charakteru oznamovaného záměru (čerpací stanice je určena pro vlastní využití), kapacity zařízení (nepředstavuje riziko závažné havárie podle zákona o prevenci závažných havárií), charakteru manipulované látky (motorová nafta) a způsobu provedení zařízení (dvouplášťová nádrž s indikací úniku).

Území je zastavěno výrobními, skladovými a administrativními objekty. Stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, jedná se o úpravy ve stávajícím průmyslovém areálu bez zásahů mimo areál

Z uvedených důvodů není kumulace s jinými záměry předpokládána.

##### **Ochranná pásma:**

Stavba se nachází v pásmu 50 m od lesa. Pro řízení podle stavebního zákona je nutno vyžádat souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.

#### **B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant**

Čerpací stanice bude sloužit pro doplňování motorové nafty pro osobní a nákladní vozy v rámci provozu firmy Okna Macek a.s. a pro její smluvní partnery. Čerpací stanice nebude sloužit pro veřejnost.

Technické řešení spočívá v dodávce komerčně produkovaného uceleného zařízení.

Stavební řešení bylo přizpůsobeno poměrům v místě zakládání stavby a požadavkům vodoprávního orgánu na zabezpečení manipulace se závadnou látkou.

Umístění stavby vyplývá z dispozičního řešení areálu a provozních potřeb oznamovatele a bylo předběžně konzultováno s orgány činnými v řízení podle stavebního zákona (viz vyjádření Městského úřadu Hodonín č.j. MUHOCJ 28295/2014 OŽP-vyj. z 12.3.214 v příloze).

Záměr je proto oznamován v jedné realizační variantě, která je výsledkem dosavadní přípravy záměru.

## **B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru**

Dále uvedené údaje jsou převzaty z projektové dokumentace:  
Novostavba čerpací stanice, textová část stavebního projektu pro povolení stavby, odp. projektant : Jiří Hanák, DiS, Dubňany, 2/2014.

### **B.I.6.1. Příprava staveniště**

Staveniště se rozkládá na oploceném pozemku. Pozemek je rovinatý, ovšem místo stavby je vybráno investorem v prudkém svahu (břehu) kvůli úspoře místa na areálové zpevněné ploše. Stavba bude situována do stávajícího břehu, který se svažuje od areálové komunikace směrem k oplocení areálu. Výškový rozdíl mezi zpevněnou plochou a oplocením je 1800 mm. Stavbě nebrání žádné vzrostlé stromy. Nejedná se o zvlášť chráněné území ani biologicky cennou lokalitu, tudíž nejsou zvýšeny nároky na výsadbu stromů a keřů. Místo stavby je přístupné pouze z areálu firmy a při výstavbě nebudou dotčeny zájmy třetích stran.

Vzhledem k minimální zastavěné ploše cca 50 m<sup>2</sup> bude příprava vyžadovat minimální rozsah terénních prací – skrytá svrchní vrstva zeminy bude použita v souladu s rozhodnutím o vynětí pozemku ze ZPF, ostatní zemina bude použita do konstrukce základů stavby.

Věřejné inženýrské sítě stavbou nebudou dotčeny. Dojde k přeložce kabelového vedení venkovního osvětlení areálu. Přívod NN a datového kabelu k čerpací stanici bude řešen ze stávající budovy, respektive ze stávající trafostanice. Kolem čerpací stanice dojde k částečnému rozebrání stávající zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Tato dlažba je provedena do štěrkodrti. Po provedení hrubých stavebních prací na základech a osazení sloupů bude zámková dlažba dodlážděna k novým konstrukcím do původního podkladu – štěrkodrti.

Vjezd a vstup ke staveništi je přes hlavní podnikovou vrátnici a po vnitrozávodní komunikaci. Přísun materiálu a odvoz je po uvedené komunikaci.

### **B.I.6.2. Stavební řešení**

Čerpací stanice bude založena na železobetonové základové konstrukci. Stanice bude tvořena dvouplášťovou válcovitou ocelovou nádrží, výdejním stojanem a ocelovou střechou na dvou sloupech, která zastřeší čerpací prostor a část nádrže. Výška zastřešení nad zpevněnou plochou bude 4,98 m, výška horní hrany nádrže pak 2,8 m. Nádrž a ocelové konstrukce budou natřeny šedou barvou. Kolem nádrže bude po výstavbě opravena stávající zámková dlažba do štěrkodrti. Do nádrže bude zřízen přístup ocelovým poklopem s žebříkem. Celá nádrž včetně zastřešení bude dodávkou odborné firmy, která dodrží požadované normy s ohledem na bezpečnost při stavbě a užívání stanice. Před výdejním stojanem bude umístěna ocelová pozinkovaná rohož o rozměru 2,0 x 1,4 m s odtokem ve dně rohože, který bude sveden do podzemní záchytné jímky pro záchyt úkapů o objemu 5 m<sup>3</sup>.


Základové konstrukce budou tvořeny systémem dvou železobetonových základových desek vzájemně spojených svislými železobetonovými stěnami. Na horní základové desce bude položena nádrž. Střecha bude založena v betonových patkách. Nádrž bude celokovová, taktéž střešní konstrukce. Záchytná jímka bude taktéž založena na železobetonové desce.

### B.I.6.3. Technické řešení


Čerpací stanice bude tvořena dvouplášťovou ocelovou nádrží o objemu 32 m<sup>3</sup> nafty. Nad čerpací stanicí bude provedena ocelová střešní konstrukce, která překryje čerpací stanoviště. Pro výdej nafty bude osazen jeden výdejní stojan. Před výdejním stojanem bude umístěna záchytná rohož (vana tl. 50 mm) pro případné úkapy při tankování. Tato záchytná rohož bude opatřena dnem a svedena do záchytné jímky o objemu 5 m<sup>3</sup>.

Zastavěná plocha čerpací stanice bude 49,80 m<sup>2</sup>.

Z následujících výkresů převzatých z projektové dokumentace je možno učinit asi představu o celkovém řešení záměru.

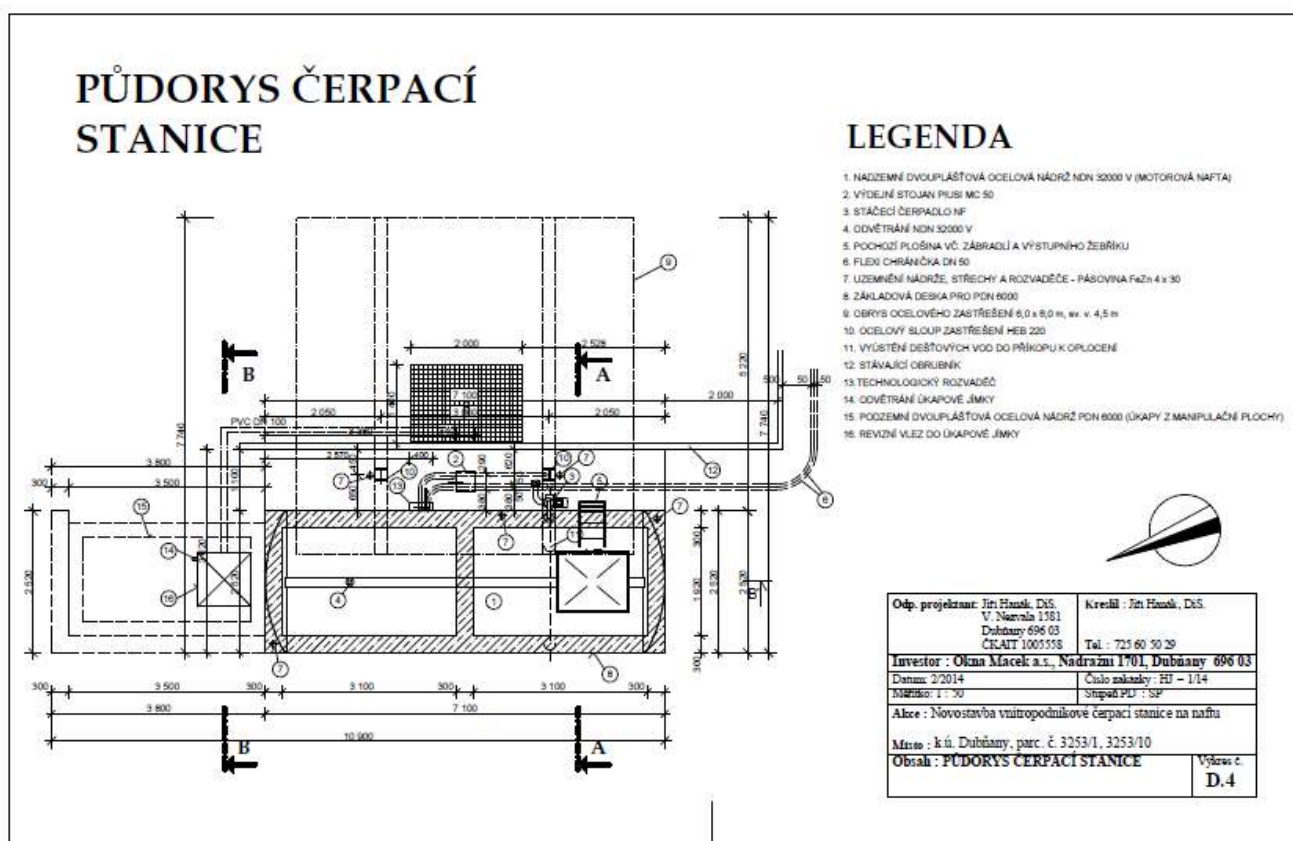

## ŘEZ A-A'

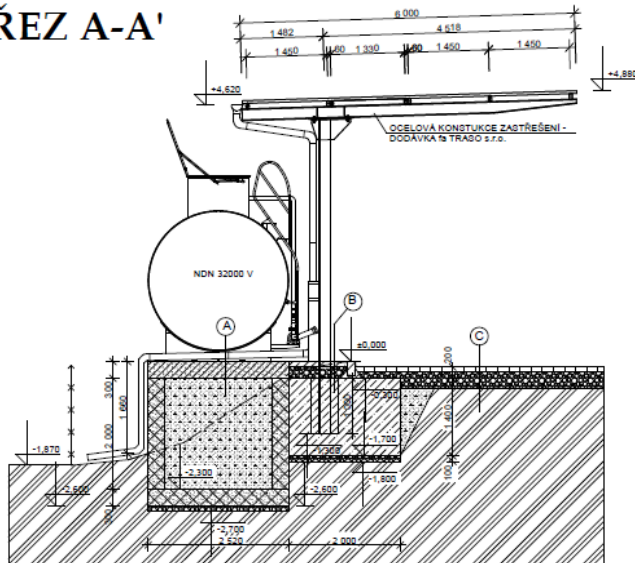

### LEGENDA

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE C 16/20
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE C 30/37
- BETONOVÉ KONSTRUKCE C 16/20
- ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODŘT
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP SOUDRŽNOU ZEMINOU
- ROSTLÝ TERÉN

#### SKLADBA A

NADZEMNÍ OCELOVÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ VALCOVANÁ NADRŽ NDN 32 m<sup>3</sup>  
 ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 30/37 XF2 VYTŽIŽENÁ OCELOVOU  
 SVAROVANOU SÍŤÍ KARI 8,0/100 x 8,0/100 (2,52 x 7,1 m) 300 mm  
 HUTNĚNÁ PLÁŇ 45 MPa

#### SKLADBA C


STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLÁŽBA TL. 80 MM  
 ŠTĚRKODŘT TL. 300 MM

#### SKLADBA B


HLAZENÍ BETON C 16/20 XF 2  
 POKLAD - ŠTĚRKODŘT FR. 16/32 TL. 200 MM  
 HUTNĚNÁ PLÁŇ 45 MPa

Odp. projektant: Jiří Hanák, DiS. V. Nevrala 1581 Dubňany 696 03 ČKAIT 1005558	Kreslil: Jiří Hanák, DiS. Tel.: 725 60 50 29
Investor: Olma Macek a.s., Nádražní 1701, Dubňany 696 03	Datum: 2/2014 Měřítko: 1 : 50
Číslo zakázky: HJ - 1/14 Stupeň PD : SP	Akce : Novostavba vnitropodnikové čerpací stanice na naftu
Místo : k.ú. Dubňany, parc. č. 3253/1, 3253/10	Výkres č.
Obsah : SVISLÝ ŘEZ A - A'	<b>D.5</b>


## POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

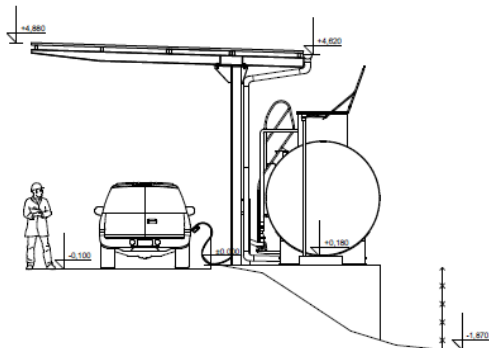


## POHLED SEVEROZÁPADNÍ

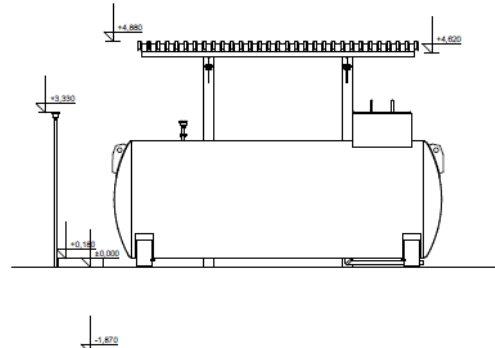

## POHLED JIHOZÁPADNÍ

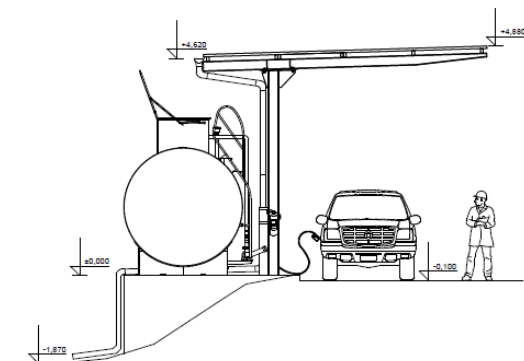

## POHLED JIHOVÝCHODNÍ

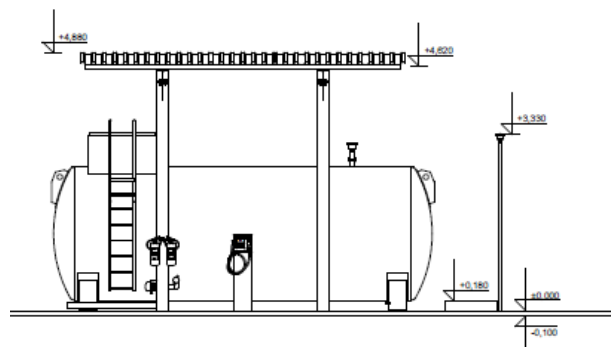

#### **B.I.6.4. Provozní řešení**

##### **B.I.6.4.1. Provoz čerpací stanice**

Nádrž bude samoobslužná. Výdej a stáčení PHM bude probíhat na zastřešené manipulační ploše, nad záchytnou rohoží. Výdej motorové nafty bude zajištěn bezobslužným výdejním jednodukotovým jednostranným výdejním stojanem TATSUNO typ BMP 511 H, který bude doplněn o datový a komunikační server XTR400 a multiuživatelský program WinMISS klient. Stojan je vybaven elektronickým ovládním, proudovou ochranou a sacím systémem.

Zaměstnanci a smluvní partneři investora užívající čerpání nafty ze stanice budou seznámeni s provozním řádem stanice. Pro záchyt nafty v případě úkapu při tankování bude před výdejním stojanem osazena záchytná rohož s vanou, která případný úkap svede do záchytné jímky na úkapy o objemu 5 m<sup>3</sup>. Tato jímka bude ocelová, dvouplášťová se senzorem poškození vnitřního pláště. Pro zamezení úniku nafty z nádrže je nádrž navržena jako dvouplášťová, také se senzorem poškození vnitřního pláště.

##### **B.I.6.4.2. Dopravní řešení**

Čerpací stanice je navržena na okraji uzavřeného areálu firmy Okna Macek a.s.. Příjezd k ní je možný po areálové komunikaci. Areál je přístupný stávajícím sjezdem na státní silnici Mutěnice – Dubňany. Čerpací stanice nebude přístupná veřejnosti.

#### **B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení**

Předpokládaný termín zahájení: 6-7/2014

Předpokládaný termín dokončení: 7/2014

#### **B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků**

Kraj:	Jihomoravský
Okres:	Hodonín
Obec:	Dubňany
Katastrální území (územně technická jednotka):	Dubňany

#### **B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat**

Řízení podle stavebního zákona: Obecný stavební úřad (Stavební úřad Dubňany)

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší (nevyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší): MěÚ Hodonín, odbor ŽP

Souhlas s odnětím pozemků ze ZPF: MěÚ Hodonín

Souhlas orgánu státní správy lesů – dotčení pozemků do vzd. 50 m od okraje lesa: MěÚ Hodonín

## **B.II. ÚDAJE O VSTUPECH**

### **B.II.1. Zábor půdy**

Záměr je umístěn v průmyslovém areálu, ovšem na parcele na parcele č. 3253/1, vedené jako zemědělský půdní fond – trvalý travní porost. Z celkové výměry dotčené parcely 4546 m<sup>2</sup> se záměr týká pouze malé části o výměře max. 50 m<sup>2</sup>, kde bude nutno provést vynětí ze ZPF. K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa nedochází.

### **B.II.2. Odběr a spotřeba vody**

Záměr není spojen s potřebou nových odběrů vody.

### **B.II.3. Spotřeba materiálů**

Přímé využití surovinových zdrojů nenastává.

Pro realizaci stavby bude použito běžných stavebních materiálů, zařízení čerpací stanice bude dodáno jako celek.

V čerpací stanici bude umístěna pohonná hmota pro vznětové motory, motorová nafta, která bude získávána nákupem od distributorů.

Motorová nafta je klasifikována jako nebezpečná směs – bezpečnostní list reprezentativního zástupce výrobku je uveden v příloze oznámení. Klasifikace motorové nafty je následující:

#### **Klasifikace směsi podle nařízení ES 1272/2008:**

Flam. Liq. 3 – hořlavá kapalina kat. 3, H226

Asp. Tox. 1- -nebezpečný při vdechnutí, kat. 1, H304

Skin Irrit. 2, - dráždivost pro kůži kat. 2, H315

Acute Tox. 4, H332

Carc. 2, - karcinogenita kat. 2, H351

STOT RE 2 - toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice kat. 2, H373

Aquatic Chronic 2 - Nebezpečný pro vodní prostředí (chronický) kat. 2, H411

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

#### **Klasifikace směsi podle směrnice 1999/45/ES**

zdraví škodlivý: Xn; R 20, R 65

dráždivý: Xi; R 38

karcinogenní: Karc. kat. 3; R 40

nebezpečný pro životní prostředí: N; R 51/53

R 20 Zdraví škodlivý při vdechování

- R 38 Dráždí kůži
- R 40 Podezření na karcinogenní účinky
- R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
- R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

Při předpokládaném doplňování nádrže max. 1 x měsíčně lze maximální roční spotřebu odhadnout na 319 tun.

#### **B.II.4. Spotřeba energií**

##### Spotřeba tepla a paliv:

Objekt nebude vytápěn.

##### Zemní plyn:

Není používán.

##### Elektrická energie:

Ze stávající trafostanice bude přiveden přívod NN kabelem CYKY 5 x 6 mm ve flexibilní chráničce DN 50. Hlavní jistič bude 40A, typ C.

#### **B.II.5. Další infrastruktura**

Datové kabely: datový kabel bude přiveden z rozvaděče v hlavní budově ve flexibilní chráničce DN 50.

#### **B.II.6. Zabezpečení staveniště**

Zábor staveniště bude pouze na stavebním pozemku investora stavby. Tento pozemek je již oplocen drátěným oplocením výšky 1800 mm s označením zákazu vstupu na staveniště nepovolaným osobám a tabulkou „stavba povolena“. Veškeré skladování materiálu a zařízení staveniště bude probíhat na pozemcích investora.

Veškerá potřebná infrastruktura je dosažitelná v rámci areálu oznamovatele.

### **B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH**

#### **B.III.1. Emise do ovzduší**

##### **B.III.1.1. Bodové zdroje**

Za bodový zdroj znečištění ovzduší je možno považovat provoz čerpací stanice. Čerpací stanice na motorovou naftu má maximální roční objem výtoče odvozený od provozních potřeb oznamovatele a při měsíčním doplňování maximálně 384 m<sup>3</sup>. Na základě příl. č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší tak není dosaženo kapacity rozhodné pro zařazení mezi vyjmenované zdroje podle bodu 6.25 (roční objem výtoče nad 10 000 m<sup>3</sup>). Proto je v souladu s platnou legislativou možno záměr zařadit jako nový stacionární zdroj neuvedený v příl. č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Platné obecně závazné právní předpisy nestanovují pro čerpací stanice na naftu emisní parametry. Jediným podkladem pro stanovení emisí z provozu čerpací stanice na naftu je

sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP z r. 2012, které pod bodem 6. Emisní faktory pro skladování pohonných hmot a petrochemických výrobků stanovuje pro skladování nafty v typu zásobníků s pevnou střechou emisní faktor pro VOC  $E_f = 200 \text{ g VOC/t}$ . Pro uvedenou hodnotu maximální možné výtoče ( $384 \text{ m}^3 \approx 319 \text{ t}$ ), tak lze emise z provozu čerpací stanice stanovit v maximální úrovni  $63,8 \text{ kg VOC/rok}$ .

### **B.III.1.2. Liniové zdroje**

Za liniový zdroj je možno považovat zátěž pocházející z emisí vozidel zásobujících a využívajících čerpací stanici.

V případě zásobování je uvažována četnost 1x za měsíc, to jsou dva pojezdy. Tato hodnota je statistický zcela bezvýznamná

V případě pojezdů vozidel využívajících čerpací stanici se bude jednat o vozidla, která se v areálu nebo v jeho blízkosti pohybují již v současnosti. Případné prodloužení jízdnic drah v rámci areálu je opět vzhledem k jeho nikoli rozsáhlé rozloze opět z hlediska emisní zátěže nepodstatné..

### **B.III.1.3. Plošné zdroje**

Plošný zdroj znečištění lze uvažovat pouze po dobu realizace záměru – výstavby, a to v podstatě pouze v době provádění zemních prací.

Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací nelze očekávat významné plošné znečišťování ovzduší. Produkce emisí a jejich dopad bude prakticky zanedbatelný a časově velmi omezený.

## **B.III.2. Odpadní a dešťové vody**

Při provozu záměru nebude docházet ke vzniku odpadních vod.

Dešťová voda ze střechy v plošné výměře cca  $50 \text{ m}^2$  bude svedena na terén investora, kde se bude vsakovat. Dešťové vody ze stávající zpevněné plochy budou nadále sváděny do stávající dešťové kanalizace. Pro zamezení kontaminace dešťové vody naftou, bude před výdejním stojanem osazena vodotěsná vana s rohoží, do které bude zachycen případný úkap nafty při tankování (při manipulaci s tankovací pistolí). Tato vana bude svedena do záchytné jímky na úkapy o objemu  $5 \text{ m}^3$ .

## **B.III.3. Odpady**

### **B.III.3.1. Odpady z realizace stavby**

Z realizace stavby mohou podle projektové dokumentace vznikat následující stavební odpady:

Kód druhu odpadu	Název odpadu	Kategorie	Přepokládané množství [t]
15 01 04	kovové obaly	O	0,001
17 01 01	beton	O	0,05
17 01 02	cihly	O	0,05
17 02 01	dřevo	O	0,02
17 02 03	plast	O	0,01
17 04 05	železo a ocel	O	0,03
17 04 07	směs kovů	O	0,05



17 04 11	kabely	O	0,01
17 05 04	zemina a kameny	O	4,0
17 09 04	stavební a demoliční odpady	O	0,1

S odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Odpady budou předány specializovaným odběratelům disponujícím příslušným oprávněním.

### B.III.3.2. Odpady z provozu zařízení

S ohledem na předpokládanou činnost ve skladu hořlavin lze předpokládat minimální pravidelnou produkci odpadů (nepočítaje v to havarijní stavy). Lze předpokládat odpady následujících druhů:

Kód druhu odpadu	Název odpadu	Kategorie	Předpokládané množství (t/rok)
16 07 08	Odpady obsahující ropné látky - kaly ze dna nádrží na ropné látky (vznik při odkalování nádrže na naftu)	N	0,5
13 07 01	Topný olej a motorová nafta (odpad z nádrže na úkapy)	N	0,2
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N	0,05
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	0,3

Nejsou uváděny položky, které podléhají režimu zpětného odběru výrobků (např. zářivky a výbojky).

Uvedené odpady budou buď shromažďovány v určených shromažďovacích prostředcích v souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů, popř. odváženy v době jejich vzniku (čištění nádrží). Odpady budou předávány k dalšímu nakládání odběratelům disponujícím příslušným oprávněním.

### B.III.3.3. Povinnosti v oblasti nakládání s obaly

Oznamovaný záměr není přímo spojen s uváděním obalů na trh nebo do oběhu.

### B.III.4. Hluk

V rámci oznamovaného záměru nedochází k instalaci nových zdrojů hlukových emisí. Vlastní provoz zařízení je v podstatě bezhlučný. Hluk vyvolaný obslužnou dopravou se bude pohybovat v hodnotách pod rozlišovací schopností matematických metod hodnocení hlukové zátěže, a to zejména s ohledem na předpokládanou frekvenci vozidel (nejedná se o veřejnou čerpací stanici) a s ohledem na skutečnost, že čerpací stanici budou využívat vozidla, která se již v současné době v areálu nebo v jeho těsném okolí pohybují. Nárůst dopravní zátěže lze definovat prakticky pouze v případě zásobování čerpací stanice. Pojezd zásobovacího vozidla 1x za měsíc je statisticky zcela bezvýznamný.

Hlukové emise po dobu výstavby budou vzhledem minimálnímu rozsahu stavby časově a prostorově omezeny na nezbytně nutnou, nepřilíš rozsáhlou dobu.

### **B.III.5. Rizika havárií**

#### **Prevence závažných havárií a požární ochrana:**

S ohledem na umístění látek s nebezpečnými vlastnostmi bude nutno provést zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií č. 59/2006 Sb. Motorová nafta je v uvedeném zákoně zařazena v příloze č. 1, část 1, tabulka I - Jmenovitě vybrané nebezpečné látky, pod č. 32:

Ropné produkty:

- (a) automobilové a jiné benzíny
- (b) petroleje (včetně paliva pro tryskové motory)
- (c) plynové oleje (zahrnující **motorové nafty**, topné oleje pro domácnosti a jiné směsi plynových olejů)
- (d) těžké topné oleje

a to v hodnotách 2 500 t (sloupec 1) nebo 50 000 (sloupec 2). S přihlédnutím na celkovou skladovací kapacitu zařízení (26,6 tuny) lze tedy odvodit, že zařízení nebude zařazeno do kategorie A nebo B podle cit. zákona.

#### **Ochrana vod:**

Z hlediska povinností dle § 39 zákona 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon), včetně vyhlášky č. 450/2005 Sb., se v případě motorové nafty jedná o závadnou látku pro vody. Z hlediska manipulace s látkami závadnými vodám je při stavebním provedení respektován požadavek vodoprávního úřadu (viz vyjádření MěÚ Hodonín v příloze) na vybudování sběrné jímky zajišťující prostor manipulace s naftou při plnění a stáčení. Kontaminaci zeminy naftou, nebo dešťových vod bude zabráněno technickými opatřeními. Nádrž bude dvouplášťová se senzory porušení vnitřního pláště. Před výdejním stojanem bude umístěna záchytná vana pro zachycení úkapů při manipulaci s tankovací pistolí o rozměru 2,0 x 1,4 m, která bude kanalizačním potrubím svedena do záchytné jímky o objemu 5 m<sup>3</sup>. Jímka bude ocelová, dvouplášťová se senzorem poškození vnitřního pláště. Další senzor bude hlídat maximální výšku hladiny. Nádrž bude odvětrána komínkem a bude osazena revizním poklopem.

Dále budou řešena organizační opatření, zejména zpracování havarijního plánu v souladu s vyhl. 450/2005 Sb., v aktuálním znění.

Za dodržení uvedených opatření je riziko vodohospodářských havárií minimalizováno na úroveň, která vyloučí kontaminaci podloží a nejbližších povrchových vod (řeka Kyjovka a Jarohněvický rybník).

#### **Problematika povodní:**

Stavba se nenachází v záplavovém území.

#### **Požár zařízení:**

Nafta je hořlavinou III. třídy hořlavosti. Nebezpečí požáru je eliminováno lokalizací mimo dosah okolní zástavby, stavebním a konstrukčním řešením čerpací stanice a požárně technickým vybavením. Uvedené požadavky budou specifikovány v požárně bezpečnostním řešení stavby. Požárně bezpečnostní řešení stavby bude zpracováno oprávněnou osobou a přiloženo k této projektové dokumentaci. Stanice je samostatně stojící a není navržena v ochranném pásmu žádného zařízení třetí osoby.

Požárně bezpečnostní řešení zajistí snížení rizika požáru a jeho dopadů do okolí na minimum odpovídající běžné úrovni v případě obdobných zařízení.

**Ostatní rizika:**

Další rizika provozu oznamovaného záměru jsou nepodstatná.

## **C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ**

### **C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ**

#### **C.1.1. Souhrnná charakteristika - dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání**

Stavba je situována na jihovýchodním okraji areálu firmy Okna Macek a.s., 696 03 Dubňany, Nádražní 1701. Jedná se o východní okraj města mimo souvislou zástavbu pro bydlení, při silnici III. třídy z Dubňan do Mutěnic, v prostoru mezi souvislou zástavbou Dubňan a místní částí Jarohněvice. V okolí se nacházejí nejbližší objekty pro bydlení v ul. Nádražní č.p. 1613 ve vzdálenosti 156 m – tento objekt je umístěn za budovou haly a nemá s oznamovanou stavbou optický ani jiný kontakt, další objekt k bydlení je na ul. Nádražní 1423 ve vzdálenosti cca 100 m západně, s optickým kontaktem na oznamovanou stavbu. Další objekty určené k bydlení se nacházejí západním směrem při ulici Jarohněvice a směrem k oznamované stavbě jsou situovány zadními trakty a zahradami. Severním směrem se nacházejí travnaté plochy, jižním směrem za ul. Nádražní se nachází průmyslový areál a dále hranice lesního porostu.

V nejbližším okolí sousedí stavba východním směrem se zadlážděnou plochou areálu oznamovatele, stavba sama je pak situována ve svažitém travnatém pásu, osetém parkovou travní směsí. Dále západním směrem za hranicí areálu se nachází sníženina s travnatým protěstem, nyní částečně upravovaná na zpevněnou plochu (nemá souvislost s oznamovaným záměrem).

Dopravní napojení areálu je z ulice Nádražní a v důsledku oznamovaného záměru nedojde ve stávajících komunikačních poměrech k žádné změně. Příjezd k čerpací stanici bude po stávajících vnitroareálových komunikacích.

Dotčené území realizace záměru s nejbližším okolím se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V dotčeném území a nejbližším okolí se nenacházejí prvky územního systému ekologické stability.

Dotčené území není součástí přírodního parku.

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Hranice tohoto území prochází souběžně s odvrácenou stranou ulice Nádražní ve vzdálenosti asi 60 m (s výjimkou vyčleněné plochy využívané pro průmyslové účely, a dále prochází západním směrem kolem Jarohněvického rybníka asi ve vzdálenosti 200 m

Oznamovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.

V okolí lokality záměru se nacházejí poddolovaná území, vlastní parcely, kterých se výstavby záměru týká, však v této ploše neleží. Obdobná situace je v oblasti chráněných ložiskových území – viz text oznámení dále.

Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, pramen či mokřad. Za západní hranicí areálu ve vzdálenosti asi 600 až 700 m se nachází levý břeh Jarohněvického rybníka, kterým protéká řeka Kyjovka. její

koryto (výtok z rybníka) se nachází ve vzdálenosti 1260 m. Tok řeky s příbřežními porosty tvoří regionální biokoridor. V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Území stavby je součástí ZPF - dotčená parcela je zařazena jako trvalý travní porost. Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa (50 m).

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost oznamovaného záměru.


### **C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů**

Problematiky využívání přírodních zdrojů se oznamovaný záměr bezprostředně nedotýká.

### **C.1.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž**

Z územně plánovací dokumentace vyplývá pro dotčenou oblast následující situace:

V textu dalších kapitol je na uvedený mapový výřez odkazováno.

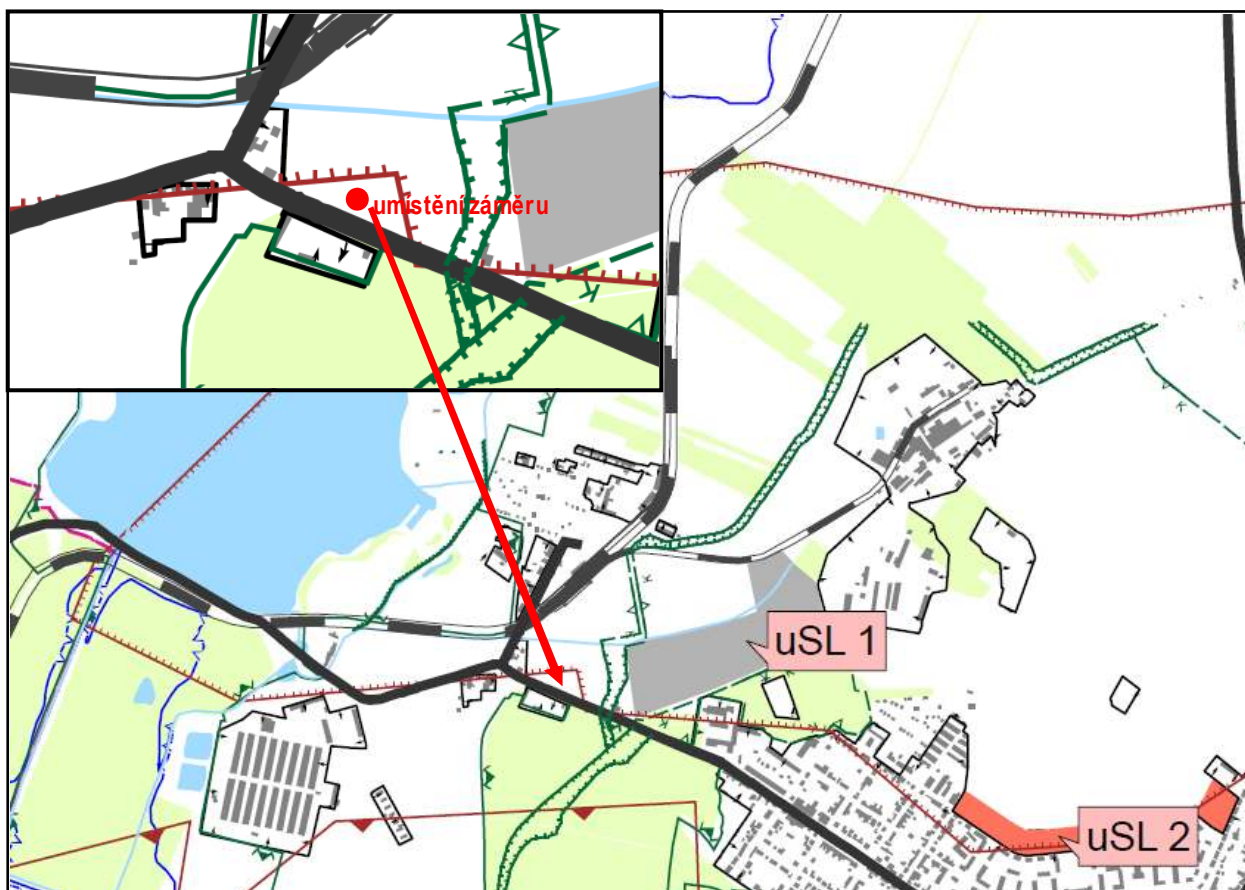

### Relevantní prvky z legendy:


BIOKORIDOR

— nadregionální

— regionální


— lokální


 NATURA 2000 - ptačí oblast

 NATURA 2000 - EVL

 přírodní park

### Geologie

 chráněné ložiskové území

 poddolované území

#### C.1.3.1. Územní systém ekologické stability krajiny


Dotčeného území se nedotýká žádný prvek územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES). Nejbližší územním plánem vytyčený prvek se nachází východně od místa záměru asi ve vzdálenosti 300 – 400 m.

#### C.1.3.2. Zvláště chráněná území

Vlastní lokalita záměru není součástí zvláště chráněného území.

Hranice území NATURA 2000 prochází souběžně s odvrácenou stranou ulice Nádražní ve vzdálenosti asi 60 m (s výjimkou vyčleněné plochy využívané pro průmyslové účely, a dále prochází západním směrem kolem Jarohněvického rybníka asi ve vzdálenosti 200 m. Jedná se o území zařazené do systému NATURA 2000 jako Evropsky významná lokalita č. 3065 Hodonínská doubrava (součást stejnojmenné národní přírodní památky).

Celkové poměry jsou kromě výřezu uvedeného výše v kap. C.2.3. uvedeny na následujícím obrázku:

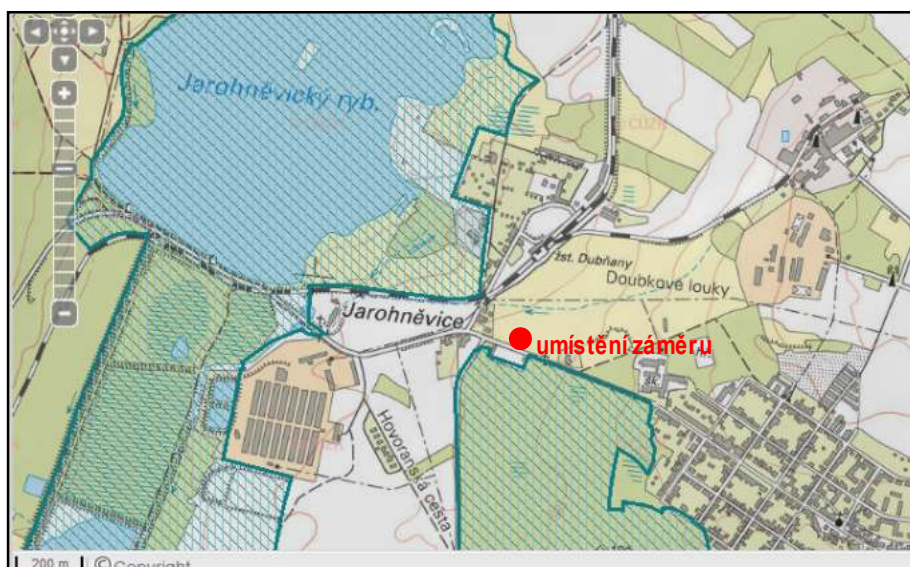

Lokalita neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani není ve střetu s chráněnými ložiskovými územími.

### **C.1.3.3. Území přírodních parků**

Lokalita neleží na území přírodního parku ani v jeho blízkém sousedství.

### **C.1.3.4. Významné krajinné prvky**

Za významné krajinné prvky ze zákona lze považovat v dané např. lokalitu Jarohněvického rybníka nebo lesní porosty nacházející se za ulicí nádražní. Raritou je dub rostoucí u Jarohněvického rybníku, jehož stáří je odhadováno na 600 let.

Obecně není oznamovaný záměr ve vazbě tyto ani jiné významné krajinné prvky.

### **C.1.3.5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu, kulturní památky**

Oznamovaný záměr se nachází na katastru města Dubňany, mimo jeho centrální nebo souvisle zastavěnou část. Město má v současné době 6700 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha.

První historicky doloženou osadou na území dnešního města je farní osada Jarohněvice (1222). První písemná zpráva o vsi Dubňany je z roku 1349. Název Dubňany je odvozen podle nejstarších zpráv od Dubových lesů v Doubravě, o čemž svědčí obecní pečeť z roku 1613, kterou zdobí dubová větev se třemi žaludy. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklárství, jehož počátky se datují do období 1873 – 1875. K největšímu rozvoji obce dochází s rozvojem hornické činnosti v letech 1950 - 1980. V roce 1960 je dokončeno sídliště Lignit, kdy se do obce stěhuje množství horníků z bližšího i vzdálenějšího okolí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964.

Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti města patří:

- Kostel sv. Josefa vystavěný v roce 1885 s presbyteriárem z roku 1720. Budova římsko- katolické fary vedle kostela je z roku 1859.
- Magariův kříž: 9 m vysoký, z dubového dřeva s biblickými výjevy. Až dosud existuje originál z roku 1834, který je umístěn ve smuteční síni.
- Horákův kříž: postavený a vysvěcený roku 1833
- Socha sv. Jana Nepomuského z roku 1727

Asi 1,5 km severovýchodně od města (od bývalé budovy nádraží směrem na Kyjov) se nachází cenná archeologická lokalita, na níž byly nalezeny základy vyhořelého románského kostela postaveného ve 13. století, byly odkryté v září 1927 a pozůstatky hřbitova (nalezeny zbytky lidských koster).


### **C.1.3.6. Území hustě zalidněná**

Zájmové území není situováno přímo v centrální historické části města ani v oblasti města s převažujícím využitím pro bydlení. S ohledem na charakteristiku zástavby v dotčené lokalitě nemá umístění záměru bezprostřední zásadní vliv na hustě zalidněné území.



### C.1.3.7. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Z hlediska únosného zatížení se v souvislosti s charakterem využívání urbanizovaného území člověkem udávají faktory týkající se znečištění ovzduší a hlukové zátěže. S přihlédnutím k charakteristice dotčeného území (stav imisní zátěže viz výše, umístění u komunikace III. třídy, kde se obecně nepředpokládá zásadní dopad intenzity provozu) není důvod toto území považovat za zatěžované nad míru únosného zatížení. Rovněž podklad z územně plánovací dokumentace (problémy území) tuto skutečnost nedetekuje. Z hlediska limitů území pak z týchž podkladů vyplývá obdobný závěr:

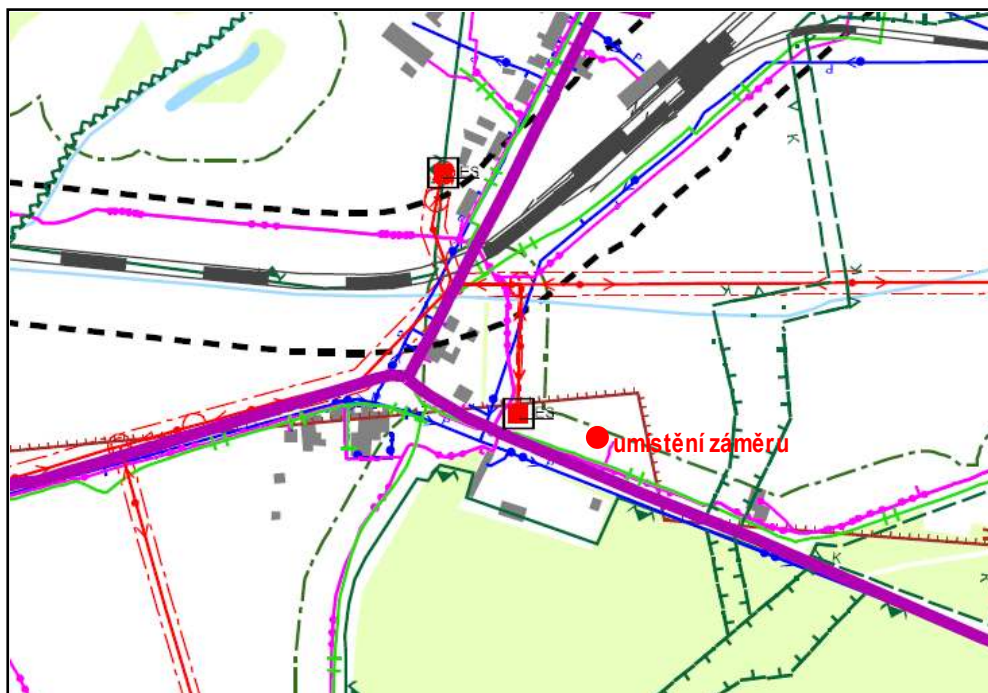

Legenda – vybrané relevantní prvky:

#### Geologie

- poddolované území
- staré důlní dílo
- ložisko nerostných surovin
- poddolované území
- SESUVNÁ ÚZEMÍ
- aktivní
- ostatní
- aktivní
- ostatní
- dobývací prostor
- chráněné ložiskové území
- ložisko nerostných surovin

#### Lesní plochy

- pás 50 m od okraje lesa
- KATEGORIZACE LESŮ
- lesy hospodářské
- lesy ochranné
- lesy zvl. určené

#### Ochrana přírody a krajiny

- památný strom
- lokality výskytu zvláště chráněných
- biosférická rezervace UNESCO
- NATURA 2000 - ptačí oblast
- NATURA 2000 - EVL
- přírodní park
- BIOCENTRUM
- nadregionální
- regionální
- lokální
- BIOKORIDOR
- nadregionální
- regionální
- lokální
- VKP registrovaný
- silnice II. a III. třídy
- silnice I. třídy
- OP silnice I. třídy
- vlečka
- ŽELEZNIČNÍ DRAHA
- celostátní
- regionální
- OP železniční dráhy

#### TI elektrická energie

- elektrická stanice
- stožár vedení
- NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY
- 110 kV
- 22 kV
- 220 kV
- 400 kV
- NN
- OP elektrické stanice
- OP nadzemního a podzemního elektrického vedení

#### TI radiokomunikace

- elektronické komunikační zařízení
- KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- kabelové
- radioreleové
- OP komunikačního vedení
- OP elektrického komunikačního zařízení



S ohledem na charakter oznamovaného záměru a vliv záměru v této oblasti a bližší charakteristika není podávána.

Staré zátěže nejsou přímo v místě záměru indikovány.

#### **C.1.4. Biota, krajina**

##### **C.1.4.1. Biota**

Podle Biogeografického členění ČR (Culek, 1996) náleží území do Ždánicko – Litenčického bioregionu, který je tvořen nízkou teplou pahorkatinou na měkkých vápnatých sedimentech. Tvoří přechod mezi typickými částmi západokarpatské a severopanonské poprovincie. Dominuje zde 3. dubo-bukový vegetační stupeň, reprezentovaný v nejvyšších částech bohatými západokarpatskými bučinami nižších poloh. V současnosti jsou zde zastoupeny velké komplexy dubohabrových a bukových lesů, v bezlesí převažuje orná půda, časté jsou sady a vinice.

Z regionálně fyto geografického hlediska se zájmové území nachází v obvodu s teplomilnou květenou - termofytiku, na rozhraní floristických okrsků 14-Jihomoravský (Dyjskosvratecký úval) a 16-Jihomoravská pahorkatina, podokrese Hustopečská pahorkatina. Intenzivní zemědělské využívání úrodných ploch snížilo množství mezí, úvozových cest, luk a starých sadů, které jsou v intenzivně využívané krajině druhotným nositelem pestrosti biologických druhů.

Z hlediska členění skupin geobiocénů území přináleží do biochory teplých niv, biochor pahorkatin na teplých vápnatých sedimentech. Převažující STG jsou Ulmi-Fraxineta carpini, Fagi-Querceta tiliae, Ligustri-Querceta, Fagi-Querceta typica a Fagi-Querceta tiliae. Podle zoogeografického členění (Mařan in Buchar, 1983) leží zájmové území v přechodné zóně mezi českým a podkarpatským úsekem provincie listnatých lesů. Výskyt živočichů je značně omezen nedostatkem lesů. Průmyslové systémy v zemědělství (minerální hnojení, zornění, nedostatek krajinné zeleně) značně snížily stavy drobné zvěře (zajíc, koroptev).

Přímo dotčené území je součástí urbanizované zóny sídlení zástavby.

##### **C.1.4.2. Krajina, morfologie terénu**

Geomorfologické členění:

System: Alpsko-himálajský  
Provincie: Západopanonská pánev  
Subprovincie: Vídeňská pánev  
Oblast: Jihomoravská pánev  
Celek: Dolnomoravský úval  
Podcelek: Dyjsko-moravská pahorkatina

Krajina v širším území je zcela přeměněna lidskou činností (zemědělská a průmyslová výroba, výstavba a doprava) s minimálním výskytem přírodních biotopů. Převážně agrární charakter krajiny je dán příznivými přírodními podmínkami (zejména kvalitou půdy a morfologií terénu). Převažuje orná půda, na svahových polohách v severní a východní části katastru města jsou zastoupeny vinice, zahrady a sady.

Bloky orné půdy mají velkovýrobní charakter. Jejich vnitřní členění, odpovídající uživatelským vztahům, je naznačeno druhem pěstované plodiny. Vnější obrysy bloků zemědělské půdy tvoří převážně silnice, vodoteče, případně účelové cesty.

V krajině jsou významné v nivě Kyjovky vodní plochy – Jarohněvický rybník, Bažantnice, Mlynářka, Srálkovský rybník, Z Petra, Šilhánek, U vrby a další, které jsou situovány západně v nivě Kyjovky. Jižním směrem se rozprostírají lesní komplexy Doubravy, táhnoucí se až k Hodonínu.

Morfologie terénu:

Reliéf krajiny je v podobě ploché pahorkatiny přecházející směrem k Hodonínu do roviny Dolnomoravského úvalu.

### **C.1.5. Geologie, hydrologie, hydrogeologie**

#### **C.1.5.1. Geologie**

Vnější Západní Karpaty jsou tvořeny svrchnokřídovými až oligocenními mořskými uloženinami pískovců a jílovců, v menší míře i slepenců, často s výrazným, mnohonásobně se střídajícím zvrstvením – tedy uloženinami typického flyše. Geologicky je území tvořeno Karpatským flyšem, který je překryt mocnými vrstvami písků, které tvořily dno třetihorního moře. Lokalita náleží ke strukturám soustavy Vídeňské pánve, která je v této části vyplněna sedimenty neogénu a kvartéru. Neogén tvořící podloží kvartéru je zastoupen panonem (žlutošedé jíly s převládajícím podílem písčité složky s převahou šedých, jemnozrnných až prachových písků). Kvartér je reprezentován fluvialními písčito–hlinitými sedimenty (holocén) v okolí vodotečí a neolitickými uloženinami v podobě písků, eolickými pleistocenními vrstvami spraší a sprašových hlín, které dosahují různých mocností, místy až 8 m.

Na vlastním staveništi se v podloží nacházejí zvodněné písky a jíly, což určuje složité základové podmínky. Na tuto skutečnost reaguje projektová dokumentace pro výstavbu záměru.

#### **C.1.5.2. Hydrologie**

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. V širším území se rovněž nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)

Za západní hranicí areálu ve vzdálenosti asi 600 až 700 m se nachází levý břeh Jarohněvického rybníka, kterým protéká řeka Kyjovka. její koryto (výtok z rybníka) se nachází ve vzdálenosti 1260 m.


Dotčené území patří hydrograficky do hlavního povodí řeky Moravy a k jejímu dílčímu povodí 4-17-01 Dyje od Svatky po ústí, k povodí toku Kyjovka. Tok Kyjovka protéká městem Kyjov ve směru sever – jih svými říčními kilometry 52 až 50. Kyjovka pramení na jižních svazích Vlčáku v nadm. výšce 512 m n.m. a ústí do Dyje u státní hranice s Rakouskem. Plocha povodí toku je 665,8 km<sup>2</sup>, průměrný roční průtok v ústí je 1,09 m<sup>3</sup>/s.

Základní hydrologické údaje toky Kyjovka, v profilu Kyjovka – Kyjov, říční kilometr 49,856, jsou dle ČHMÚ následující : číslo hydrologického pořadí 4-17-01-071, plocha povodí 117,25km<sup>2</sup>, průměrný roční průtok 350 l/s.

Souhrnné hydrologické údaje pro Kyjovku jsou následující:

ID vodního toku:	419940000100
Název vodního toku:	Kyjovka
Inventární číslo podle CEVT:	10 100 029
Celková délka vodního toku:	88,125 řkm
Významnost toku:	páteřní tok vodního útvaru
ID pramenného úseku toku:	419940000100
ID posledního úseku toku:	420190018300
Horní styčnický recipientu (řkm 0=ústí nebo státní hranice):	5,659 řkm
ID recipientu:	411200000100
Název recipientu:	Dyje
ID hlavního povodí:	4
Název hlavního povodí:	Dunaj
ID metadat:	VUV_DBVTOKPOV_20090527

Výřez ze Základní vodohospodářské mapy s umístěním záměru:

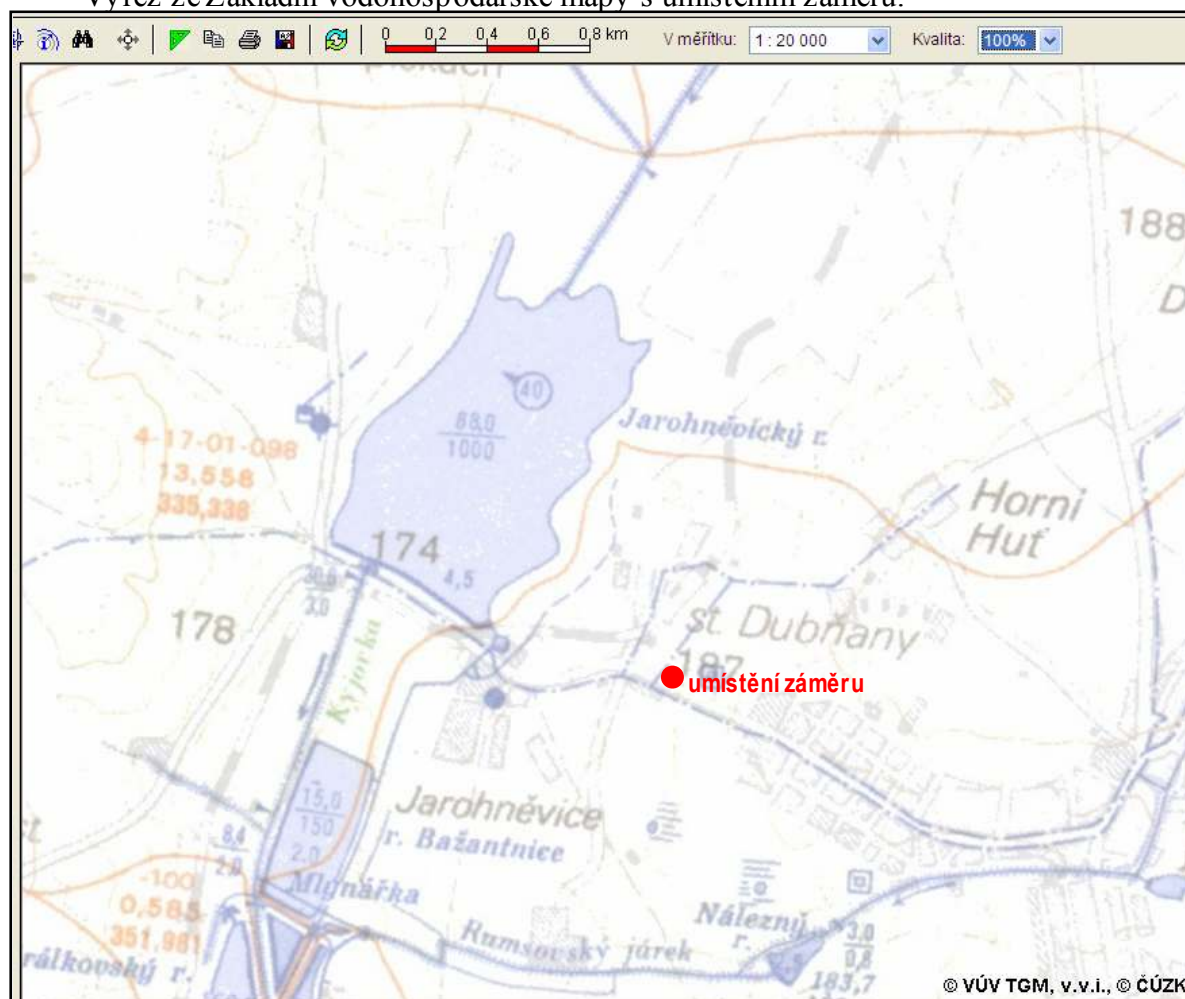

Katastrální území Dubňany je zranitelnou oblastí ve smyslu nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem.

Území výstavby neleží v záplavovém území.

### C.1.5.3. Hydrogeologie


ID útvaru podzemní vody:	22503
Název útvaru:	Dolnomoravský úval - jižní část
ID hydrogeologického rajonu:	2250
Název hydrogeologického rajonu:	Dolnomoravský úval
Pozice hydrogeologického rajonu:	základní vrstva
Povodí :	Dunaj
Dílčí povodí:	Dyje
Správce povodí:	Povodí Moravy, státní podnik
Poznámka:	ID útvarů 22502 a 22503 byly prohozeny proti plánům oblastí povodí platným v letech 2009-2015

V širším zájmovém území podzemní voda proudí ve směru severozápadním a je vázána na mělký oběh v průlomově propustných kvarterních fluviálních sedimentech řeky Kyjovky a v neogenních sedimentech. Hladina podzemní vody se nachází v hloubkách od 2 až 3,6m v nivě řeky Kyjovky a postupně, se vzrůstající vzdáleností od úvalu a nivy toků zaklesává. Výskyt mělkých podzemních vod je ovlivněn i výskytem kvarterních písčitých hlín a jílu a obsahem jemnozrnných neogenních materiálů.

Záměr neleží v "oblasti prokázané a možné kontaminace podzemních vod".

### C.1.6. Poddolovaná území, chráněná ložisková území, sesuvy půdy

Dotčenou oblast lze ze širšího hlediska charakterizovat jako dotčenou dřívější hornickou činností. Vlastní parcely, kterých se výstavby záměru týká, však v této ploše neleží. Poměry v této oblasti jsou patrné z již dříve uvedených výřezů z územně plánovací dokumentace, souhrnně pak na následujícím obrázku:

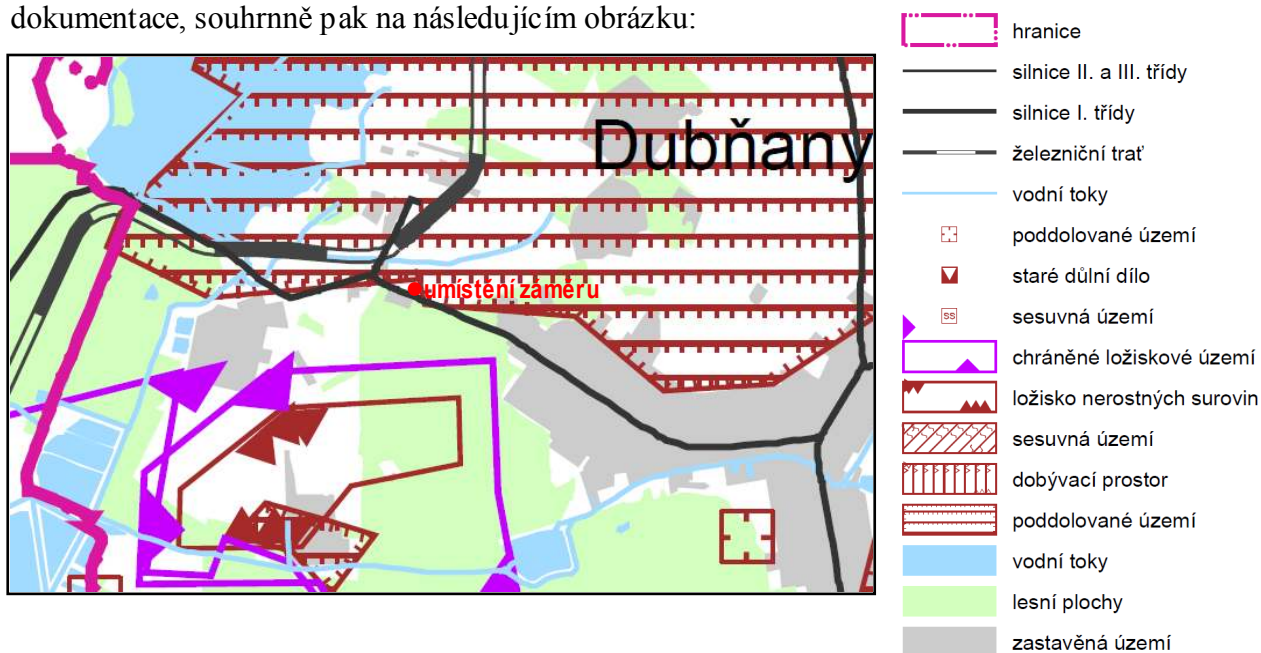

### **C.1.7. Hmotný majetek**

Lokalita umístění záměru není v přímém styku s problematikou ovlivnění hmotného majetku.

## **C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBŇ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY**

Předmětem této kapitoly je stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny. Z dosud podané charakteristiky je zřejmé, že jediným prvkem, kde lze očekávat trvalé ovlivnění, je zábor půdy, zařazené do zemědělského půdního fondu.

Dále je do této části oznámení základní popis stavu ovzduší, a to s ohledem na to, že provoz čerpací stanice na motorovou naftu je podle platného právního předpisu zařazen jako zdroj znečišťování ovzduší, i když jako nevyjmenovaný.

Ostatní složky charakterizující dotčené území jsou tedy uvedeny v předchozím oddíle oznámení.

### **C.2.1. Půda**

Záměr je umístěn v průmyslovém areálu, ovšem na parcele na parcele č. 3253/1, vedené jako zemědělský půdní fond – trvalý travní porost. Z celkové výměry dotčené parcely 4546 m<sup>2</sup> se záměr týká pouze malé části o výměře max. 50 m<sup>2</sup>, kde bude nutno provést vynětí ze ZPF. Charakteristika dotčeného pozemku je následující:

Způsoby ochrany: zemědělský půdní fond

Kmenové číslo / poddělení: 3253/1

Výměra parcely [m<sup>2</sup>]: 4546

Druh pozemku: trvalý travní porost

Bonitované díly:	<b>BPEJ</b>	<b>Výměra m<sup>2</sup></b>
	2110	774
	5500	3772

V reálné situaci je dotčený pozemek tvořen svažitou plochou, zatravněnou kulturním výsevem se zanedbatelnou biologickou hodnotou. Dotčený pozemek a jeho porost nemůže plnit jinou funkci než zásakové plochy pro srážky, zpevněné travním porostem. Vzhled dotčené plochy je patrný z fotodokumentace uvedené v příloze k oznámení.

K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa nedochází.

### **C.2.2. Charakteristika stavu ovzduší**

#### **C.2.2.1. Klimatické podmínky**

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 4, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:



**T 4** - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.


Počet letních dnů	60 až 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více	170 až 180
Počet mrazových dnů	100 až 110
Počet ledových dnů	30 až 40
Průměrná teplota v lednu	-2 až -3
Průměrná teplota v červenci	19 až 20
Průměrná teplota v dubnu	9 až 10
Průměrná teplota v říjnu	9 až 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více	80 až 90
Srážkový úhm ve vegetačním období	300 až 350
Srážkový úhm v zimním období	200 až 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou	40 až 50
Počet dnů zamračených	110 až 120
Počet dnů jasných	50 až 60

#### C.2.2.2. Kvalita ovzduší

**Stávající imisní zatížení škodlivinou NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>, benzen a BaP v lokalitě na základě vymezení území pětiletých průměrů za roky 2008 - 2012:**


Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona 201/2012 Sb., „K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km<sup>2</sup> vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

#### **Vymezení OZKO 2008-2012**

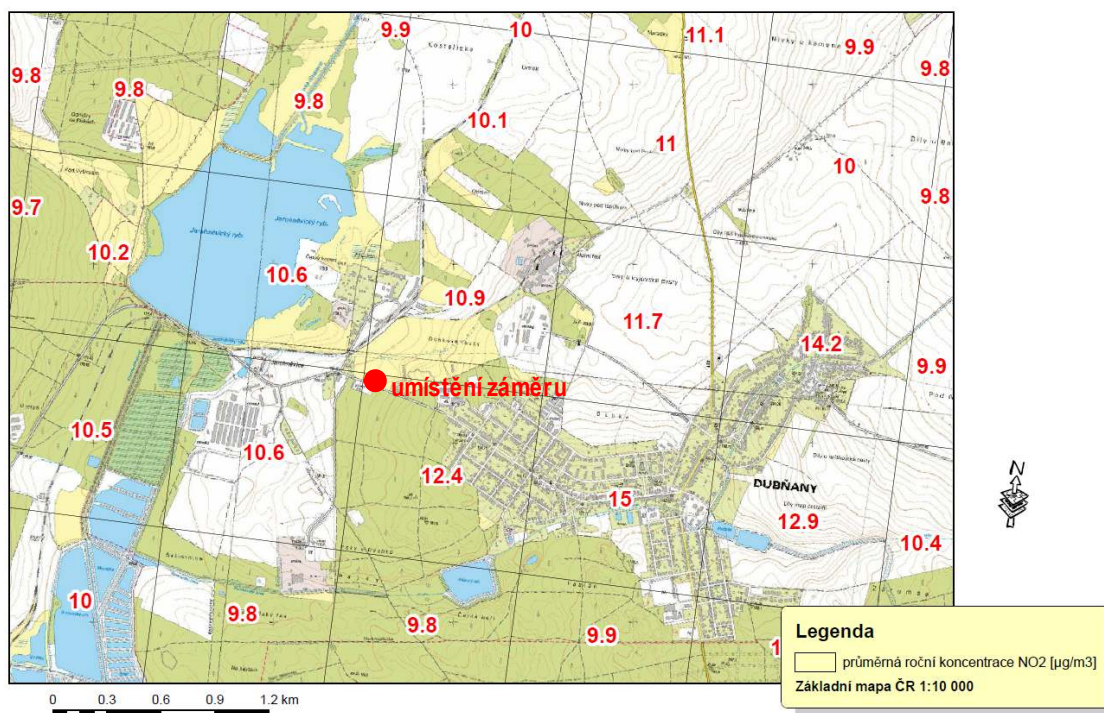


Průměrné roční koncentrace škodliviny  $\text{NO}_2$  jsou uvedeny na obrázku výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni  $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Tedy na úrovni cca 37,5 % imisního limitu. V prostoru záměru pak do hodnoty  $12,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Pro maximální hodinové koncentrace nejsou takto hodnoty stanoveny.

### Vymezení OZKO 2008-2012

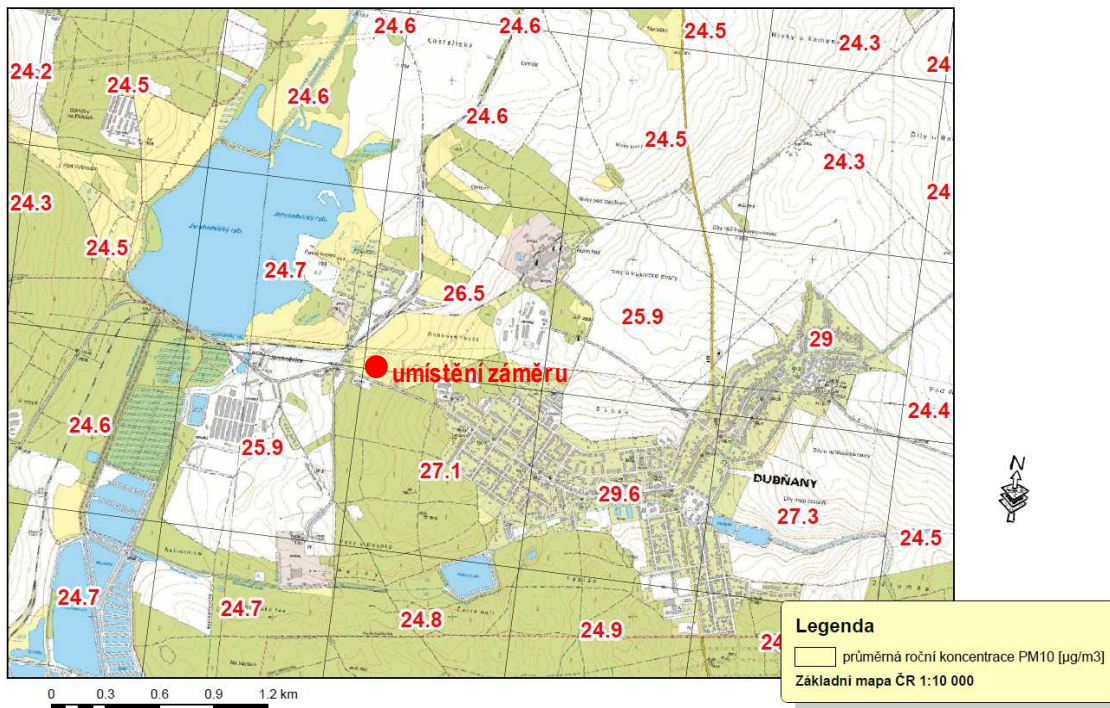

Průměrné roční koncentrace škodliviny  $\text{PM}_{10}$  jsou uvedeny na obrázku výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni do  $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Tedy na úrovni cca 77 % imisního limitu. V prostoru záměru pak do hodnoty  $27,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .


### Vymezení OZKO 2008-2012

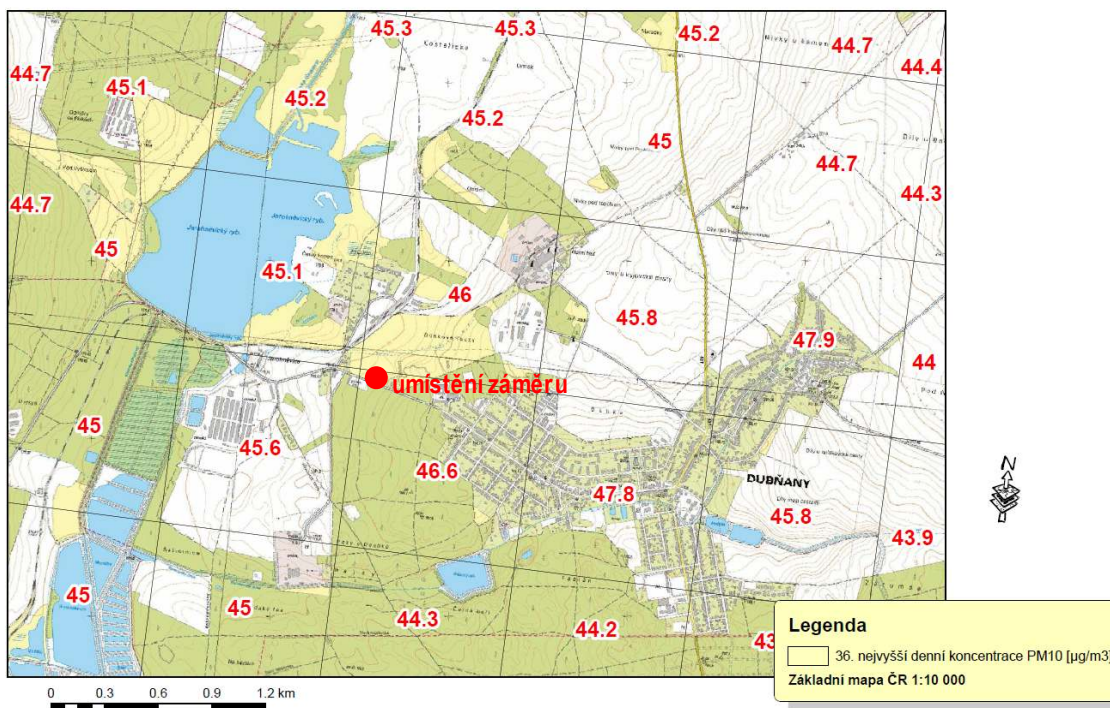




36. Nejvyšší vypočtená koncentrace by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  a více. Nejvyšší vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují hodnot o něco málo nižší a to na úrovni  $47,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , V prostoru záměru pak do hodnoty  $46,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### Vymezení OZKO 2008-2012

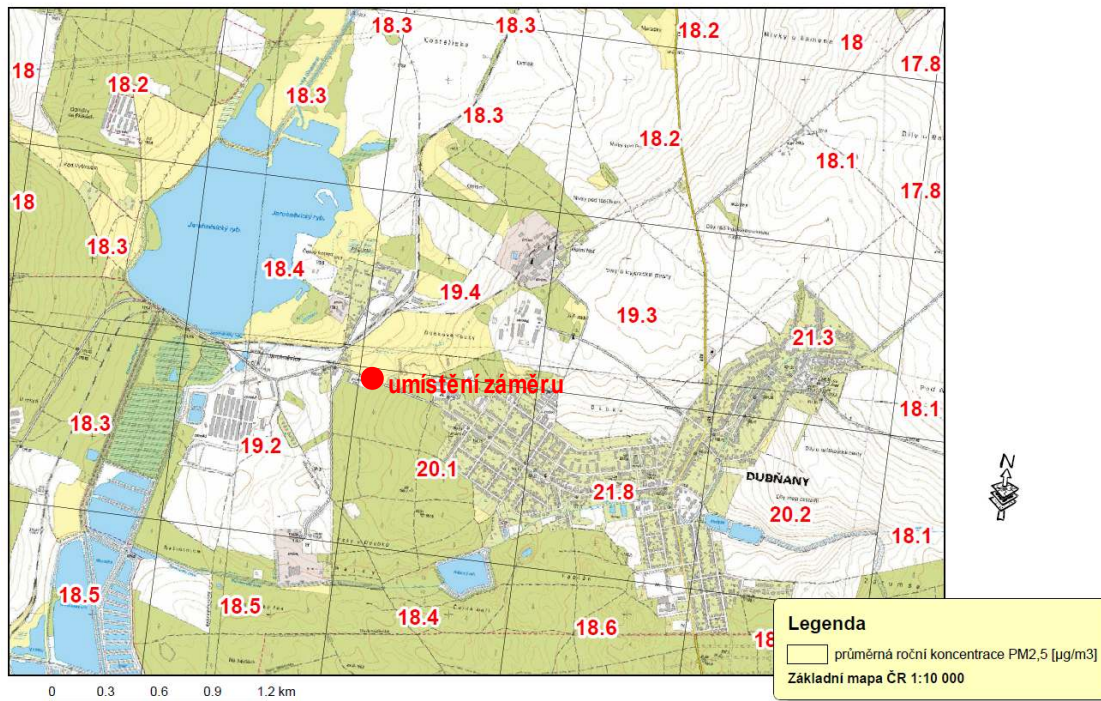

Průměrné roční koncentrace škodliviny  $\text{PM}_{2,5}$  jsou uvedeny na obrázku výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni  $20,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Tedy na úrovni cca 81 % imisního limitu.


### Vymezení OZKO 2008-2012

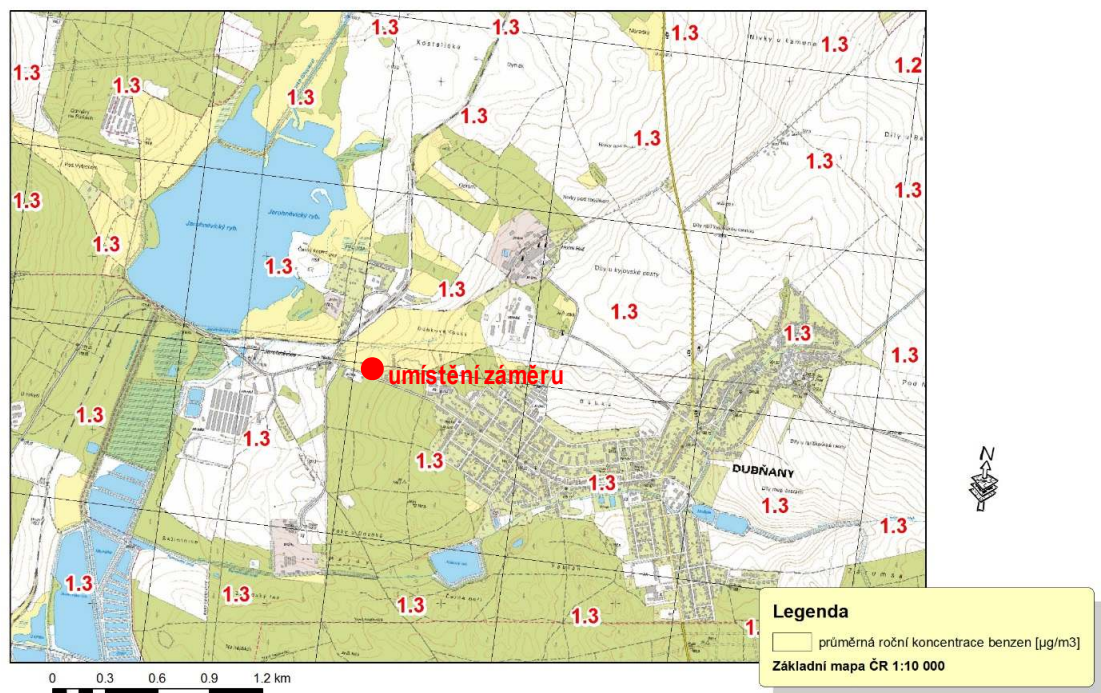



Průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu jsou uvedeny na obrázku výše. Imisní limit pro tuto škodlivinu je  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni  $1,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Tedy na úrovni cca 28 % imisního limitu.

### Vymezení OZKO 2008-2012

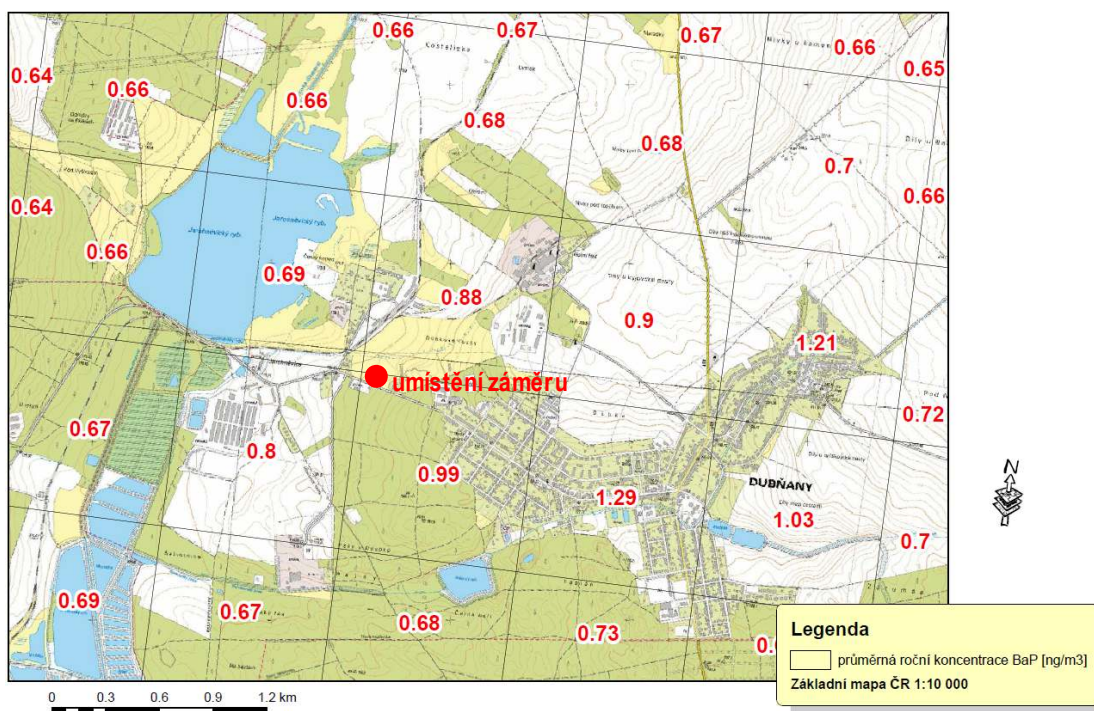

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP jsou uvedeny na obrázku výše. Imisní limit pro tuto škodlivinu je  $1 \text{ ng}/\text{m}^3$ . Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 0,7 až  $1,29 \text{ ng}/\text{m}^3$ . Tedy na úrovni cca 70 % až 129 % imisního limitu. V prostoru záměru pak do hodnoty  $0,99 \text{ ng}/\text{m}^3$ , tedy v těsné blízkosti limitu, přičemž z hlediska okolních čtverců bude skutečná hodnota ještě nižší.

### Souhrn:

Stávající hodnoty znečištění ovzduší se v lokalitě umístění záměru pohybují pod platnými limity, v některých případech však s poměrně malou rezervou. To se týká především hodnot pro škodliviny PM10, PM2,5 a zejména benzo(a)pyren.

## D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

### D.1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

#### D.1.1. Charakteristika jednotlivých vlivů

Na základě uvedených údajů lze případné vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí hodnotit takto:

#### **Vlivy na obyvatelstvo:**

Přímé vlivy nenastanou. Oznamovaný záměr s sebou nenese vznik nových negativních vlivů, které by působily v okolí zájmového areálu.

### **Vlivy na ovzduší a klima:**

Oznamovaný záměr je v souladu s platnou legislativou zařazen jako nový stacionární zdroj neuvedený v příl. č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Platné obecně závazné právní předpisy nestanovují pro čerpací stanice na naftu emisní parametry. Měření emisí pocházející z tohoto typu zdroje jej technicky nerealizovatelné. Na základě metodicky stanovených emisních parametrů je možno určit maximální možné roční množství úniku VOC z tohoto zdroje ve výši 63,8 kg, což je zcela zanedbatelná hodnota. Navíc je nutno brát v úvahu, že emisní faktory jsou stanovovány výše, než je reálně dosažitelná skutečnost.

Vzhledem k deklarovanému způsobu využití čerpací stanice, tedy pro vlastní vozidla provozovatele a obslužná vozidla, která již v současné době do areálu zajíždějí, není předpokládáno ani měřitelné zvýšení frekvence vozidel vyvolané provozem záměru. Proto není nutno uvažovat příspěvek ke stávajícímu znečištění ovzduší v daném území ani v oblasti škodlivin, jejichž hodnoty jsou dle vymezení OZKO zvýšeny (i když pod úroveň platných imisních limitů) – jako např. PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, benzo(a)pyren.

Z uvedených důvodů lze vliv záměru na znečištění ovzduší hodnotit jako minimální, statisticky nevyhodnotitelný.

Změny klimatu nenastanou.

### **Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření:**

V rámci oznamovaného záměru nedochází k instalaci nových zdrojů hlukových emisí. Vlastní provoz zařízení je v podstatě bezhlučný. Hluk vyvolaný obslužnou dopravou se bude pohybovat v hodnotách pod rozlišovací schopností matematických metod hodnocení hlukové zátěže.

### **Vlivy na povrchové a podzemní vody:**

Vlastní provoz záměru není spojen s produkcí odpadních vod.

Vlivy na povrchové nebo podzemní vody lze předpokládat pouze ve spojení s mimořádnými situacemi, jakými jsou zejména únik skladovaných kapalných látek závadným vodám mimo záchytné vany,. Tyto vlivy tak mohou působit pouze nepravidelně, nahodile. Projektční řešení záměru i vlastní technické provedení zařízení čerpací stanice, které rovněž respektují dosavadní připomínky vodoprávního úřadu, spolu s příslušnými organizačními opatřeními minimalizují riziko vodohospodářských havárií na úroveň, která vyloučí kontaminaci podloží a nejbližších povrchových vod (řeka Kyjovka a Jarohněvický rybník).

V blízkosti záměru se nenacházejí žádné chráněné zdroje mělkých podzemních ani povrchových vod.

### **Vlivy v důsledku vzniku odpadů:**

Provoz oznamovaného záměru nebude zatížen vznikem takových druhů a takového množství odpadů, které by nebylo možno řešit obvyklými způsoby nakládání s odpady. Odpady budou předávány organizacím disponujícím příslušným oprávněním, které zajistí další nakládání s těmito odpady způsobem odpovídajícím požadavkům platných právních předpisů v oblasti odpadů.

### **Vlivy na půdu:**

V důsledku výstavby záměru dojde k záboru půdy zařazené jako zemědělský půdní fond – trvalý travní porost - v minimálním rozsahu 50 m<sup>2</sup>. Vzhledem k reálným poměrům na dotčeném staveništi a charakteru dotčeného pozemku nedojde vynětím ze ZPF k zásadnímu vlivu na možnost dalšího využití dotčeného půdního fondu pro produkční nebo jiné krajinnotvorné účely.

K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa nedochází. Záměr se nachází v ochranném pásmu lesa, ovšem vzhledem ke svému charakteru nelze očekávat ohrožení sousedních lesních porostů.

### **Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje:**

Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu.

### **Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu:**

Realizace záměru v prostoru průmyslového areálu s sebou nese předpoklad těchto vlivů.

Vzhledem k charakteru možných vlivů záměru nelze očekávat ani vliv na nedaleké území NATURA 2000

### **Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:**

Vlivy tohoto druhu nenastanou.

### **Vlivy na využití území:**

Záměr je v souladu se zásadami platného územního plánu. Nepředpokládá se ustanovení ochranného pásma, které by mělo vliv na způsob využití sousedících ploch.

### **Vlivy v důsledku možných havárií:**

#### Prevence závažných havárií a požární ochrana:

Záměr nevyvolá nutnost zařazení provozu mezi objektu se zvláštním režimem podle zákona o závažných haváriích č. 59/2006 Sb. (kategorie A nebo B).

Motorová nafta je hořlavinou III. třídy (požární klasifikace) resp. hořlavou kapalinou kat. 3 (podle nař. (ES) 1272/2008 (CLP)), tudíž míra rizika požáru tak je podstatně nižší než u hořlavin vyšší kategorie, jako např. motorový benzín.

Ochrana vod je řešena projekčním, technickým a organizačním zajištěním záměru. Pozemek se nenachází v záplavovém území.

Rizika havarijních stavů v důsledku realizace záměru tedy nijak nepřekračují míru obvyklou pro činnosti obdobného charakteru, jejich pravděpodobnost není na takové úrovni,

kteřá by vyvolávala obavu z možného dotčení okolních ploch. Uvedená vytvářejí předpoklad pro minimalizaci možných projevů případných havarijních stavů.

### **Vlivy po dobu výstavby:**

Oznamovaný záměr je stavbou minimálního rozsahu s převahou dodávky kompletního zařízení. Vlivy v důsledku výstavby tak budou malého rozsahu a dosahu, časově omezené.

### **D.1.2. Souhrnná charakteristika vlivů**

Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí a veřejné zdraví, uvedené v předchozích kapitolách, je možno shrnout takto:

#### **1. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným:**

- vlivy na veřejné zdraví;
- nakládání s odpady;
- hluková zátěž z vyvolané dopravy;
- elektromagnetické, ionizující záření, vibrace;
- klimatické charakteristiky;
- povrchové vody; charakter odvodnění oblasti, změny hydrologických charakteristik, jakost vod;
- vypouštění odpadních vod;
- horninové prostředí, přírodní zdroje;
- biota;
- ekosystémy;
- evropsky významné lokality a ptačí oblasti;
- zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace;
- vlivy na krajinný ráz;
- hmotný majetek, kulturní památky;
- zábor PUPFL;
- přeshraniční vlivy.

#### **3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, významně nezhoršujícím stávající parametry životního prostředí:**

- zábor ZPF - vliv určitý, trvalý, jednorázový, nevratný, s minimálním rozsahem významně nezhoršujícím stávající způsob využití dotčené půdy;
- vlivy na ovzduší – vliv neměřitelný, vratný, bez měřitelného dopadu na stávající imisní zatížení ovzduší;
- havarijní stavy – vliv potenciální, málo pravděpodobný, trvale nepůsobící.
- vlivy po dobu výstavby – vliv určitý, krátkodobý, nevratný, s minimálním účinkem, malá významnost

### **D.2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI**

Oznamovaný záměr nebude mít za následek takové vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, aby docházelo ke zhoršení životního prostředí dotčeného území nad přípustné limity. Obecně lze tyto vlivy podle druhu označit za málo významné, a v převážné míře nulové nebo minimální.

### **D.3. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE**

Vlivy tohoto charakteru nenastanou.

### **D.4. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ**

Tato opatření vyplývají z charakteristiky oznamovaného záměru a zahrnují zejména:

1. Při přípravě realizace záměru budou respektovány požadavky dotčených orgánů státní správy získané při předběžném šetření pro přípravu stavby.
2. Pro realizaci záměru bude provedeno vynětí dotčené plochy ze zemědělského půdního fondu a vyžádán souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma lesa.
3. Před uvedením záměru do provozu budou vypracovány resp. realizovány příslušné vnitropodnikové organizační aktů, které upravují podmínky, jichž se dotýká provoz záměru (především oblast manipulace se závadnými látkami vodám – havarijní plán, provozní řád zařízení, zařazení záměru podle zákona o prevenci závažných havárií, vyhodnocení rizika ekologické újmy, opatření při povodních, požární ochrana).
4. Provoz zařízení se bude řídit parametry uvedenými v projektové dokumentaci a v provozním řádu zařízení.

### **D.5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ**

Ke zpracování oznámení byla k dispozici projektová dokumentace, která poskytla poměrně podrobné údaje k záměru, dostatečné pro možnost vyvození závěrů prezentovaných v tomto oznámení.

Rozsah údajů uvedených v těchto podkladech tak byl, s ohledem na charakter oznamovaného záměru, dostatečný k tomu, aby mohly být vysloveny závěry v příslušném stupni konkrétnosti tak, jak je to uvedeno v textu tohoto oznámení. Případné nejasnosti jsou řešitelné v dalších fázích přípravy a realizace stavby a **nemají zásadní vliv na změnu závěrů uvedených v tomto oznámení.**

### **E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU**

Technické řešení spočívá v dodávce komerčně produkovaného uceleného zařízení.

Stavební řešení bylo přizpůsobeno poměrům v místě zakládání stavby a požadavkům vodoprávního orgánu na zabezpečení manipulace se závadnou látkou.

Umístění stavby vyplývá z dispozičního řešení areálu a provozních potřeb oznamovatele a bylo předběžně konzultováno s orgány činnými v řízení podle stavebního zákona (viz vyjádření Městského úřadu Hodonín č.j. MUHOCJ 28295/2014 OŽP-vyj. z 12.3.2014 v příloze).

Záměr je proto oznamován v jedné realizační variantě, která je výsledkem dosavadní přípravy záměru.

## **F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

### **F.1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁMĚRŮ V OZNÁMENÍ**

Součástí oznámení je:

1. Situace širších vztahů a ortofotomapa – v textu
2. Situace umístění skladů- v textu
3. Fotodokumentace místa záměru – příloha č. 1
4. Bezpečnostní list Nafta motorová – příloha č. 2
5. Vyjádření MÚ Hodonín, odb. ŽP, č.j.: MUHOCJ 28295/2014 OŽP-vyj z 20.3.2014 – příl. č. 3
6. Stanovisko orgánu ochrany přírody – NATURA 2000 – příloha č. 4
7. Vyjádření příslušného stavebního úřadu - příloha č. 5
8. Plná moc k zastupování oznamovatele – příloha č. 6

Jako podklad pro zpracování oznámení sloužily především materiály:

1. Novostavba čerpací stanice, textová a výkresová část stavebního projektu pro povolení stavby, odp. projektant : Jiří Hanák, DiS, Dubňany, 2/2014.
1. Další informace investora a projektanta Brno, 4-5/2014
2. Bezpečnostní list f. Slovnaft a.s. Motorová nafta s FAME, rev. 08. ledna 2014
3. Oznámení JHM804, JHM1034, JHM1079
4. [http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD\\_Her%C5%A1pice](http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Her%C5%A1pice), prosinec 2013
5. <http://dw.czso.cz/>, duben, květen 2014
6. <http://www.justice.cz/>, duben, květen 2014
7. [www.mapy.cz](http://www.mapy.cz/), duben, květen 2014
8. [www.geoportal.cenia.cz](http://www.geoportal.cenia.cz/), duben, květen 2014
9. [http://82.113.59.50:8000/uzemni\\_plany/dubnany/index.php](http://82.113.59.50:8000/uzemni_plany/dubnany/index.php), duben, květen 2014
10. [http://82.113.59.50:8000/uzemne\\_analyticke\\_podklady/2\\_UA\\_UAP\\_2012/index.php?p=extova\\_cast/](http://82.113.59.50:8000/uzemne_analyticke_podklady/2_UA_UAP_2012/index.php?p=extova_cast/), duben, květen 2014
11. <http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&>, duben, květen 2014
12. [http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=isvs\\_upzv&](http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=isvs_upzv&), duben, květen 2014
13. <http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=isvsopvz&>, duben, květen 2014
14. <http://www.dubnany.eu/>, duben, květen 2014
15. <http://www.portaldubnany.cz/>, duben, květen 2014
16. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Dub%C5%88any>, duben, květen 2014
17. [http://www.mzp.cz/cz/mapy\\_imisnich\\_koncetraci](http://www.mzp.cz/cz/mapy_imisnich_koncetraci), duben, květen 2014

### **F.2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE**

Neuvádějí se.

## **G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU**

**Záměr:** Zavedení výroby inovovaných kompozitních výrobků pro stavebnictví. SO 02 –  
Přístavba skladů – Sklad hořlavin II

**Oznamovatel:** Okna Macek a.s., 696 03 Dubňany, Nádražní 1701, IČ: 269 06 724

### **Místo:**

Obec: Dubňany  
Okres: Hodonín  
Katastrální území: Dubňany  
Parcelní číslo: 3253/1 (stavba), 3253/10 (kabelové přípojky).

Stavba je situována v průmyslovém areálu firmy Okna Macek a.s., 696 03 Dubňany, Nádražní 1701. Jedná se o východní okraj města mimo souvislou zástavbu pro bydlení, při silnici III. třídy z Dubňan do Mutěnic. Dopravní napojení areálu je z uvedené komunikace a v důsledku oznamovaného záměru nedojde ve stávajících komunikačních poměrech k žádné změně. Příjezd k čerpací stanici bude po stávajících vnitroareálových komunikacích

### **Charakter záměru:**

Novostavba. Jedná se o samostatně stojící ocelovou dvouplášťovou nádrž s ocelovým zastřešením a jedním výdejním stojanem se záchytnou rohoží před výdejním stojanem s odvodem do úkapové jímky.

**Předpokládaný termín zahájení:** 6-7/2014

**Předpokládaný termín dokončení:** 7/2014

### **Stručný popis záměru:**

Čerpací stanice bude sloužit pro doplňování motorové nafty pro osobní a nákladní vozy v rámci provozu firmy Okna Macek a.s. a pro její smluvní partnery. Čerpací stanice nebude sloužit pro veřejnost. Kapacitní parametry:

Kapacita nádrže na naftu: 32 m<sup>3</sup> (cca 26,6 t při hustotě nafty 0,820 - 0,845 g/cm<sup>3</sup> při 20 °C)

Maximální roční výtoč: 384 m<sup>3</sup> (319 tun)

Frekvence doplňování nádrže: max. 1 x z a měsíc

Počet výdejních zařízení: 1

Technické řešení spočívá v dodávce komerčně produkováného uceleného zařízení.

Zařízení bude umístěno do jihozápadního rohu oploceného areálu oznamovatele. Stavba bude situována do stávajícího břehu, který se svažuje od areálové komunikace směrem k oplocení areálu. Čerpací stanice bude založena na železobetonové základové konstrukci. Stanice bude tvořena dvouplášťovou válcovitou ocelovou nádrží, výdejním stojanem a ocelovou střechou na dvou sloupech, která zastřeší čerpací prostor a část nádrže. Výška zastřešení nad zpevněnou plochou bude 4,98 m, výška horní hrany nádrže pak 2,8 m. Nádrž a ocelové konstrukce budou natřeny šedou barvou. Kolem nádrže bude po výstavbě opravena stávající zámková dlažba do štěrkodrti. Do nádrže bude zřízen přístup ocelovým poklopem s žebříkem. Celá nádrž včetně zastřešení bude dodávkou odborné firmy, která dodrží požadované normy s ohledem na bezpečnost při stavbě a užívání stanice. Před výdejním stojanem bude umístěna ocelová pozinkovaná rohož o rozměru 2,0 x 1,4 m s odtokem ve dně rohože, který bude sveden do podzemní záchytné jímky pro záchyt úkapů o objemu 5 m<sup>3</sup>.

Čerpací stanice je navržena na okraji uzavřeného areálu firmy Okna Macek a.s.. Příjezd k ní je možný po areálové komunikaci. Areál je přístupný stávajícím sjezdem na státní silnici Mutěnice – Dubňany. Dopravní poměry uvnitř areálu ani vně na veřejných komunikacích se nezmění.

### **Možné vlivy uvažovaného záměru na okolí lze charakterizovat takto:**

Na základě uvedených údajů lze případné vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí hodnotit takto:

#### **Vlivy na obyvatelstvo:**

Přímé vlivy nenastanou. Oznamovaný záměr s sebou nenese vznik nových negativních vlivů, které by působily v okolí zájmového areálu.

#### **Vlivy na ovzduší a klima:**

Oznamovaný záměr je v souladu s platnou legislativou zařazen jako nový stacionární zdroj neuvedený v příl. č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Platné obecně závazné právní předpisy nestanovují pro čerpací stanice na naftu emisní parametry. Měření emisí pocházející z tohoto typu zdroje jej technicky nerealizovatelné. Na základě metodicky stanovených emisních parametrů je možno určit maximální možné roční množství úniku VOC z tohoto zdroje ve výši 63,8 kg, což je zcela zanedbatelná hodnota. Navíc je nutno brát v úvahu, že emisní faktory jsou stanovovány výše, než je reálně dosažitelná skutečnost.

Vzhledem k deklarovanému způsobu využití čerpací stanice, tedy pro vlastní vozidla provozovatele a obslužná vozidla, která již v současné době do areálu zajíždějí, není předpokládáno ani měřitelné zvýšení frekvence vozidel vyvolané provozem záměru. Proto není nutno uvažovat příspěvek ke stávajícímu znečištění ovzduší v daném území ani v oblasti škodlivin, jejichž hodnoty jsou dle vymezení OZKO zvýšeny (i když pod úroveň platných imisních limitů) – jako např. PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, benzo(a)pyren.

Z uvedených důvodů lze vliv záměru na znečištění ovzduší hodnotit jako minimální, statisticky nevyhodnotitelný.

Změny klimatu nenastanou.

#### **Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření:**

V rámci oznamovaného záměru nedochází k instalaci nových zdrojů hlukových emisí. Vlastní provoz zařízení je v podstatě bezhlučný. Hluk vyvolaný obslužnou dopravou se bude pohybovat v hodnotách pod rozlišovací schopností matematických metod hodnocení hlukové zátěže.

#### **Vlivy na povrchové a podzemní vody:**

Vlastní provoz záměru není spojen s produkcí odpadních vod.

Vlivy na povrchové nebo podzemní vody lze předpokládat pouze ve spojení s mimořádnými situacemi, jakými jsou zejména únik skladovaných kapalných látek závadným vodám mimo záchytné vany,. Tyto vlivy tak mohou působit pouze nepravidelně, nahodile. Projekční řešení záměru i vlastní technické provedení zařízení čerpací stanice, které rovněž respektují dosavadní připomínky vodoprávního úřadu, spolu s příslušnými



organizačními opatřeními minimalizují riziko vodohospodářských havárií na úroveň, která vyloučí kontaminaci podloží a nejbližších povrchových vod (řeka Kyjovka a Jarohněvický rybník.

V blízkosti záměru se nenacházejí žádné chráněné zdroje mělkých podzemních ani povrchových vod.

#### **Vlivy v důsledku vzniku odpadů:**

Provoz oznamovaného záměru nebude zatížen vznikem takových druhů a takového množství odpadů, které by nebylo možno řešit obvyklými způsoby nakládání s odpady. Odpady budou předávány organizacím disponujícím příslušným oprávněním, které zajistí další nakládání s těmito odpady způsobem odpovídajícím požadavkům platných právních předpisů v oblasti odpadů.

#### **Vlivy na půdu:**

V důsledku výstavby záměru dojde k záboru půdy zařazené jako zemědělský půdní fond – trvalý travní porost - v minimálním rozsahu 50 m<sup>2</sup>. Vzhledem k reálným poměrům na dotčeném staveništi a charakteru dotčeného pozemku nedojde vynětím ze ZPF k zásadnímu vlivu na možnost dalšího využití dotčeného půdního fondu pro produkční nebo jiné krajinnotvorné účely."

K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa nedochází. Záměr se nachází v ochranném pásmu lesa, ovšem vzhledem ke svému charakteru nelze očekávat ohrožení sousedních lesních porostů.

#### **Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje:**

Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu.

#### **Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu:**

Realizace záměru v prostoru průmyslového areálu s sebou nenes předpoklad těchto vlivů. Vzhledem k charakteru možných vlivů záměru nelze očekávat ani vliv na nedaleké území NATURA 2000

#### **Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:**

Vlivy tohoto druhu nenastanou.

#### **Vlivy na využití území:**

Záměr je v souladu se zásadami platného územního plánu. Nepředpokládá se ustanovení ochranného pásma, které by mělo vliv na způsob využití sousedících ploch.

#### **Vlivy v důsledku možných havárií:**

##### Prevence závažných havárií a požární ochrana:

Záměr nevyvolá nutnost zařazení provozu mezi objektu se zvláštním režimem podle zákona o závažných haváriích č. 59/2006 Sb. (kategorie A nebo B).

Motorová nafta je hořlavinou III. třídy (požární klasifikace) resp. hořlavou kapalinou kat. 3 (podle nař. (ES) 1272/2008 (CLP)), tudíž míra rizika požáru tak je podstatně nižší než u hořlaviny vyšší kategorie, jako např. motorový benzin.

Ochrana vod je řešena projekčním, technickým a organizačním zajištěním záměru. Pozemek se nenachází v záplavovém území.

Rizika havarijních stavů v důsledku realizace záměru tedy nijak nepřekračují míru obvyklou pro činnosti obdobného charakteru, jejich pravděpodobnost není na takové úrovni, která by vyvolávala obavu z možného dotčení okolních ploch. Uvedená vytvářejí předpoklad pro minimalizaci možných projevů případných havarijních stavů.

**Vlivy po dobu výstavby:**

Oznamovaný záměr je stavbou minimálního rozsahu s převahou dodávky kompletního zařízení. Vlivy v důsledku výstavby tak budou malého rozsahu a dosahu, časově omezené.

## **H. PŘÍLOHY**

### **Seznam příloh:**


1. Fotodokumentace místa záměru
2. Bezpečnostní list Nafta motorová
3. Vyjádření MÚ Hodonín, odb. ŽP, č.j.: MUHOCJ 28295/2014 OŽP-vyj z 20.3.2014
4. Stanovisko orgánu ochrany přírody – NATURA 2000
5. Vyjádření příslušného stavebního úřadu
6. Plná moc k zastupování oznamovatele




**Příloha č. 1: Fotodokumentace místa záměru**



Orientace snímků.  
Fotořafováno 1.4.2014

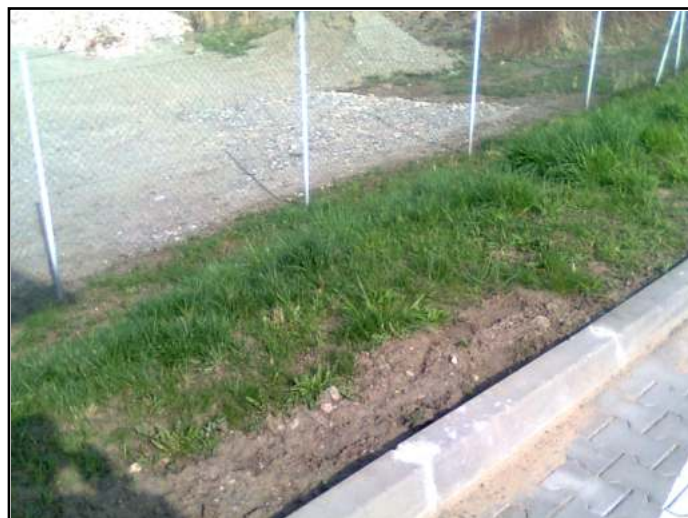

1. Travní porost v místě stavby.

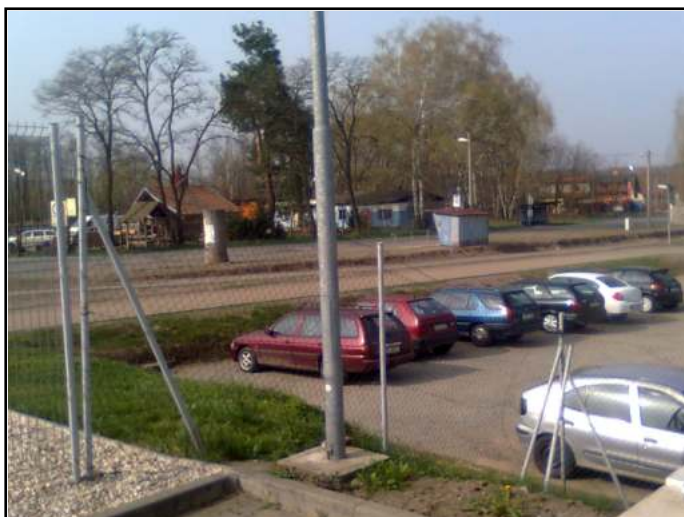

2. Pohled směrem k ul. Nádražní



3. Pohled severozapadním směrem na poměry v přilehlé lokalitě




4. Pohled smer objekt ul. Nádražní 1423



5. Pohled smer ul. Jarohnevice



## Příloha č. 2: Bezpečnostní list Motorová nafta

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010	
<b>Motorová nafta s FAME</b>	
Datum vytvoření	13. března 2006
Datum revize	08. ledna 2014
	Číslo revize Císlo verze
	5 1
<b>Klasifikace směsi podle směrnice 1999/45/ES</b> Směs je klasifikována jako nebezpečná.	
zdraví škodlivý; Xi; R: 20, R: 65 dráždivý; Xi; R: 36 karcinogenní; Katc. kat. 3; R: 40 nebezpečný pro životní prostředí; N; R: 51/53	
Plný text všech klasifikací, H-vět a R-vět je uveden v oddíle 16.	
<b>Nejzávažnější nepriznivé fyzikálně-chemické účinky</b> Hořlavá kapalina a páry.	
<b>Nejzávažnější nepriznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí</b> Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Poodezení na vyvolání rakoviny. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	
	
<b>Signalní slovo</b> Nebezpečí	
<b>Nebezpečné látky</b> Paliva, nafta motorová; Plynový olej - nespecifikovaný	
<b>Standardní věty o nebezpečnosti</b> H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H351 Poodezení na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	
<b>Pokyny pro bezpečné zacházení</b> P261 Zamezte vdechování dýmu/plynu/mhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.	
<b>Další nebezpečnost</b> Žádné podstatné údaje dostupné.	

Strana 2/14

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010	
<b>Motorová nafta s FAME</b>	
Datum vytvoření	13. března 2006
Datum revize	08. ledna 2014
	Číslo revize Císlo verze
	5 1
<b>1.1. Identifikace látky/směsi a společností/podniku</b> Látka / směs Motorová nafta s FAME Místní kód L114066.L11920.L11930.L11940.L11705300 Motorová nafta s FAME, třída B, D, E, F; EVO Diesel – letní; EVI Diesel – zimní; Motorová nafta Arktické pásmo Třída 2; Motorová nafta B7 (třída B, D, E, F); SLOVNAFT Arktik diesel.	
<b>1.2. Průmyslná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití</b> Látka a směs. Maziva. Použití v náterech. Použití při hloubení vr pro těžbu ropy a zemního plynu a při těžbě ropy a zemního plynu. Kovodobrácení kapaliny / oleje pro válcování. Použití jako palivo. Použití jako pojiv a separačních prostředků. Technické kapaliny. Výroba a zpracování kaučuku. Aplikace při vystavbě komunikací budov. Výroba a použití výbušnin. Funkce nebo kategorie užití: Lepidla, Pojiva, Stavěcí materiály, Přísady, Trhnavny, Pohonné látky, Maziva a aditiva, Rozpouštědla, Vulkanizační činidla. Žádné podstatné údaje dostupné.	
<b>1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu</b> Výrobce SLOVNAFT, a. s. Věle hrdlo 1, 824 12 Bratislava 214 Slovensko +421-(0)2/4055-1111 +421-(0)2/5859-9759 slovnaftreach@slovnaft.sk www.slovnaft.sk Podnikový dispečing 1; ++042(0)2/4055 3344. Podnikový dispečing 2; ++042(0)2/4055 2244. fax: ++042(0)2/4055 8047 -mail: podnikovydispecing1@slovnaft.sk, podnikovydispecing2@slovnaft.sk	
<b>Distributor</b> Jméno nebo obchodní jméno Místo podnikání nebo sídlo Telefon Fax E-mail Adresa www stránek Telefonní číslo pro naléhavé situace	
<b>Odborné způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list</b> Jméno E-mail	
<b>1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace</b> Toxikologické informační středisko, Na Bojštině 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat	
<b>ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti</b> <b>2.1. Klasifikace směsi podle nařízení ES 1272/2008</b> Směs je klasifikována jako nebezpečná. Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 4, H332 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411	

Strana 1/14



<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010	
<b>Motorová nafta s FAME</b>	
Datum vytvoření 08. ledna 2014	Číslo revize 5
Datum revize	Číslo verze 1

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**

**3.2. Směsi**

**Chemická charakteristika**

**Směs.**

**Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší**

Identifikační čísla	Název látky	Obsah v % hmotnosti směsi	Klasifikace 67/548/EHS	Klasifikace 1272/2008	Pozn.
Index: 649-224-00-6 CAS: 86334-30-5 ES: 269-822-7	Polina nafta motorová; Plynový olej - nespecifikovaný	93-95	Karc. kat. 3, R 40	Karc. 2, H351	H, N
Registrační číslo: 01-2171548466427-0115 CAS: 67762-26-9 ES: 267-407-0 Registrační číslo: 01-21715484662-152	Estery mastných kyselin	5-7			

**Poznámky**

(N) Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, je-li znám celý technologický proces rafinace a lze-li prokázat, že látky, ze kterých je vyrobena, nejsou karcinogenní.

Plné znění všech standardních vět a pokynů je uvedeno v oddílu 16.

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010	
<b>Motorová nafta s FAME</b>	
Datum vytvoření 08. ledna 2014	Číslo revize 5
Datum revize	Číslo verze 1

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**

**4.1. Popis první pomoci**

Všeobecné pokyny: V důsledku rozdílné povrchové látky se povrch stává kluzkým. Před tím než začnete zachraňovat zraněné, izolujte celou oblast od možných zdrojů vznícení, včetně odpojení elektrické energie. Před vstupem do uzavřených prostor zajištěte dostatečné větrání a kontrolujte, že je ovzduší bezpečné a dá se volně dýchat. V prostorách nad obsahem v uzavřených nádržích se může hromadit sirovodík (H<sub>2</sub>S) a dosahovat potenciálně nebezpečných koncentrací. Vdechování není pravděpodobné kvůli malému tlaku páry této látky při teplotě okolí. Při manipulaci s látkou při vysokých teplotách a slabé ventilaci může však dojít k vystavení působení výparů.

Projeli-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvraci-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvrátků.

**Při vdechnutí**

Vdechování kouře nebo olejové mlhy při vysokých teplotách může způsobit podráždění dýchacích cest. Přemíslejte postiženého na tiché a dobře větrané místo, pokud je to bezpečné. Pokud je postižený v bezvědomí a neýchá.

Zajištěte průchodnost dýchacích cest a poskytněte umělé dýchání vyškoleným pracovníkem. V případě potřeby poskytněte masáž srdce a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud oběť dýchá. Uložte do stabilizované polohy. V případě potřeby podajte kyslík.

Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud dýchací obtíže přetrvávají. Jestliže existuje podezření na vdechnutí H<sub>2</sub>S (sirovodíku): Zachraňteň musí používat dýchací přístroj, postroj a ochranné látko a dodržovat záchranné postupy.

Přemíslejte postiženého na čerstvý vzduch co nejrychleji je to možné.

Pokud dojde k zástávě dechu, okamžitě zahajte umělé dýchání. Dodání kyslíku může pomoci. Vyhledejte lékařskou pomoc pro další lečbu.

**Při styku s kůží**

Svléknete kontaminovaný oděv a kontaminovanou obuv a bezpečně zlikvidujete.

Omyjte zasaženou oblast mydlem a vodou.

Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se objeví a přetrvává podráždění kůže, otoky nebo zčervenání.

Při používání vysokotlakého vřavění může dojít k injekčnímu produktu.

Pokud dojde ke zranění následkem působení vysokého tlaku, okamžitě vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Nečekejte, než se objeví symptomy.

V případě drobných popálenin popáleninu chlaďte. Podržte spálenou část pod tekoucí studenou vodou minimálně pět minut nebo do té doby, než se bolest ustí.

Zamezte podřazení.

**Při zasažení očí**

Opatrně několik minut vyplachujte vodou.

Vyměňte kontaktní čočky, pokud je postižený má a pokud jsou snadno vyjmout.

Pokračujte ve vyplachování.

Pokud se objeví podráždění, rozmazané vidění nebo otoky a pokud tyto symptomy přetrvávají, vyhledejte specializovanou lékařskou pomoc.

**Při požití**

V případě požití vždy předpokládejte, že došlo k vdechnutí. Postižený by měl být okamžitě dopraven do nemocnice. Nečekejte, až se objeví symptomy. Osobě v bezvědomí nevklaďte nic do úst.

**Nejdůležitější akční a opožděné symptomy a účinky**

**Při vdechnutí**  
Podráždění dýchacích ústrojí v důsledku vystavení působení velkého množství kouře, mlhy nebo výparů.

**Při styku s kůží**

Zčervenání, podráždění.

**Při zasažení očí**

Mírně podráždění očí.

**Při požití**

Málo nebo žádné symptomy očekávány. Pokud ano, může se objevit nevolnost a průjem.

**4.3. Pokyny týkající se okamžitých lékařských pomoci a zvláštního ošetření**

Zachraňteň musí používat dýchací přístroj, postroj a ochranné látko a dodržovat záchranné postupy.

**Další údaje**

Nejsou.



<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010	
<b>Motorová nafta s FAME</b>	
Datum vytvoření	13. března 2006
Datum revize	08. ledna 2014
	Číslo revize Číslo verze
	5 1

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010	
<b>Motorová nafta s FAME</b>	
Datum vytvoření	13. března 2006
Datum revize	08. ledna 2014
	Číslo revize Číslo verze
	5 1

**5.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

**Ochranné prostředky:**  
 Malé úniky: běžný antistatický pracovní oděv je obvykle dostatečný. Rozsáhle úniky: kombinéza pokrývající celé tělo z chemicky odolného a antistatického materiálu.  
 Pracovní rukavice poskytující dostatečnou chemickou odolnost, zejména vůči aromatickým uhlovodíkům. Rukavice vyrobené z PVA nebo voděodolné a nejsou vhodné k použití v mimořádných případech. Pracovní nehma. Antistatické bezpečnostní nízke nebo vysoké boty s protiskluzovou podrážkou. Ochranné brýle a/nebo obličejový štít, pokud může dojít nebo se dá předvídat zasažení očí.  
 Ochrana dýchacího ústrojí: podle rozsahu úniků látky a odhadovaného rozsahu expozice lze použít polovlnitý nebo celobřichový respirátor s filtrem (filtr) na organické výparny H2S nebo samostatný dýchací přístroj (SCBA). Jestliže není možné situaci zcela posoudit nebo pokud může vzniknout nedostatek kyslíku, měl by se použít výhradně samostatný dýchací přístroj.  
 Plány pro případ nouze : Zastavte nebo zachyťte únik u zdroje, pokud je to bezpečné. Zamezte přímému kontaktu s uniklými materiálem. Držte se proti větru. V případě rozsáhlých úniků varujte obyvatelé v oblasti, které se nacházejí ve směru větru. Zabraňte nepovolaným osobám ve vstupu do oblasti úniku. Zalarmujte pracovníky zasahující v případě nouze.  
 S výjimkou malých úniků, proveditelnost jakýchkoli kroků by měla vždy pokud možno posoudit vyškolená kompetentní osoba pověřená řízením mimořádných událostí.  
 Eliminujte všechny zdroje vznícení, je-li to bezpečné (např. elektřina, jiskry, oheň, plameny).  
 V případech, kdy je podezření na přítomnost nebezpečných koncentrací SO2 nebo H2S v okolí uniklého produktu nebo je tato přítomnost potvrzena, mohou být zapotřebí další nebo speciální opatření, včetně omezení přístupu, používání speciálního ochranného vybavení, postupů a školení personálu.  
 Je-li to požadováno, uvědomte příslušné orgány v souladu se všemi platnými předpisy. Je-li to nutné, zasypte produkt suchou hlinou, pískem nebo podobným nehořlavým materiálem.  
 Rozsáhlé úniky mohou být opatrně pokryty pěnou, je-li k dispozici, k omezení vzniku oblaku výparů.  
 Nepoužívejte přímý proud.  
 Při přítomnosti uvnitř budov nebo uzavřených prostor zajistíte dostatečné větrání.

**5.1. Opatření pro hašení požáru**

**5.1. Hasivá**  
**Vhodná hasivá**  
 Pěna (pouze vyškolený personál). Vodní mlha (pouze vyškolený personál). Hasičí prášek. Oxid uhličitý. Jiné inertní plyny (na které se vztahují předpisy), Písek nebo hlína.  
**Nevhodná hasivá**  
 Voda - plný proud. Hořící produkt nelaste přímým proudem vody. Mohl by způsobit rozsířknutí a šíření požáru. Je třeba zamezit souběžnému použití pěny a vody na stejném povrchu, jelikož voda níčí pěnu.  
**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**  
 Reaktivita: Tato látka bude plout na hladině vody a může se znovu vznítit. Se vzduchem tvoří naftové páry výbušnou směs. Neúplné shoření může způsobit vznik komplexní směsi poleťavých pevných a kapalných částic, plynů, včetně oxidu uhelnatého, neuzápné organické a anorganické sloučeniny. V případě přítomnosti sirných sloučenin v nezamedbatelném množství mohou spaliny rovněž obsahovat H2S (sirovodík) a SOx (oxydy siřy) nebo kyselinu sírovou.  
**5.3. Pokyny pro hasiče**  
 Izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Úplná ochrana, pokud je to potřebné.  
 Ochrana při požáru: V případě rozsáhlého požáru nebo v uzavřených nebo špatně odvětrávaných prostorách používejte kompletní ohnivzdorný ochranný oděv a samostatný dýchací přístroj (SCBA) s celobřichovou maskou a přetlakováním v masce.

**6.1. Opatření na ochranu životního prostředí**

Zajistěte, aby se produkt nedostal do kanalizace, řek a dalších vodních nádrží nebo podzemních prostor (tunelů, sklepů atd.). Uniklý produkt absorbuje pomocí vhodných nehořlavých materiálů. Zachyťte uniklý produkt pomocí vhodných mechanických prostředků. Přeložte sebrany produkt a další kontaminované materiály do vhodných kontejnerů k obnove nebo bezpečné likvidaci. V případě kontaminace půdy odstraňte kontaminovanou půdu a nalozte si v souladu s místními předpisy. V případě malých úniků v uzavřených vodách, zachyťte produkt pomocí plovcových bariér nebo dalšího vybavení. Zachyťte uniklý produkt tak, že jej absorbuje pomocí plovcových absorbentů. Je-li to možné, měly by být rozsáhlé úniky v otevřených vodách zachyceny pomocí plovcových bariér nebo jiných mechanických prostředků. Je-li to možné, kontrolujte šíření uniklé látky a produkt zachyťte sbráním nebo jinými vhodnými mechanickými prostředky. Použití dispergačních činidel by měl doporučit odborník a připravené Schválit místní orgány. Vozle slouží k přepravě a další materiály do vhodných nádrží nebo kontejnerů k obnove nebo bezpečné likvidaci.  
 Zastavte nebo zachyťte únik u zdroje, pokud je to bezpečné.  
 Zamezte přímému kontaktu s uniklými materiálem.  
 Držte se proti větru.  
 V případě rozsáhlých úniků varujte obyvatelé v oblastech, které se nacházejí ve směru větru.  
 Zabraňte nepovolaným osobám ve vstupu do oblasti úniku. Zalarmujte pracovníky zasahující v případě nouze.  
 S výjimkou malých úniků, proveditelnost jakýchkoli kroků by měla vždy pokud možno posoudit vyškolená kompetentní osoba pověřená řízením mimořádných událostí.  
 Eliminujte všechny zdroje vznícení, je-li to bezpečné (např. elektřina, jiskry, oheň, plameny).  
 V případech, kdy je podezření na přítomnost nebezpečných koncentrací SO2 nebo H2S v okolí uniklého produktu nebo je tato přítomnost potvrzena, mohou být zapotřebí další nebo speciální opatření, včetně omezení přístupu, používání speciálního ochranného vybavení, postupů a školení personálu.  
 Je-li to požadováno, uvědomte příslušné orgány v souladu se všemi platnými předpisy.  
 Rozsáhlé úniky mohou být opatrně pokryty pěnou, je-li k dispozici, k omezení vzniku oblaku výparů.  
 Nepoužívejte přímý proud.  
 Při přítomnosti uvnitř budov nebo uzavřených prostor zajistíte dostatečné větrání.

**6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Zajistěte, aby se produkt nedostal do kanalizace, řek a dalších vodních nádrží nebo podzemních prostor (tunelů, sklepů atd.). Uniklý produkt absorbuje pomocí vhodných nehořlavých materiálů. Zachyťte uniklý produkt pomocí vhodných mechanických prostředků. Přeložte sebrany produkt a další kontaminované materiály do vhodných kontejnerů k obnove nebo bezpečné likvidaci. V případě kontaminace půdy odstraňte kontaminovanou půdu a nalozte si v souladu s místními předpisy. V případě malých úniků v uzavřených vodách, zachyťte produkt pomocí plovcových bariér nebo dalšího vybavení. Zachyťte uniklý produkt tak, že jej absorbuje pomocí plovcových absorbentů. Je-li to možné, měly by být rozsáhlé úniky v otevřených vodách zachyceny pomocí plovcových bariér nebo jiných mechanických prostředků. Je-li to možné, kontrolujte šíření uniklé látky a produkt zachyťte sbráním nebo jinými vhodnými mechanickými prostředky. Použití dispergačních činidel by měl doporučit odborník a připravené Schválit místní orgány. Vozle slouží k přepravě a další materiály do vhodných nádrží nebo kontejnerů k obnove nebo bezpečné likvidaci.  
 Zastavte nebo zachyťte únik u zdroje, pokud je to bezpečné.  
 Zamezte přímému kontaktu s uniklými materiálem.  
 Držte se proti větru.  
 V případě rozsáhlých úniků varujte obyvatelé v oblastech, které se nacházejí ve směru větru.  
 Zabraňte nepovolaným osobám ve vstupu do oblasti úniku. Zalarmujte pracovníky zasahující v případě nouze.  
 S výjimkou malých úniků, proveditelnost jakýchkoli kroků by měla vždy pokud možno posoudit vyškolená kompetentní osoba pověřená řízením mimořádných událostí.  
 Eliminujte všechny zdroje vznícení, je-li to bezpečné (např. elektřina, jiskry, oheň, plameny).  
 V případech, kdy je podezření na přítomnost nebezpečných koncentrací SO2 nebo H2S v okolí uniklého produktu nebo je tato přítomnost potvrzena, mohou být zapotřebí další nebo speciální opatření, včetně omezení přístupu, používání speciálního ochranného vybavení, postupů a školení personálu.  
 Je-li to požadováno, uvědomte příslušné orgány v souladu se všemi platnými předpisy.  
 Rozsáhlé úniky mohou být opatrně pokryty pěnou, je-li k dispozici, k omezení vzniku oblaku výparů.  
 Nepoužívejte přímý proud.  
 Při přítomnosti uvnitř budov nebo uzavřených prostor zajistíte dostatečné větrání.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Pro zabránění doplnění opatření vycházejí z nejpravděpodobnějších scénářů úniku u tohoto materiálu, volbu správných kroků však mohou značně ovlivnit místní podmínky (vítr, teplota vzduchu, směr a rychlost vln/proudu). Z tohoto důvodu by měl být v případě potřeby konzultován místní odborník. Místní předpisy mohou rovněž stanovt nebo omezit kroky, které je třeba provést. Koncentrace H2S v prostoru nad látkou v nádrži může dosáhnout nebezpečných hodnot, zejména při dlouhodobém skladování. Tato situace se týká zejména těch operací, které zahrnují přímou expozici výparům v nádrži. Unikly omezeného množství produktu, zejména na čerstvém vzduchu, kde se výpary obvykle rychle rozptýlí, jsou dynamické situace, které pravděpodobně omezí nebezpečným koncentracím. Jelikož H2S má vyšší hustotu než okolní vzduch, možná výjimka může zohlednit nárust nebezpečných koncentrací na určitých místech, jako jsou jámy, prohlubně nebo uzavřené prostory. Ve všech těchto situacích by však mělo být správně jeřtání posouzeno v závislosti na konkrétním případě.

**6.4. Odkaz na jiné oddíly**

7., 8. a 13.

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010	
<b>Motorová nafta s FAME</b>	
Datum vytvoření	13. března 2006
Datum revize	08. ledna 2014
	Číslo revize
	5
	Číslo verze
	1



Slovnaft

**Jiné údaje o limitních hodnotách**

DNEL:  
 4300 mg/m<sup>3</sup>/15 min pracovní; krátkodobá expozice; Systematická, Inhalální  
 68 mg/kg/8 hod pracovní; dlouhodobá expozice; Systematická, Inhalální  
 2,9 mg/kg/8 hod pracovní; dlouhodobá expozice; Systematická, Dermální  
 2600 mg/m<sup>3</sup>/15 min populace; krátkodobá expozice; Systematická, Inhalální  
 20 mg/m<sup>3</sup>/24 hod populace; dlouhodobá expozice; Systematická, Inhalální  
 1,3 mg/m<sup>3</sup>/24 hod populace; dlouhodobá expozice; Systematická, Dermální  
 PNEC:  
 Směs je uhlivodík UVCEB složení, která představuje chronické nebezpečí pro mořské živočichy. Uhlivodíková blokovácí metoda se používá pro hodnocení ekologických rizik.

**8.2. Omezování expozice**

V případech, kdy se s horkým produktem manipuluje v uzavřených prostorech, musí být zajištěna účinná mísní ventilace. Látky registrované jako zvláštní meziprodukt za přísně kontrolovaných podmínek. S touto látkou manipuluje za přísně kontrolovaných podmínek v souladu s nařízením REACH čl. 17(3) pro meziprodukt na pracovišti. V případě, že se látka přepravuje na jiná místa k dalšímu zpracování, mělo by se s ní na těchto místech manipulovat za přísně kontrolovaných podmínek, jak je stanoveno v nařízení REACH, článek 18(4). Opatření pro bezpečnou manipulaci, včetně výběru technických a administrativních kontrol a kontrol osobních ochranných prostředků v souladu se systémem řízení založenými na řízení rizik, jsou uvedena v místní dokumentaci, která je k dispozici na každém místě výroby. Písemně potvrzení použití přísně kontrolovaných podmínek bylo obdrženo od každého zasaženého distributora a následného výrobce/uzivatele meziproduktu registrujícího subjektu.

**Ochrana očí a obličej**

Pokud existuje možnost rozstříknout produkt, je třeba použít ochranu celé hlavy a celého obličej (ochranný štít a/nebo ochranné bezpečnostní brýle). Pokud existuje možnost zasažení, je třeba použít ochranu (ochranný štít a/nebo ochranné brýle) (podle ČSN EN 166).

**Ochrana kůže**

Ochrana rukou: Používejte chemicky odolné rukavice spolu se speciálním škrábáním pro určitou činnost. Rukavice musí být pravidelně kontrolovány a měňány v případě opotřebení, prodláždění nebo kontaminace (test podle ČSN EN 374). Ochrana krku a těla: Používejte vhodné kombinézy, abyse zabránili zasažení kůže. Kombinézy by měly být na konci pracovní směny svléknuty a vyčistěny podle potřeby, aby se zamezilo přenosu produktu na oděv nebo spodní prádlo.

**Ochrana dýchacích cest**

Za účelem zamezení podráždění dýchacích cest by měla být expozice v podobě vdechování snížena na minimum... Jestliže není možné snížit expozici dostatečně dříve stanoví nebo odhadnou nebo jestliže je možný vznik nedostatku kyslíku, měly by být použity vhodné nositelné dýchací přístroje. Je-li to nutné, je při manipulaci s produktem v uzavřených prostorech třeba používat ochranné vybavení pro ochranu dýchacího systému: uzavřená obličejová maska s víčkoústním typem „A“ nebo samostatný dýchací přístroj (SOBA). Deněte vynechání filtrů vložku v respirátoru.

**Teplné nebezpečí**

Zádné za normálních podmínek.

**Omezování expozice životního prostředí**

Skidování hotových produktů v uzavřených kontejnerech (např. zásobníky pro volně ložené produkty, sudy, plechovky): V případě potřeby spalte, odsajte nebo odsajte výpary stripované z roztoku. V případě potřeby používejte jednotky pro rekuperaci par. S látkou manipuluje opatrně, abyse minimalizovaly úniky.

**Další údaje**

Nesou uvedené.

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010	
<b>Motorová nafta s FAME</b>	
Datum vytvoření	13. března 2006
Datum revize	08. ledna 2014
	Číslo revize
	5
	Číslo verze
	1



Slovnaft

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

**7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Zjistěte, aby byly dodržovány všechny příslušné předpisy týkající se manipulace s horkými produkty a jejich skladovacích zařízení. Měly by se používat vhodné ochranné pomůcky (ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranné oblečení) v blízkosti skladovacích zařízení. Před vstupem do skladovacích nádrží a započítáním jakýchkoli prací v uzavřeném prostoru zkontrolujte obsah kyslíku v ovzduší a hoflavost. Pokud existuje podezření na přítomnost sníženého množství kyslíku v ovzduší, není přípomeň H2S. V prostorech nad obsahem v uzavřených kontejnerech mohou vznikat výpary lehkých uhlivodíků. Mohou způsobit nebezpečí vzniku požáru / výbuchu. Prázdné kontejnery mohou obsahovat hořlavé zbytky produktu. Vyprázdněné kontejnery nesahajte, nekčte, nevrtejte, nečtejte ani nespáľte, pokud nebyly řádně vyčistěny. Podmínky skladování: Čištění, kontrolu a údržbu vnitřních povrchů skladovacích nádrží musí provádět pouze řádně vyškolený a kvalifikovaný personál, jak je stanoveno ve vnitrostátních nebo místních předpisech nebo předpisech společnosti. Místo uskladnění: Používejte a skladujte pouze venku nebo na dobře oběhovaném místě. Dispozice skladových prostor, konstrukce nádrží, vybavení a provozní postupy musejí být v souladu s příslušnými evropskými, vnitrostátními nebo místními právními předpisy. Skladovací zařízení by měla být zkonstruována s dostatečnými zabraňovacími prvky pro případ netěsnosti nebo úniků. Skladujte odděleně od oxidizačních činidel.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Technická opatření: Před vstupem do skladovacích nádrží a započítáním jakýchkoli prací v uzavřeném prostoru zkontrolujte obsah kyslíku v ovzduší a hoflavost. Pokud existuje podezření na přítomnost sníženého množství kyslíku v ovzduší, není přípomeň H2S. V prostorech nad obsahem v uzavřených kontejnerech mohou vznikat výpary lehkých uhlivodíků. Mohou způsobit nebezpečí vzniku požáru / výbuchu. Prázdné kontejnery mohou obsahovat hořlavé zbytky produktu. Vyprázdněné kontejnery nesahajte, nekčte, nevrtejte, nečtejte ani nespáľte, pokud nebyly řádně vyčistěny. Podmínky skladování: Čištění, kontrolu a údržbu vnitřních povrchů skladovacích nádrží musí provádět pouze řádně vyškolený a kvalifikovaný personál, jak je stanoveno ve vnitrostátních nebo místních předpisech nebo předpisech společnosti. Místo uskladnění: Používejte a skladujte pouze venku nebo na dobře oběhovaném místě. Dispozice skladových prostor, konstrukce nádrží, vybavení a provozní postupy musejí být v souladu s příslušnými evropskými, vnitrostátními nebo místními právními předpisy. Skladovací zařízení by měla být zkonstruována s dostatečnými zabraňovacími prvky pro případ netěsnosti nebo úniků. Skladujte odděleně od oxidizačních činidel.

**Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látkám/směsí**

Zvláštní předpisy pro balení: Pokud je produkt dodáván v kontejneru, uchovávejte pouze v původním kontejneru nebo v kontejneru vhodném pro tento typ produktu. Uchovávejte kontejnery těsně uzavřené a řádně označené. Chraňte před světlem. Obalové materiály: Doporučené materiály: Na kontejnery nebo obložení kontejnerů používejte materiály speciálně schválené pro použití s tímto produktem. Mějteřte symetrické materiály mohou být nevhodné pro výrobu kontejnerů nebo obložení kontejnerů v závislosti na specifikaci materiálu a zamýšleném použití. Kompatibilitu je třeba ověřit u výrobce.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

S touto látkou manipuluje za přísně kontrolovaných podmínek v souladu s nařízením REACH čl. 17(3) pro meziprodukt na pracovišti. V případě, že se látka přepravuje na jiná místa k dalšímu zpracování, mělo by se s ní na těchto místech manipulovat za přísně kontrolovaných podmínek, jak je stanoveno v nařízením REACH, článek 18(4). Opatření pro bezpečnou manipulaci, včetně výběru technických a administrativních kontrol a kontrol osobních ochranných prostředků v souladu se systémem řízení založenými na řízení rizik, jsou uvedena v místní dokumentaci, která je k dispozici na každém místě výroby. Písemně potvrzení použití přísně kontrolovaných podmínek bylo obdrženo od každého zasaženého distributora a následného výrobce/uzivatele meziproduktu registrujícího subjektu.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

**8.1. Kontrolní parametry**

Žádné

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>	
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010	
<b>Motorová nafta s FAME</b>	
Datum vytvoření	13. března 2006
Datum revize	08. ledna 2014
	Císlo verze 5
	Císlo verze 1

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**  
**9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**  
 vzhled  
 skupenství  
 barva  
 zápach  
 prahová hodnota zápachu  
 pH  
 bod tání / bod tuhnutí  
 počáteční bod varu a rozmezí bodu varu  
 bod vzplanutí  
 rychlost odparování  
 hořlavost (pevné látky, plyny)  
 horní dolní mezí hořlavosti  
 mezí hořlavosti  
 mezí výbušnosti  
 dolní  
 horní  
 tlak páry  
 hustota páry  
 relativní hustota  
 rozpustnost  
 rozpustnost ve vodě  
 rozpustnost v tucích  
 rozdělovací koeficient n-oktanol/voda  
 teplota samovznícení  
 teplota rozkladu  
 viskozita  
 výbušné vlastnosti  
 oxidační vlastnosti  
 Výše uvedené údaje jsou orientační, přesné fyzikálně chemické údaje o výrobku jsou uvedené na certifikátu výrobku.

**9.2. Další informace**  
 hustota  
 teplota vznícení  
 žádné.

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**  
**10.1. Reaktivita**  
 Plave na povrchu a může se znovu vznítit.

**10.2. Chemická stabilita**  
 Za normálních podmínek stabilní.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**  
 Slyk se silnými oxidačními činidly (peroxydy, chromany, atd.) může způsobit nebezpečí požáru.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**  
 Může se vznítit vířivem horka, jisker, statické elektriny nebo plamenů.

**10.5. Nestučitelné materiály**  
 Směs obsahující dusičnan nebo jiná jiná silná oxidační činidla (např. chlorečnan, chloristan, zkapalněný kyslík) může vytvořit výbušnou směs.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**  
 Při spalování (nedokonalém) je pravděpodobný vznik oxidu uhličitého, siřy a dusíku spolu s dalšími neurčenými organickými sloučeninami těchto prvků.

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>	
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010	
<b>Motorová nafta s FAME</b>	
Datum vytvoření	13. března 2006
Datum revize	08. ledna 2014
	Císlo verze 5
	Císlo verze 1

**ODDÍL 11: Toxikologické informace**  
**Informace o toxikologických účincích**  
 Akutní toxicita : Zdraví škodlivý při vdechování. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Draždí kůži. Karcinogenita: Podezření na karcinogenní účinky.

**Akutní toxicita**  
 Motorová nafta s FAME

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty
orálně	LD 50		2000 mg/kg		poťkan		
dermálně	LD 50		5000 mg/kg		králík		
inhalačně (páry)	LC 50		4100 mg/kg	4 hod	poťkan		

Zdraví škodlivý při vdechování. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic.

**Zřavost / dráždivost pro kůži**  
 Draždí kůži.

**Vážně poškození očí / podráždění očí**  
 Žádné údaje.

**Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže**  
 Žádné údaje.

**Mutagenita v zárodečných buňkách**  
 Žádné údaje.

**Karcinogenita**  
 Podezření na karcinogenní účinky.

**Toxicita pro reprodukci**  
 Žádné údaje.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**  
 Žádné údaje.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**  
 Žádné údaje.

**Nebezpečnost při vdechnutí**  
 Žádné údaje.

**ODDÍL 12: Ekologické informace**  
**12.1. Toxicita**  
**Akutní toxicita**  
 LC50 ryby 1: 21 mg/l, EC50 ostatní vodní organismy 1: 68 mg/l, LC50 ryby 2: 0,083 mg/l, LC50 jiné vodní organismy 2: 0,2 mg/l, EC50 jiné vodní organismy 2: 22 mg/l.

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**  
 Snadno biologicky odbouratelná (na základě kritérií stanovených OECD).

**12.3. Bioakumulační potenciál**  
 Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow) 3,9 - 6. Bioakumulační potenciál: Nekumuluje se v organismech.

**12.4. Mobilita v půdě**  
 Žádné podstatné údaje dostupné.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**  
 Výsledek měření PBT- vlastností: Anthracen v této látce se nachází pod 0,1%. Žádný jiný uhloводík se nesečkává s kritérii PBT / vPvB.

**12.6. Jiné nepříznivé účinky**  
 Žádné podstatné údaje dostupné.




<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010	
<b>Motorová nafta s FAME</b>	
Datum vytvoření 08. března 2006	Číslo revize 5
Datum revize 08. ledna 2014	Číslo verze 1

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010	
<b>Motorová nafta s FAME</b>	
Datum vytvoření 13. března 2006	Číslo revize 5
Datum revize 08. ledna 2014	Číslo verze 1

**Doplňující informace**  
 Nejnovější k dispozici.  
 Identifikační číslo nebezpečnosti  
 UN číslo  
 Klasifikační kód  
 Bezpečnostní značky

30 (Kemičtvo kód)  
 1202  
 F1  
 3+ohrožující životní prostředí



**Silniční přeprava - ADR**  
 Zvláštní ustanovení  
 Omezená množství  
 Vyňata množství  
**Balení**  
 Pokyny pro balení  
 Ustanovení o společném balení  
**Premisitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky**  
 Pokyny  
 Zvláštní ustanovení  
**Cisterny ADR**  
 Kód cisterny  
 Vozidla pro přepravu v cisternách  
 Přípravní kategorie  
 Kód omezení pro tunely  
**Zvláštní ustanovení pro přepravu kusů**  
 TP1  
 LGBF  
 AT  
 3  
 D/E  
 V12  
 S2  
 640L  
 P001, IBC03, LP01, R001  
 MP19  
 T2  
 TP1

**Železniční přeprava - RID**  
 Pokyny pro balení  
 Zvláštní ustanovení  
**Balení**  
 Ustanovení o společném balení  
**Premisitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky**  
 Pokyny  
 Zvláštní ustanovení  
**Cisterny RID**  
 Kód cisterny  
 Přípravní kategorie  
**Zvláštní ustanovení pro přepravu kusů**  
 W12

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstranění**  
 Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Rozdílnou směs pokynů vhodným (nebohovým) absorbovacím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorbní materiály), shromáždíte v dobře uzavřených a označených nádobách. Odpad shromáždíte a zlikvidujete v souladu s místními předpisy. Externí obnova a recyklace odpadů by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo vnitrostátními předpisy. Externí nakládání s odpadem a jeho likvidace by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo národními předpisy. Kde je to možné (např. v případě neexistence příslušného znečištění), je recyklace použité látky možná a doporučuje se.

**Metody nakládání s odpady**  
 Postupuje podle předpisů o zneškodňování zvláštních odpadů na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení pro nebezpečné odpady. Označený odpad předaje k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. U podnikatelských subjektech je zapotřebí předat prázdné nádoby autorizované společností. Zneškodnění ve spalovně při vysoké teplotě (>1200 °C). Odpadní vody nevykládejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro nebezpečný nebo speciální odpad. Nevykládejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Uniklý materiál okamžitě odstraňte a bezpečně zlikvidujte odpad. Odpad nebo použité pytle/kontejnery zlikvidujte v souladu s místními nařízeními.

**Právní předpisy o odpadech**  
 Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 169/2013 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 185/2001 Sb., Zákon č. 477/2001 Sb., o obalích a o změně některých zákonů (zákon o obalích), v platném znění, Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, Vyhláška č. 381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném znění, Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, (Vyhlášky č. 41/2005 Sb., (účinnost od 1.2.2005), č. 294/2005 Sb., (účinnost od 5.8.2005), č. 353/2005 Sb., (účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), č. 351/2008 Sb., (účinnost od 1.11.2008), č. 478/2008 Sb., (účinnost od 1.1.2009), č. 617/2010 Sb., (účinnost od 1.4.2010), č. 170/2010 Sb., (15.6.2010)). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/EC z 19. listopadu 2008 o odpadech a zrušení některých směrnic.  
**Kód druhu odpadu**  
 130701  
 točný a diesellový olej \*

Druh odpadu  
 Podskupina odpadu  
 Skupina odpadu  
**Další kód druhu odpadu**  
 Druh odpadu  
 Podskupina odpadu  
 Skupina odpadu  
**Kód druhu odpadu pro obal**  
 Druh odpadu  
 Podskupina odpadu  
 Skupina odpadu  
 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné \*  
 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČIDLA, ČISTIČI TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURČENÉ  
 (\* - nebezpečný odpad podle směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech)

**ODDÍL 14: informace pro přepravu**

14.1. **Číslo OSN**  
 UN 1202

14.2. **Náležitý název OSN pro zásilku**  
 NAFTA MOTOROVÁ

14.3. **Třída/třidy nebezpečnosti pro přepravu**  
 3. Horlavé kapaliny

14.4. **Obalová skupina**  
 III - látky málo nebezpečné

14.5. **Nebezpečnost pro životní prostředí**  
 Směs je toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

14.6. **Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
 Odkaz v odřezku 4 až 8.

14.7. **Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC**  
 Neuvedeno.

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>		
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010		
<b>Motorová nafta s FAME</b>		
Datum vytvoření	13. března 2006	5
Datum revize	08. ledna 2014	1

**15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**  
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek a zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 753/83, nařízení Komise (ES) č. 1468/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/156/EEHS, 93/105/EEHS a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnice 67/548/EHS a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Směrnice 67/548/EHS v platném znění a 1989/45/ES v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípušné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provádění předpisy v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limity hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a nálezitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**  
 není k dispozici.  
**Další údaje**  
 žádné.

**16. ODDÍL 16: Další informace**  
**Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu**  
 H226 Hořlavá kapalina a páry.  
 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
 H315 Dráždí kůži.  
 H332 Zdraví škodlivý při vdechování.  
 H351 Podezření na vyvolání rakoviny.  
 H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.  
 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
**Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu**  
 P281 Zámězte vdechování dýma/plynů/mrávkou/paraerosolů.  
 P280 Používejte ochranné rukavice/ochrannou oděv/ochranné brýle.  
 P301+P310 Při POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.  
 P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
 P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.  
**Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu**  
 R 40 Podezření na karcinogenní účinky

**Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka**  
 Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

**Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu**  
 CAS Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky  
 CLP Klasifikace, označování a balení  
 ČSN Česká technická norma  
 EC50 Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace  
 EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek  
 EmS Pohotovostní plán  
 IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců  
 IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení loď hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie  
 IC50 Koncentrace působící 50% blokádu  
 ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví  
 IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>		
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010		
<b>Motorová nafta s FAME</b>		
Datum vytvoření	13. března 2006	5
Datum revize	08. ledna 2014	1

**16. ODDÍL 16: Další informace**  
**Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu**  
 L500 Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace  
 LD50 Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace  
 MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí  
 MFAG Příručka první pomoci  
 NPK Nejvyšší přípustná koncentrace  
 PBT Persistenční, bioakumulativní a toxický  
 PEL Přípustný expoziční limit  
 REACH Registrace, hodnocení a omezení chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006)  
 vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní  
 Acute Tox. Akutní toxicita  
 Aquatic Chronic Akutní toxicita  
 Asp. Tox. Nebezpečná při vdechování  
 Carc. Karcinogenita  
 Flam. Liq. Hořlavá kapalina  
 Skin Irrit. Dráždivost pro kůži  
 STOT RE Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

**Pokyny pro školení**  
 Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí.

**Doporučení omezení použití**  
 Používejte jen podle doporučení výrobce. Povolení a/ nebo omezení použití podle Annex XVII.3. Kapalné látky nebo směsi, které se používají za nebezpečné podle definic ve směrnici Rady 67/548/EHS a ve směrnici 1989/45/ES: Motorová nafta s FAME - Fuels, diesel

**Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu**  
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění, Nařízení Evropské komise a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění, Nařízení Komise (EU) č. 453/2010, směrnice 67/548/EHS ve znění pozdějších předpisů a 1989/45/ES, Nařízení Komise (EU) č. 272/2008, kterým se pro účely přizpůsobení veterinárním účelům pokroků mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, kterým se pro účely přizpůsobení veterinárním účelům mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, kterým se mění a zrušuje směrnice 67/548/EHS a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Vyhláška 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí, Údaje od společností nebo podniků, databáze nebezpečných látek a publikace "Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám" (doc. MUDr. Daniela Pelcová, CSc. MUDr. Alexandr Fuchs, CSc. MUDr. Miloslav Homýčková, CSc. MUDr. Zdeněk Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.)


**Provedené změny (které informace byly přidány, vyloučeny nebo upraveny)**  
 Přepočteno pro je poslední revize od výrobce z 14.11.2012, dle dle Nařízení Komise(EU) č.453/2010 a Nařízení Evropské komise a Rady (ES) č.1272/2008 v platném znění. Změny se dotýkají všech oddílů. Doplnění textů podle revize od výrobce z 28.11.2013. Doplnění platné legislativy.

**Další údaje**  
 Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku

**Prohlášení**  
 Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikace.



## Příloha č. 3: Vyjádření MÚ Hodonín, odb. ŽP, č.j.: MUHOCJ 28295/2014 OŽP-vyj z 20.3.2014

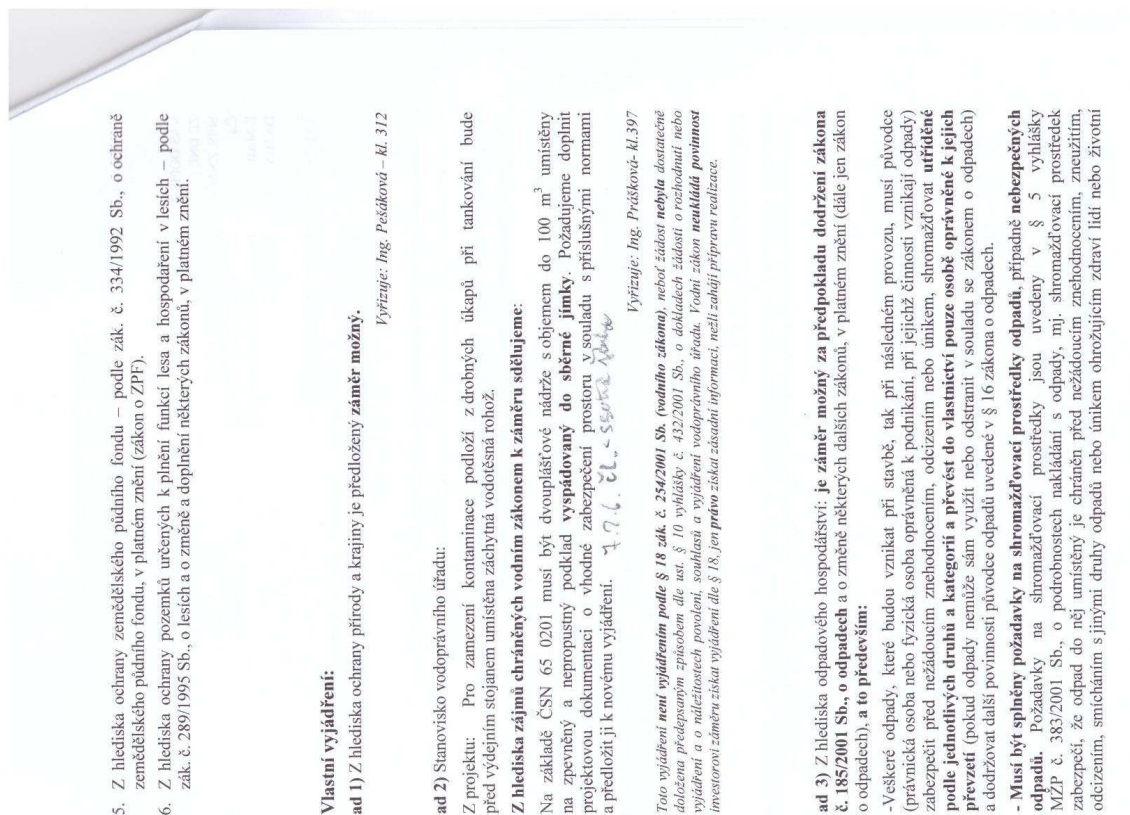

5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (zákon o ZPF).

6. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodářství v lesích – podle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

### Vlastní vyjádření:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny je předloženo **záměr možný**.

Vyřizuje: Ing. Pešáková – Kl. 312

ad 2) Stanovištko vodoprávního úřadu:

Z projektu: Pro zamezení kontaminace podloží z drobných úkapů při tankování bude před výdejním stojanem umístěna záchytná vodotěsná rohož.

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem k záměru sdělujeme:

Na základě ČSN 65 0201 musí být vypouštěčové nádrže s objemem do 100 m<sup>3</sup> umístěny na zpevněný a nepropustný podklad **vypouštěčové nádrže do sběrné jímky**. Požadujeme doplnit projektovou dokumentaci o vhodné zabezpečení prostoru v souladu s příslušnými normami a předložit ji k novému vyjádření.

*Tato vyjádření není vyjádřením podle § 18 zák. č. 254/2001 Sb. (vodního zákona), neboť žádost nebyla dostatečně doložena předepsaným způsobem dle ust. § 10 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu. Vodní zákon neukládá povinnost investorovi záměru získat vyjádření dle § 18, jen právo získat zásadní informaci, nežli zahájí přípravu realizace.*

Vyřizuje: Ing. Práškova – Kl. 397

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: je **záměr možný za předpokladu dodržení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech** a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), a to především:

-Všechné odpady, které budou vznikat při stavbě, tak při následném provozu, musí původce (právníká osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady) zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odizením nebo únikem, shromažďovat **utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí** (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.

- **Musí být splněny požadavky na shromažďovací prostředky odpadů, případně nebezpečných odpadů.** Požadavky na shromažďovací prostředky jsou uvedeny v § 5 vyhlášky MZP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, mj. shromažďovací prostředek zabezpečí, že odpad do něj umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, znečištěním, odizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní

## MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN: 12.03.2014  
ZE DNE: MUHO 5461/2014 OŽP  
SPIS. ZNAČKA: MUHOCJ 28295/2014 OŽP-vyj.  
Č.J. kortlova.jarmila@muhodonin.cz  
E-MAIL: 20.03.2014  
DATUM:

Jiří Hanák, DiS.,  
V. Nezvala 1581  
696 03 Dubňany

### Vyřídění odboru životního prostředí

Podáním ze dne 12.3.2014 jste požádali odbor životního prostředí MÚ Hodonín o vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení stavby na akci: „Novostavba vnitropodnikové čerpací stanice na naftu“, p.č. 3253/1, 3253/10, k.ú. Dubňany

Žadatelem a adresátem je: Jiří Hanák, DiS., V. Nezvala 1581, 696 03 Dubňany

Investorem akce je: Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany, IČ: 269 06 724

Přípravou PD projektoval: Jiří Hanák, DiS., V. Nezvala 1581, 696 03 Dubňany

Projektová dokumentace: datum: 2/2014, číslo zakázky: HJ – 1/14

**Obsahem předložené dokumentace je:** novostavba vnitropodnikové čerpací stanice v areálu firmy Okna Macek a.s. v Dubňanech. Objekt nebude sloužit pro veřejnost. Čerpací stanice bude tvořena dvouplášťovou ocelovou nádrží o objemu 32 m<sup>3</sup> nafty. Nad čerpací stanicí bude provedena ocelová sférická konstrukce, která překryje čerpací stanoviště. Pro výdej nafty bude osazen jeden výdejní stojan. Dešťová voda ze střechy bude svedena na terén investora, kde bude vsakovat. Dešťové vody ze stávající zpevněné plochy budou nadále sváděny do stávající dešťové kanalizace. Před výdejním stojanem bude osazena vodotěsná rohož.

SO.01 Objekt čerpací stanice

SO.02 Přívod NN a datového kabelu

V čestném prohlášení investora je dále uvedeno, že čerpací stanice nafty bude sloužit pouze pro potřeby firmy a doplnění nádrže ČSPHM bude prováděno pouze maximálně 1 x za měsíc.

### Odbor ŽP MÚ Hodonín se k dokumentaci (záměru) vyjadřuje podle následujících hledisek:

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody)
2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění novel (dále jen vodní zákon) a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve znění novel (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).
3. Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
4. Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín

KB Hodonín: č.ú. 424671/0100 IČ: 00284891 DIČ: 699001303 Tel:spojovatelka: 518 316 111 www.hodonin.eu



prostedí. V blízkosti shromazďovavého prostedku nebezpečného odpadu nebo shromazďovavého místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromazďovavého odpadu. Obsah identifikačního listu je uveden v příloze č. 3 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.. Na shromazďovavém prostedku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromazďovavého odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromazďovavého prostedku.

- Nakládání s odpady, které budou vznikat, bude probíhat dle jejich skutečných vlastností.

- V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit např. na drací jednotce pro recyklaci stavebních odpadů.

- Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přiznačeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.

Jinak, musí být nakládáno se zemínami v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, zejména v souladu s podmínkami stanovenými v příloze 11 bod 3, 4 této vyhlášky tzn., především, že zemina nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a jejich vodný výtluk bude splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce.

Záměr by mohl spadat pod záměry uvedené v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 10.4 – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žiravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutageních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí však není kompetentním orgánem státní správy k posouzení, zda předložený záměr podléhá posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Proto je nutné mít vyjádření kompetentního orgánu. Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonávají ministerstvo, orgány kraje. Upozorňujeme, že v případě, že by uvedený záměr podléhal posouzení vlivu na životní prostředí nelze bez posouzení vlivu na životní prostředí vydat územní rozhodnutí týkající záměru a je závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v plánném znění.

Vyřizuje: Ing. Kubíková – kl. 396

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: Záměr stavby nelze uskutečnit do doby splnění podmínek uvedené v bodě 1, a následného splnění podmínek uvedené v bodě 2, a 3.

1.) K záměru je nutné mít vyjádření kompetentního orgánu státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (v tomto případě Krajského úřadu Jihomoravského kraje). Upozorňujeme, že v případě, že by uvedený záměr podléhal posouzení vlivu na životní prostředí nelze bez posouzení vlivu na životní prostředí vydat územní rozhodnutí týkající záměru a je závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v plánném znění.

2.) K územnímu a stavebnímu řízení si musí provozovatel zdroje znečišťování ovzduší požádat MěÚ Hodonín, odbor ŽP o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany

ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a to, ke zdroji znečišťování ovzduší (čerpací stanice výdej nafty neuvedeného (nevyjmenovaného) v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Formulář žádosti je uveden na stránkách Města Hodonín [www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu), přístupný z adresy: <http://www.hodonin.eu/formulare-ochrana-ovzduisi> (ds=48402;archiv=0&p1=39912).

3.) Ke kolaudačnímu souhlasu bude třeba požádat MěÚ Hodonín, odbor ŽP o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a to, ke zdroji znečišťování ovzduší neuvedeného (nevyjmenovaného) v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Formulář žádosti (ke kolaudačnímu souhlasu) je uveden na stránkách Města Hodonín [www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu), přístupný z adresy: <http://www.hodonin.eu/formulare-ochrana-ovzduisi> (ds=48402;archiv=0&p1=39912).

V předložené PD je uvedeno, že „čerpací stanice bude tvořena dvojnásťovou ocelovou nádrží o objemu 32 m<sup>3</sup> nafty. Nad čerpací stanicí bude provedena ocelová střecha konstrukce, která překryje čerpací stanicí. Pro výdej nafty bude osazen jeden výdejní stojan. Výška zastřešení nad zpevněnou plochou bude 4,98 m, výška horní hrany nádrže pak 2,8 m.“

V § 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je uvedeno, že „stacionárním zdrojem je ucelená technická dále nedělitelná jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší. V příloze č. 2 v bodech č. 11.1 až 11.9 jsou uvedeny ostatní zdroje a jejich limity pro roční emise. V tomto případě jde o zdroj znečišťování ovzduší neuvedený (nevyjmenovaný) v příloze č. 2, protože nedosahuje příslušných limitních hodnot.“

Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v plánném znění.

Vyřizuje: Ing. Vaculíková – kl. 395

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: pozemek p.č. 3253/1 v k.ú. Dubňany je součástí zemědělského půdního fondu v kultuře trvalý travní porost.

Záměr výstavby nelze uskutečnit až do doby splnění níže uvedené podmínky :

Před územním a stavebním řízením požádá investor ochrany zemědělského půdního fondu o udělení souhlasu s odnětím pozemků ze ZPF, a to v souladu a § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

<http://www.hodonin.eu/formulare-ochrana-zpf> (ds=48739;archiv=0&p1=39912)

Vyřizuje: L. Taptičová – kl. 386

ad 6) Z hlediska ochrany PUPPL a hospodárení v lesích: Dle příloženého situačního náčrtu dojde k dotčení pozemků do 50 m od lesa. Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav nebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Příslušným orgánem státní správy lesů



je v tomto případě MěÚ Hodonín, odbor ŽP. K žádosti je nutno přiložit situační náčrt v katastrální mapě.

Vyřizuje: Ing. Cellař – kl. 384

*Pokud nebude v průběhu územního nebo stavebního řízení k uvedené akci vydáno jiné stanovisko odboru životního prostředí, platí toto vyjádření i pro územní nebo stavební řízení.  
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.*

otisk úředního razítka

Městský úřad Hodonín  
odbor životního prostředí  
- 1 -

*Jaro*  
**Ing. Jarmila Kotrlová**  
vedoucí odboru ŽP

Příloha: PD

5/8



**Příloha č. 4: Stanovisko orgánu ochrany přírody – NATURA 2000**

**KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE**

**Odbor životního prostředí**

**Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno**

Váš dopis zn.:

Ze dne: 29. 4. 2014

Č. j.: 50507/2014

Sp. zn.: S-JMK 50507/2014 OŽP/HaV

Vyřizuje: Hanáková

Telefon: 541654121

Datum: 19. 5. 2014

Hanák Jiří

V. Nezvala 1581

Dubňany

696 03

**Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru "Novostavba vnitropodnikové čerpací stanice na naftu", k. ú. Dubňany, okres Hodonín, na lokality soustavy Natura 2000**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), vyhodnotil na základě žádosti Jiřího Hanáka, V. Nezvala 1581, 696 03 Dubňany, IČ 76507114, podané dne 19. 4. 2014, možnosti vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 a vydává

stanovisko

podle §45i odst. 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr

nemůže mít významný vliv

na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast soustavy Natura 2000.

Jedná se o novostavbu vnitropodnikové čerpací stanice na naftu pro potřeby firmy Okna Macek. Stavba bude situovaná na pozemcích p. č. 3253/1 a 3253/10 v k. ú. Dubňany, v areálu firmy Okna Macek, Nádražní 1701, 696 03 Dubňany, IČ 26906724. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje  
odbor životního prostředí  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JUDr. Pavel Nesvatba  
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

IČ  
708 88 337

DIČ  
CZ70888337

Telefon  
541 654 121

Fax  
541 651 209

E-mail  
hanakova.veronika@kr-jihomoravsky.cz

Internet  
www.kr-jihomoravsky.cz

## **Příloha č. 5: Vyjádření příslušného stavebního úřadu**

### **M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   D u b ň a n y**

**odbor výstavby**

696 03 Dubňany 1149

---

SPIS. ZN.: MUDU/1317/14- výst.  
Č.J.:  
VYŘIZUJE: Ing.Petr Prášek  
TEL.:  
E-MAIL:  
DATUM: 29.5.2014

### **Ú Z E M N Ě   P L Á N O V A C Í   I N F O R M A C E**

Stavební úřad Městského úřadu v Dubňanech, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 21 stavebního zákona o územně plánovací informaci – vyjádření z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, kterou dne 26.5.2014 podal

**Okna Macek, a.s., IČ 26906724, Nádražní 1701, 696 03 Dubňany**

v zastoupení panem Jiřím Hanákem, DiS, V. Nezvala 1581, 696 03 Dubňany

(dále jen "žadatel"),

na stavbu

**Novostavba vnitropodnikové čerpací stanice na naftu**

(dále jen "stavba")

na pozemku parc.č. 3253/1 a 5253/10 v k.ú. Dubňany

#### **Vyjádření z hlediska územního plánování:**

Výše uvedený záměr je posouzen dle ÚPM Dubňany, který byl schválen dne 12.12. 200 1 zastupitelstvem města, kdy byl následně v průběhu let 2003 až 2011 doplněn schválenými změnami č.1 až 6 ÚPM.

Dle platného ÚPM Dubňany, resp. změny č. 2 ÚPM je záměr navržen v zastavitelné ploše pro výrobní aktivity VP – průmyslové podniky, sklady, pro niž platí tyto funkční regulace:

- Přípustné - slouží pro umístění výrobních činností průmyslových a zemědělských podniků, kapacitních skladů a provozoven služeb včetně administrativy, a to převážně v uzavřených areálech s minimální frekvencí styku s veřejností
- Podmínečně přípustné – využití pro byty pro osoby zajišťující dohled nebo majitele provozovny
- Nepřípustné – území zahrnuje bydlení a obslužné činnosti, děje a zařízení s bydlením bezprostředně související

#### **Poučení:**

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě

Spis.zn. MUDU/1317/14- výst.

str. 2

provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

Ing. Petr Prášek  
Vedoucí odboru výstavby

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
Nám. 15. dubna 1149  
Dubňany

**Obdrží:**

- Jiří Hanák, DiS, V. Nezvala 1581, 696 03 Dubňany
- spis



## MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor rozvoje města

pracoviště: Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE :

SPIS. ZNAČKA: MUHO 339/2014 ORM

Č.J. MUHOCJ 44528/2014

Jiří Hanák, DiS.

V. Nezvala 1581

696 03 DUBŇANY

VYŘIZUJE : Bc. Tomáš Konečný

TEL : 518 316 231

FAX.: 518 353 686

E-MAIL.: konecny.tomas@muhodonin.cz

DATUM: 2014-05-05

### VYJÁDŘENÍ Z HLEDISKA UPLATŇOVÁNÍ ZÁMĚRŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

#### „Novostavba vnitropodnikové čerpací stanice na naftu“

dle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává v rámci své působnosti na žádost pana Jiřího Hanáka toto vyjádření z hlediska uplatňování záměrů územního plánování k předloženému záměru – „Novostavba vnitropodnikové čerpací stanice na naftu“ na pozemku parc. č. 3253/1, 3253/10 v k.ú. Dubňany.

Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města jako úřad územního plánování vykonávající územně plánovací činnost pro obce ve svém správním obvodu (dále jen „pořizovatel“) ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává v rámci své působnosti na žádost pana Jiřího Hanáka toto vyjádření z hlediska uplatňování záměrů územního plánování k předloženému záměru – „Novostavba vnitropodnikové čerpací stanice na naftu“ na pozemku parc. č. 3253/1, 3253/10 v k.ú. Dubňany.

S žádostí o vyjádření byly doloženy grafická schémata s lokalizací záměru a část projektové dokumentace pro stavební povolení „Novostavba vnitropodnikové čerpací stanice na naftu“ (výkres C.2 Situace).

**Investor:** Okna Macek a.s., Nádržní 1701, 696 03 Dubňany

**Projektant:** Jiří Hanák, DiS., V. Nezvala 1581, 696 03 Dubňany; únor 2014

**Obsah předložené dokumentace:** Řeší umístění nového objektu čerpací stanice na naftu pro potřeby fy Okna Macek a.s. o zastavěné ploše 49,80 m<sup>2</sup> na pozemku parc. č. 3253/1, 3253/10 v k.ú. Dubňany.

Výše uvedený záměr je posouzen dle Územního plánu města (dále jen „ÚPM“) Dubňany schváleného zastupitelstvem města dne 12.12.2001 a změněného změnami č. 1 až 6 ÚPM v období r. 2003 až 2011.

Dle platného ÚPM Dubňany (resp. změny č. 2 ÚPM) je záměr navržen při silnici č. III/4254 Dubňany – Mutěnice na západním okraji města. Nachází se v rámci zastavitelné plochy pro výrobní aktivity (Vp – průmyslové podniky, sklady), pro niž platí následující funkční regulace:


- Slouží pro umístění výrobních činností průmyslových a zemědělských podniků, kapacitních skladů a provozoven služeb včetně administrativy, a to převážně v uzavřených areálech s minimální frekvencí styku s veřejností.
- *Přípustné využití* území zahrnuje zařízení výroby a výrobních služeb průmyslových, popřípadě zemědělských, sklady a zařízení velkoobchodu, obvykle v uzavřených areálech.
- *Podmínečně přípustné využití* území zahrnuje byty pro osoby zajišťující dohled nebo majitele provozovny.
- *Nepřípustné využití* území zahrnuje bydlení a obslužné činnosti, děje a zařízení s bydlením bezprostředně související.

V současnosti zde pořizovatel neviduje žádnou pořizovanou nebo zaevidovanou územní studii (územně plánovací podklad ve smyslu § 30 stavebního zákona) ani žádné nové požadavky na změnu ÚPM. Rozpracovaná změna č. 7 ÚPM se předmětného pozemku nedotýká.

Pořizovatel pro úplnost doplňuje, že platnost stávajícího ÚPM Dubňany včetně následných změn je omezena pouze do 31. 12. 2020 (viz § 188 odst. 1 stavebního zákona: „*Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti*“). K dnešnímu dni ovšem pořizovatel neviduje žádný podnět Zastupitelstva města Dubňany k pořízení nového územního plánu, příp. aktualizace ve smyslu § 188 odst. 1 stavebního zákona.

**Z hlediska uplatňování záměrů územního plánování nemá pořizovatel námitek. Současně však upozorňuje, že posouzení souladu jednotlivých záměrů s platnou územně plánovací dokumentací není v jeho kompetenci.** Soulad s platnou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, posuzuje podle § 90 stavebního zákona příslušný stavební úřad, tj. MěÚ Dubňany, odbor výstavby – stavební úřad.

S pozdravem



**Městský úřad Hodonín**  
odbor rozvoje města  
-1-

Ing. Dalibor Novák  
pověřený vedením odboru rozvoje města





**Příloha č. 6: Plná moc k jednání**

## PLNÁ MOC

Já, Michal Straka, jakožto ředitel společnosti Okna Macek a.s.,  
**zmocňuji tímto**

pana **Jiřího Hanáka, DiS.**, narozeného 26.9.1982,  
bytem V.Nezvala 1581, Dubňany 696 03,

k zastupování společnosti

**Okna Macek a.s., Nádražní 1701, Dubňany, IČ : 26906724,**


při osobním jednání, podání všech souvisejících žádostí a přebírání korespondence při vyřizování územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu na akci : **Novostavba vnitropodnikové čerpací stanice na naftu, místo k.ú. Dubňany, parc.č. 3253/1, 3253/10.** Tato plná moc pozbývá platnosti v den vydání kolaudačního souhlasu na výše zmíněnou akci.

V Dubňanech, dne 23.4.2014

  
  
**Okna Macek a.s.**  
Nádražní 1701  
696 03 Dubňany  
**Michal Straka**  
ředitel

.....  
Okna Macek a.s.

Zmocnění přijímám .....



Jiří Hanák, DiS.



**Datum zpracování oznámení:**

30. května 2014

**Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:**

Ing. Jaromír Pokoj, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení číslo: MŽP č.j. 3041/460/OPV/93 z 30.3.1993, prodl .rozh. MŽP č.j. 46753/ENV/11 z 29.6.2011  
635 00 Brno, Kuršova 16, tel. 723637450, 546215011.  
Korespondenční adresa: Deštná 59, 679 61 Letovice

**Podpis zpracovatele oznámení:**