



OSAZENÍ PALIVOVÉ STANICE, AREÁL CHATEAU BZENEC

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zpracováno dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

červenec 2011



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ • GEOLOGIE

INVEK s.r.o.
Vinohrady 998/46
639 00 Brno
Czech Republic
tel.: (+420) 546 211 349
e-mail: invek@invek.cz

Záznam o vydání dokumentu


Název dokumentu: **OSAZENÍ PALIVOVÉ STANICE, AREÁL CHATEAU BZENEC
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU**

Zakázka/Dokument: 0181-11/D01

Objednatel: UH IPON, s.r.o.

Účel vydání: Finální dokument

Stupeň utajení: Bez omezení

Vydání	Popis	Zpracoval	Kontroloval	Schválil	Datum
01	Finální dokument	E Ondráčková 	P Mynář 	P Mynář 	11. 7. 2011

Předcházející vydání tohoto dokumentu musí být buď zničena, nebo výrazně označena NAHRAZENO.

Rozdělovník: 4 výtisky UH IPON, s.r.o.
1 výtisk archiv INVEK s.r.o.

© INVEK s.r.o, 2011

Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec smluvního určení (tj. nad rámec použití v rámci daného procesu EIA) vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele, společnosti INVEK s.r.o.

Seznam zpracovatelů oznámení



Oznámení zpracoval:

Ing. Petr Mynář
držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí
č. j. 44520/ENV/06



Datum zpracování oznámení: 11. 7. 2011

Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Jméno a příjmení	Bydliště	Telefon
Ing. Petr Mynář	Brno	546 211 349
Mgr. Edita Ondráčková	Brno	546 211 349

Telefon na jednotlivé zpracovatele prostřednictvím společnosti INVEK s.r.o.

Ilustrační foto na titulní straně: Pohled do prostoru umístění záměru.

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel Corporation.

Obsah

Titulní list	
Seznam zpracovatelů oznámení	2
Obsah	3
Přehled zkratk	5
Úvod	6
ČÁST A (ÚDAJE O OZNAMOVATELI)	7
A.1. Obchodní firma	7
A.2. IČ	7
A.3. Sídlo	7
A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele	7
ČÁST B (ÚDAJE O ZÁMĚRU)	8
B. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	8
B. I.1. Název a zařazení záměru	8
B. I.2. Kapacita (rozsah) záměru	8
B. I.3. Umístění záměru	8
B. I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	9
B. I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	9
B. I.6. Popis technického a technologického řešení záměru	9
B. I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	10
B. I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	11
B. I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů	11
B. II. ÚDAJE O VSTUPECH	12
B. II.1. Půda	12
B. II.2. Voda	12
B. II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	12
B. II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	12
B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH	13
B. III.1. Ovzduší	13
B. III.2. Odpadní voda	13
B. III.3. Odpady	13
B. III.4. Ostatní	14
B. III.5. Rizika vzniku havárií	14
ČÁST C (ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ)	15
C. I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ	15
C. II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	16
C. II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví	16
C. II.2. Ovzduší a klima	16
C. II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky	16
C. II.4. Povrchová a podzemní voda	17
C. II.5. Půda	17
C. II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje	17
C. II.7. Fauna, flóra a ekosystémy	18

C.II.8. Krajina	18
C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky	18
C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura	19
C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí	19
ČÁST D (ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)	20
D. I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI	20
D. I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví	20
D. I.2. Vlivy na ovzduší a klima	20
D. I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky	20
D. I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu	20
D. I.5. Vlivy na půdu	21
D. I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	21
D. I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	21
D. I.8. Vlivy na krajinu	21
D. I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	21
D. I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu	22
D. I.11. Jiné ekologické vlivy	22
D. II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI	22
D. III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE	22
D. IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ	22
D. V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ	23
ČÁST E (POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)	24
ČÁST F (DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)	25
F. I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE	25
F. II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE	25
ČÁST G (VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNU TÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)	26
ČÁST H (PŘÍLOHY)	28

Přehled zkratek

BPEJ	bonitovaná půdně-ekologická jednotka
ČGS	Česká geologická služba
č.p.	číslo popisné
ČR	Česká republika
EIA	posuzování vlivů na životní prostředí (<i>Environmental Impact Assessment</i>)
CHOPAV	chráněná oblast přirozené akumulace vod
k.ú.	katastrální území
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
n.m.	nad mořem
PUPFL	pozemky určené k plnění funkcí lesa
s.r.o.	společnost s ručením omezeným
TKO	tuhý komunální odpad
TOC	těkavé organické látky
ZPF	zemědělský půdní fond

Úvod

Oznámení záměru (dále jen oznámení)

OSAZENÍ PALIVOVÉ STANICE, AREÁL CHATEAU BZENEC

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v úplném znění vyhlášeném zákonem č. 49/2010 Sb. (dále jen zákon). Slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.

Zpracování oznámení proběhlo v červnu až červenci 2011. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.

ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma

UH IPON, s.r.o.

A.2. IČ

25589164

A.3. Sídlo

Pod Valy 314
686 04 Kunovice

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele

Ing. Marek Fiala
jednatel společnosti

UH IPON, s.r.o.
Pod Valy 314
686 04 Kunovice

tel.: 572 557 891
fax.: 572 551 599

ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru

Osazení palivové stanice, areál Chateau Bzenec

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je následující:

kategorie: II
bod: 10.4
název: Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
sloupec: B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Kapacita záměru, vztažená k zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., je následující:

skladované množství: do 4,5 t¹ (nafta motorová)

B.I.3. Umístění záměru

Záměr je umístěn následovně:

kraj: Jihomoravský
okres: Hodonín
obec: Bzenec
katastrální území: Bzenec
parcely: 5052/1
vlastník: CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.

¹ Uvedená hodnota vychází výpočtem z kapacity nádrže (5000 l) a hustoty nafty (v rozmezí 0,8 - 0,9 kg/l).

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Bzenec jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím.

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)



Situační a dispoziční řešení záměru je doloženo v příloze 1 tohoto oznámení.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakterem záměru je novostavba (osazení) neveřejné palivové stanice na naftu. Palivová stanice bude osazena na stávající betonové ploše pod stávajícím zastřešením.

Ke kumulaci vlivů s dalšími záměry nedochází, záměr je v souladu s územním plánem (viz příloha 4 tohoto oznámení).

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Potřeba záměru je dána potřebou provozovatele areálu (CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.), zabývajícího se výrobou a prodejem vína, zajistit pohonné hmoty pro vlastní technologické a dopravní prostředky s vyloučením zajištění do vzdálených čerpacích stanic (intravilán města Bzenec).

Umístění je vázáno na stávající výrobní a skladové prostory a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

B.I.6.1. Základní údaje

Předmětem záměru je osazení neveřejné nadzemní palivové stanice na naftu v areálu Chateau Bzenec. Stanice je určena pro skladování a zásobování pohonnými hmotami (motorová nafta) vlastních vozidel a technologií provozovatele.

Palivová stanice bude osazena na stávající betonové ploše pod stávajícím zastřešením. Proti úkapu nafty budou osazeny sorpční rošty. Pro zamezení skladování jakýchkoliv materiálů a parkování zemědělských strojů v blízkosti palivové stanice bude prostor oplocen.

B.1.6.2. Technické řešení

Palivová stanice je tvořena dvouplášťovou nádrží o objemu 5000 litrů. Stanice osazena výdejním stojanem s elektrickým čerpadlem a průtokoměrem a uzamykatelným krytem výdejního stojanu. Nádrž je vybavena ventilem proti přeplnění. Vzhled stanice je zřejmý z následujícího obrázku.

Obr.: Vzhled palivové stanice



Rozměry stanice jsou následující: délka 2,8 m, šířka 2,2 m, výška 2,27 m. Hmotnost 380 kg (prázdná). Stanice je určena pouze pro motorovou naftu resp. bionaftu, nebudou skladovány žádné jiné typy paliv. Celková roční výtoč bude v úrovni cca 20 m³/rok (motorová nafta).

Další podrobnější údaje viz příloha 2 tohoto oznámení.

Stanice bude osazena na stávajícím betonovém podkladu. Na místě čerpání do nádrže budou osazeny dva sorpční rošty 1/1 m zachytávající případný úkap nafty. Sorpční rošt SoRo se skládá ze sorpční textilie a ocelové ochranné a montážní konstrukce. Základem je sorpční hydrofóbní netkaná textilie, testovaná dle ČSN EN ISO 9073-6:2003 v Textilním zkušebním ústavu v Brně. Hydrofóbní úprava textilií odpuzuje vodu a do textilie jsou tedy zachytávány pouze úkapy ropných látek. Vlastní ochrana sorpčních textilních vložek před mechanickým poškozením je řešena roštem z tahokovu, po kterém mohou přejíždět i nákladní vozidla. Celý komplet tvoří celek, který se instaluje přímo na zpevněnou plochu. Indikace vyčerpání sorpční kapacity vložek je zajištěna změnou barvy vrchní strany textilie.

B.1.6.3. Napojení na dopravní a jinou infrastrukturu

Stanice bude osazena na stávající únosnou plochu a obsloužena stávajícími areálovými komunikacemi.

Stanice bude napojena na vnitřní (areálové) vedení nízkého napětí (kabel veden po konstrukci zastřešení). Jiné sítě není třeba zřizovat a nejsou dotčeny.

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení: v průběhu roku 2011

Předpokládaný termín dokončení: v průběhu roku 2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:

Kraj:	Zlínský	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 94 Brno tel.: 541 651 111
Obec:	Bzenec	Město Bzenec Náměstí Svobody 73 696 81 Bzenec tel.: 518 306 411

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů

Stavební povolení (zákon č. 183/2006 Sb.)	Městský úřad Bzenec Stavební úřad Náměstí Svobody 73 696 81 Bzenec tel.: 518 306 425, 518 306 426
---	---

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

Zábor:	celková plocha dotčeného pozemku:	13 421 m ²
	Záměr je umístěn na parcele č. 5052/1 (k.ú. Bzenec). Druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha. BPEJ: není	
	zastavěná plocha:	4,25 m ²
	ZPF:	trvalé odnětí: 0 m ²
		dočasné odnětí: 0 m ²
	Záměr se nedotýká zemědělského půdního fondu.	
	PUPFL:	trvalé odnětí: 0 m ²
		omezení: 0 m ²
	Záměr se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa.	

B.II.2. Voda

Pitná voda:	spotřeba:	bez nároků
	Záměr neklade nároky na odběr pitné vody.	
	v průběhu výstavby:	spotřeba nespecifikována (běžná)
Technologická voda:	spotřeba:	bez nároků
	Záměr neklade nároky na odběr technologické vody.	
	v průběhu výstavby:	spotřeba nespecifikována (běžná/nízká)
Požární voda:	spotřeba:	nespecifikováno
	zdroj:	areálový vodovod

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie:	spotřeba:	nespecifikováno (běžná)
	zdroj:	distribuční síť, areálový rozvod
	v průběhu stavebních úprav:	odběr nespecifikován (běžný)
Zemní plyn:	spotřeba:	bez nároků
	v průběhu stavebních úprav:	bez nároků
Stavební materiál:	spotřeba:	bez významných nároků

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dopravní obsluha:	zásobování:	jednotky vozidel/rok
	Celkovou výtoč (cca 20 m ³ /rok) je možno dopravit jedním cisternovým nákladním vozidlem o kapacitě 20 000 litrů. Při použití vozidel o nižší kapacitě bude počet vozidel úměrně vyšší, v každém případě však půjde o příjezdy (a odjezdy) v řádu jednotek vozidel za rok.	

	odběr:	stovky vozidel/rok
		Kapacita palivové nádrže běžných nákladních dopravních prostředků a zemědělské mechanizace se pohybuje kolem cca 200 l. S předpokladem dotankování vždy v polovině nádrže (100 l) je tak roční výtoč realizována v 20 000/100 = 200 tankováními. Počet tankujících vozidel se tedy bude pohybovat kolem této hodnoty, nejvýše v řádu stovek vozidel za rok. Prakticky jde o méně než jedno vozidlo denně.
	trasa dopravy:	příjezd na silnici I/54, areálové komunikace
Výstavba:	intenzita dopravy:	bez významných nároků

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší

Bodové zdroje:	emise při stáčení (TOC):	0,7200 kg/h
	emise při výdeji (TOC):	0,0240 kg/rok
		Záměr je dle zákona č. 86/2002 Sb. resp. nařízení vlády č. 615/2006 Sb. zařazen jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Příslušná kategorie je 4.8. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem.
		Odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb. je doložen v příloze 3 tohoto oznámení.

Výstavba:	emise nevýznamná
-----------	------------------

B.III.2. Odpadní voda

Splašková voda:	bez produkce
Technologická voda:	bez produkce
Srážková voda:	bez produkce
	Nedochází ke změně produkce srážkových vod. Záměr bude umístěn pod stávající přístřešek, nedochází ke vzniku dalších střech a zpevněných ploch.

Výstavba:	množství nevýznamné
-----------	---------------------

B.III.3. Odpady

Provoz, údržba:	zařazení:	13 07 01* Topný olej a motorová nafta 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	množství:	nespecifikováno (nízké)
		Uvažován je odpad z periodické údržby zařízení a sorpčních roštů. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou zneškodňovány oprávněnou osobou.

Výstavba:	produkce a množství nevýznamné
-----------	--------------------------------

B.III.4. Ostatní

- Hluk:** Čerpací stanice: $L_{Aeq,T} < 50/40$ dB v nejbližším chráněném prostoru (den/noc)
Hluk je dán provozem technologie, zejména čerpadla. Zařízení se nachází mimo chráněný prostor ve více než dostatečné vzdálenosti.
- doprava: bez produkce
Související doprava v četnosti nejvýše jednotky vozidel denně je ve smyslu platných Metodických pokynů pod úrovní, při které by tento provoz měl být považován za zdroj dopravního hluku, tj. pod úrovní hluku produkovaného 30 osobními vozidly za hodinu (Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Brno, 1991, novela 1996, 2005).
- výstavba: $L_{Aeq,T} < 65/55$ dB v nejbližším chráněném prostoru (den/noc)
Hluk ze stavební (montážní) činnosti bude nevýznamný, ve více než dostatečné vzdálenosti od chráněného prostoru. Výstavba bude prováděna pouze v denní době, s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin (tj. mezi 7:00 až 21:00).
- Vibrace:** bez produkce
Záměr nebude produkovat vibrace. Totéž se týká potenciálních vibračních vznikajících na komunikacích při provozu silniční (včetně stavební) dopravy. Při výstavbě nebudou používány trhací (střelné) práce za použití výbušnin.
- Zařízení:** ionizující záření: zdroje nebudou používány
Při provozu ani výstavbě nebudou provozovány žádné plynné nebo kapalné radioaktivní výpusti do životního prostředí, nebudou produkovány radioaktivní odpady.
neionizující záření: bez výstupů
Úroveň elektrického a magnetického pole v okolí komunikačních a elektrorozvodných zařízení nepřekročí hodnoty dané nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
- Další fyzikální nebo biologické faktory:** nebudou používány
Při provozu ani výstavbě záměru nebudou používány žádné další zdroje fyzikálních vlivů. Nebudou používány ani žádné biotechnologie nebo geneticky upravované produkty.

B.III.5. Rizika vzniku havárií

Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Detaily k ošetření havarijních stavů viz příloha 3 tohoto oznámení (odborný posudek).

ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Záměr je umístěn v Jihomoravském kraji, okres Hodonín, v extravilánu obce Bzenec. Prostor je plochou antropogenně ovlivněnou. Nejvýznačnější environmentální charakteristiky lze shrnout následovně:

- Záměr nezasahuje do žádného velkoplošného či maloplošného zvláště chráněného území (národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka).
- Byl vyloučen významný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000.
- Dotčené území není součástí přírodního parku.
- Záměr nezasahuje do žádného registrovaného či neregistrovaného významného krajinného prvku.
- Záměr se nedotýká žádného prvku územního systému ekologické stability.
- V dotčeném území se nevyskytují žádné památné stromy či přechodně chráněné plochy.
- Záměr není umístěn v ochranném pásmu lesa.
- Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu ani se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Dotčené území není (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
- Vlastním územím neprotéká žádný trvalý povrchový tok, nenachází se na něm žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.
- V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území není součástí ve zranitelné oblasti stanovené nařízením vlády č. 103/2003 Sb. a revidované nařízením vlády č. 219/2007 Sb.
- Záměr je umístěn mimo zátopové území Q₁₀₀. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
- V dotčeném území nebyly zjištěny střety s aktivními ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu map ložiskové ochrany.
- Záměr není v prostorovém konfliktu s hmotným majetkem a architektonickými nebo historickými památkami, plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
- V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného záměru.

Bližší údaje viz následující kapitoly oznámení.

C.II.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví

Ve městě Bzenec trvale bydlí cca 4336 obyvatel¹.

Záměr se nachází mimo zástavbu, v zemědělském areálu. Nejbližší vzdálenost záměru k obytné zástavbě je více než 100 metrů (osamocený rodinný dům Podhájí 996/43).

Zdravotní stav obyvatel v dotčeném území nebyl pro účely zpracování oznámení zjišťován.

C.II.2. Ovzduší a klima

Dotčené území není (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky

Záměr se nachází v zóně zemědělské výroby, mimo intravilán města a mimo obytnou zástavbu. Stávající hluková situace v prostoru záměru není pro nepřítomnost hlukově chráněných objektů hodnocena. V sousedství záměru se nacházejí pouze provozovny různého charakteru, které nejsou určeny pro trvalý pobyt. Nejbližší vzdálenost k chráněnému prostoru je více než 100 metrů (rodinný dům Podhájí 996/43). Tento chráněný prostor je mimo vliv záměru.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku (hygienické limity) v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb jsou (v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) následující:

Pro hluk z provozoven (týká se i záměru):

$L_{Aeq,8h} = 50$ dB v denní době (pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhluchnějších hodin v období mezi 6:00 až 22:00 hodinou),

$L_{Aeq,1h} = 40$ dB v noční době (pro nejhluchnější 1 hodinu v období mezi 22:00 až 6:00 hodinou).

Pro hluk z dopravy:

$L_{Aeq,16h} = 55$ dB v denní době (pro celé období, tj. 16 hodin, mezi 6:00 až 22:00 hodinou),

$L_{Aeq,8h} = 45$ dB v noční době (pro celé období, tj. 8 hodin, mezi 22:00 až 6:00 hodinou).

Pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích:

$L_{Aeq,16h} = 60$ dB v denní době (pro celé období, tj. 16 hodin, mezi 6:00 až 22:00 hodinou),

$L_{Aeq,8h} = 50$ dB v noční době (pro celé období, tj. 8 hodin, mezi 22:00 až 6:00 hodinou).

Pro starou hlukovou zátěž² z dopravy na pozemních komunikacích:

$L_{Aeq,16h} = 70$ dB v denní době (pro celé období, tj. 16 hodin, mezi 6:00 až 22:00 hodinou),

$L_{Aeq,8h} = 60$ dB v noční době (pro celé období, tj. 8 hodin, mezi 22:00 až 6:00 hodinou).

¹ Dle ČSÚ, údaj k 31.12.2010.

² Tj. pro stav hlučnosti, který vznikl v území "historicky" (do 31. prosince 2000).

Pro hluk ze stavební činnosti:

$L_{Aeq,14h} = 65$ dB pro období od 7:00 do 21:00 hodin.

$L_{Aeq,1h} = 60$ dB pro období od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 hodin.

V území se nenachází žádné zdroje významných vibrací, nejsou zde prováděny těžební práce za použití výbušnin. V dotčeném území nejsou provozovány žádné významné zdroje neionizujícího či ionizujícího záření, ani žádné vypusti radionuklidů do životního prostředí.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda

Povrchová voda

Z regionálně-hydrologického hlediska leží oznamovaný záměr v následujícím povodí:

- hlavní povodí řeky Dunaje,
- dílčí povodí Morava a přítoky Váhu
- povodí 3. řádu 4-13-02 Morava od Olšavy po Myjavu,
- povodí 4. řádu 4-13-02-026/0 odlehčovací rameno.

Na území posuzovaného záměru se nevyskytuje trvalý povrchový tok, území se nachází mimo zátopová území pro Q_{100} vodních toků. Nejsou zde registrována pásma hygienické ochrany vodního zdroje (ve smyslu zákona 254/2001 Sb., o vodách). Dotčené území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Prostor záměru neleží podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ve zranitelné oblasti.

Podzemní voda

Dle hydrogeologického členění spadá území výstavby do rajónu základní vrstvy 2250 - Dolnomoravský úval, útvary podzemních vod základní vrstvy 22502 Dolnomoravský úval - střední část (<http://heis.vuv.cz>).

Úroveň ustálené hladiny podzemní vody v rámci archivních průzkumů byla zastížena, v hloubce cca 3,60 m pod povrchem terénu ve vrtu HMU-205, nacházející se cca 500 m severovýchodně od prostoru záměru.

C.II.5. Půda

Záměr se nachází na zpevněné ploše ve stávajícím zemědělském areálu. Parcela umístění záměru je ostatní plochou (způsob využití: manipulační plocha), zemědělský půdní fond není dotčen.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geologické poměry

Z regionálně-geologického hlediska náleží zájmové území a jeho nejbližší okolí k neogenním sedimentům panonu. Litologicky se jedná o souvrství vápnitých a nevápnitých jílů s polohami písků a prachů, místy drobnozrnného štěrku. Geologický profil je tvořen sprašovými sedimenty s polohami jemnozrnných písků.

Tektonické poměry a přirozená seismická oblast

V území nejsou evidována poddolovaná území ani sesuvné plochy.

Z hlediska seismicity náleží území k oblastem, kde není nutné při návrhu stavebních konstrukcí uvažovat účinek zemětřesení.

Surovinové a jiné přírodní zdroje

V oblasti nejsou dle ČGS - Geofond registrována žádná chráněná ložisková území. Dotčené území není vedeno jako významná geologická lokalita.

Radonové riziko

Míra rizika pronikání radonu z podloží nebyla pro účely zpracování oznámení zjišťována.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy

Flóra a fauna

Pozemek, na kterém je záměr umístěn, se nachází v prostoru zemědělského areálu. Je součástí zpevněné plochy mezi zemědělskými objekty. Území je antropogenně pozměněno, bez rostlinného pokryvu.

Nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona 114/1992 Sb.), vzhledem k charakteru území nelze jejich výskyt ani očekávat.

Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky

V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na regionální či nadregionální úrovni.

V dotčeném území se nebyly registrovány žádné významné krajinné prvky, nenachází se zde ani významné krajinné prvky ze zákona (zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění).

Chráněná území

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.

Záměr nezasahuje do žádné lokality v rámci soustavy Natura 2000.

Přechodně chráněné plochy, památné stromy, přírodní parky

V dotčeném území nejsou lokalizovány žádné přechodně chráněné plochy, památné stromy ani přírodní parky.

C.II.8. Krajina

Záměr se nachází v prostoru stávajících hal zemědělského areálu. Současný stav areálu lze vyhodnotit jako antropogenně ovlivněný.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky

V prostoru záměru se nachází pouze pozemky a budovy ve vlastnictví investora záměru, nenachází se zde žádný jiný nemovitý hmotný majetek.

V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V prostoru záměru se rovněž nenachází žádná

drobná solitérní architektura. V prostoru záměru se nenachází žádné známé archeologické naleziště, případný výskyt nálezů (vzhledem k charakteru záměru - umístění na stávající plochu) lze vyloučit.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura

V dotčeném území je dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu záměru, tj. komunikační síť a veškerá další nezbytná infrastruktura.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.

ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.

CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Záměr neprodukuje ve významné míře žádné škodliviny (hluk, znečištění ovzduší resp. jiné), které by mohly ovlivnit obyvatelstvo dotčeného území a jejich zdraví. Jsou zajištěny veškeré hygienické požadavky, nad míru stanovenou příslušnými předpisy nebudou vlivem záměru dotčeni žádní obyvatelé. Totéž se týká i období provádění stavebních prací při výstavbě záměru.

Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky pro obyvatelstvo.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy záměru jsou hodnoceny v odborném posudku dle zákona č. 86/2002 Sb. (viz příloha 3 tohoto oznámení). Závěrem je, že záměr splňuje požadavky dle platné legislativy a z hlediska nejlepší dostupné techniky je doporučen k realizaci.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky

Záměr se nachází v části obce, určené pro komerční aktivity (zemědělskou činnost). V sousedství záměru se nacházejí pouze provozovny zemědělského charakteru, které nejsou určeny pro trvalý pobyt.

Nejbližší vzdálenost k chráněnému prostoru je více než 100 metrů (rodinný dům Podhájí 996/43). Tato vzdálenost je více než dostatečná pro utlumení jakýchkoli hlukových vlivů záměru.

Dopravní provoz související se záměrem nemění existující dopravně-hlukovou situaci v území, hluk ze stavební (montážní) činnosti je v daném prostoru spolehlivě řešitelný.

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Vlivy na odvodnění území

Realizací záměru, tj. navýšením stávající kapacity výroby, nedojde k výstavbě dalších zpevněných a zastřešených ploch v území, nedochází tedy k omezení infiltrace v území nad rámeček stávajícího stavu.

Vliv na charakter odvodnění je hodnocen jako nulový.

Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod

Splaškové ani technologické vody nebudou produkovány. Látky potenciálně ohrožující jakost vod budou skladovány v zabezpečeném prostoru (dvouplášťová nádrž s ventilem proti přeplnění) na stávajícím betonovém podkladu. Místo čerpání bude osazeno sorpčními rošty zachytávající případný úkap nafty. Prostor je zastřešen, nedochází tedy k případné kontaminaci dešťových vod splachem z povrchu betonových ploch.

Vlivem instalace vlastní palivové stanice nelze tedy předpokládat ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik

Hydrogeologické charakteristiky nebudou vzhledem k charakteru posuzovaného záměru ovlivněny.

Vliv na vodní zdroje

Vodní zdroje nebudou vzhledem k jejich absenci přímo ani druhotně ovlivněny.

D.I.5. Vlivy na půdu

Vlivy na půdy jsou vzhledem k charakteru parcely umístění hodnoceny jako nulové.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou vzhledem k charakteru záměru hodnoceny jako nulové.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vlivy na floru a faunu jsou vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění hodnoceny jako nulové.

Zvláště chráněná území nebudou realizací záměru dotčena. Záměr nekoliduje s žádným prvkem územního systému ekologické stability, chráněným územím ani významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek. Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyloučen (viz příloha 4 tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu

Krajina v dotčeném území a jeho okolí má charakter urbanizovaného prostoru (zemědělský výrobní areál). Realizace záměru charakter krajiny nezmění, v rámci záměru nebudou budovány nové objekty.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Hmotný majetek a kulturní památky nebudou realizací záměru ovlivněny. Architektonické a historické památky nebudou dotčeny. Případný archeologický nálezy v průběhu stavebních prací je vzhledem k charakteru záměru vyloučen.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu

Celkové intenzity dopravy související se záměrem jsou velmi nízké a pohybují se v řádu nejvýše jednotky vozidel denně. To je hodnota z dopravního hlediska nevýznamná. Pro dopravní obsluhu jsou k dispozici vyhovující komunikace včetně napojení na vyšší komunikační síť.

Infrastrukturní sítě v území nebudou záměrem dotčeny.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.

ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Rozsah vlivů záměru je lokální, daný prakticky rozsahem záměru. Ve všech sledovaných oblastech (obytelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima, hluk a další fyzikální nebo biologické charakteristiky, podzemní a povrchová voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, biota, krajina, hmotný majetek a kulturní památky, dopravní infrastruktura resp. jiné) jsou vlivy přijatelné a řešitelné za použití příslušných ochranných případně kompenzačních opatření (viz. kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, strana 22 tohoto oznámení).

D.III.

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHOJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí. Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů spočívají v těchto oblastech:

- umístění záměru v souladu s územním plánem mimo úzký kontakt s obytným územím,
- umístění záměru mimo zvláště chráněná území (z hlediska ochrany přírody a krajiny),
- dodržení platných předpisů a norem v oblasti optimalizace projekčního návrhu rozmístění technologie i v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Nad tento rámec jsou navržena tato dodatečná opatření:

- stavební a konstrukční práce související s navýšením výroby včetně související dopravy nebudou prováděny v nočních hodinách,
- pro provoz bude zpracován havarijní plán,
- areál bude vybaven prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných látek,
- veškeré plochy, kde dochází/bude docházet k manipulaci s nebezpečnými látkami budou zabezpečeny proti jejich úniku do vnějšího prostoru (sorpční rošty),
- bude zajištěna pravidelná výměna sorpčních vložek (tkanin).

D.V.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. V rámci zpracování oznámení byla zajištěna veškerá relevantní data, potřebná pro zjištění stavu území a následnou specifikaci možných vlivů.

ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)

Záměr není předložen ve více variantách.

ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE

Situační a dispoziční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž jsou doloženy další nezbytné doklady.

F.II.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.

ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

Základní údaje

V extravilánu města Bzenec je v areálu firmy CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. připravováno umístění neveřejné palivové stanice na naftu. Stanice bude umístěna v prostoru stávajících hal. Umístění areálu a vzhled záměru jsou zřejmé z následujících obrázků.

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)



Obr.: Vzhled palivové stanice



Záměr se nedotýká pozemků zemědělského půdního fondu, nedotýká se pozemků určených k plnění funkce lesa, ani záboru ostatních ploch. S výjimkou elektrické energie nevyžaduje žádné sítě (voda, plyn, kanalizace resp. další). Intenzita související dopravy je velmi nízká, v řádu nejvýše jednotek vozidel denně. Produkce odpadů bude málo významná. Nevzniknou významné zdroje hluku ani jiných faktorů, ovlivňujících životní prostředí. Zároveň nevznikne žádné riziko ohrožení životního prostředí v důsledku havárií.

Záměr nezasahuje do žádného velkoplošného či maloplošného zvláště chráněného území (národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka). Byl vyloučen významný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000. Záměr nezasahuje do žádného registrovaného či neregistrovaného významného krajinného prvku. Záměr neleží v zátopovém území ani v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.

Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva.

ČÁST H

(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:

Příloha 1 (Mapové a situační přílohy)

Příloha 2 (Technický popis zařízení)

Příloha 3 (Odborný posudek)

Příloha 4 (Doklady)

- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ



Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení, se nacházejí v jeho úvodní části.

Příloha 1

(Mapové a situační přílohy)

SITUACE - ZÁKRES V KM M 1:1000

SITUAČNÍ SCHEMA

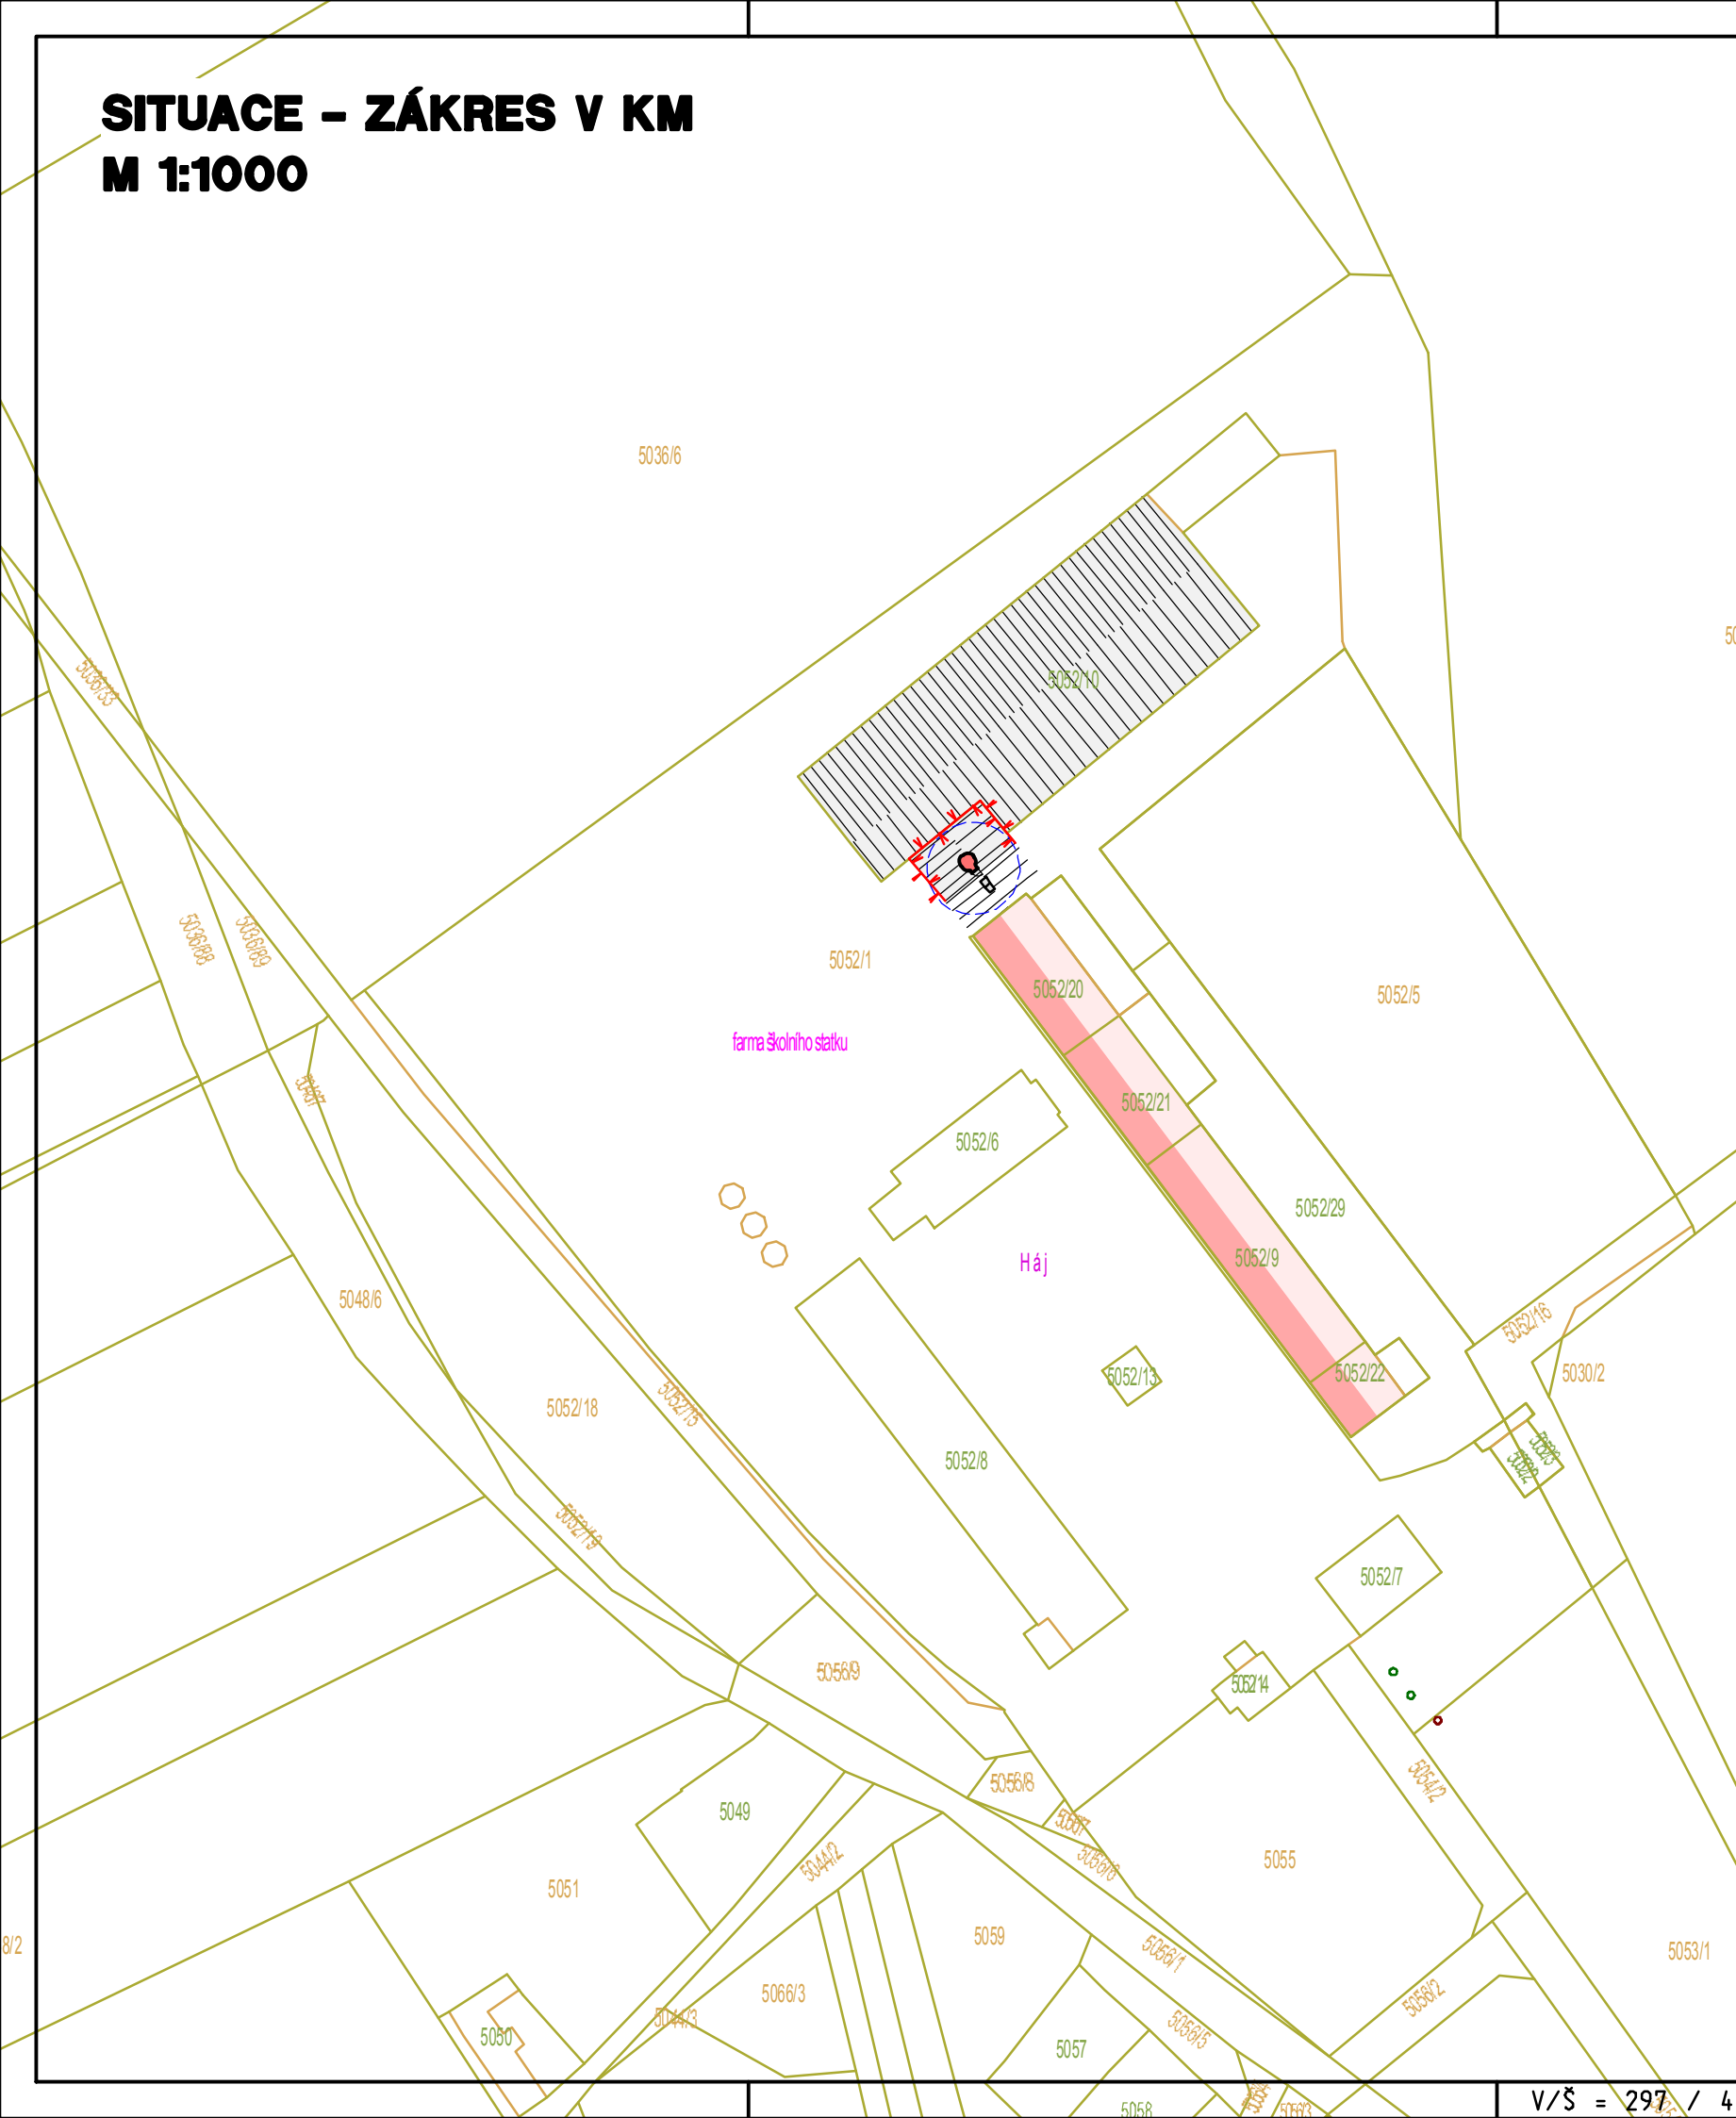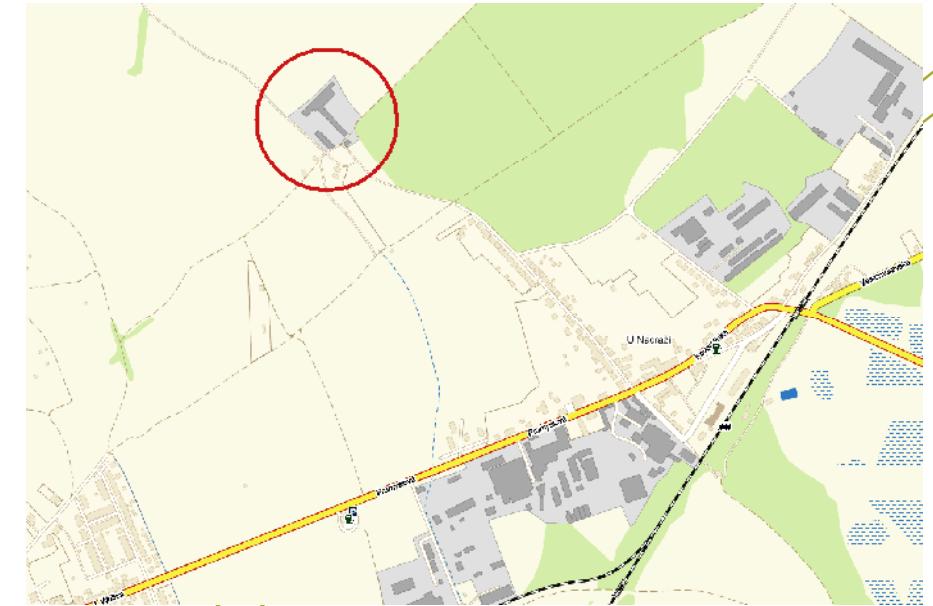

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÝM PROJEKČNÍ KANCELÁŘE UH IPON s.r.o. A NESMÍ BÝT PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNA, ROZMNOŽOVÁNA A ZPŘÍSTUPNĚNA JINÝM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM SUBJEKTŮM.				
ZMĚNA		proved	DNE	PODPIS
KONTROLOVAL	ING. FRANTIŠEK HLUŠEK			
VYPRACOVAL	ING. MAREK FIALA			
VYPRACOVAL	MICHAL JANEČKA, DIS			
INVESTOR:	CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. Podháji 421, Bzenec, 696 81			UH IPON, s.r.o., projekční kancelář sídl: Kunovice 314, tel. 572 548 115 mobil 608 88 99 36, 723 54 14 39 email: uhipone@seznam.cz kancelář: areál nemocnice J.E. PURKYNĚ 365 Uherské Hradiště, tel. 572 557 891
STAVBA:	OSAZENÍ PALIVOVÉ STANICE AREÁL CHATEAU BZENEC PARC.Č. 5052/1, K.Ú. BZENEC			FORMAT 2A4
MSTO:				DATUM k 2011
OBSAH:	SITUACE - ZÁKRES V KM			STUPEŇ DSP
				ČZAK. 2011/854/23
				MĚŘÍTKO PARÉ
				1: 1000 C.V. 01

SITUACE K.Ú. BZENEC
M 1:200

5052/10

OCELOVÁ NEOPLÁŠTĚNÁ KONSTRUKCE
S VAZNÍKOVOU STŘEŠ. KONSTRUKCÍ
A KRYTINOU AZBESTOCEMENTOVOU

5052/15

OPLOCENÍ VÝDEJNÍHO MÍSTA
V PROSTORU VÝDEJNÍHO MÍSTA
NEBUDE NIC SKLADOVÁNO

5052/11

LEGENDA:

- ① NADZEMNÍ PALIVOVÁ STANICE NA MOTOROVOU NAFTU
- ② SORO - SORPČNÍ ROŠT - OCHRANA PŘED ÚKAPEM NAFTY
- ③ NAPOJENÍ NA VNITŘNÍ NN VEDENÍ

(KABEL VEDEN PO KONSTRUKCI ZASTŘEŠENÍ)

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ OBJEKT

5052/29

farma školního statku

5052/20

5052/21

5052/16

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKČNÍ KANCELÁŘE UH IPON s.r.o. A NESMÍ BÝT PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNA, ROZMNOŽOVÁNA A ZPŘÍSTUPNĚNA JINÝM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM SUBJEKTŮM.

ZMĚNA	provedl	DNE	PODPIS
KONTROLOVAL	ING. FRANTIŠEK HLÓŠEK		
VYPRACOVAL	ING. MAREK FIALA		
VYPRACOVAL	MICHAL JANEČKA, DIS		
INVESTOR:	CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. Podhájí 421, Bzenec, 696 81		
STAVBA:	OSAZENÍ PALIVOVÉ STANICE AREÁL CHATEAU BZENEC PARC.Č. 5052/1, K.Ú. BZENEC		
MSTO:			
OBSAH:	SITUACE		
	UH IPON, s.r.o., projekční kancelář sídl: Kunovice 314, tel. 572 548 115 mobil 608 88 99 36, 723 54 14 39 email: uhipon@seznam.cz kancelář: areál nemocnice J.E. PURKYNĚ 365 Uherské Hradiště, tel. 572 557 891	FORMAT	2A4
		DATUM	1q 2011
		STUPĚŇ	DSP
		Č.ZAK.	2011/854/23
	MĚŘÍTKO	PARÉ	
	1:200	C.V.	02

Příloha 2

(Technický popis zařízení)

Česká Republika



Obsah

Obsah	14
Přípustné typy paliva	15
Testování výrobku	15
Konstrukce výrobku a technické údaje	16
Požadavky na instalaci a pokyny	17
Provoz	18
Údržba	19
Monitor hráze	20
Ochranný ventil proti přeplnění	21
Palivové čerpadlo a průtokoměr	21

Děkujeme, že jste si zvolili Harlequin

Děkujeme, že jste si zakoupili palivovou stanici Harlequin. Zařízení je konstruováno tak, aby vyhovělo nejnáročnějším požadavkům EU. Každá palivová stanice Harlequin je navržena tak, aby ji bylo možné snadno nainstalovat a používat.

Než palivovou stanici Harlequin nainstalujete a začnete používat, seznamte se nejprve se samotným výrobkem a jeho požadavky na provoz. Dodržujte pokyny uvedené v této příručce. Prodloužíte tím jeho provozní životnost a budete jej moci maximálně efektivně využívat.

Pamatujte, že motorová nafta a benzín jsou nebezpečné škodliviny. Tento výrobek proto musíte používat pouze v souladu s platnými předpisy a požadavky na ochranu životního prostředí. V případě pochybností se obraťte na svůj místní úřad životního prostředí.

Další informace o výrobku naleznete též na našich internetových stránkách Harlequine na adrese www.oil-tanks.net

Důležité informace: Přípustné typy paliva

Tento výrobek je vhodný pouze pro motorovou naftu (D) s viskozitou v rozsahu 2 až 5,35 cSt (při teplotě 37,8 °C). Minimální bod vznícení (PM): 55 °C a bionafta s bio složkou s max. koncentrací 5 % a vyrobená v souladu s britskou normou BS EN14214.


V tomto výrobku nelze skladovat žádné jiné typy paliv či kapalin. Výrobek dále není vhodný pro skladování a čerpání paliva určeného pro letecké motory. Při nedodržení těchto požadavků může dojít k předčasnému selhání výrobku, vážnému poranění či dokonce smrti.

Důležité informace: Testování výrobku

Palivové stanice Harlequin jsou před odesláním z výrobního závodu vždy kompletně testovány.

Uvědomte si, že ačkoli je palivo po testu zcela odčerpáno, může po něm v systému zůstat zbytkový zápach.

Harlequin 5000FS-240 a Harlequin 5000FS-110 Konstrukce a technické údaje



Obr. 1: Schematický náčrt modelu Harlequin 5000FS

Rozměry a objemy*

Délka	2800 mm	Max. objem naplnění	5307 litres
Šířka	2200 mm	Jmenovitý objem	5042 litres
Výška	2270 mm		
Max. délka	3685 mm	Čistá hmotnost	420 kgs

* Veškeré rozměry a objemy jsou pouze přibližné. Jmenovitý objem je v souladu s požadavky EU roven 95 % max. objemu naplnění.

Standardní zařízení

- 72lpm Čerpadlo motorové nafty
- Palivový filtr 10 mikronů
- Hubice s automatickým uzavíráním
- Průtokoměr
- 6m × 3/4" Přívodní hadice paliva
- 1" Suction Hose
- Plnicí port 2", nízká hladina
- Zpětný ventil
- Kontrolní port 4" s krytkou
- Odvzdušnění
- Zpětný ventil
- Osvětlení
- Ochranný ventil proti přeplnění
- Elektronická měrka obsahu náplně
- Elektronický výstražný alarm hráze
- Sítko 40 mikronů

Požadavky na instalaci a pokyny

Pokyny pro manipulaci

- Před instalací výrobku je nutno provést zhodnocení všech možných rizik. Dále je při instalaci a manipulaci s tímto výrobkem zapotřebí dodržovat veškeré požadavky související s ochranou zdraví a bezpečností.
- Manipulaci s palivovými stanicemi Harlequin lze provádět pomocí jeřábu či vysokozdvížného vozíku s příslušným zdvihacím zařízením.
- Manipulujete-li s tímto výrobkem vysokozdvížným vozíkem, je nutno použít nástavce vidlic, které podepřou celý průměr tohoto výrobku. Nádrž je navíc nutné zabezpečit ke zdvihacímu sloupu, aby nedošlo k jeho náhodnému pohybu.
- Vyvarujte se nárazů do pevných objektů.
- Ačkoliv je tento výrobek vyroben z přirozeně odolného a silného materiálu, je nutno s ním zacházet s opatrností. V opačném případě by mohlo dojít k nenávratnému poškození.

Důležité informace

Tento výrobek lze zdvihat pouze v nenaplněném stavu. Za žádných okolností s ním nesmíte manipulovat, pokud obsahuje palivo.

Obecné pokyny pro instalaci

- Základna nádrže musí být podepřena po celé své ploše. Musí stát na rovném, nehořlavém materiálu s dostatečnou nosností, který udrží hmotnost stanice včetně paliva.
- Palivové čerpadlo je samonasávací, tudíž není nutné jej před zahájením provozu nastříkovat.
- Pokud se stane, což je ale nepravděpodobné, že samonasávání selže, odpojte hubici z přívodní hadice paliva a naplňte systém malým množstvím paliva. Poté hubici vraťte zpět.
- Veškeré elektroinstalační práce musí provádět pouze elektrikář s náležitou kvalifikací a oprávněním, a to v souladu s platnými zákony a požadavky na elektrickou bezpečnost.
- Veškeré elektroinstalace musí obsahovat proudové chrániče.
- Elektrická soustava může mít min. proudovou hodnotu 13 A, avšak doporučuje se 15 A. Pro připojení napájecího nádrže k elektrické síti je doporučeno použít kabel o průřezu žíly 1,5 mm².
- Vstup kabelu je nutno vyvést provrtaným otvorem v přední části skříně, a to na kterékoli straně dvířek. Viz obr. 1..
- Vstupní místo kabelu musí být opatřeno průchodkou a těsněním.
- Kabel je nutno před přípojkou uvnitř nádrže ohnout do písmene U, aby případná kapalina nestékala do přípojky.

Provoz

Obecný provoz a používání

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k předepsanému zdroji napájení.
- Zaparkujte vozidlo co možná nejbližší, abyste nemuseli příliš napínat přívodní hadici.
- V případě potřeby vynulujte počítadlo na průtokoměru.
- Vyměňte hubici z držáku a zasuňte ji do plnicího hrdla nádrže vozidla. Nedotýkejte se spouštěcí páčky, dokud nebude zapnuté čerpadlo.
- Pomocí dodaného vodotěsného spínače zapněte napájení čerpadla.
- Stiskněte spouštěcí páčku a natankujte.
- Po dosažení maximálního objemu palivové nádrže vozidla se hubice automaticky vypne.
- Pomocí dodaného vodotěsného spínače vypněte napájení čerpadla.
- Nechte zbytky paliva dokapat do palivové nádrže vozidla, poté vraťte hubici a přívodní hadici zpět na držák na výrobku.
- Pokud hubici nepoužíváte, nikdy ji nenechávejte se spouštěcí páčkou v otevřeném stavu.
- Dbejte na to, aby se na přívodní hadici netvořily žádné smyčky či uzly, neboť se tím zkracuje její životnost.
- Pokud stanici nepoužíváte, zavřete její dvířka, aby do ní nevnikala dešťová voda.

Důležité informace

Tento výrobek nesmí nikdy běžet naprázdno – tj. aniž by byla jeho nádrž naplněna předepsaným palivem. Provozování výrobku bez paliva může způsobit nenávratné poškození čerpacího palivového systému a povede k jeho předčasnému selhání.

Údržba

Pravidelná údržba výrobku napomáhá snižovat riziko jeho poruchy a předčasného opotřebení součástí.

Týdenní údržba

- Aby nedošlo k netěsnosti a následným únikům paliva, zkontrolujte, zda nejsou uvolněné sací a přívodní hadice.
- Zkontrolujte, zda jsou elektrické napájecí kabely v dobrém stavu.

Měsíční údržba

- Zkontrolujte sítko čerpadla a 10mikronový filtr, zda se na nich nevyskytují nánosy částic a nečistot z paliva.
- V případě potřeby vyčistěte sítko čerpadla a/nebo vyměňte filtr.

Roční údržba

- Nádrž je nutné nechat jednou ročně zkontrolovat osobou s potřebným oprávněním – o takovéto kontrole je pak nutné pořídit záznam.
- Nádrž musí jednou ročně zkontrolovat kvalifikovaný elektrikář s náležitým oprávněním, a to v souladu se všemi odpovídajícími požadavky na elektrickou bezpečnost. O takovéto kontrole je nutné pořídit záznam.

Důležité informace

V případě údržby nebo likvidaci zařízení nelikvidujte kontaminované částice s domovním odpadem. Postup správné likvidace obsahuje místní předpisy.

Obecná údržba

- Zpozorujete-li snížení průtoku hubic, zkontrolujte sítko na čerpadle a 10mikronový filtr. Jsou-li ucpané či znečištěné, podle potřeby je vyčistěte nebo vyměňte.
- Tento výrobek má zabudovanou ochranu proti nadměrným provozním teplotám. Extrémní provozní podmínky mohou vést ke zvýšení teploty motoru a způsobit sepnutí této tepelné ochrany, která následně zastaví čerpadlo. V takovém případě čerpadlo vypněte a vyčkejte, dokud se zařízení neochladí. Poté jej můžete znovu zapnout. Spínač tepelné ochrany se automaticky resetuje, jakmile se motor dostatečně ochladí.

Monitor hráze

Toto zařízení je vybaveno monitorem hráze řady Fozmula BM/08. Než začnete zařízení používat, seznamte se s níže uvedenými pokyny.

Monitor BM/08 musí být nainstalován na hrázi nebo na vnější bezpečnostní nádrži zásobníkového systému. Indikuje jakoukoli netěsnost nebo vstup kapaliny do hráze.



Systém se skládá ze dvou jednotek a obsahuje:-

- a) Detektor kapalin s hladinovým plovákovým spínačem a nerezovým protizávažím.
- b) Indikační alarm obsahuje baterii, vícebarevný alarm netěsnosti LED / stavový indikátor baterie a tlačítko pro otestování systému.

Systém, včetně baterie, lze otestovat stisknutím tlačítka. Tím se rozsvítí výstražná kontrolka LED. Tímto způsobem otestujete jak baterii, tak i stav netěsnosti. Zelená kontrolka LED indikuje, že baterie je v dobrém stavu a hráz těsná. Červená kontrolka LED pak znamená, že hráz obsahuje nadměrné množství kapaliny. Pokud se kontrolka LED nerozsvítí, je nutno baterii vyměnit.

Tyto dvě výše uvedené části systému a) a b) jsou po délce spojeny pružným silikonovým kabelem. Kabel nelze zkrátit, avšak lze jej jakkoli uložit do hráze, aniž by došlo k narušení provozu systému.

Technické údaje:

Baterie	Buňka PP3 pro silné zatížení, 9V
Délka kabelu	2 metry
Indikační jednotka	IP 66
Plovákový spínač	IP 67
Životnost baterie (pasivní)	Přibližně 2 roky
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Třibarevná dioda LED	10 ma Hyper-Bright Ø 5 mm

Ochranný ventil proti přeplnění

Provoz

- Připojte plnicí hadici nádrže k ventilu.
- Začněte plnit.
- Po dosažení maximální kapacity naplnění nádrže uzavřete ventil plnicí hadicí, aby nedošlo k přeplnění. Je-li nádrž naplněna až po bod, kdy dojde k uzavření ventilu, odpojte hubici od ventilu a/nebo vypněte čerpadlo. Dojde-li k selhání tlaku v přívodní hadici, ventil odčerpá palivo z vedení.
- Odpojte plnicí hadici.



Technické údaje

Min. Průtok	50 L/min
Max. Průtok	580 L/min
Min. Tlak	0.15 PSI / 10mBAR
Max. Tlak	100PSI / 7 BAR

alivové čerpadlo a průtokoměr

Nádrž je vybavena buď palivovým čerpadlem a průtokoměrem Piusi nebo FMT, podle země, ve které byla stanice zakoupena. Pokyny k těmto komponentům naleznete v instruktážní příručce výrobce, která je dodávána spolu s nádrží.

Důležité informace: Společnost Clarehill Plastics Limited nenese žádnou odpovědnost za instalace, které nebyly provedeny v souladu s uvedenými pokyny a zákonnými požadavky.

Veškeré informace obsažené v této příručce jsou v době její publikace správné. V souladu se závazkem společnosti Clarehill Plastics Limited na neustálé zlepšování si vyhrazujeme právo na změnu specifikací tohoto zařízení bez předchozího upozornění. Pojmy 'Clarehill', 'Harlequin' a zařízení Split Diamond jsou registrované ochranné známky společnosti Clarehill Plastics Limited a nesmí být bez jejího souhlasu žádným způsobem kopírovány. Vytisknuto ve Velké Británii. Publikaci vydal: Clarehill Plastics Limited v roce 2008. Všechna práva vyhrazena. E&OE.

Vydal: Clarehill Plastics Limited Clarehill Road Moira Co. Armagh Northern Ireland BT67 0PB

Příloha 3

(Odborný posudek)

Počet listů : 9

Počet výtisků : 3

Zakázka č. : 271

Odborný posudek č. 84/11

Zákazník : UH IPON, s.r.o. projekční kancelář
areál nemocnice
J.E. Purkyně 365, 686 01 Uh. Hradiště

Název záměru: Osazení palivové stanice areál Chateau Bzenec
Místo záměru: p. č.: 5052/1
k. ú. Bzenec
Jihomoravský kraj

Zpracoval : Ing. Dana Šilháková
Ing. Jaroslav Šilhák

Osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků č.j. 2644/820/07 ze dne 26.7.2007.

Datum vystavení studie : 9. 5. 2011
Rozdělovník : 2x zákazník
1x EKOME, spol. s r.o.



Ing. Jaroslav Šilhák

J. Šilhák
Jméno a podpis pracovníka
odpovědného za znění zprávy

OBSAH

1. URČENÍ POSUDKU	3
2. OBECNÉ ÚDAJE.....	3
2.1. Podklady.....	3
2.2. Identifikační údaje.....	3
2.3. Umístění stavby	3
3. CHARAKTERISTIKA	5
3.1. Výrobní program.....	5
3.2. Jmenovitá výrobní kapacita	5
4. POPIS ZAŘÍZENÍ	5
4.1. Popis používané technologie a zařízení.....	5
4.1.1. Příjem a skladování pohonných hmot	5
4.1.2. Výdej pohonných hmot	6
4.2. Popis zařízení ke snižování emisí.....	7
5. EMISNÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJE	7
6. PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS.....	7
6.1. Porovnání s požadavky příslušného právního předpisu	7
6.2. Návrh zařízení zdroje.....	7
7. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE.....	8
7.1. Ošetření havarijních stavů	8
8. ZHODNOCENÍ Z HLEDISKA OHRANY OVZDUŠÍ	8
8.1. Porovnání s obdobnými technologiemi a nejlepší dostupná technologie (BAT)	8
8.2. Emisní rezerva.....	8
8.3. Eventuelní rizika	8
9. ZÁVĚR	9

1. URČENÍ POSUDKU

Účelem posudku je posouzení projektu „**Osazení palivové stanice areál Chateau Bzenec**“ pro správní řízení podle § 17 odst. 1 písm. b a c zákona č.86/2002 Sb. v platném znění.

2. OBECNÉ ÚDAJE

2.1. Podklady

Pro zpracování posudku byly k dispozici následující materiály:

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva


2.2. Identifikační údaje

Zákazník :	UH IPON, s.r.o. projekční kancelář areál nemocnice J.E. Purkyně 365, 686 01 Uh. Hradiště
Název záměru:	Osazení palivové stanice areál Chateau Bzenec
Místo záměru:	p. č.: 5052/1 k. ú. Bzenec Jihomoravský kraj
Investor:	CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. Podháji 421 696 81 Bzenec IČO: 60706678


2.3. Umístění stavby

Čerpací stanice je situována na pozemku parc. č. 5052/1 v katastrálním území Bzenec. Palivová stanice je osazena na stávající betonové ploše pod stávajícím zastřešením. Proti zamezení skladování jakýchkoliv materiálů a parkování zemědělských strojů v blízkosti palivové stanice bude prostor oplocen. Vlastníkem pozemku je investor.


Obrázek č. 1 - umístění

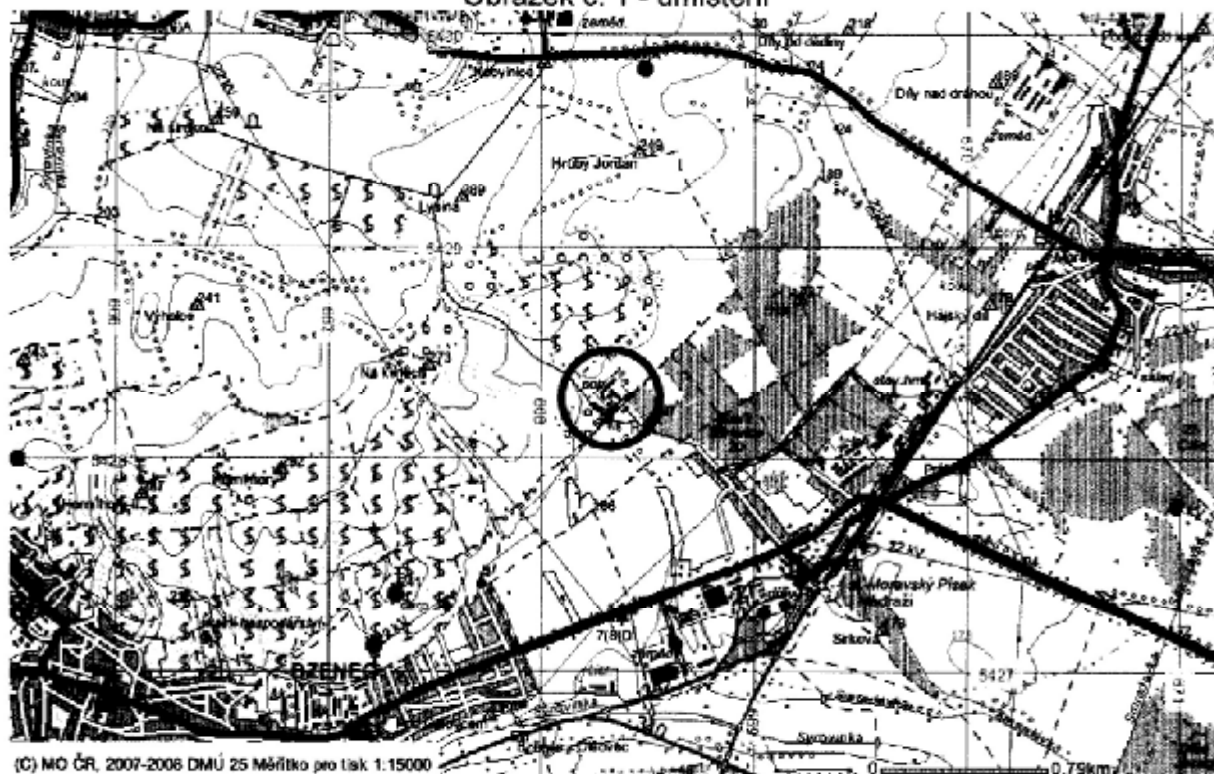

Obrázek č. 2 - umístění detail

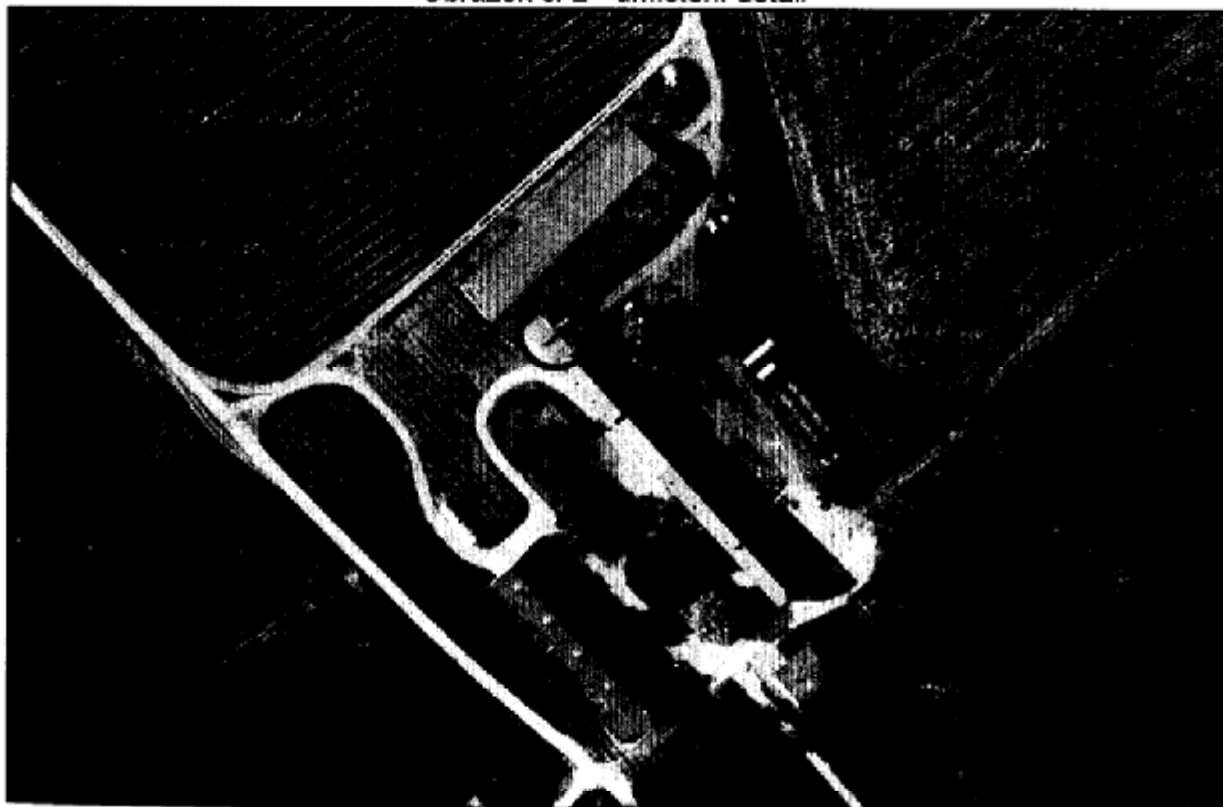

Obrázek č. 3 - situace

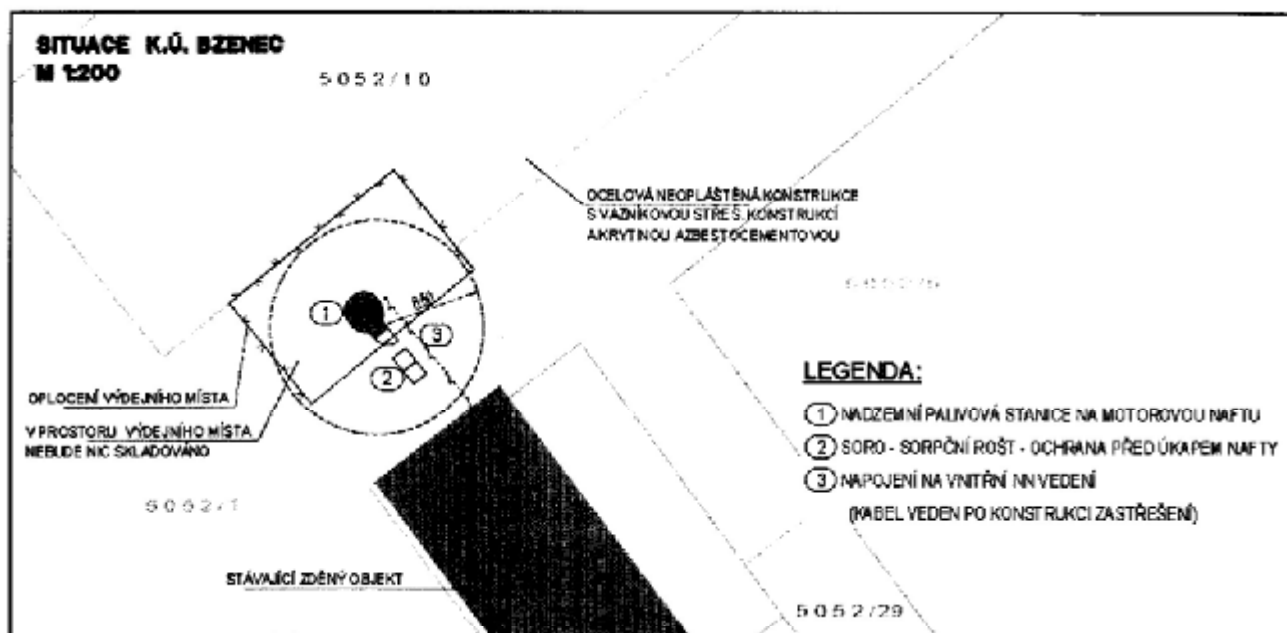

3. CHARAKTERISTIKA

3.1. Výrobní program

Záměrem investora (oznamovatele) je vybudovat čerpací stanici pohonných hmot (nafty) pro neveřejné účely.

3.2. Jmenovitá výrobní kapacita

Předpokládané výtoče za rok:

NM 20 m³/rok

4. POPIS ZAŘÍZENÍ

4.1. Popis používané technologie a zařízení

Neveřejná ČS PHM sestává z jedné nadzemní dvouplášťové skladovací nádrže a příslušenství. Nádrž je umístěna v areálu firmy Chateau Bzenec, spol. s r.o.. Je využívána jen pro vlastní potřeby firmy.

4.1.1. Příjem a skladování pohonných hmot

Čerpací stanice bude zásobována autocisternami.

Bude instalována jedna nadzemní nádrž o objemu 5000 litrů. Stanice je osazena výdejním stojanem s elektrickým čerpadlem a průtokoměrem. Stanice je opatřena uzamykatelným krytem výdejního stojanu.

Bude instalována nádrž Harlequin o objemu 5000 litrů.

Zařízení je konstruováno tak, aby vyhovělo nejnáročnějším požadavkům EU. Každá palivová stanice Harlequin je navržena tak, aby ji bylo možné snadno instalovat a používat.

Tato nádrž je vhodná pouze pro motorovou naftu a bionaftu s bio složkou s max. koncentrací 5 %. V tomto výrobku nelze skladovat žádné jiné typy paliv či kapalin.

Nádrž je vybavena ventilem proti přeplnění nádrže.

Po dosažení maximální kapacity naplnění nádrže uzavře ventil plnicí hadici, aby nedošlo k přeplnění.

4.1.2. Výdej pohonných hmot

Stanice bude osazena na stávajícím betonovém podkladu. Na místě čerpání do nádrže budou osazeny sorpční rošty 1/1 m zachytávající případný úkap nafty.

Sorpční rošt SoRo se skládá ze sorpční textilie a ocelové ochranné a montážní konstrukce. Základem je sorpční hydrofobní netkaná textilie, testovaná dle ČSN EN ISO 9073-6:2003 v Textilním zkušebním ústavu v Brně. Hydrofobní úprava textilií odpuzuje vodu a do textilie jsou tedy zachytávány pouze úkapy ropných nebo jiných nebezpečných látek. Vlastní ochrana sorpčních textilních vložek před mechanickým poškozením je řešena roštem z tahokovu, po kterém mohou přejíždět i nákladní vozidla. Celý komplet tvoří celek, který se instaluje přímo na zpevněnou plochu, např. u výdejního stojanu pohonných hmot. Indikace vyčerpání sorpční kapacity vložek je zajištěna změnou barvy vrchní strany textilie.


Odpady ze sorpčních roštů budou likvidovány smluvně organizací, která má k této činnosti oprávnění.

Výdejní stojan: součást nádrže – dodáváno jako celek

Předpokládané výtoče za rok:

NM 20 m³/rok

Obrázek č. 4 - Harlequin 5000FS-240 a Harlequin 5000FS-110

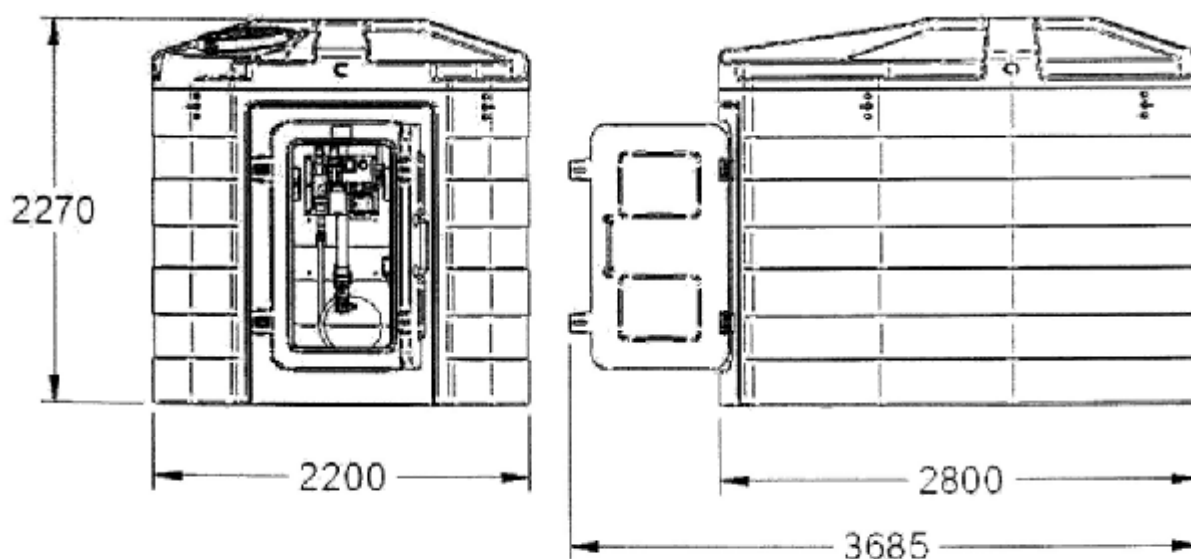

4.2. Popis zařízení ke snižování emisí

Není instalováno.

5. EMISNÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Emisní hodnoty motorové nafty při cca 20°C dosahují 20 g/m³ při hmotnostním toku nepřesahujícím 1 kg/h.

Emise při stáčení NM 0,7200 kg/h

Emise při výdeji NM 0,0240 kg/h

6. PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS**6.1. Porovnání s požadavky příslušného právního předpisu**

Je zajištěna dostatečná rezerva oproti emisním limitům.

Emisní limit		3 kg/h
Předpokládané emise při	- stáčení NM	0,7200 kg/h
	- výdeji NM	0,0240 kg/h

6.2. Návrh zařazení zdroje

Čerpací stanice pro motorovou naftu je zařazena jako **střední zdroj znečišťování ovzduší** dle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 615/2006 Sb. je kategorie stanovena podle **bodů 4.8**. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzínem.

Emisní limity nejsou stanoveny.

Limity a podmínky provozu ČS:

Pro ČS na naftu platí - vyhláška č. 205/2009 Sb. a nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

Orgán kraje může stanovit obecné emisní limity tj. „Při hmotnostním toku emisí znečišťujících látek vyšším než 3 kg/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 150 mg/m³ těchto znečišťujících látek v odpadním plynu“. Vyjadřuje se jako celkový organický uhlík.

Střední zdroje znečišťování ovzduší jsou povinny vést provozní evidenci dle vyhlášky č. 205/2009 Sb.

7. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

7.1. Ošetření havarijních stavů

Havárie je mimořádně závažné, obvykle náhlé a krátkodobé zhoršení povrchových resp. podzemních vod. Způsob oznámení, ohlášení a postup likvidace havárie řeší plán opatření pro případ ropné havárie, se kterým musí být obsluha čerpací stanice prokazatelně seznámena.

Základní postup při vzniku havárie:

- osoba, která zjistila havarijní únik, neprodleně tento stav ohlásí nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.
- podle možností se provede první zásah:
- zajištění bezpečnosti osob a požární bezpečnosti místa havárie (ruční hasicí prostředky, v případě požáru přivolání Hasičského záchranného sboru)
- co nejrychleji odstranit příčinu havárie (uzavření armatur, provizorní utěsnění trhlin apod.)
- co nejjednodušším způsobem zamezit vnikání závadných látek do povrchových a podzemních vod, popř. do volné půdy (např. ohrázkováním pomocí vhodného materiálu)

Dále se pak řídit pokyny velitele zásahu. Další postup likvidace havárie se provádí podle plánu opatření pro případ havárie.

8. ZHODNOCENÍ Z HLEDISKA OHRANY OVZDUŠÍ

8.1. Porovnání s obdobnými technologiemi a nejlepší dostupná technologie (BAT)

Výstavba ČS představuje nejlepší dostupnou technologii.

8.2. Emisní rezerva

Emisní limity budou splněny s dostatečnou rezervou.

8.3. Eventuelní rizika

Eventuelními riziky jsou porucha a netěsnost vnitřního pláště:

- Poruchou se rozumí taková závada na technologické části, kdy úkapem (únikem) pohonných hmot nedojde k vniknutí do povrchových nebo podzemních vod, popř. do okolní půdy. Při zjištění poruchy (např. netěsnost armatur, spojů, úkapy apod.) ji odstraní obsluha nebo osoba, která poruchu zjistila. Odstranění se provede opravením technické závady, resp. vyčištěním plochy od úkapů.

K vyčištění se použije vhodný sorbent, např. Vapex. Sorbent se použije tak, že se znečištěné místo posype, lopatou nebo koštětem se rozmetá tak dlouho, až se rozlitá ropná látka nasorbuje. V případě potřeby se postup opakuje. Nasycený sorbent se uloží do PE pytlů a ocelových sudů, resp. do jiných vhodných nádob a se předá ke zneškodnění oprávněné osobě.

Při vniknutí ropné látky do nasávkavého terénu, znečištěná vrstva se odtěží, uloží do vhodných nádob a následně se likviduje obdobně jako sorbent (Vapex).

Voda znečištěná olejem musí být přečištěna na speciálním zařízení (např. AKTIBENT - výrobce Strojplast Tachov a.s.).

Čistící bavlna, hadry a ostatní odpady znečištěné pohonnými látkami a mazivy se zneškodňují předáním oprávněné osobě.

- Při netěsnosti vnitřního pláště okamžitě odčerpat motorovou naftu z vnitřního prostoru. Nádrž odkalit, vyčistit, odpojit elektrickou instalaci, tlakovým vzduchem o tlaku do 0,03 MPa vhněným do prostoru zjistit místo netěsnosti. Místo označit mastkem, odmastit označené místo netěsnosti a provést opravu netěsnosti.

9. ZÁVĚR

Posuzovaná čerpací stanice splňuje požadavky dle platné legislativy.

Vzhledem k tomu, že ke stáčení motorové nafty do nadzemní nádrže bude docházet cca 0,56 hod/rok a že nafta je cca 700 x méně těkavá než benzin nedoporučujeme vypracovávat rozptylovou studii.

ČERPACÍ STANICE VYHOVUJE

Doporučujeme čerpací stanici ke schválení z hlediska nejlepší dostupné techniky a z hlediska ekonomicky a technicky přijatelných podmínek.

Příloha 4

(Doklady)



MĚSTSKÝ ÚŘAD BZENEC

STAVEBNÍ ÚŘAD



nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec, Česká republika, IČ 00284807, DIČ: CZ00284807

Váš dopis č.:	-
Ze dne:	30.6.2011
Sp.zn.	STAV/11/1124
Naše č. j.:	11/04412/STAV/STEJ
Vyřizuje:	Jana Štefanovová
Tel. / Mob.:	
e-mail:	
Ve Bzenci:	11.07.2011

Chateau Bzenec, spol. s r.o.

Podhájí 421

696 81 Bzenec

S d ě l e n í

Městský úřad Bzenec, stavební úřad sděluje, že stavba „Nadzemní palivová stanice“ na pozemku parc. č. 5052/1 v k.ú. Bzenec je podle schváleného územního plánu města Bzenec v lokalitě – zemědělská výroba, lesnictví. V této lokalitě je možné umístit čerpací stanice PHM.

Jana Štefanovová
referentka stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
696 81 BZENEC

6

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

UH IPON, s.r.o.
Pod Valy 314
686 04 KUNOVICE

<i>Váš dopis zn./ze dne</i>	<i>Čj.</i>	<i>SpZn.</i>	<i>Vyřizuje/linka</i>	<i>Brno</i>
	JMK 36 741/2011	S-JMK 36 741/2011	Vodičková/1584	13.4.2011

„Osazení palivové stanice, areál CHATEAU Bzenec, parc.č. 5052/1 k.ú. Bzenec“ k.ú. Bzenec, okres Hodonín – vyjádření pro územní a stavební řízení

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 16. 3. 2011 Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci „Osazení palivové stanice, areál CHATEAU Bzenec, parc.č. 5052/1 k.ú. Bzenec“ k.ú. Bzenec, okres Hodonín, zpracovatel dokumentace: UH IPON, s.r.o. Pod Valy 314, Kunovice, 3/2011.

Stručná charakteristika záměru: Jedná se o osazení nadzemní palivové stanice na naftu v areálu CHATEAU BZENEC. Stanice bude osazena na stávajícím betonovém podkladu na pozemku par.č. 5052/ k.ú. Bzenec. Navržená stanice má dvouplášťovou nádrž o objemu 5000 litrů. Osazena bude výdejním stojanem s elektrickým čerpadlem a průtokoměrem. Investorem záměru je CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. Podhájí 421, Bzenec.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslušnosti s tímto závěrem:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k vydání vyjádření podle ustanovení § 18 vodního zákona je vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Kyjov.

(Foltýnová Marta, kl. 2686)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Bez připomínek

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Bez připomínek

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává KrÚ JMK, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě

ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.

Současné orgán ochrany přírody konstatuje, že žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto záměrem dotčeny.

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Uvedený záměr podléhá vydání povolení k umístění a stavbě středního zdroje znečišťování ovzduší – čerpací stanice a zařízení na skladování motorové nafty. Provozovatel musí získat povolení krajského úřadu, orgánu ochrany ovzduší dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. k umístění stavby, a dále také povolení ke stavbě a uvedení čerpací stanice do provozu dle § 17 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb. Obě žádosti mohou být podány současně. Stavební povolení u těchto zdrojů nelze bez výše uvedeného povolení krajského úřadu vydat.

Provozovatel předloží na KrÚ JmK, odbor životního prostředí, žádost o vydání závazného stanoviska k umístění stavby dle § 17 odst. 1 písm. b) a ke stavbě a uvedení čerpací stanice do provozu dle § 17 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb. K žádosti je třeba přiložit dokumentaci stavby, vyjádření obce k umístění zdroje a odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou dle § 15 zákona č. 86/2002 Sb. Seznam autorizovaných osob je umístěn na webových stránkách Ministerstva životního prostředí – www.mzp.cz, formulář žádosti dle zákona č. 86/2002 Sb. je možno stáhnout na webových stránkách krajského úřadu.
(Ing. Pantůček, kl. 2608)

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

K vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady je na základě § 79 odst. 4 zákona o odpadech, kompetentní obecní úřad obce s rozšířenou působností (v tomto případě se jedná o Městský úřad Kyjov).

Upozorňujeme, že v případě produkce odpadů při realizaci akce (stavby) je nutno s nimi nakládat v souladu s principy stanovenými zákonem o odpadech, zejména v souladu s vyhláškou Jihomoravského kraje č. 309/2004 Sb., kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. V případě nakládání s nebezpečnými odpady je nutno získat souhlas dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech.
(Ing. Jarešová, kl. 2624)

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“ (příloha č. 1 zákona, kategorie II, bod 10.4).

Z výše uvedeného vyplývá, že záměr bude předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznamovatel bude postupovat podle § 6 zákona a předloží Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, OŽP oznámení zpracované podle přílohy č. 3 zákona (včetně

vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace), a to v počtu dohodnutém před jeho předáním. Bez provedení zjišťovacího řízení nelze vydat územní rozhodnutí nebo stavební povolení.

(Mgr. Richterová, kl. 2684)

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Bez připomínek

Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Vzhledem k údajům, které jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci v „Souhrnné technické zprávě“, v kap. 1. „Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení“, v podkapitole c) „Technické řešení“ na str. 1 a dále s odvoláním na skutečnost, že motorová nafta pod položkou 32. písm. c) tabulky I. jmenovitě vybraných nebezpečných látek podle zákona, je v této souvislosti nutné odkázat provozovatele čerpací stanice PHM, který vlastní nebo užívá (provozuje) předmětný objekt na splnění povinností, které jsou uvedeny v ustanoveních §§ 3 a 4 zákona, tj. vypracovat protokol o nezařazení objektu. Pokud množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je menší nebo rovno 2 % množství nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1, tabulce II, sloupci 1, je povinen tuto skutečnost protokolárně zaznamenat a protokol včetně seznamu uložit pro účely předložení kontrolním orgánům. Pokud množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je větší než 2 % množství nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1, tabulce II, sloupci 1, je povinen tuto skutečnost protokolárně zaznamenat a protokol včetně seznamu uložit pro účely předložení kontrolním orgánům a stejnopis protokolu včetně seznamu zaslat krajskému úřadu. V této souvislosti upozorňuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí na povinnost do množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení, započíst i množství nacházející se byť jen krátkodobě (např. i největší kapacitu dopravního prostředku pro potřeby zásobování nebo expedice) uvnitř objektu.

(Ing. Pavel Ondříček kl. 2634)

Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům:

Bez připomínek


Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí. Není závazným stanoviskem, a proto v něm nelze vyjádřit souhlas dle § 95 odst. 1 písm. d) s vedením zjednodušeného územního řízení a se zkráceným stavebním řízením dle § 117 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor životního prostředí

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

-1-


Ing. Bc. Anna Hubáčková

vedoucí odboru životního prostředí

vz. Ing. Jiří Hájek

IČO:
70888337

DIČ:
CZ70888337

Telefon:
541 65 1111

Fax:
541651579

E-mail:

vodicikova.hana@kr-jihomoravsky.cz
www.kr-jihomoravsky.cz
na životní prostředí