


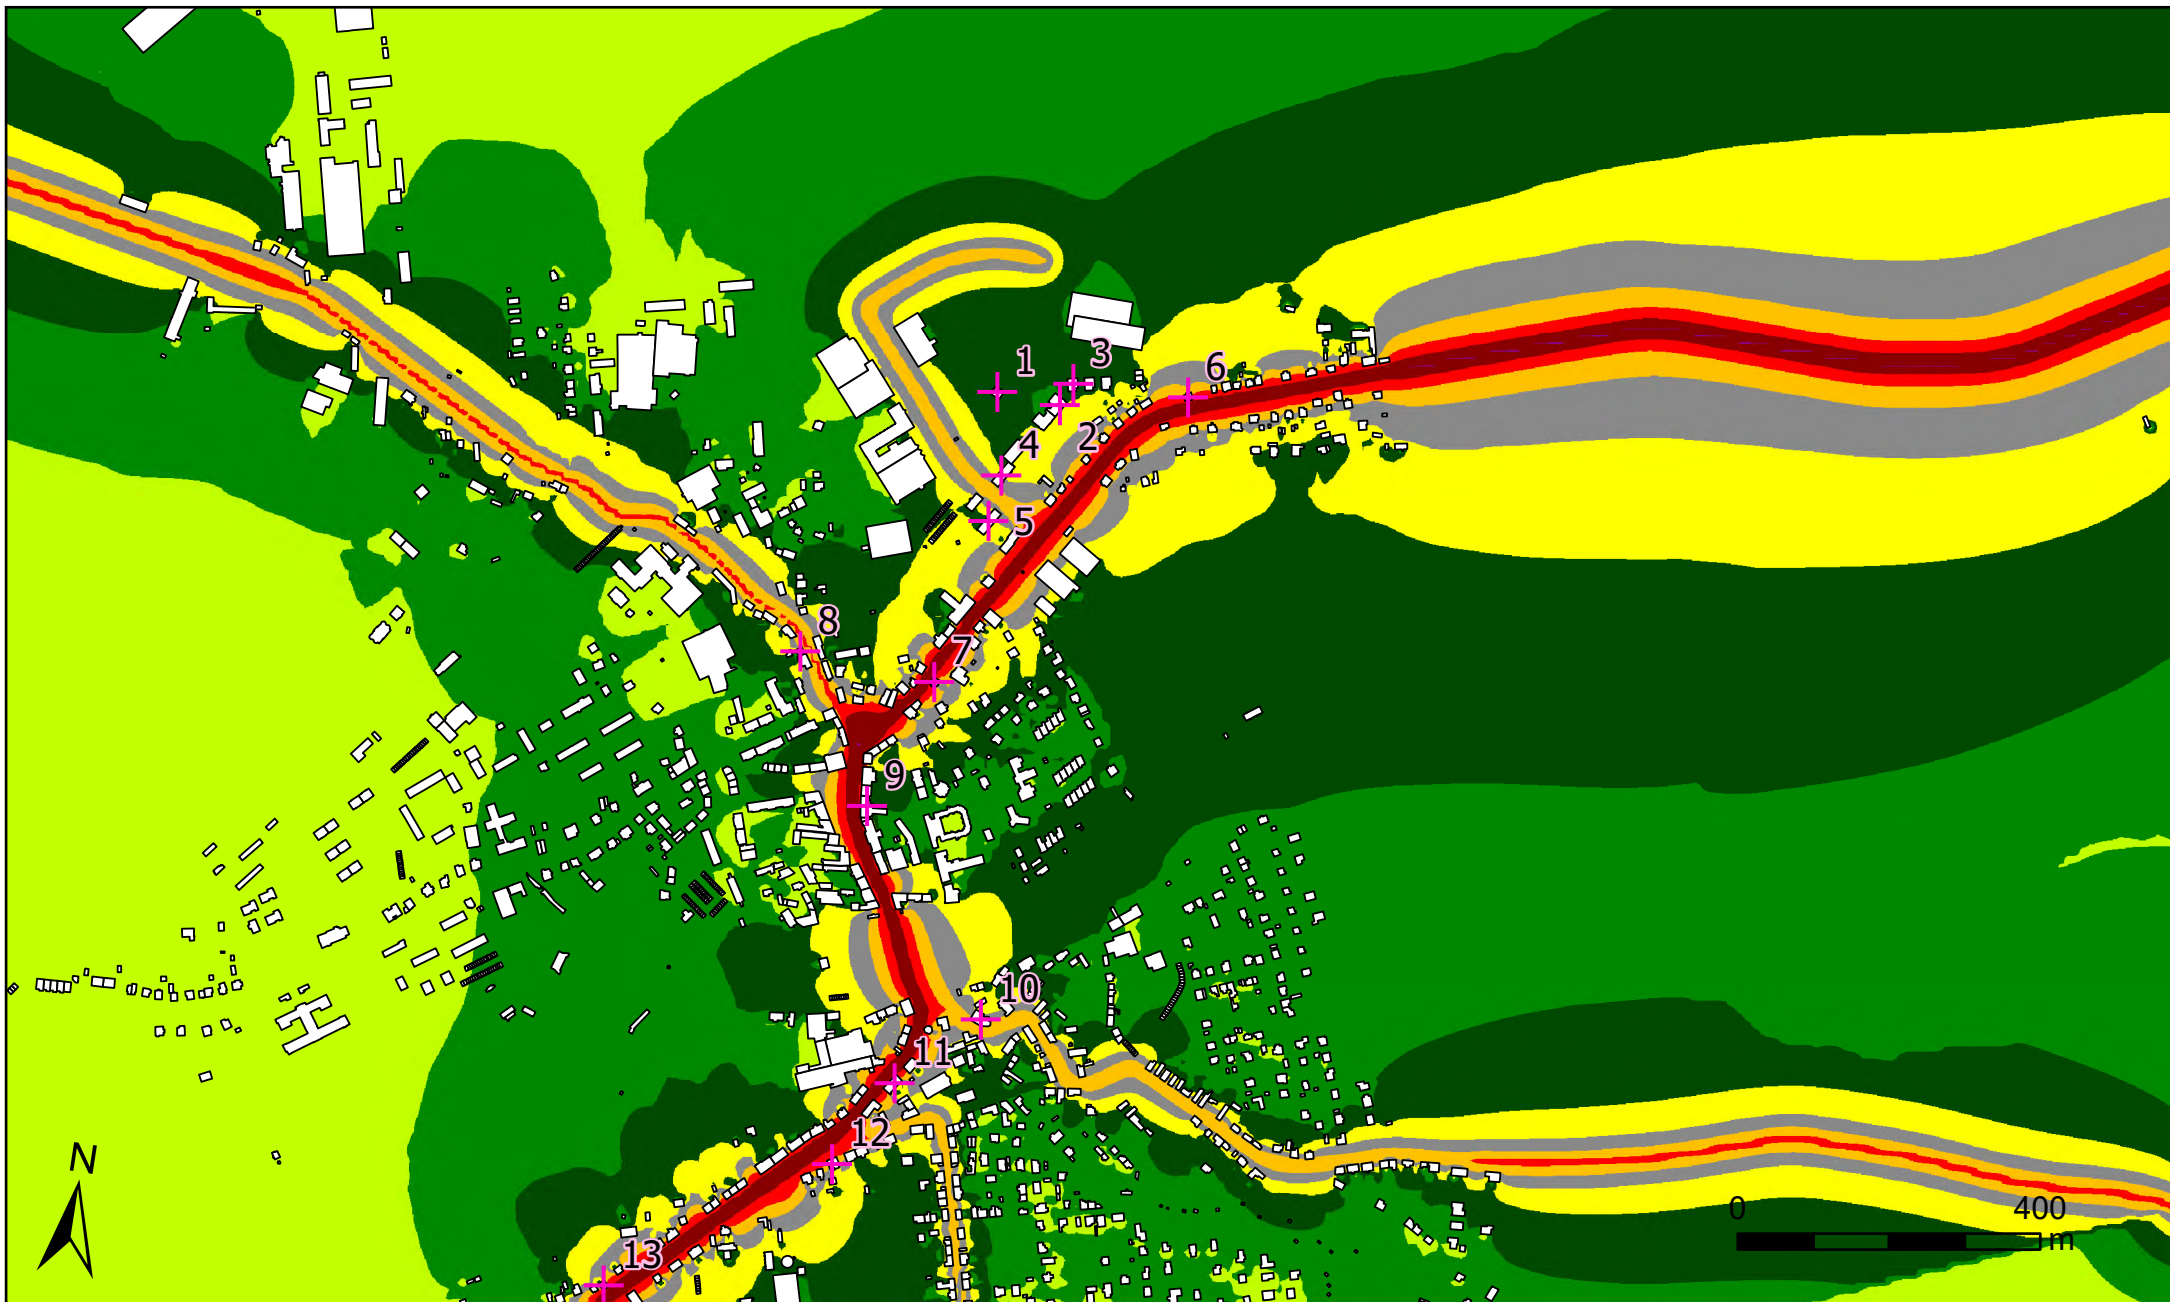

Legenda

- + Referenční body
- Budovy

	> 35.0 dB		> 65.0 dB
	> 40.0 dB		> 70.0 dB
	> 45.0 dB		> 75.0 dB
	> 50.0 dB		> 80.0 dB
	> 55.0 dB		> 85.0 dB
	> 60.0 dB		

Popis

Hluková studie - EMEA DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve stávajícím stavu - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o.
Měřítko: 1:10 000
Září 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



Legenda

- + Referenční body
- Budovy

	> 35.0 dB		> 65.0 dB
	> 40.0 dB		> 70.0 dB
	> 45.0 dB		> 75.0 dB
	> 50.0 dB		> 80.0 dB
	> 55.0 dB		> 85.0 dB
	> 60.0 dB		

Popis

Hluková studie - EMEA DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve stávajícím stavu - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o.
Měřítko: 1:10 000
Září 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



Legenda

- + Referenční body
 Budovy

> 35.0 dB	> 65.0 dB
> 40.0 dB	> 70.0 dB
> 45.0 dB	> 75.0 dB
> 50.0 dB	> 80.0 dB
> 55.0 dB	> 85.0 dB
> 60.0 dB	

Popis

Hluková studie - EMEA DISTRIBUTUČNÍ CENTRUM

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu bez zohlednění provozu záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o.
 Měřítko: 1:10 000
 Září 2026
 Mapový podklad © ČÚŽK



Legenda

- + Referenční body
- Budovy

	> 35.0 dB		> 65.0 dB
	> 40.0 dB		> 70.0 dB
	> 45.0 dB		> 75.0 dB
	> 50.0 dB		> 80.0 dB
	> 55.0 dB		> 85.0 dB
	> 60.0 dB		

Popis

Hluková studie - EMEA DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu bez zohlednění provozu záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o.
Měřítko: 1:10 000
Září 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



Legenda

- + Referenční body
- Budovy
- Plocha záměru
- Navržené objekty

	> 35.0 dB		> 65.0 dB
	> 40.0 dB		> 70.0 dB
	> 45.0 dB		> 75.0 dB
	> 50.0 dB		> 80.0 dB
	> 55.0 dB		> 85.0 dB
	> 60.0 dB		

Popis

Hluková studie - EMEA DISTRIBUTUČNÍ CENTRUM

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění provozu záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o.
Měřítko: 1:10 000
Září 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



Legenda

- + Referenční body
- Budovy
- Plocha záměru
- Navržené objekty

	> 35.0 dB		> 65.0 dB
	> 40.0 dB		> 70.0 dB
	> 45.0 dB		> 75.0 dB
	> 50.0 dB		> 80.0 dB
	> 55.0 dB		> 85.0 dB
	> 60.0 dB		

Popis

Hluková studie - EMEA DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění provozu záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o.
Měřítko: 1:10 000
Září 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



- Legenda**
- + Referenční body
 - Budovy
 - Plocha záměru
 - Navržené objekty

 > 35.0 dB	 > 65.0 dB
 > 40.0 dB	 > 70.0 dB
 > 45.0 dB	 > 75.0 dB
 > 50.0 dB	 > 80.0 dB
 > 55.0 dB	 > 85.0 dB
 > 60.0 dB	

Popis

Hluková studie - EMEA DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění provozu záměru - stacionární zdroje

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o.
Měřítko: 1:4 000
Září 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



- Legenda**
- + Referenční body
 - Budovy
 - Plocha záměru
 - Navržené objekty

	> 35.0 dB		> 65.0 dB
	> 40.0 dB		> 70.0 dB
	> 45.0 dB		> 75.0 dB
	> 50.0 dB		> 80.0 dB
	> 55.0 dB		> 85.0 dB
	> 60.0 dB		

Popis

Hluková studie - EMEA DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění provozu záměru - stacionární zdroje

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o.
Měřítko: 1:4 000
Září 2026
Mapový podklad © ČÚŽK



Legenda

- + Referenční body
 Budovy

> 35.0 dB	> 65.0 dB
> 40.0 dB	> 70.0 dB
> 45.0 dB	> 75.0 dB
> 50.0 dB	> 80.0 dB
> 55.0 dB	> 85.0 dB
> 60.0 dB	


Popis

Hluková studie - EMEA DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu bez zohlednění výstavby záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o.
 Měřítko: 1:10 000
 Září 2026
 Mapový podklad © ČÚŽK

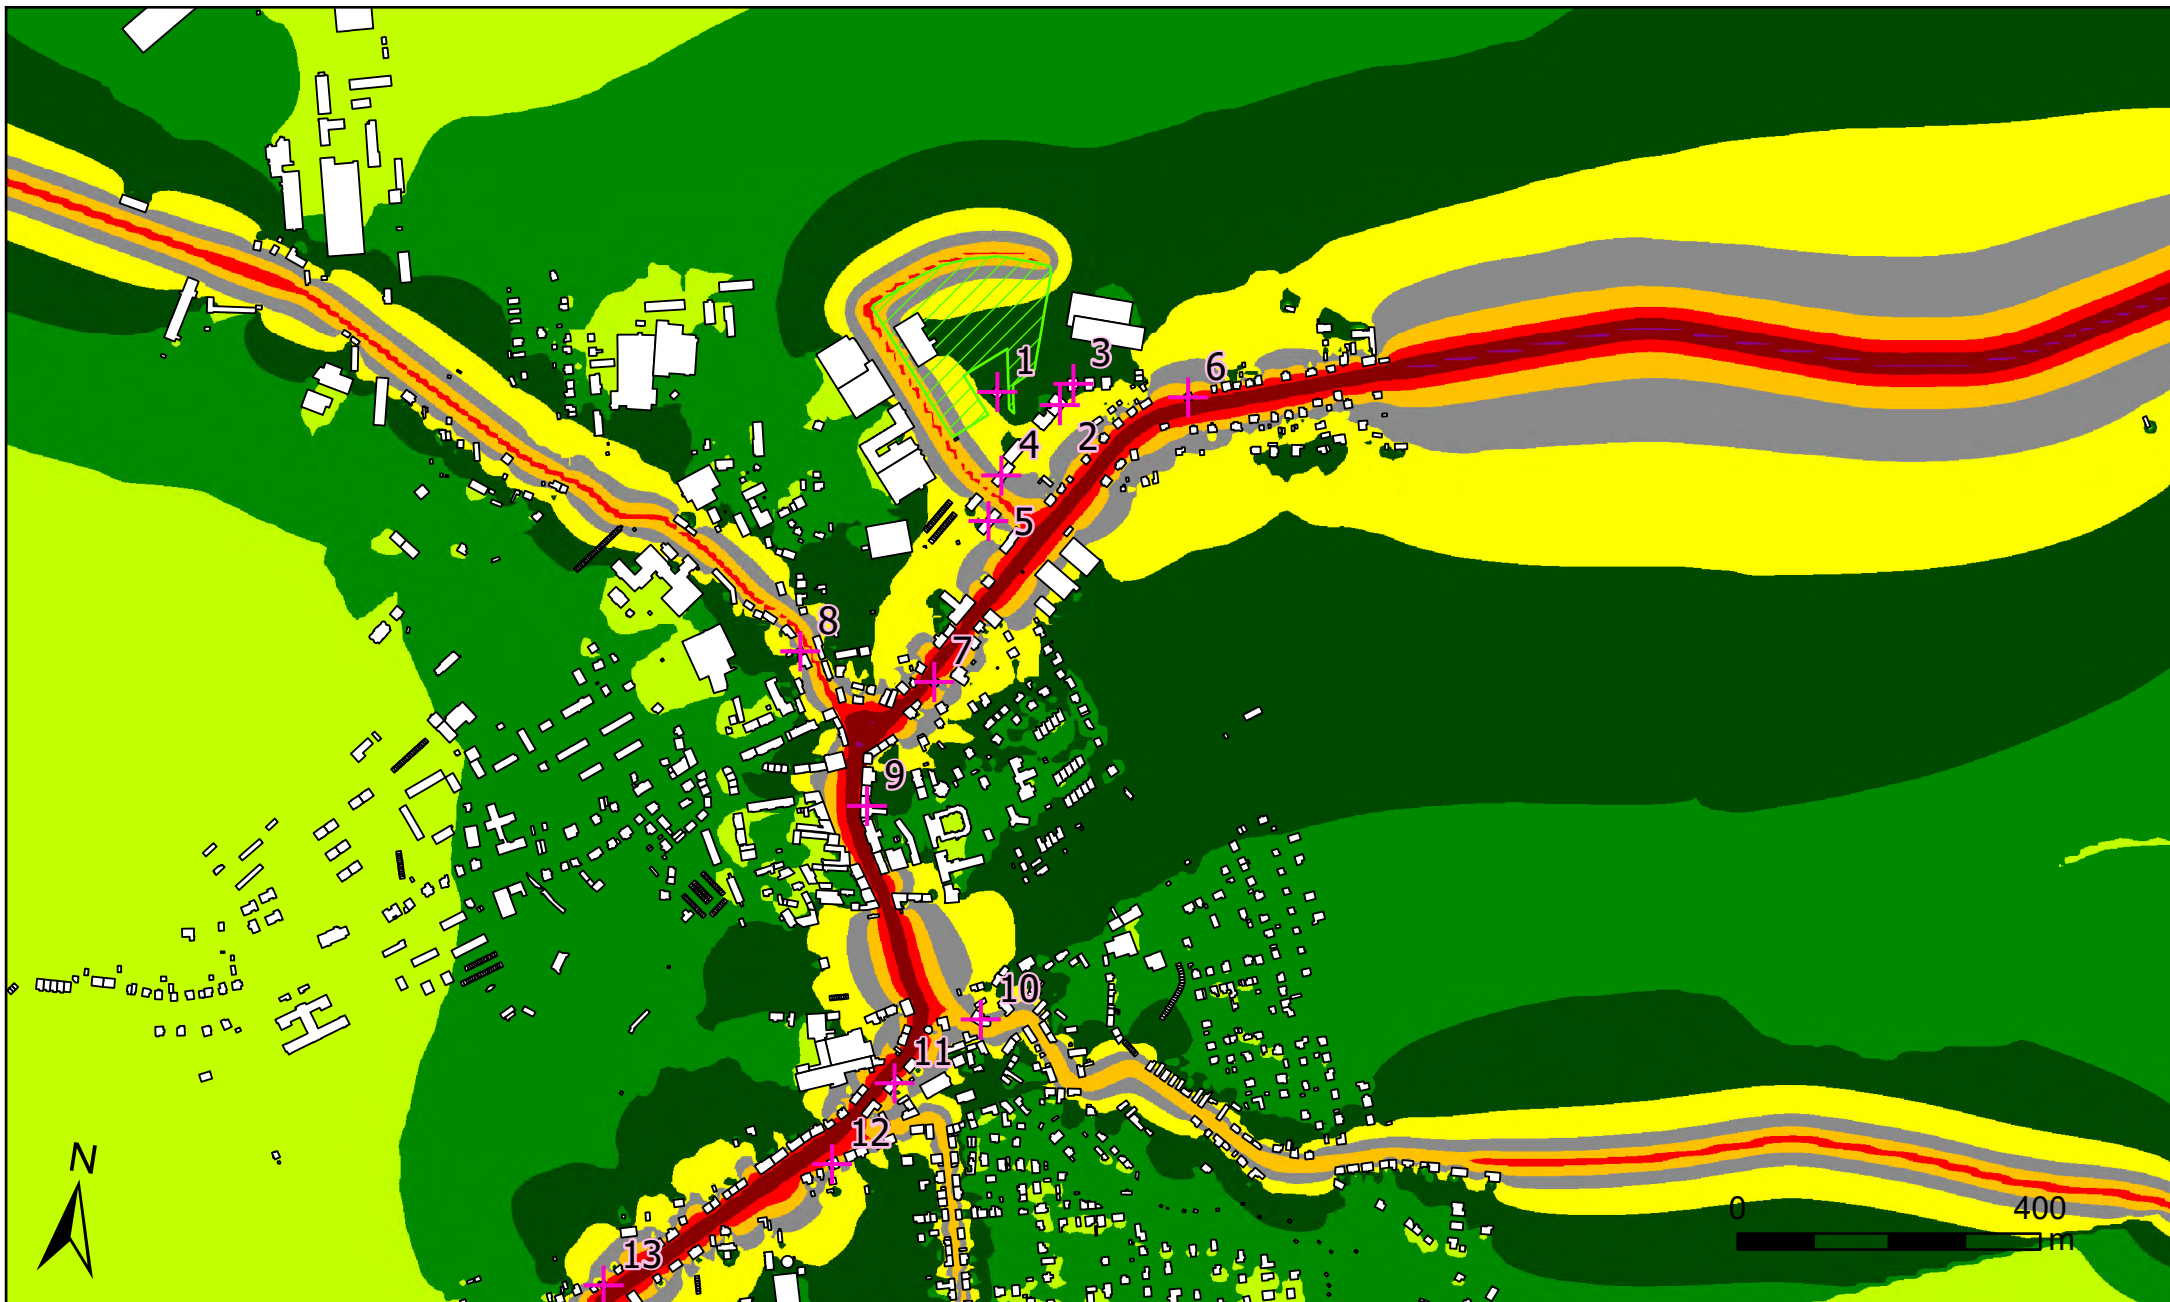

Legenda

- + Referenční body
- Budovy
- Plocha staveniště

	> 35.0 dB		> 65.0 dB
	> 40.0 dB		> 70.0 dB
	> 45.0 dB		> 75.0 dB
	> 50.0 dB		> 80.0 dB
	> 55.0 dB		> 85.0 dB
	> 60.0 dB		


Popis

Hluková studie - EMEA DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění výstavby záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o.
Měřítko: 1:10 000
Září 2026
Mapový podklad © ČÚZK

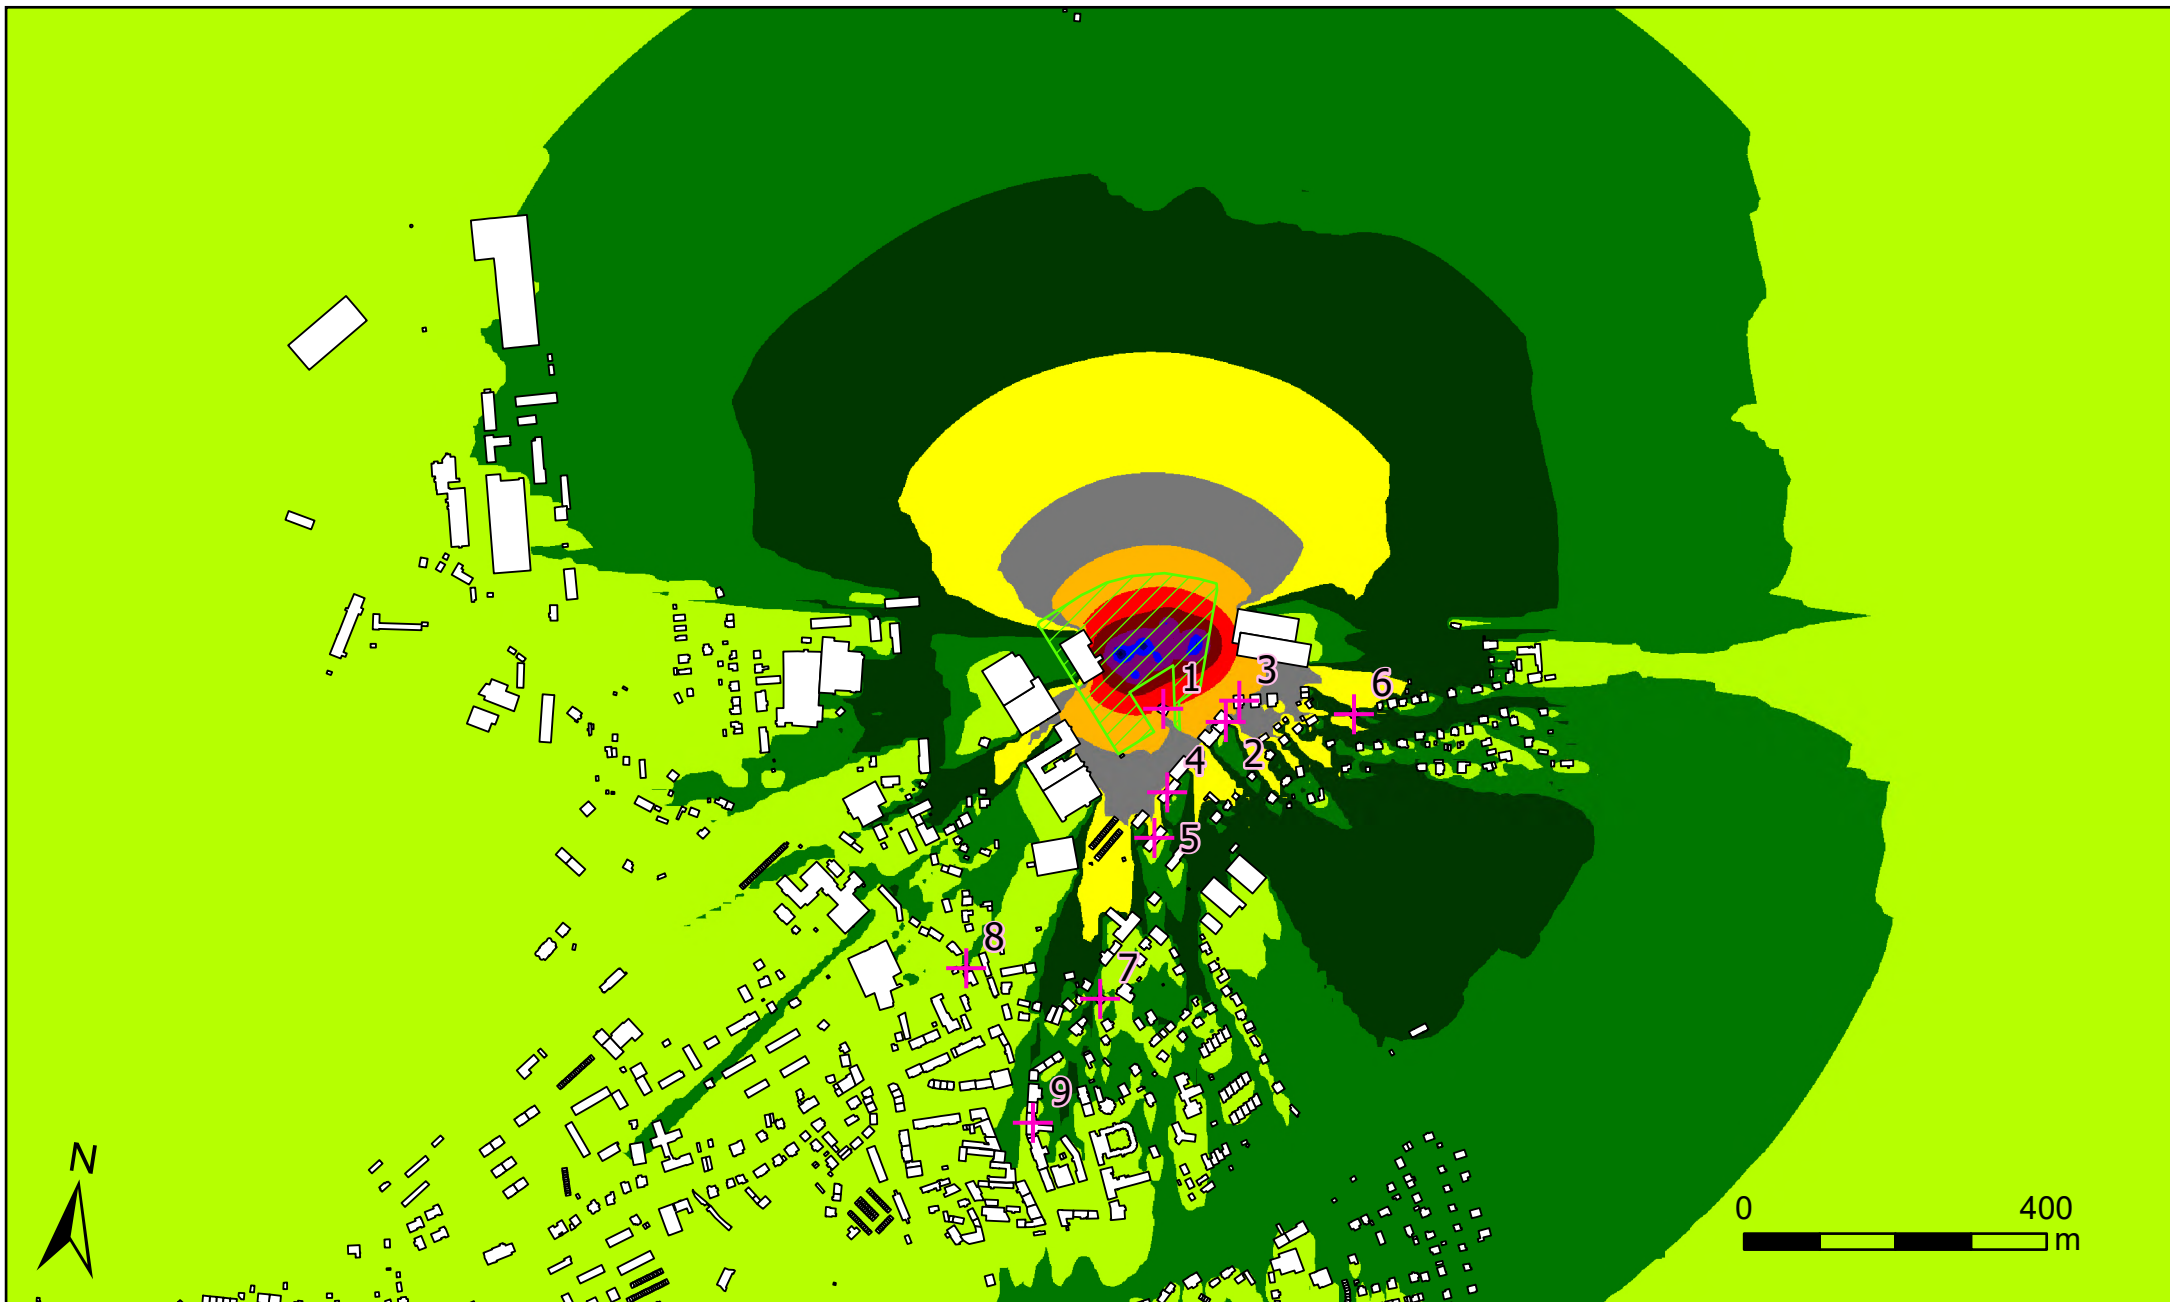

Legenda

- + Referenční body
- Budovy
- Plocha staveniště

	> 35.0 dB		> 65.0 dB
	> 40.0 dB		> 70.0 dB
	> 45.0 dB		> 75.0 dB
	> 50.0 dB		> 80.0 dB
	> 55.0 dB		> 85.0 dB
	> 60.0 dB		

Popis

Hluková studie - EMEA DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Denní (07:00 - 21:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění výstavby záměru - hluk ze stavební činnosti

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o.
Měřítko: 1:10 000
Září 2026
Mapový podklad © ČÚŽK