


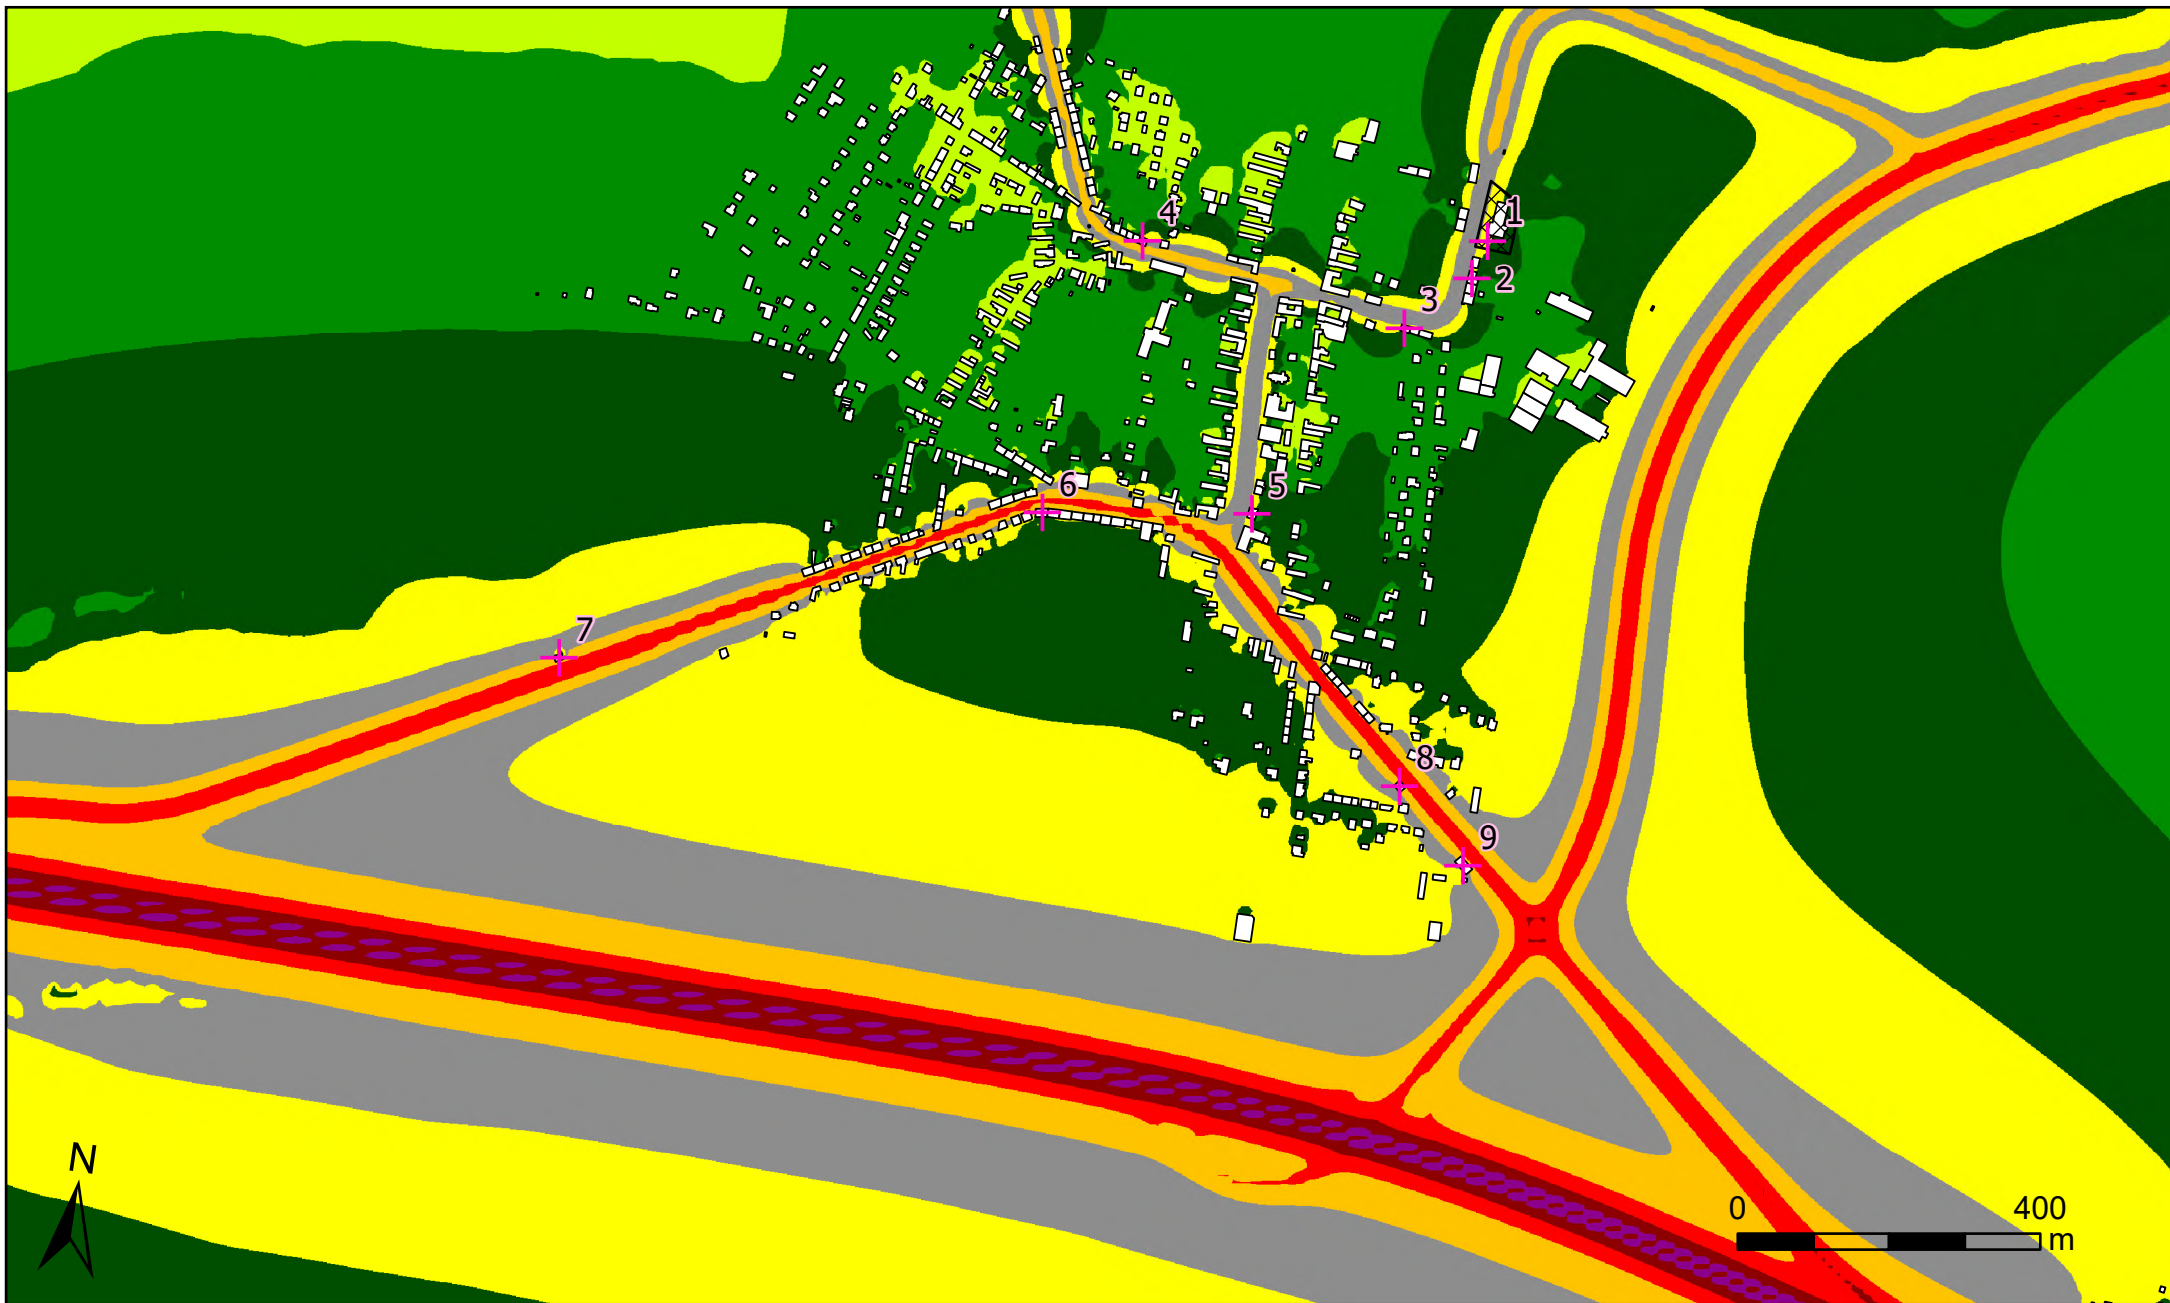

Legenda

- + Referenční body
- Budovy
- Navržená plocha bydlení

	> 35.0 dB		> 65.0 dB
	> 40.0 dB		> 70.0 dB
	> 45.0 dB		> 75.0 dB
	> 50.0 dB		> 80.0 dB
	> 55.0 dB		> 85.0 dB
	> 60.0 dB		

Popis

Hluková studie – CID51_ŘEVNIČOV

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve stávajícím stavu - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:10 000
Červenec 2026
Mapový podklad © ČÚZK



Legenda

- + Referenční body
- Budovy
- Navržená plocha bydlení

 > 35.0 dB	 > 65.0 dB
 > 40.0 dB	 > 70.0 dB
 > 45.0 dB	 > 75.0 dB
 > 50.0 dB	 > 80.0 dB
 > 55.0 dB	 > 85.0 dB
 > 60.0 dB	


Popis

Hluková studie – CID51_ŘEVNIČOV

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve stávajícím stavu - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
 Měřítko: 1:10 000
 Červenec 2026
 Mapový podklad © ČÚŽK

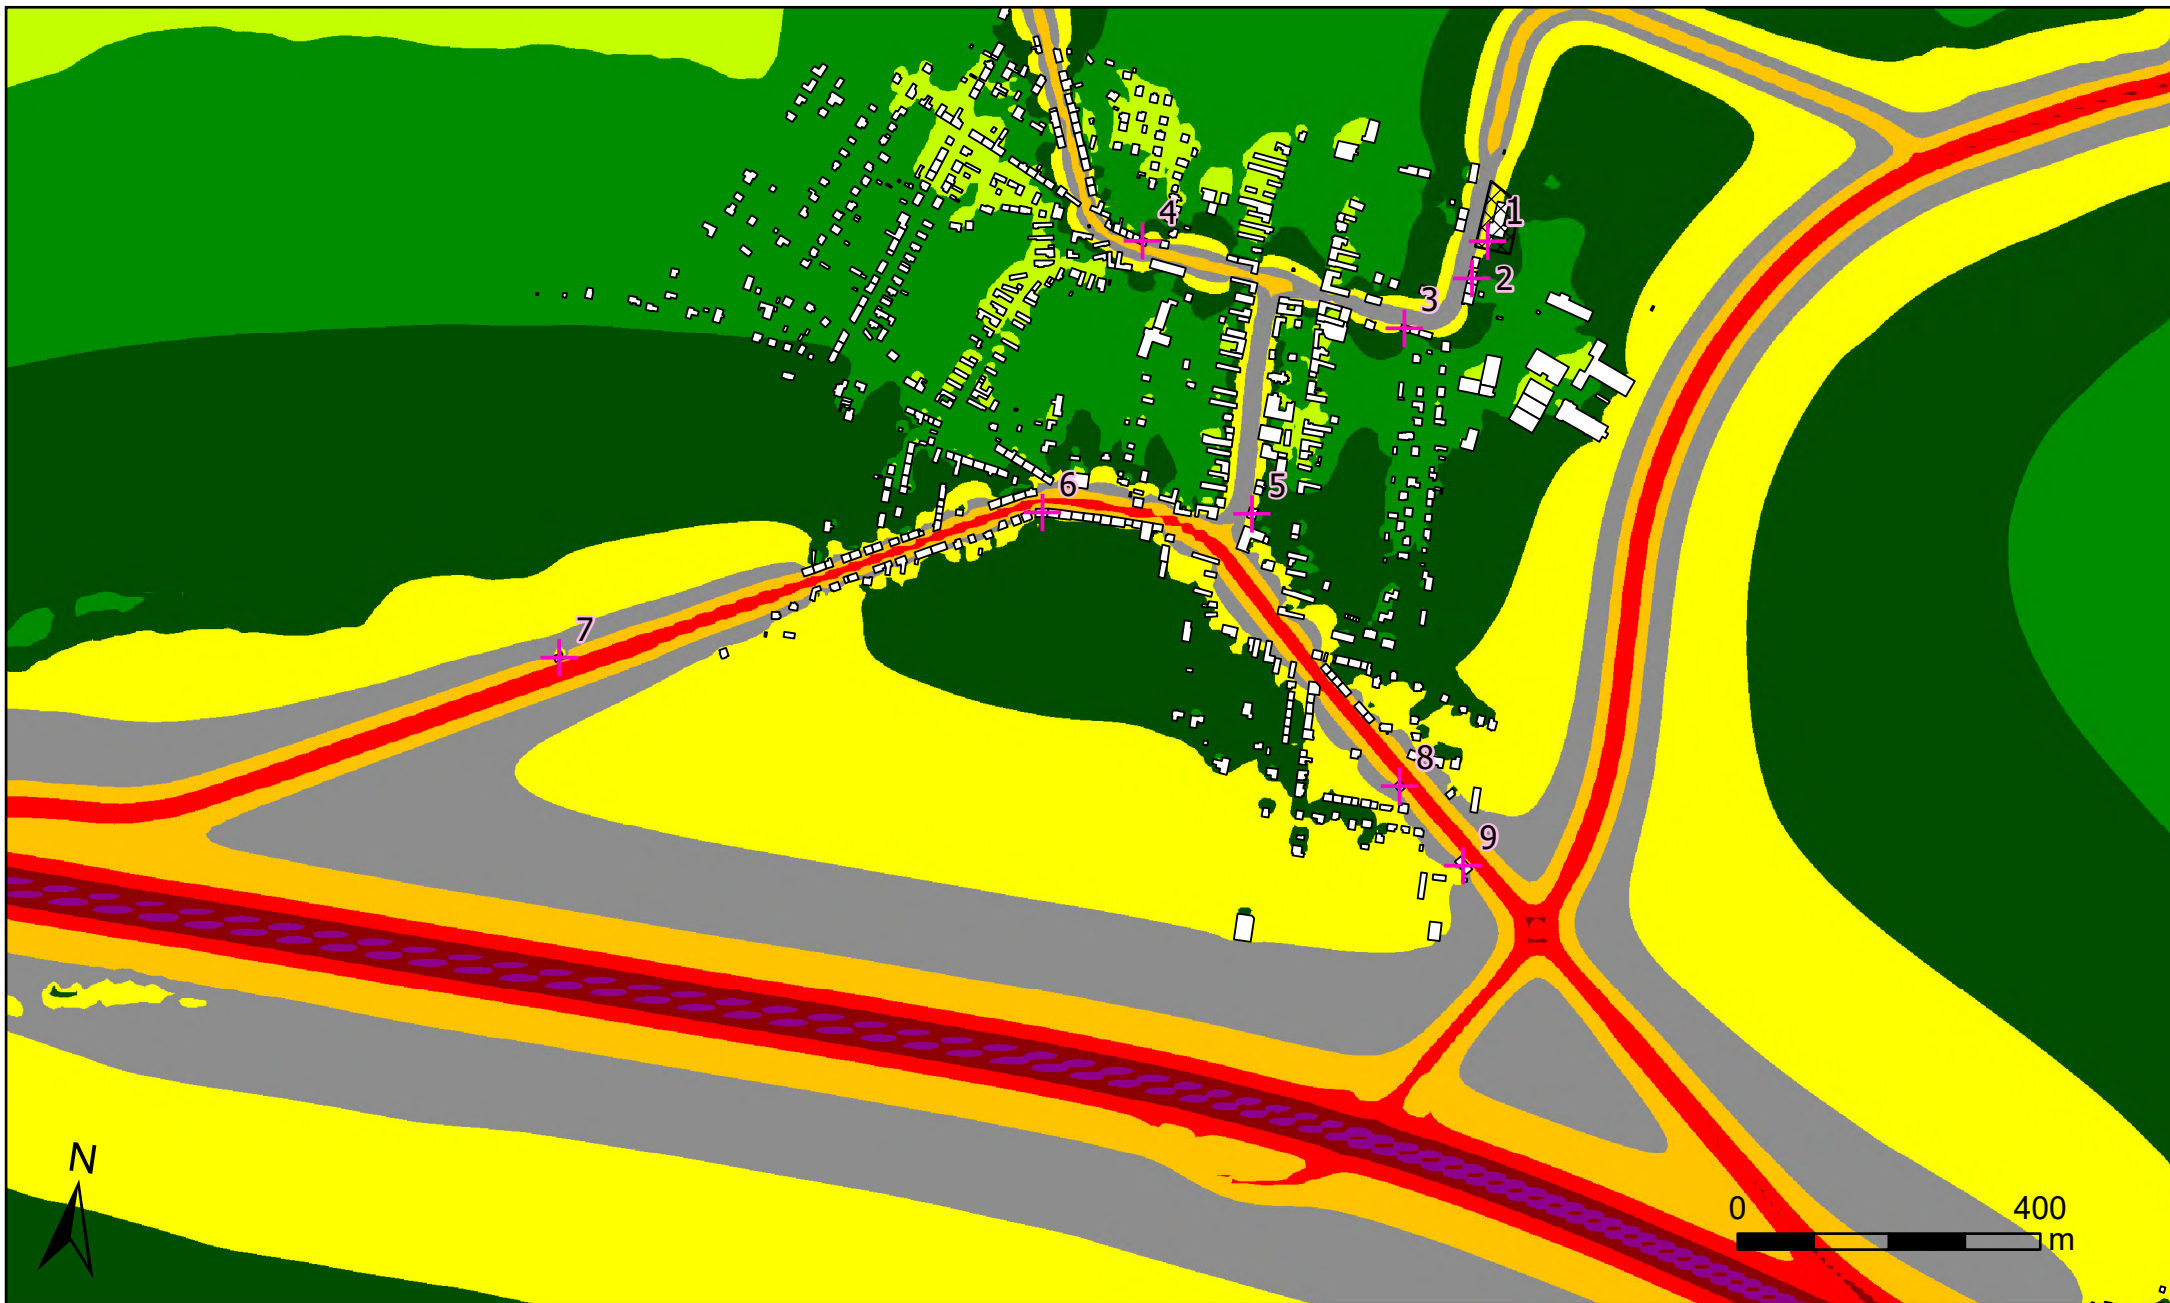

Legenda

- + Referenční body
- Budovy
- Navržená plocha bydlení

	> 35.0 dB		> 65.0 dB
	> 40.0 dB		> 70.0 dB
	> 45.0 dB		> 75.0 dB
	> 50.0 dB		> 80.0 dB
	> 55.0 dB		> 85.0 dB
	> 60.0 dB		

Popis

Hluková studie – CID51_ŘEVNÍČOV

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu bez zohlednění záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:10 000
Červenec 2026
Mapový podklad © ČÚZK



Legenda

- + Referenční body
- Budovy
- Navržená plocha bydlení

	> 35.0 dB		> 65.0 dB
	> 40.0 dB		> 70.0 dB
	> 45.0 dB		> 75.0 dB
	> 50.0 dB		> 80.0 dB
	> 55.0 dB		> 85.0 dB
	> 60.0 dB		


Popis

Hluková studie – CID51_ŘEVNIČOV

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu bez zohlednění záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:10 000
Červenec 2026
Mapový podklad © ČÚŽK

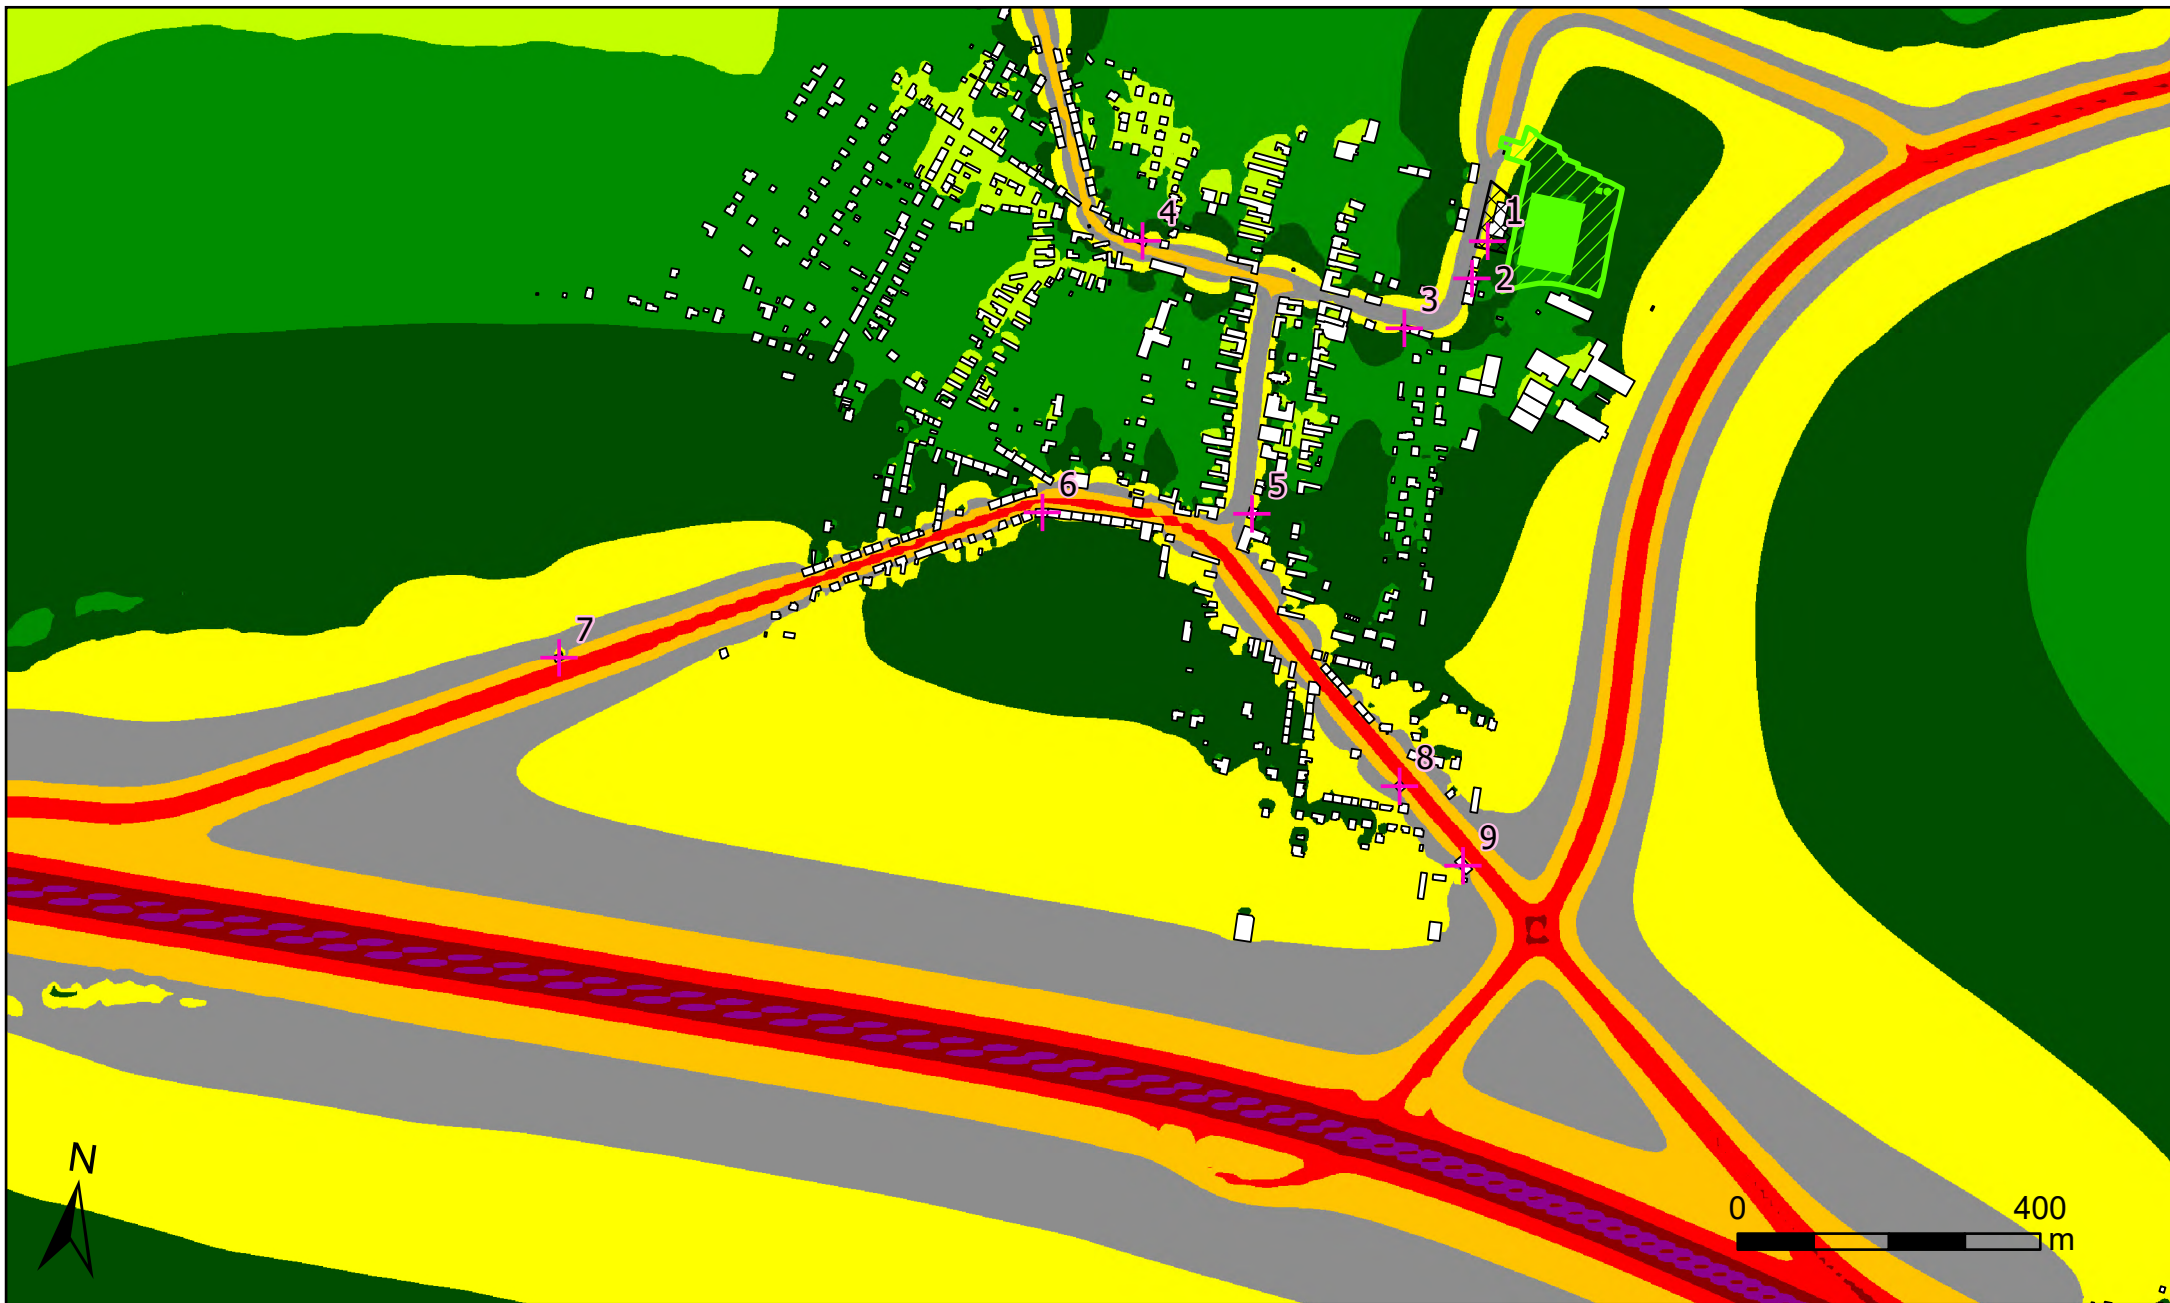

Legenda

- + Referenční body
- Budovy
- Plocha záměru
- Navržená hala
- Navržená plocha bydlení

 > 35.0 dB	 > 65.0 dB
 > 40.0 dB	 > 70.0 dB
 > 45.0 dB	 > 75.0 dB
 > 50.0 dB	 > 80.0 dB
 > 55.0 dB	 > 85.0 dB
 > 60.0 dB	

Popis

Hluková studie – CID51_ŘEVNIČOV

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění záměru - doprava

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:10 000
Červenec 2026
Mapový podklad © ČÚZK



Legenda

- + Referenční body
- Budovy
- Plocha záměru
- Navržená hala
- Navržená plocha bydlení

 > 35.0 dB	 > 65.0 dB
 > 40.0 dB	 > 70.0 dB
 > 45.0 dB	 > 75.0 dB
 > 50.0 dB	 > 80.0 dB
 > 55.0 dB	 > 85.0 dB
 > 60.0 dB	


Popis

Hluková studie – CID51_ŘEVNIČOV

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění záměru - doprava

Zpracovatel


DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:10 000
Červenec 2026
Mapový podklad © ČÚŽK

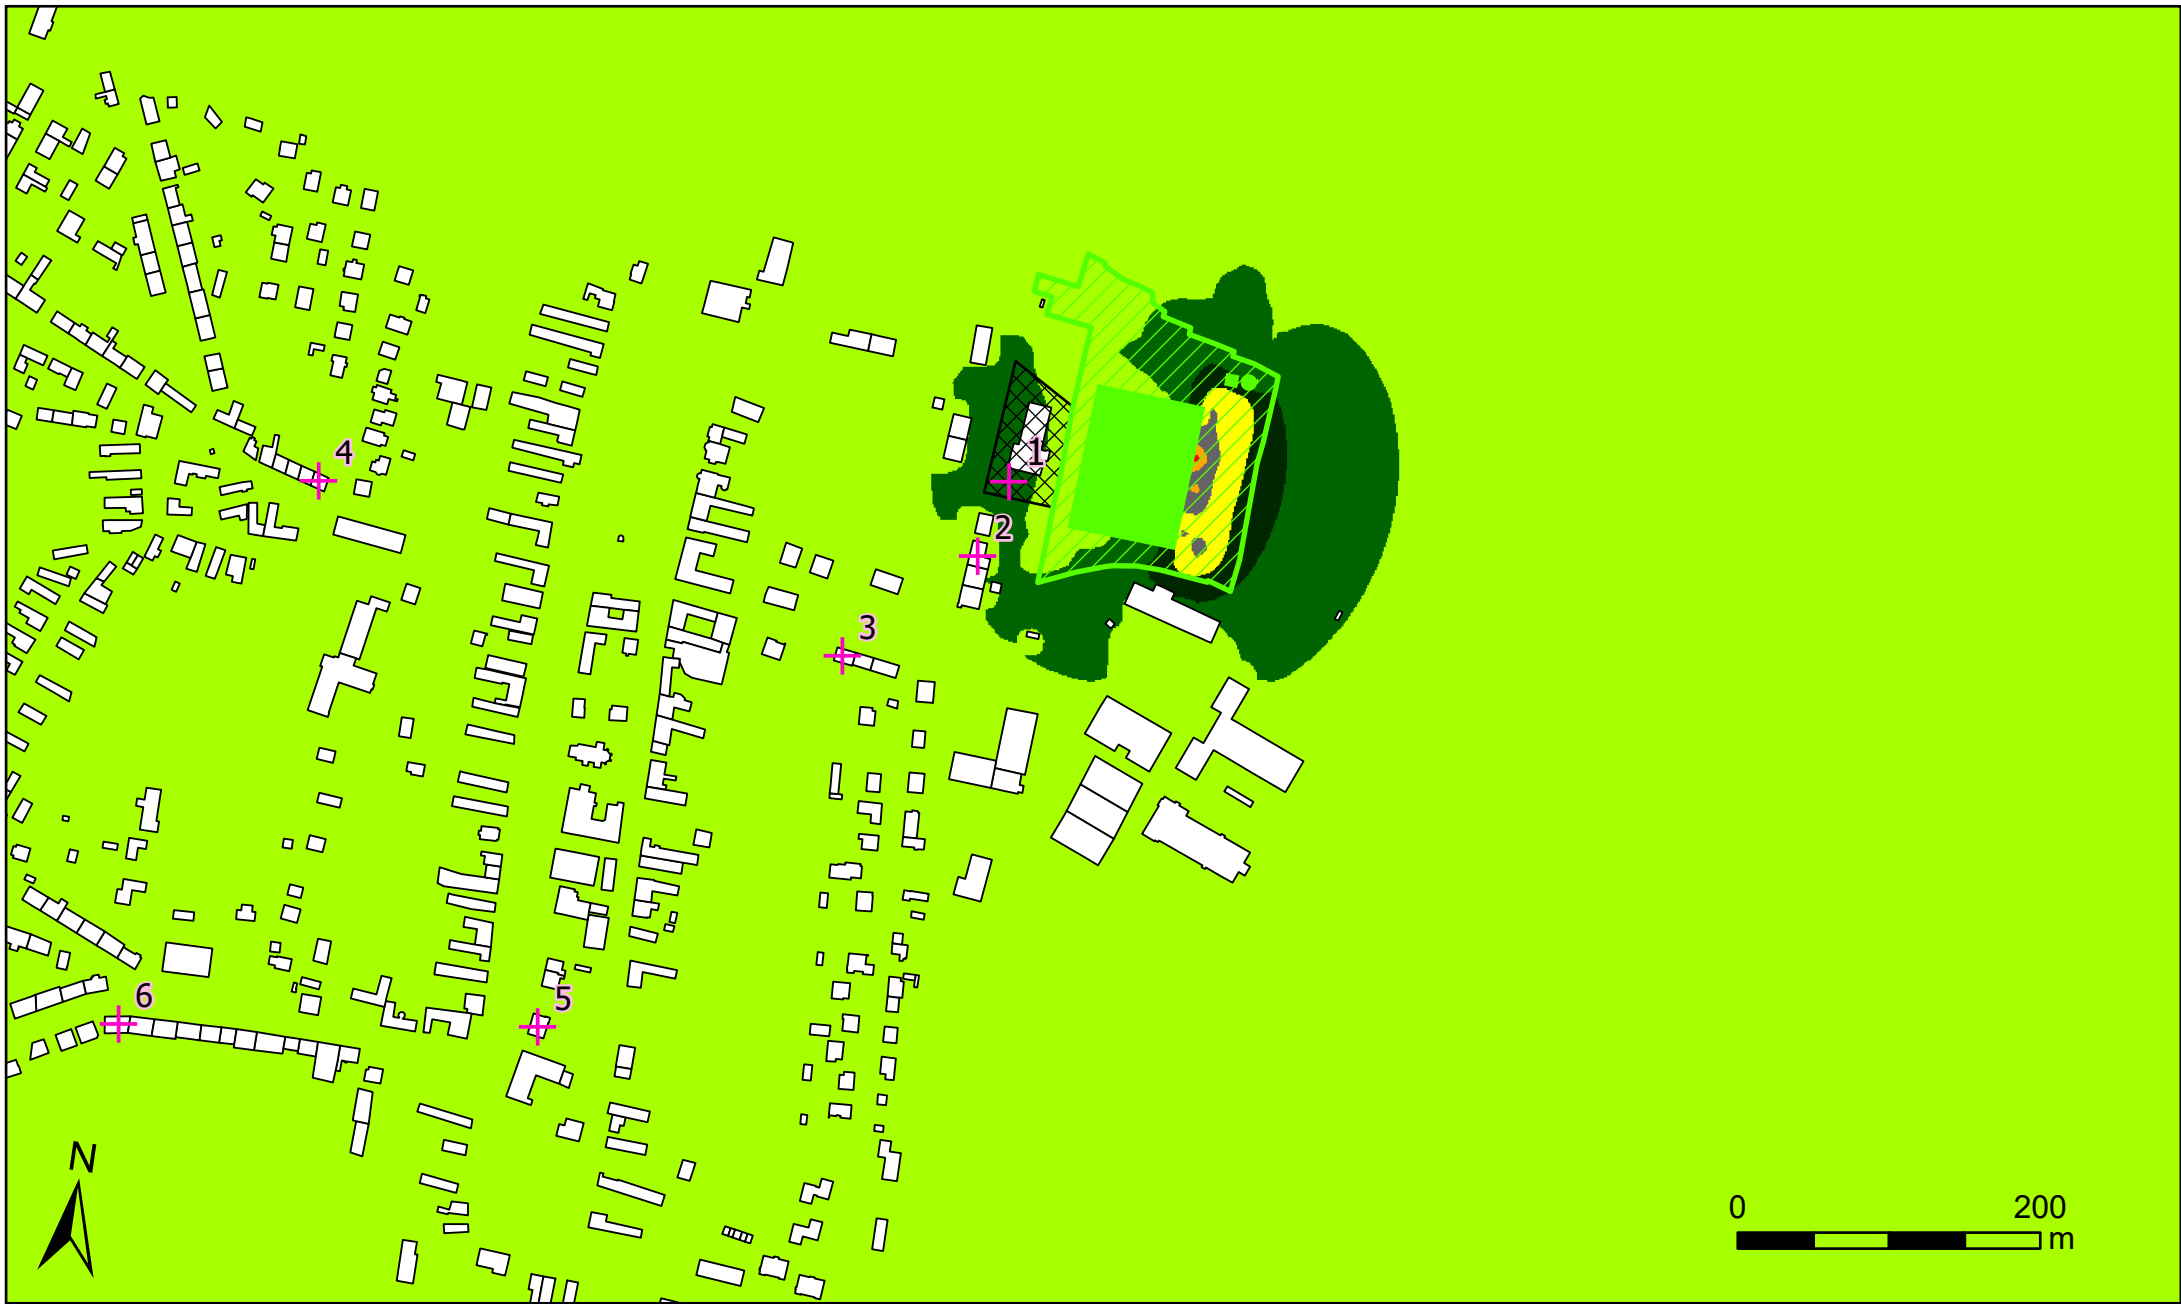

Legenda	Referenční body	> 35.0 dB	> 65.0 dB
Budovy		> 40.0 dB	> 70.0 dB
Plocha záměru		> 45.0 dB	> 75.0 dB
Navržená hala		> 50.0 dB	> 80.0 dB
Navržená plocha bydlení		> 55.0 dB	> 85.0 dB
		> 60.0 dB	

Popis	Hluková studie – CID51_ŘEVNÍČOV
	Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění záměru - stacionární zdroje bez zohlednění okolních stávajících zdrojů hluku - kumulace


Zpracovatel	DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
	Měřítko: 1:5 000
	Červenec 2026
	Mapový podklad © ČÚŽK

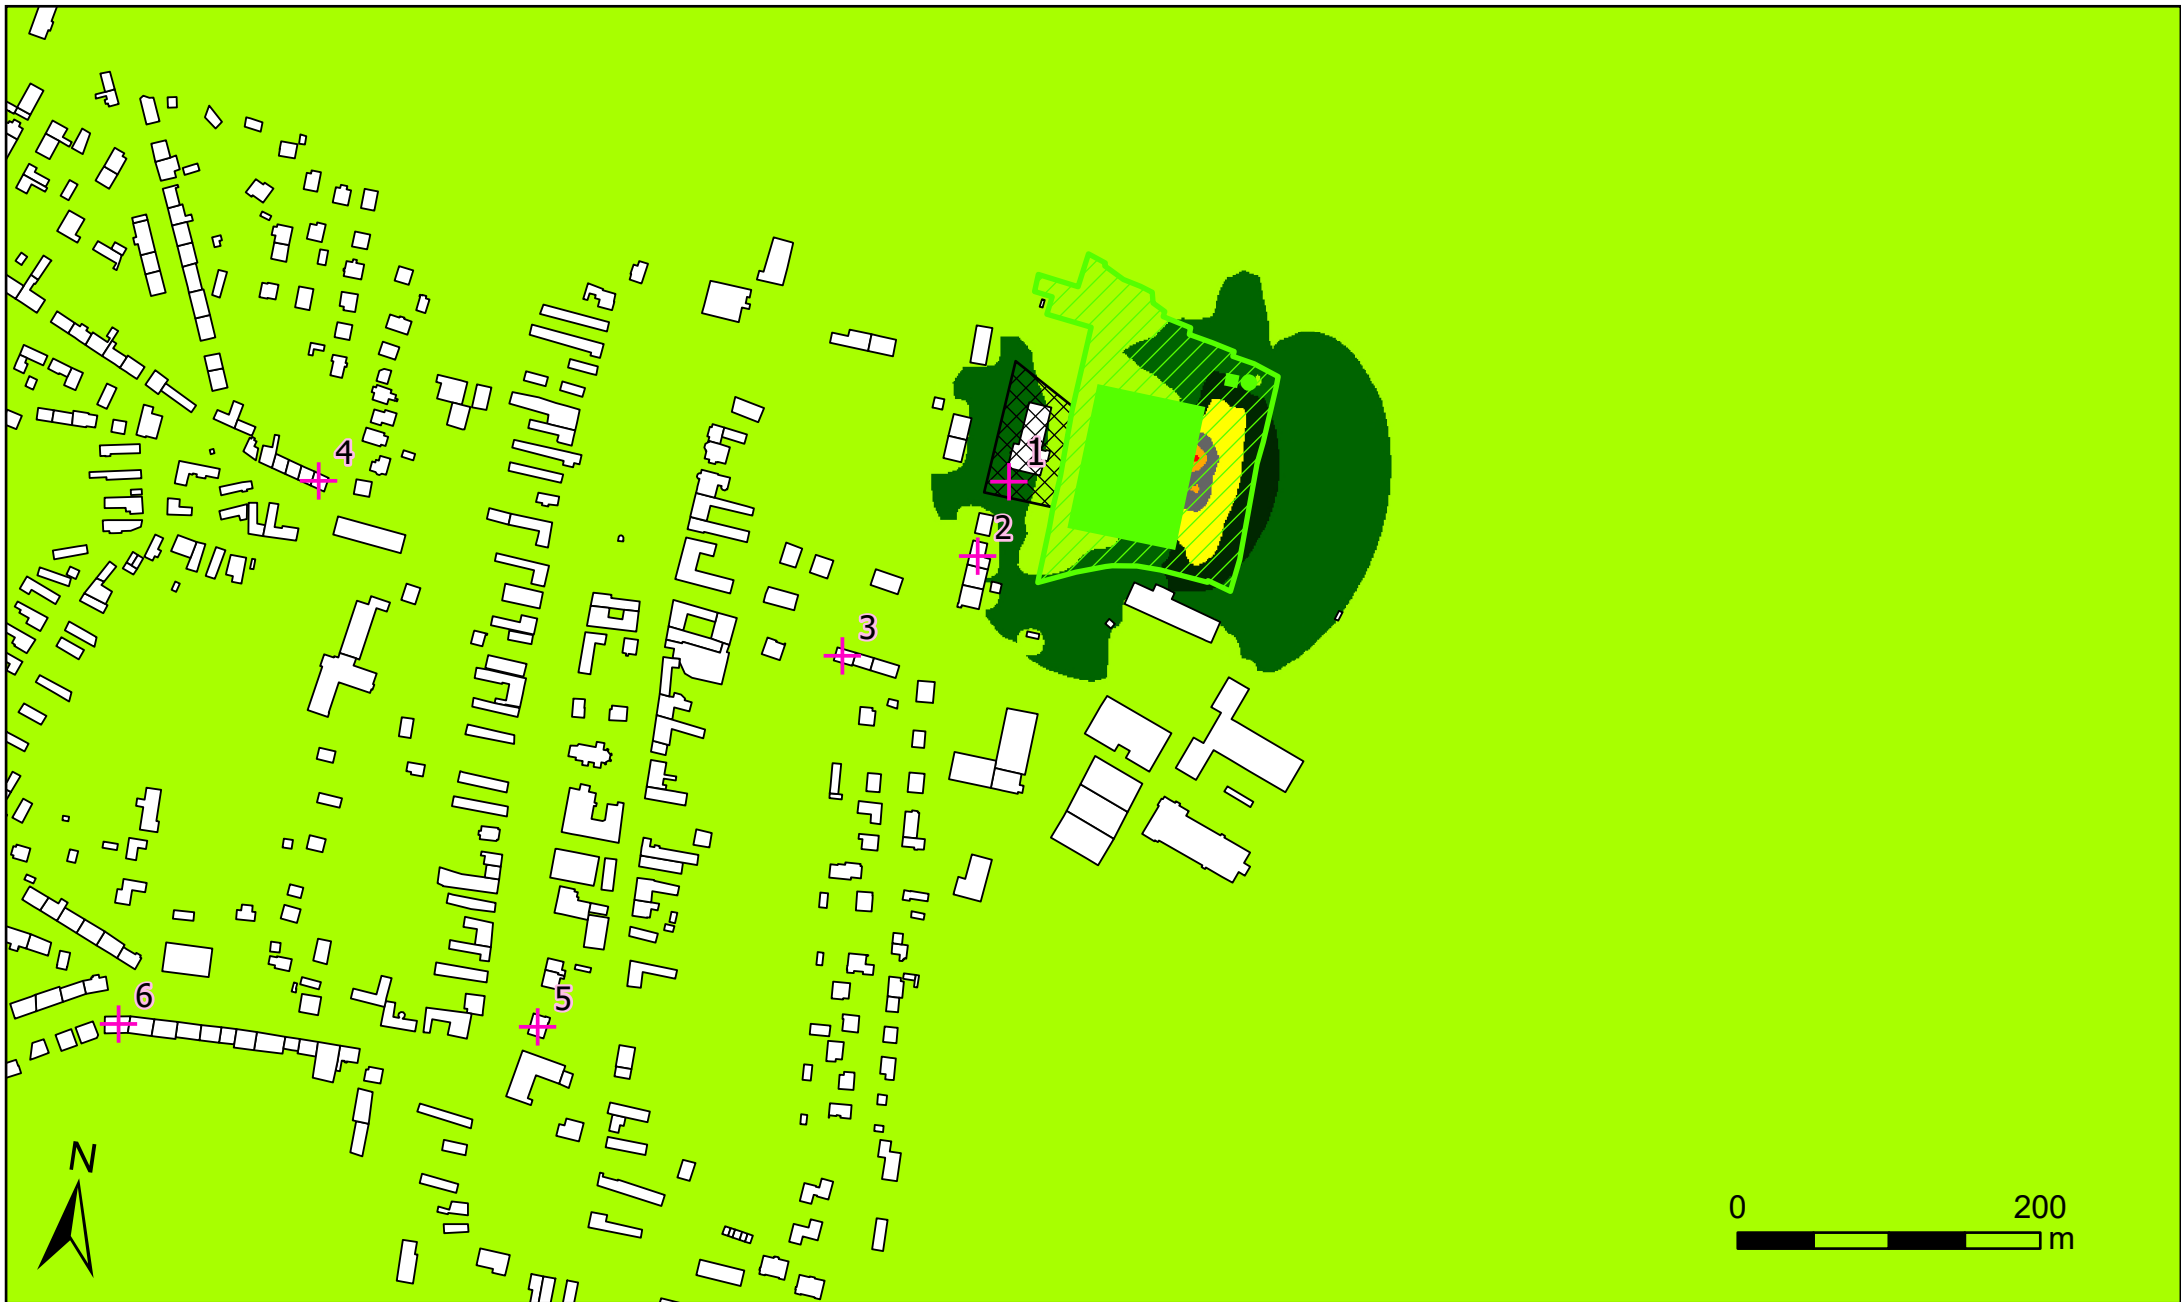

Legenda		Referenční body		> 35.0 dB		> 65.0 dB
		Budovy		> 40.0 dB		> 70.0 dB
		Plocha záměru		> 45.0 dB		> 75.0 dB
		Navržená hala		> 50.0 dB		> 80.0 dB
		Navržená plocha bydlení		> 55.0 dB		> 85.0 dB
				> 60.0 dB		

Popis	Hluková studie – CID51_ŘEVNIČOV
Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění záměru - stacionární zdroje bez zohlednění okolních stávajících zdrojů hluku - kumulace	

Zpracovatel	DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko:	1:5 000
Červenec 2026	
Mapový podklad © ČÚŽK	

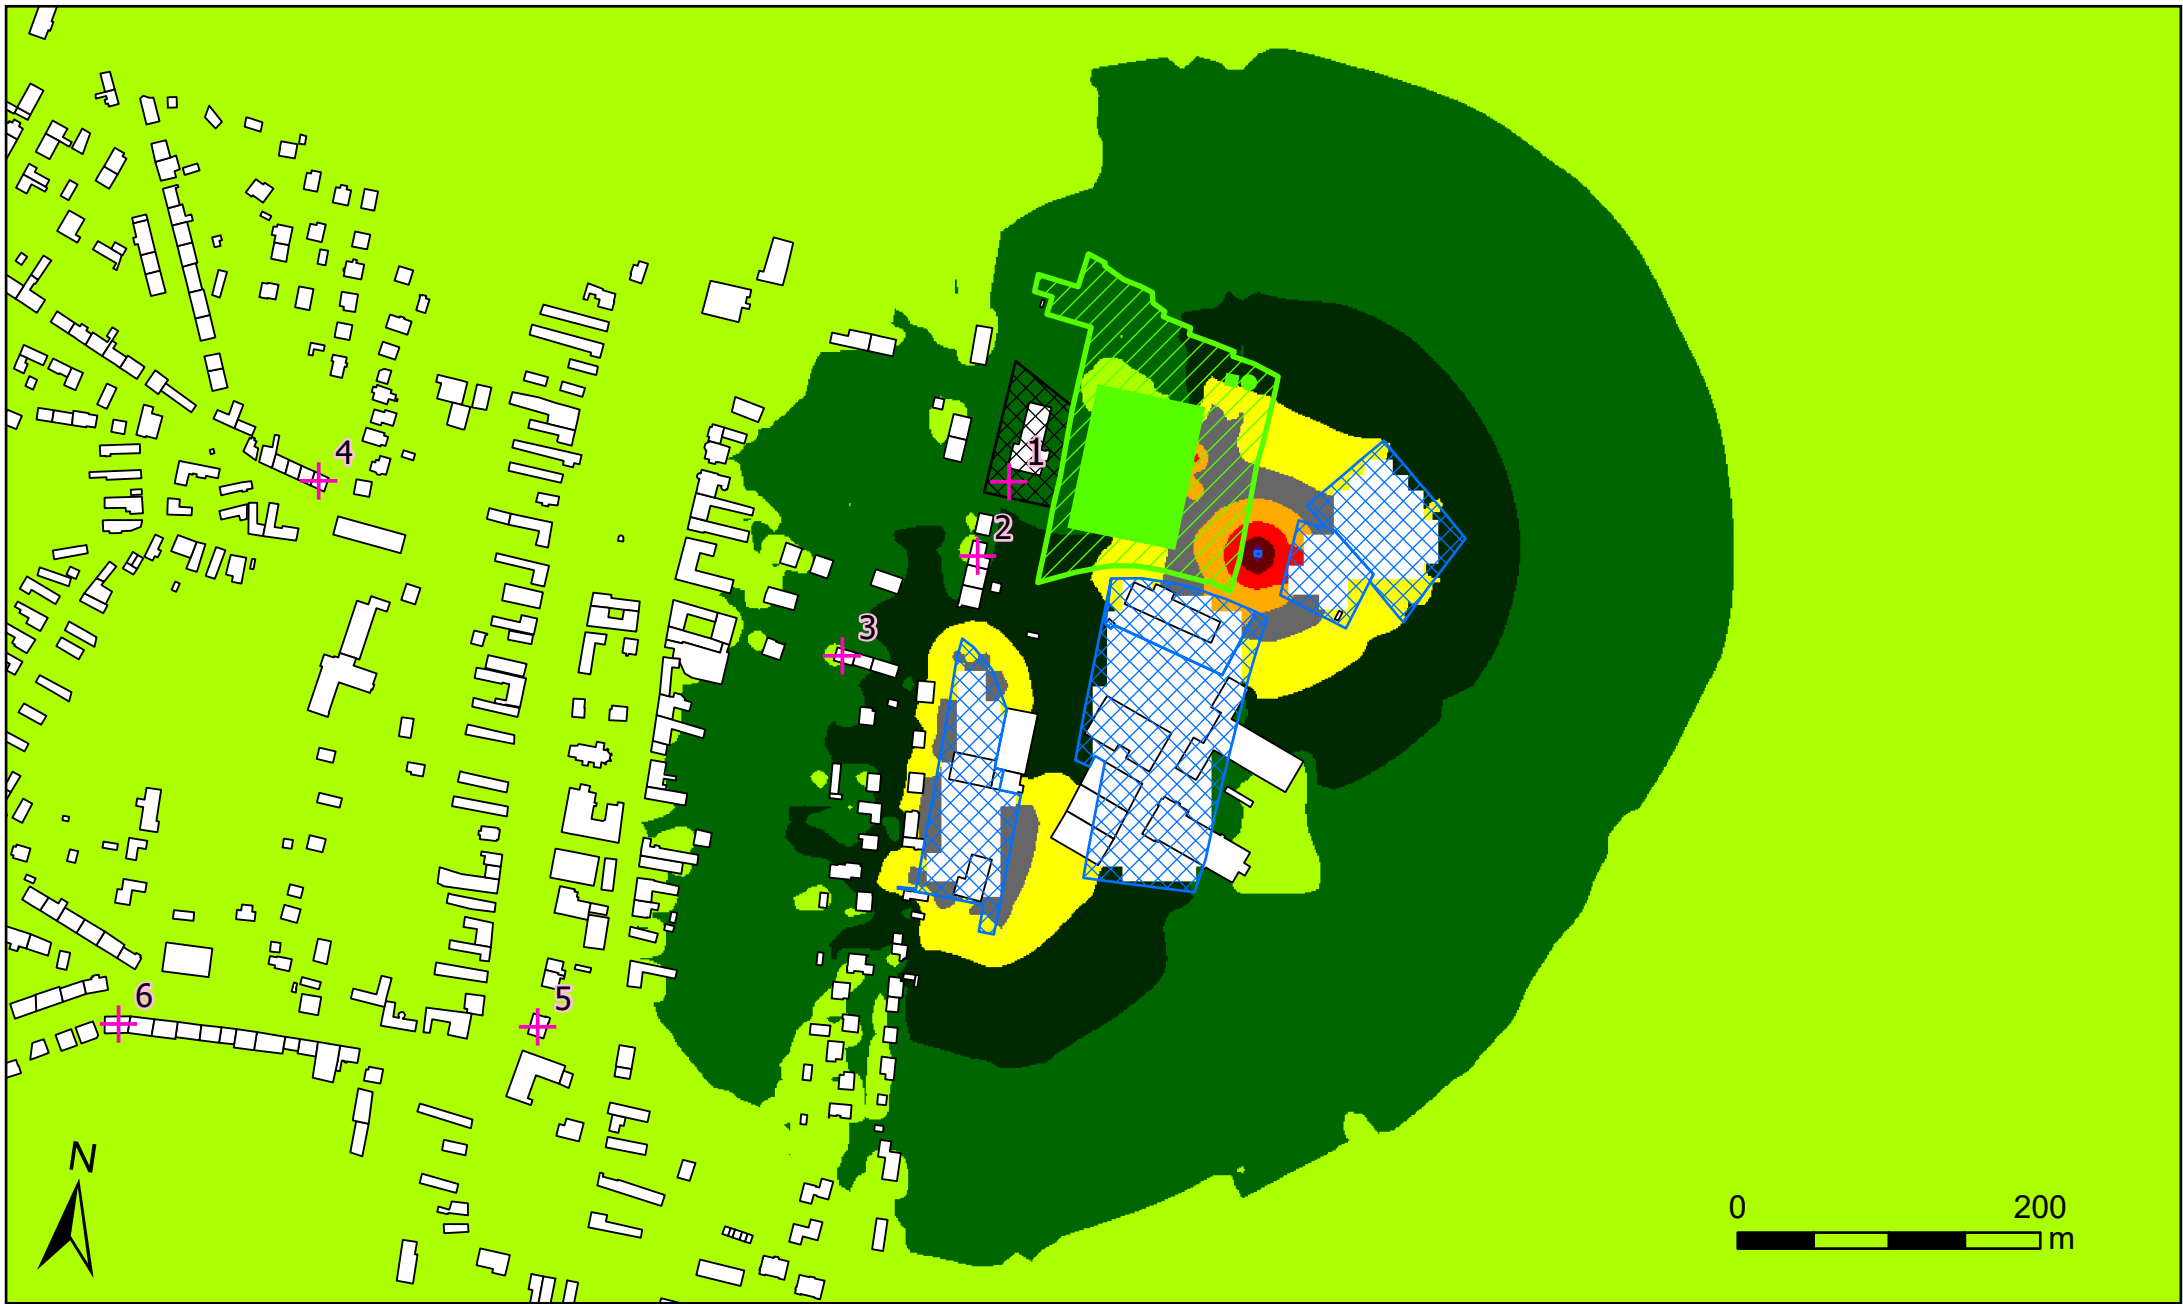

Legenda

- Referenční body
- Budovy
- Plocha záměru
- Navržená hala
- Navržená plocha bydlení
- Okolní zdroje hluku - kumulace

> 35.0 dB	> 65.0 dB
> 40.0 dB	> 70.0 dB
> 45.0 dB	> 75.0 dB
> 50.0 dB	> 80.0 dB
> 55.0 dB	> 85.0 dB
> 60.0 dB	


Popis

Hluková studie – CID51_ŘEVNÍČOV

Denní (06:00 - 22:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění záměru - stacionární zdroje včetně zohlednění okolních stávajících zdrojů hluku - kumulace

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:5 000
Červenec 2026
Mapový podklad © ČÚŽK

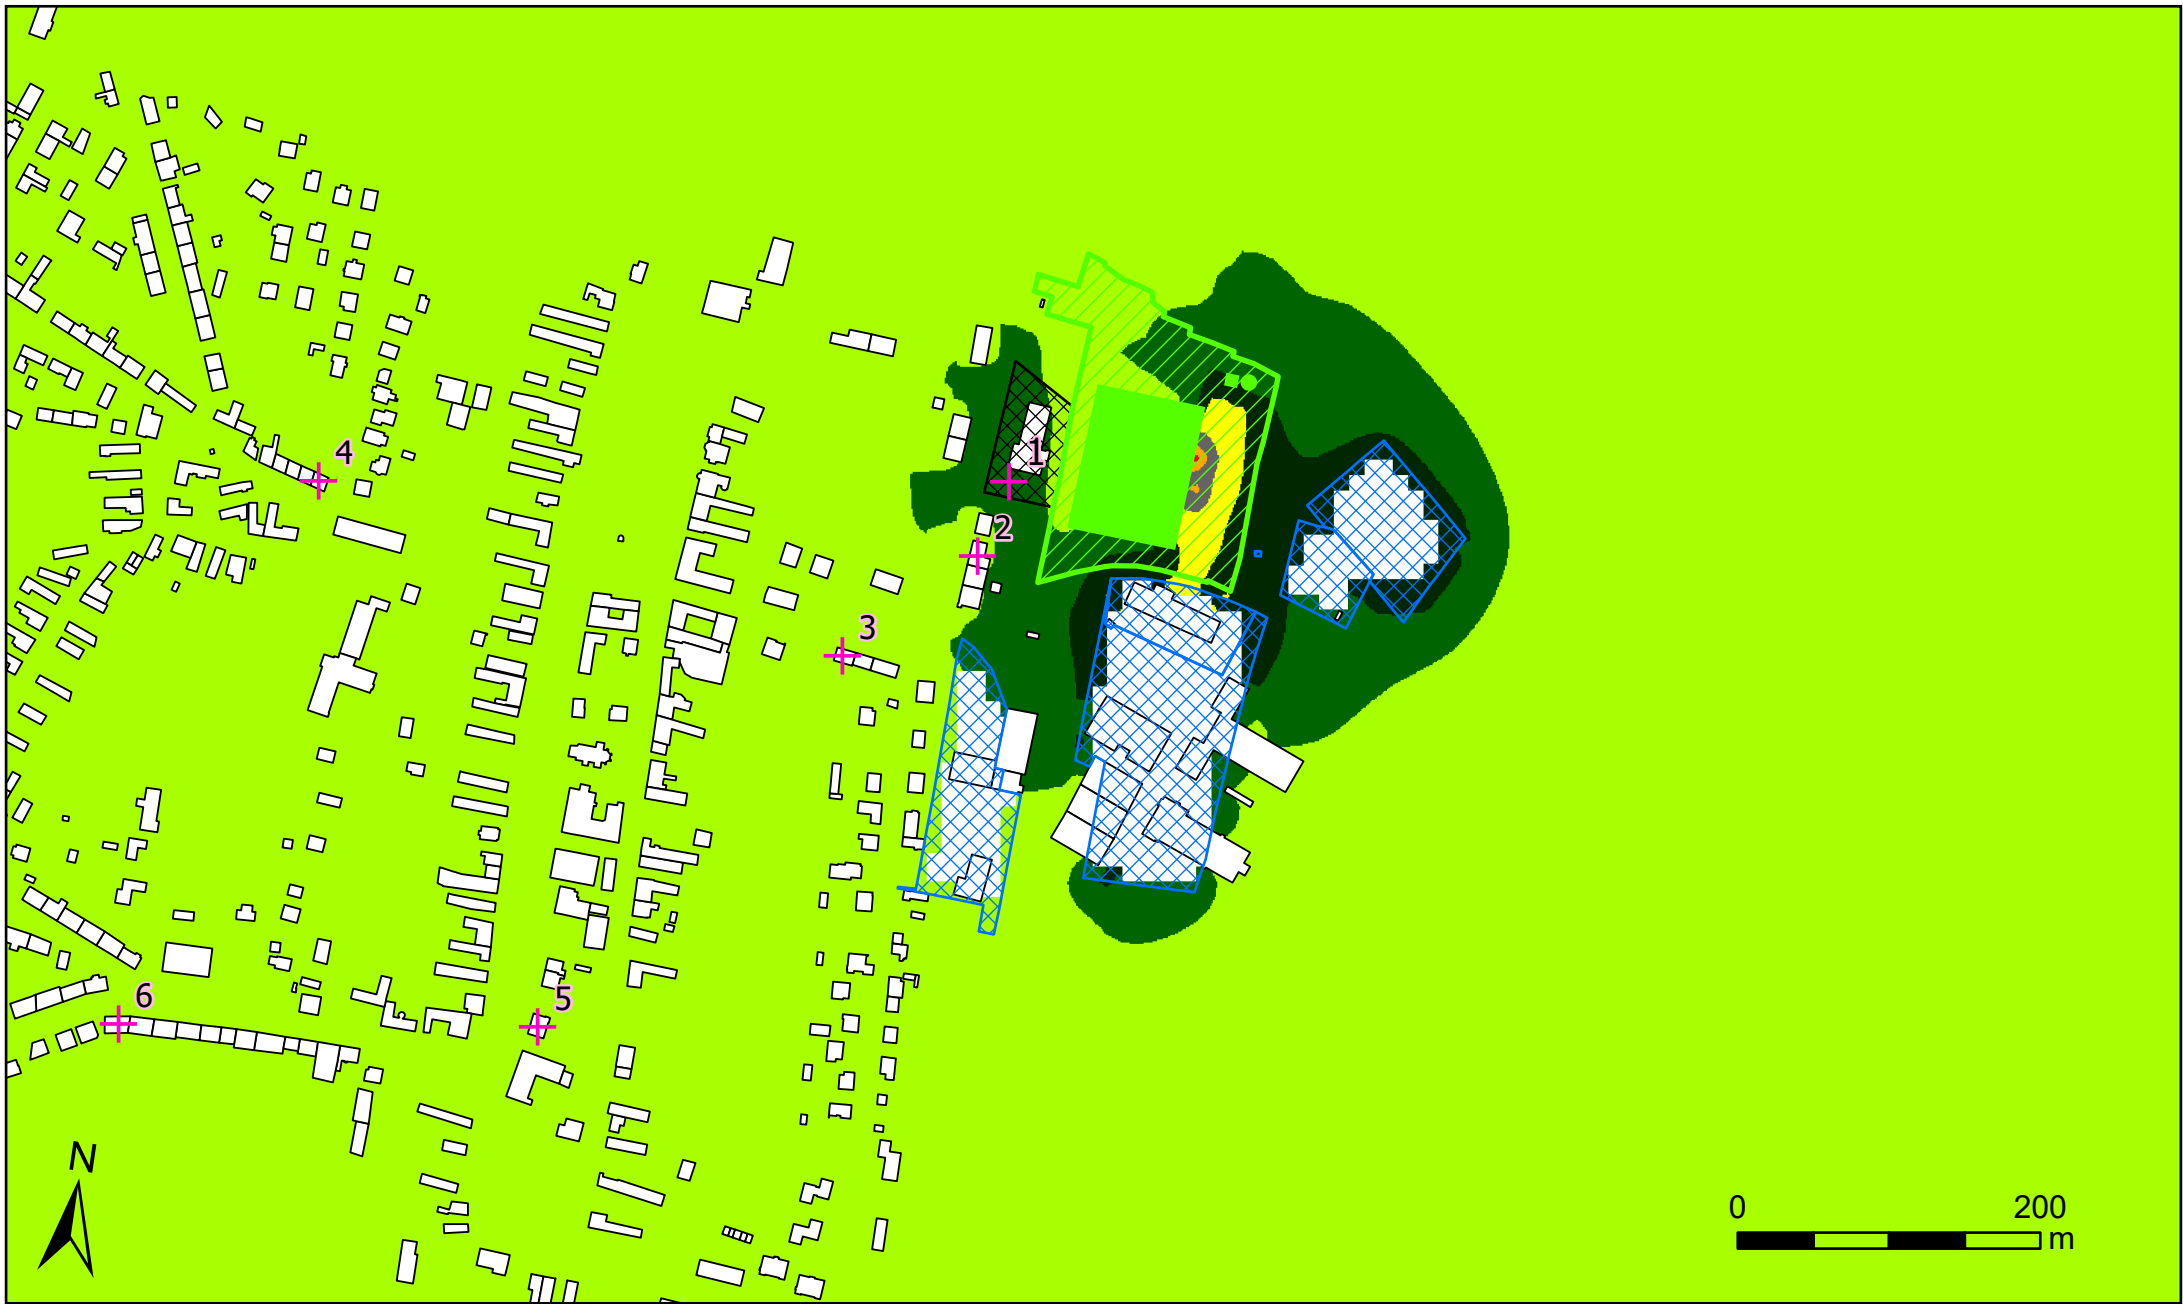

Legenda

Referenční body

- Budovy
- Plocha záměru
- Navržená hala
- Navržená plocha bydlení
- Okolní zdroje hluku - kumulace

	> 35.0 dB		> 65.0 dB
	> 40.0 dB		> 70.0 dB
	> 45.0 dB		> 75.0 dB
	> 50.0 dB		> 80.0 dB
	> 55.0 dB		> 85.0 dB
	> 60.0 dB		

Popis

Hluková studie – CID51_ŘEVNÍČOV

Noční (22:00 - 06:00) rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výšce 4 m při maximálním provozním zatížení ve výhledovém stavu včetně zohlednění záměru - stacionární zdroje včetně zohlednění okolních stávajících zdrojů hluku - kumulace

Zpracovatel

DP Eco-Consult s.r.o. www.eco-consult.cz
Měřítko: 1:5 000
Červenec 2026
Mapový podklad © ČÚZK