


PPC EPC 2 a PPC EPC 3 v elektrárně Počerady Provoz EPC + PPC EPC 1 + PPC EPC 2 + PPC EPC 3

06

Hluk z provozu areálu, výpočtová výška 6 m nad terénem, DENNÍ+NOČNÍ DOBA

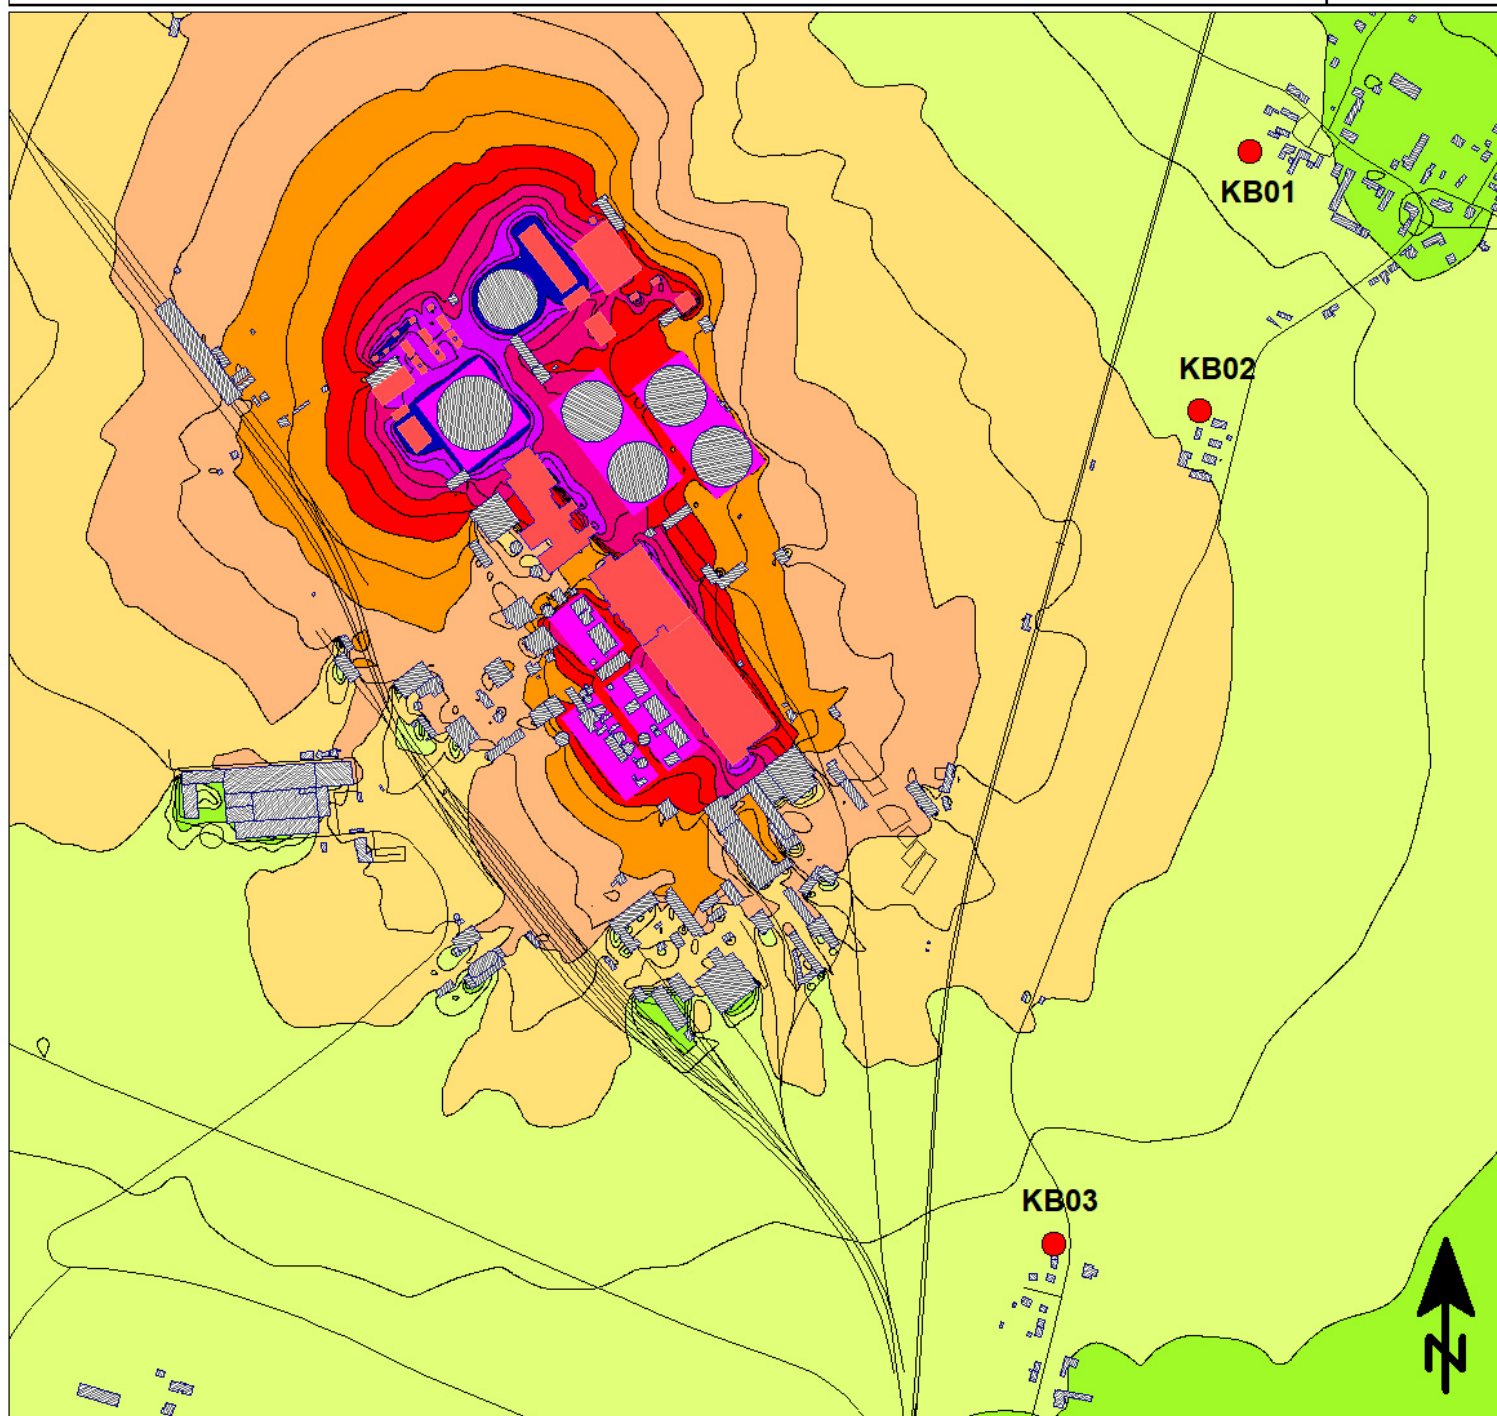

Hladina hluku L_{Aeq} v dB

<= 25
25 < <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <

Legenda

- Objekt
- Průmyslová budova
- Zdroj objekt
- Oblastní zdroje
- Výpočtový bod
- Komunikace

Měřítko



Greif-akustika, s.r.o.
Kubíkova 1378/12
182 00 Praha 8 - Kobylisy
www.greif.eu

Vypracoval: Ing. Petr Havránek

