



Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor životního prostředí
úsek posuzování vlivů na ŽP
Škroupova 1760/18
301 00 Plzeň

76 - 110353/18

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje	Č. dop. 676596754
Došlo: 31-10-2018	Zprac.
Č. j. 714-2P/20966/18	UKL. zn.
Počet listů	Počet příl.

V Plzni, dne 29.10. 2018

Oznámení o návrhu obsahu změny č. 1 územního plánu Střížovice se žádostí o uplatnění stanoviska

Předkládaný návrh obsahu změny č. 1 územního plánu Střížovice byl zpracován na základě žádosti ČEPS a.s. jako oprávněného investora stavby vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice a ZVN 400 kV Chrást – Přeštice v katastrálním území Střížovice po předchozí předběžné konzultaci se zástupci Obce Střížovice, do jejíhož správního území toto katastrální území patří.

Účelem Změny č.1 ÚP je v zájmovém území vyznačeném v příložené situaci upřesnit umístění a rozšíření koridoru ZVN vymezeného v platném územním plánu Střížovice pro zdvojení vedení ZVN za účelem zabezpečení přenosu elektrické energie z důvodu rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

ČEPS, a.s. jako oprávněný investor záměru stavby vedení 400 kV ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění („SZ“), podává podle § 44 písm. e) SZ návrh na pořízení změny územního plánu z důvodu umožnění rozvoje veřejné technické infrastruktury.

Návrh spočívá v následujících bodech:

- 1) Uvést do souladu vymezení koridoru pro vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice (koridor VE-01 dle současně platného ÚP) s vymezením dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (koridor E09).*
- 2) Vymezit koridor pro vedení ZVN 400 kV Chrást – Přeštice na základě Politiky územního rozvoje, ve znění aktualizace č. 1 a projednávané aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.*

Odůvodnění návrhu obsahu změny č.1 ÚP Střížovice:

Územní plán Střížovice byl vydán Zastupitelstvem obce Střížovice 8. 12. 2015 a nabyl účinnosti 24. 12. 2015. ÚP Střížovice vymezuje koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice. Koridor vedení ZVN 400 kV (označen jako VE-01) je veden přes k.ú. Střížovice ve směru západ – východ severně od zastavěného území obce. Koridor je však v územním plánu zakreslen nepřesně, a to pouze v ose stávající trasy vedení 400 kV.

Stávající dvojité vedení 400 kV nese linku Kočín – Přeštice i linku Chrást – Přeštice. Obě linky jsou plánované ke zdvojení, tudíž musí být vystavěno nové dvojité vedení 400 kV. Přibližně od úrovně zastavěného území směrem na západ je záměr dvojitého vedení Kočín - Přeštice plánován v nové trase v jižním souběhu se stávajícím vedením. V této části bude stávající vedení sloužit pro záměr zdvojení vedení 400 kV Přeštice - Chrást. Tento záměr naopak povede v nové trase od zastavěného území směrem na východ severně v souběhu se stávající trasou, která zde bude využita pro zdvojení linky Kočín – Přeštice. Z tohoto důvodu je v ÚP Střížovice vedení nesprávně zobrazené, neboť tam je osa koridoru pro zdvojení linky Kočín – Přeštice vedena v celé trase v ose stávajícího vedení.

Požadujeme, aby změna ÚP Střížovice pro záměr zdvojení vedení 400 kV Kočín - Přeštice převzala koridor záměru stavby vedení 400 kV ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje („ZÚR PK“), v jehož výkresu veřejně prospěšných staveb a asanací je koridor zakreslen. Koridor pro záměr zdvojení vedení 400 kV Chrást – Přeštice požadujeme vymezit na základě Politiky územního rozvoje, ve znění aktualizace č. 1 a projednávané aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Koridory záměrů stavby vedení 400 kV žádáme vymezit pro obě vedení plošně o šíři 100 m a v textové části územního plánu uvést v seznamu veřejně prospěšných staveb.

S odkazem na výše uvedené skutečnosti považuje oprávněný investor ČEPS tento návrh na pořízení změny ÚP Střížovice za opodstatněný.

Vzhledem k tomu, že pořízení změny ÚP Střížovice bude vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, bere ČEPS, a.s. na vědomí povinnost úhrady nákladů na její pořízení (§ 45 odst. 4 SZ).

Zastupitelstvo obce bude následně ve smyslu ust. § 55a odst. (2) stavebního zákona rozhodovat o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu na základě návrhu na pořízení změny podaného podle § 44 písm. d) stavebního zákona. Tento návrh musí jiné ve smyslu ust. § 55a odst. (2) písm. c) stavebního zákona obsahovat i „návrh obsahu změny územního plánu“ doplněný podle písmene d) téhož ustanovení zákona, citujeme: „O stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) bude uvedeno, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoveny podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“.

Zpracovaný návrh obsahu změny č. 1 územního plánu Střížovice Vám tedy v souladu s ust. § 55a odst. (2) stavebního zákona zasíláme k uplatnění stanoviska krajského úřadu podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění platných předpisů. V případě potřeby prosím kontaktujte Ing. arch. Oldřicha Hyska na telefonním čísle 608 077 299, e-mail: o.hysek@studiohysek.cz, který je autorem návrhu obsahu změny č. 1 územního plánu Střížovice.

Za brzké vyřízení naší žádosti předem děkujeme.


S pozdravem



Ing. arch. Oldřich Hysek
Architektonické studio Hysek spol. s r.o.
Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň
www.studiohysek.cz
tel. 377 455 722, mob. 608 077 299
o.hysek@studiohysek.cz

Příloha: Návrh obsahu změny č. 1 územního plánu Střížovice

Koridor pro dvojité vedení 400 kV ČEPS, a.s. pro ÚP Střížovice (15. 3. 2018)

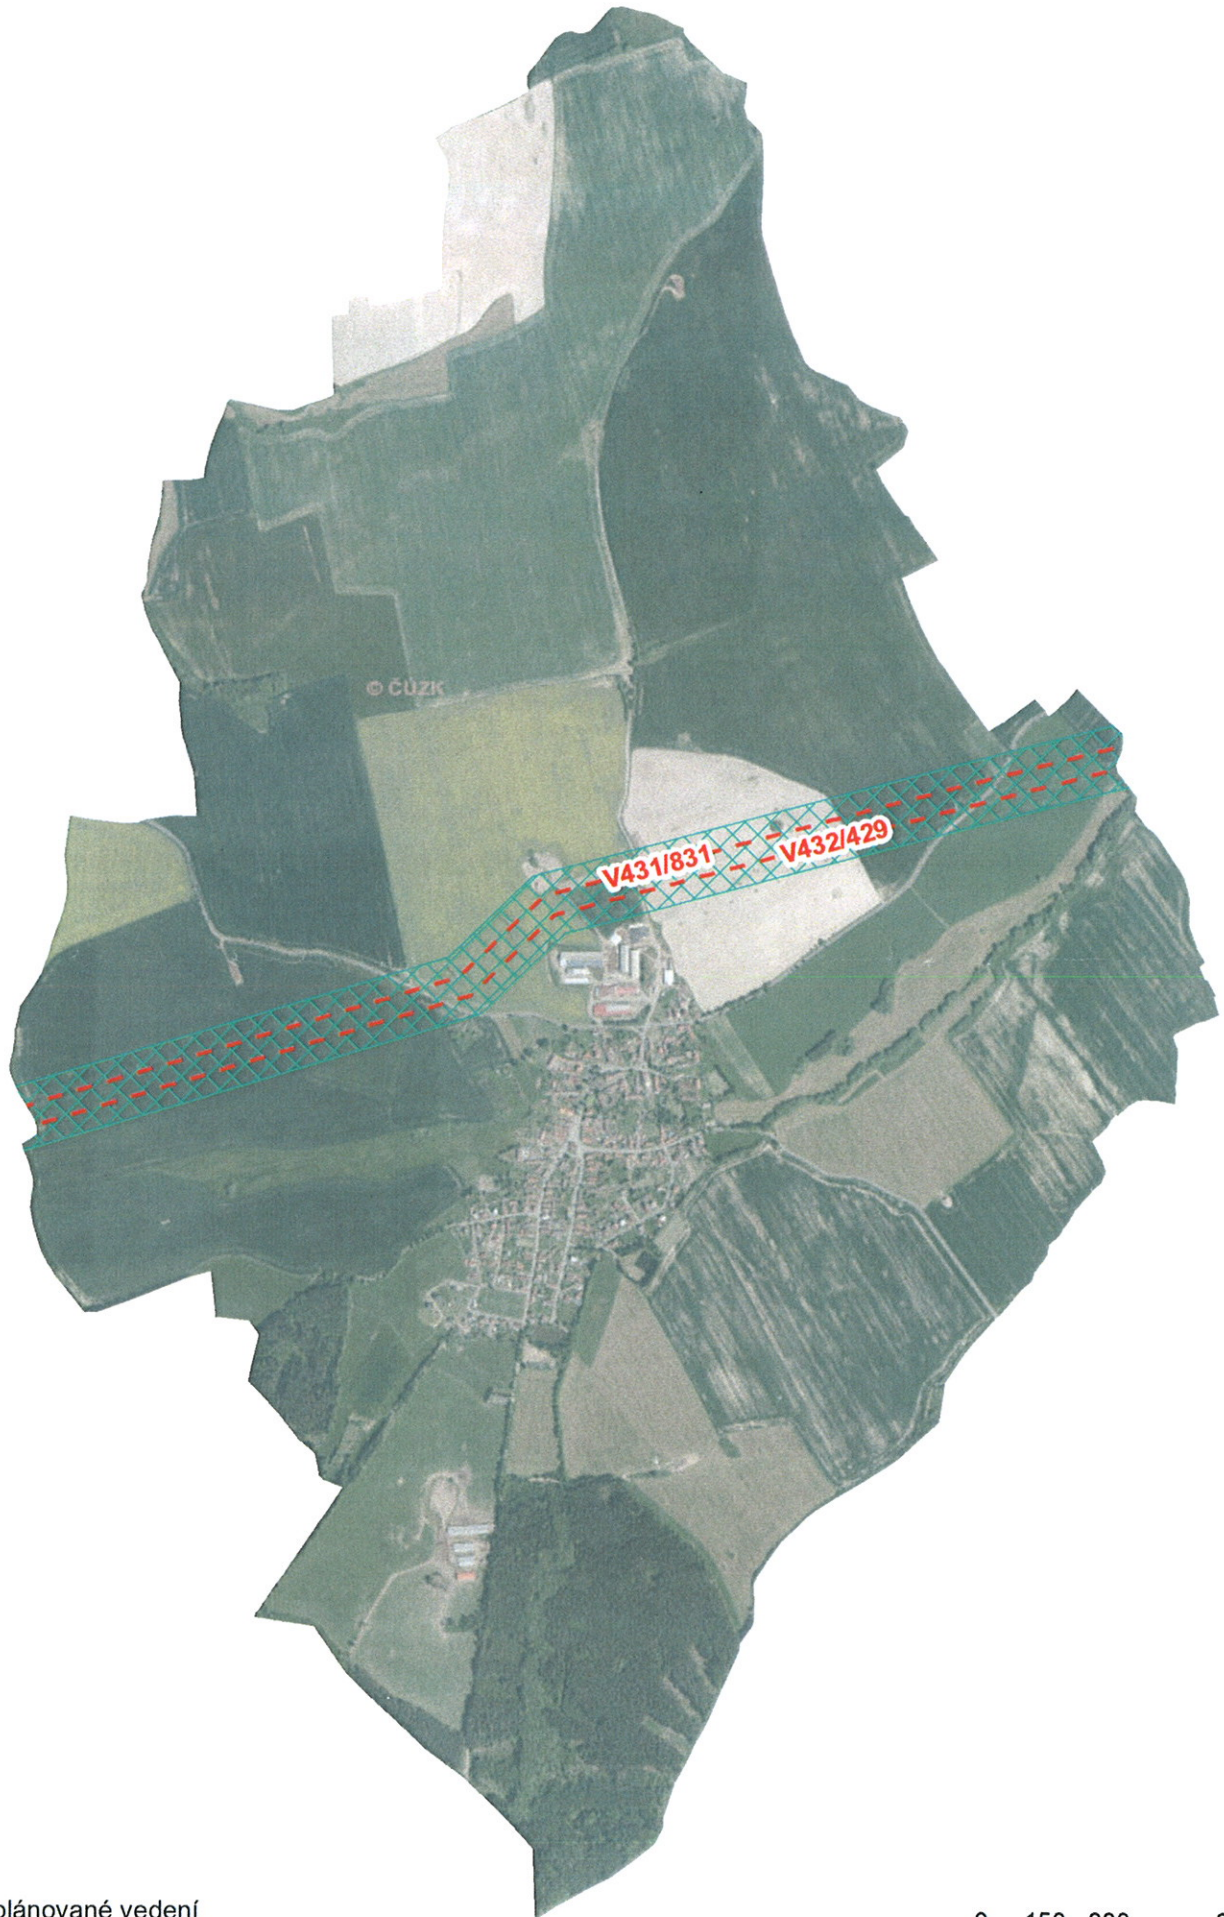

--- plánované vedení

 koridor pro dvojité vedení 400 kV Přeštice - Chrást a Kočín - Chrást

0 150 300 600 m

